



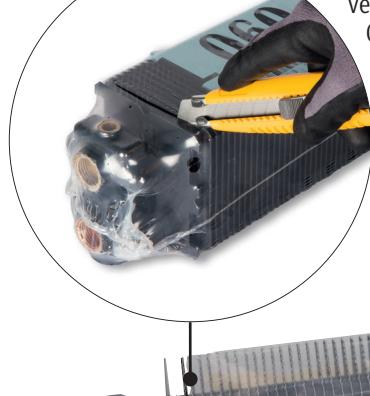


jaga

Energy  
SAVERS  
LOW-H<sub>2</sub>O


## INSTALLATION

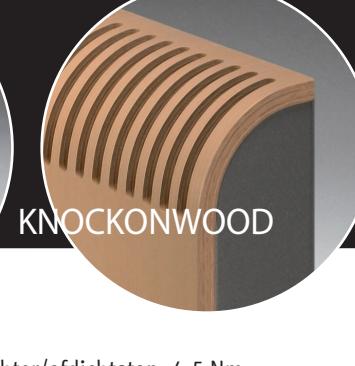

Verbindingsplaatjes bloot maken (aantal volgens lengtemaat).  
Overige folie pas verwijderen bij montage van de bekleding!  
Dénuder les plaquettes de jonction (nombre selon longueur).  
N'enlever le film plastique restant qu'avant le montage de l'habillage !  
Verbindungsplatten freilegen (Anzahl je nach Länge).  
Übrige Folie erst beim Einhängen der Verkleidung entfernen !  
Uncover connecting plates (number in accordance with length).  
Only remove the remaining film just before mounting the casing !

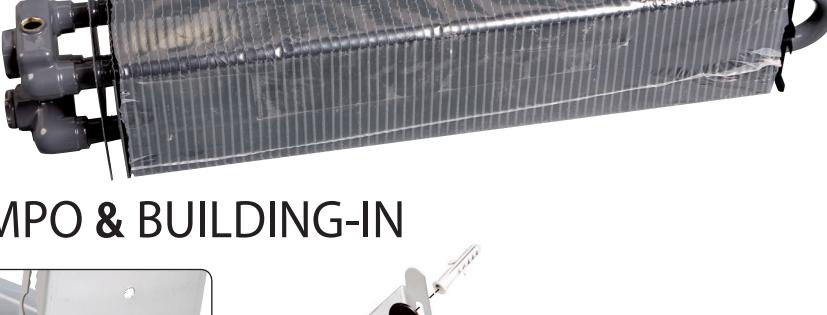




Aanhaalmoment ontlucher/afdichtstop: 4-5 Nm  
Couple de serrage purgeur/bouchon: 4-5 Nm  
Anzugsdrehmoment Entlüfter/Ablassstopf: 4-5 Nm  
Tightening torque air vent/drain plug: 4-5 Nm

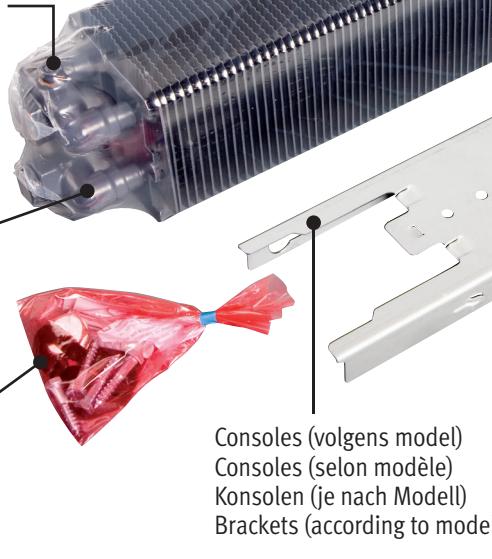



Bevestigingsset (volgens model)  
Set de fixation (selon modèle)  
Befestigungssatz (je nach Modell)  
Fixing set (according to model)

Warmtewisselaar  
Échangeur de chaleur  
Wärmetauscher  
Heat exchanger  
Consoles (volgens model)  
Consoles (selon modèle)  
Konsolen (je nach Modell)  
Brackets (according to model)


## TEMPO &amp; BUILDING-IN

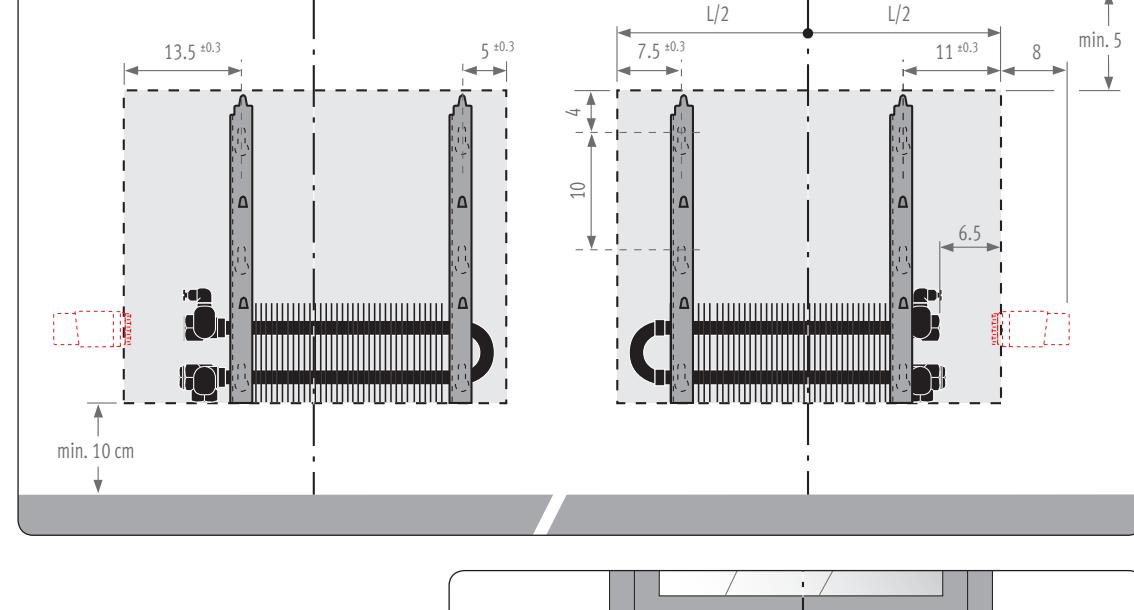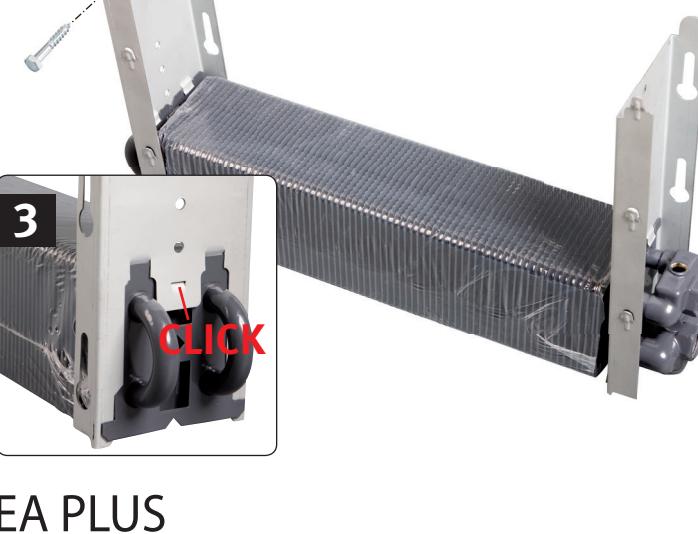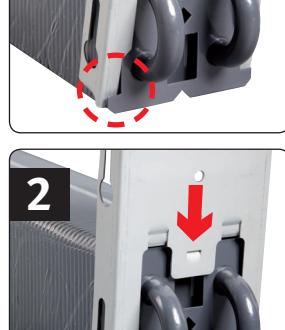

## STRADA &amp; LINEA PLUS

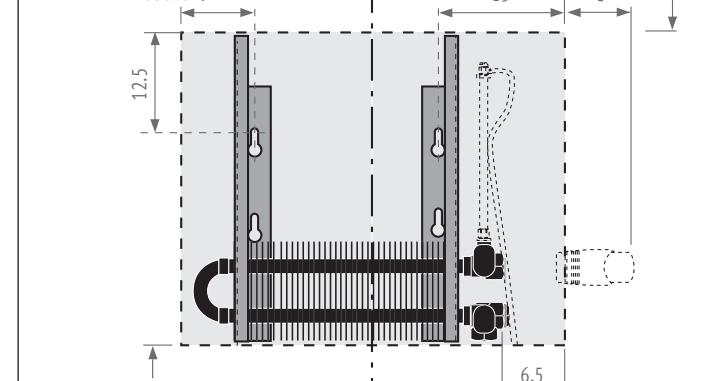

## KNOCKONWOOD

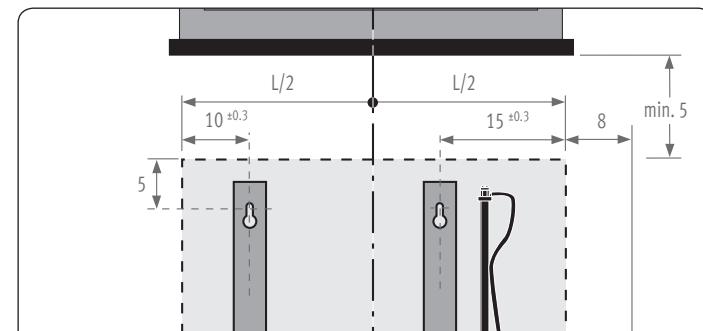

## OPGELET

De afdichtstop 1/2" en ontlucher 1/8" zijn bij Jaga sleutelvast ingedraaid. Tijdens het aansluiten dienen deze door de installateur verder aangedraaid te worden tot 5Nm -bij de ontlucher enkel de buitenschroef. Om te ontluchten, houd met behulp van een steeksleutel de buitenschroef tegen bij het losdraaien van de binnenschroef. Het ontluchten uitvoeren alvorens de omkasting te plaatsen. Controleer het toestel op lekkage alvorens de omkasting te plaatsen.

## ATTENTION

Le bouchon 1/2" et le purgeur 1/8"

sont montés et serrés en usine à la main. Pendant le raccordement,

ceux-ci doivent être serrés avec une

clé dynamométrique jusqu'à 5 Nm

-seule la vis extérieure sur le purgeur. Pour

purger, le purgeur doit être retenu avec une clé

plate. Purge avant le montage de l'habillage.

Veuillez contrôler l'étanchéité de l'appareil

avant le montage de l'habillage s'il vous plaît.

## ACHTUNG

Der Blindstopfen 1/2" und

Entlüfterstopfen 1/8" werden

werkseitig bei der Firma Jaga

manuell angezogen. Diese

müssen bei der Montage mit

einem Drehmomentschlüssel bis

5 Nm endgültig angezogen -nur die

äußere Schraube am Entlüfter.

Zum entlüften, bitte diesen mit einem

Flachschlüssel gegenhalten und einen Flachschraubenzieher

entlüften. Führen Sie die Entlüftung durch,

bevor Sie die Verkleidung montieren.

Bitte kontrollieren Sie das Gerät auf Leckagen

bevor Sie die Verkleidung montieren.

## ATTENTION

Blind plug 1/2" and air vent 1/8" are

factory installed. During installation,

these need to be tightened to 5Nm

with a torque wrench -airvent only

the outer screw. Bleeding: use a key

to hold the air vent in position while opening

the inner screw for bleeding. Check the device

for leaks before installation of the cabinet.

Bleed before installation of the cabinet.

## REINIGINGVOORSCHRIFTEN

Gebruik nooit bijtende, zure of sterk alkalische

reinigingsmiddelen, noch schuurmiddelen, noch

organische oplosmiddelen.

## PREScriptions DE NETTOyAGE

Ne jamais utiliser des détergents mordants,

acides ou fortement alcalins, ni de matières

abrasives, ni de solvants organiques.

- Voor de opstart: warmtewisselaar stofzuigen of

met perslucht het stof wegblazen. De bekleding

met een zachte vochtige doek reinigen, indien

nodig een neutrale zeep gebruiken. Steeds

naspoelen met zuiver water. Vetvlekken zeker

verwijderen.

- Tijdens het gebruik en bij een koud toestel,

frequentie afhankelijk van de omgevings-

omstandigheden, maar minstens één keer per

jaar: de warmtewisselaar langs onder stofzuigen

en de bekleding met een zachte vochtige doek

afnemen, indien nodig een neutrale zeep

gebruiken. Steeds naspoelen met zuiver water.

Pour le démarrage: aspirer l'échangeur de

chaleur ou souffler la poussière à l'air comprimé.

Essuyer l'habillage avec un chiffon humide et

si nécessaire utiliser un savon neutre. Toujours

asperger l'eau claire. Supprimer les taches de

grasse.

- Pendant l'utilisation avec un appareil froid,

fréquence dépendante des conditions environ-

nantes, mais au moins une fois par an: aspirer

l'échangeur de chaleur par en-dessous et

essuyer l'habillage avec un chiffon humide

doux, si nécessaire utiliser un savon neutre.

Toujours rincer à l'eau claire.

## REINIGUNGsvORSchriften

Gebrauchen Sie nie ätzende, saure oder stark

alkalische Reinigungsmittel, sowie weder

Scheuermittel noch organische Lösungsmittel.

- Vor der Erstinbetriebnahme: den Wärmetauscher

staubsaugen oder mit Druckluft von jeglichen

Staub befreien. Die Verkleidung mit einem

feuchten Tuch abwischen, wenn nötig eine

PH neutrale Seife benutzen. Immer mit klarem

Wasser nachwischen. Fettflecken sicherlich

entfernen.

- Während dem Betrieb wenn der Wärmetauscher

kalt ist, die Frequenz ist abhängig von den

Umgebungsgegebenheiten, jedoch mindestens

einmal im Jahr, diesem von unten staubsaugen

und die Verkleidung mit einem feuchten Tuch

abwischen, wenn nötig eine PH neutrale Seife

benutzen. Danach jedoch immer mit klarem

Wasser nachwischen.

## CLEANING INSTRUCTIONS

Never use caustic, acidic or strongly alkaline

cleaners, nor abrasives or organic solvents.

- Before starting: vacuum heat exchanger or blow

dust away with compressed air. Clean the casing

with a soft moist sponge, use a neutral soap if

necessary. Always rinse with clean water. Make

sure you remove grease stains.

- During use if the device is cold, frequency

depends on surrounding circumstances, but at

least once a year: vacuum the underside of

the heat exchanger and wipe the casing with a

soft moist cloth. Use neutral soap if necessary.

Always rinse with clean water.

## REINIGINGSVOORSchriften

Gebruik nooit bijtende, zure of sterk alkalische

reinigingsmiddelen, noch schuurmiddelen, noch

organische oplosmiddelen.

## PRESCRIPTIONS DE NETTOYAGE

Ne jamais utiliser des détergents mordants,

acides ou fortement alcalins, ni de matières

abrasives, ni de solvants organiques.

- Pour le démarrage: aspirer l'échangeur de

chaleur ou souffler la poussière à l'air comprimé.

Essuyer l'habillage avec un chiffon humide et

si nécessaire utiliser un savon neutre. Toujours

asperger l'eau claire. Supprimer les taches de

grasse.

- Pendant l'utilisation avec un appareil froid,

fréquence dépendante des conditions environ-

nantes, mais au moins une fois par an: aspirer

l'échangeur de chaleur par en-dessous et

essuyer l'habillage avec un chiffon humide

doux, si nécessaire utiliser un savon neutre.

Toujours rincer à l'eau claire.

## REINIGUNGsvORSchriften

Gebrauchen Sie nie ätzende, saure oder stark

alkalische Reinigungsmittel, sowie weder

Scheuermittel noch organische Lösungsmittel.

- Vor der Erstinbetriebnahme: den Wärmetauscher

staubsaugen oder mit Druckluft von jeglichen

Staub befreien. Die Verkleidung mit einem


feuchten Tuch abwischen, wenn nötig eine

PH neutrale Seife benutzen. Immer mit klarem

Wasser nachwischen.

## CLEANING INSTRUCTIONS

Never use caustic, acidic or strongly alkaline




jaga

Energy  
SAVERS  
LOW-H<sub>2</sub>O

CONNECTION



- > Gebruik bij elke hydraulische verbinding teflon !  
Max. werkdruk: 1000 kPa (10 bar)
- > Toujours utiliser du teflon à chaque raccordement hydraulique !  
Pression de travail max.: 1000 kPa (10 bars)
- > Bei jedem hydraulischen Anschluss Dichtband oder Hanf verwenden !  
Max. Betriebsdruck: 1000 kPa (10 bar)
- > Always use PTFE tape for all hydraulic connections !  
Max. working pressure: 1000 kPa (10 bar)

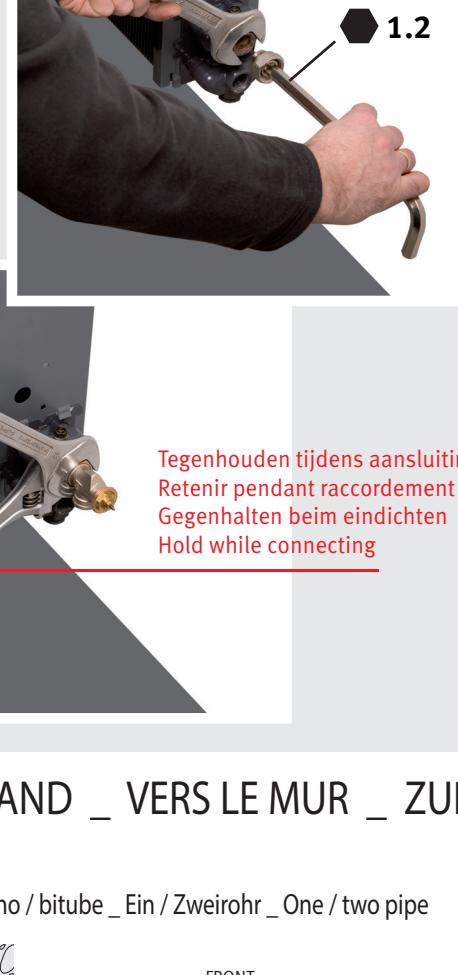

## THERMOSTAATKOPPEN VOOR JAGA VENTIELEN - COMPLETE AANSLUITSETS

Voor alle Low-H<sub>2</sub>O radiatoren zijn complete aansluitsets beschikbaar. Inclusief klemkoppelingen en alle toebehoren, en met keuze uit verschillende bedienings- en thermostaatkoppen. Zie: [www.jaga.be](http://www.jaga.be)

## TÊTES DE VANNE THERMOSTATIQUES POUR VANNES JAGA - KITS DE RACCORDEMENT COMPLETS

Des kits de raccordement complets sont disponibles pour l'ensemble des radiateurs Low-H<sub>2</sub>O Jaga. Y compris des raccords bicônes et l'ensemble des accessoires, avec un très large éventail de têtes de vanne manuelles et thermostatiques. Voir: [www.jaga.be](http://www.jaga.be)

## THERMOSTATKÖPFE FÜR JAGA VENTILE - KOMPLETTE ANSCHLUßSÄTZE

Für alle Jaga Low-H<sub>2</sub>O Heizkörper sind komplette Anschlußsätze erhältlich. Einschließlich Klemmringverschraubungen, allen Zubehörteilen und einer Auswahl verschiedener Betriebs- und Thermostatköpfe. Besuchen Sie: [www.jaga.be](http://www.jaga.be)

## THERMOSTATIC HEADS FOR JAGA VALVES - COMPLETE CONNECTION SETS


Complete Low-H<sub>2</sub>O connection sets are available for all Jaga radiators. Including sleeve couplings and all accessories, and with a choice of various operating and thermostatic heads. Visit: [www.jaga.be](http://www.jaga.be)

## Thermostaatkoppen


## Têtes de vanne thermostatiques

## Thermostatköpfe


## Thermostatic heads




5090.1119




5090.1125



5090.1160




5090.1151



5090.1150


Handbediend  
Tête manuelle  
Handrad  
Manual head



## Wandthermostaat voor moeilijk te bereiken warmtewisselaars.

Tête de vanne thermostatique avec commande à distance pour une régulation du corps de chauffe difficile à atteindre.

Thermostatkopf mit Ferneinstellung für schwer zu erreichende Heizkörper.  
Remote controlled thermostatic head for heating elements installed in places with difficult acces.

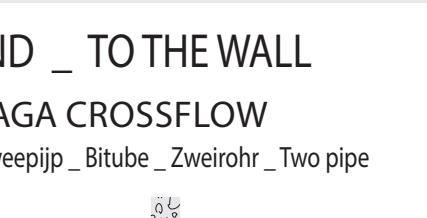


5090.1107



5090.1071

Onafhankelijke temperatuurmeting  
Thermométrie indépendante  
Unabhängige Temperaturmessung  
Independent temperature measurement

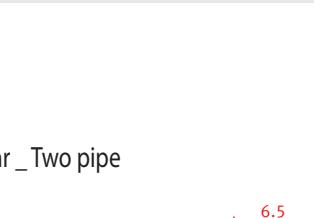


5090.1115

## NAAR DE WAND \_ VERS LE MUR \_ ZUR WAND \_ TO THE WALL

## JAGA H (\*)

Een / tweepijp \_ Mono / bitube \_ Ein / Zweirohr \_ One / two pipe

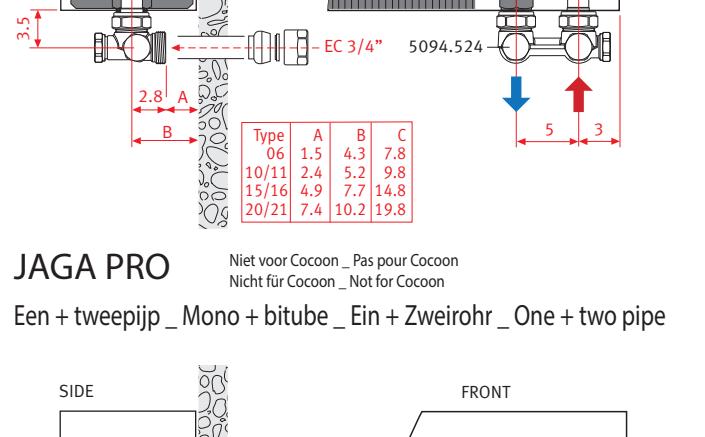


Niet voor Cocoon \_ Pas pour Cocoon  
Nicht für Cocoon \_ Not for Cocoon

Een + tweepijp \_ Mono + bitube \_ Ein + Zweirohr \_ One + two pipe

## JAGA CROSSFLOW

Tweepijp \_ Bitube \_ Zweirohr \_ Two pipe

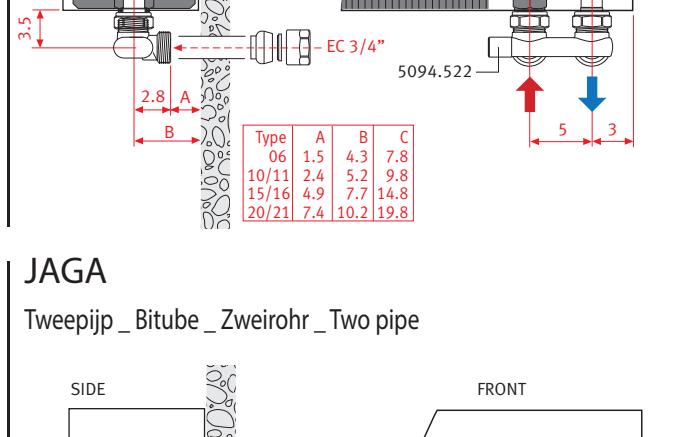


Niet voor Cocoon & Maxi \_ Pas pour Cocoon & Maxi  
Nicht für Cocoon & Maxi \_ Not for Cocoon & Maxi

Een + tweepijp \_ Mono + bitube \_ Ein + Zweirohr \_ One + two pipe

## JAGA TOP

Tweepijp \_ Bitube \_ Zweirohr \_ Two pipe

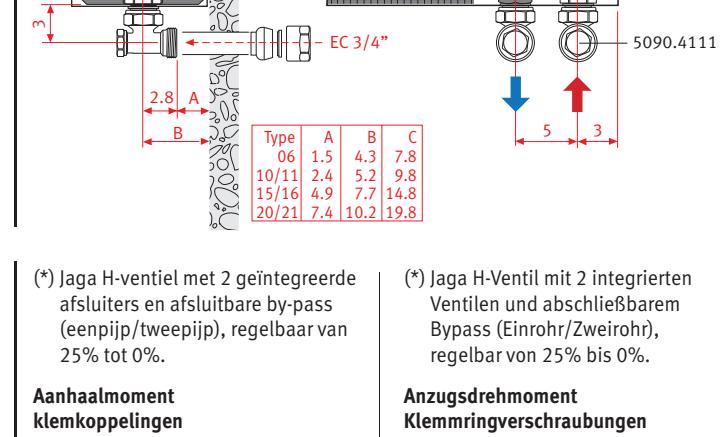

(\*) Jaga H-ventiel met 2 geïntegreerde afsluuters en afsluitbare by-pass (eenpijp/tweepijp), regelbaar van 25% tot 0%.

Anhaalmoment  
Klemmringverschraubungen

## Dunwandig metaal

- zacht koper 45-55 Nm

- halfhard koper 60-80 Nm

- zacht staal 60-70 Nm

Kunststof 30-40 Nm

VPE/Alu 20-30 Nm

(\*) Jaga H-Ventil mit 2 integrierten Ventilen und abschließbarem Bypass (Einrohr/Zweirohr), regelbar von 25% bis 0%.

Anzugsdrehmoment  
Klemmringverschraubungen

## Präzisionsmetallrohr

- weich kupfer 45-55 Nm

- mittelfestes kupfer 60-80 Nm

- Weichstahl 60-70 Nm

Kunststoff 30-40 Nm

VPE/ALU 20-30 Nm

(\*) Jaga H-valve with 2 integrated lockshields and lockable by-pass (one pipe/two pipe), adjustable from 25% to 0%.

Tightening torque  
sleeve couplings

## Tube métallique de précision

- cuivre recuit 45-55 Nm

- cuivre semi-regide 60-80 Nm

- acier doux 60-70 Nm

Matière synthétique 30-40 Nm

PER/ALU 20-30 Nm

(\*) Jaga H-valve with 2 integrated lockshields and lockable by-pass (one pipe/two pipe), adjustable from 25% to 0%.

Tightening torque  
sleeve couplings

## Precision metal tube

- soft copper 45-55 Nm

- semi-hard copper 60-80 Nm

- mild steel 60-70 Nm


Synthetic 30-40 Nm

RPE/ALU 20-30 Nm

## JAGA PRO

Niet voor Cocoon \_ Pas pour Cocoon  
Nicht für Cocoon \_ Not for Cocoon




Een + tweepijp \_ Mono + bitube \_ Ein + Zweirohr \_ One + two pipe

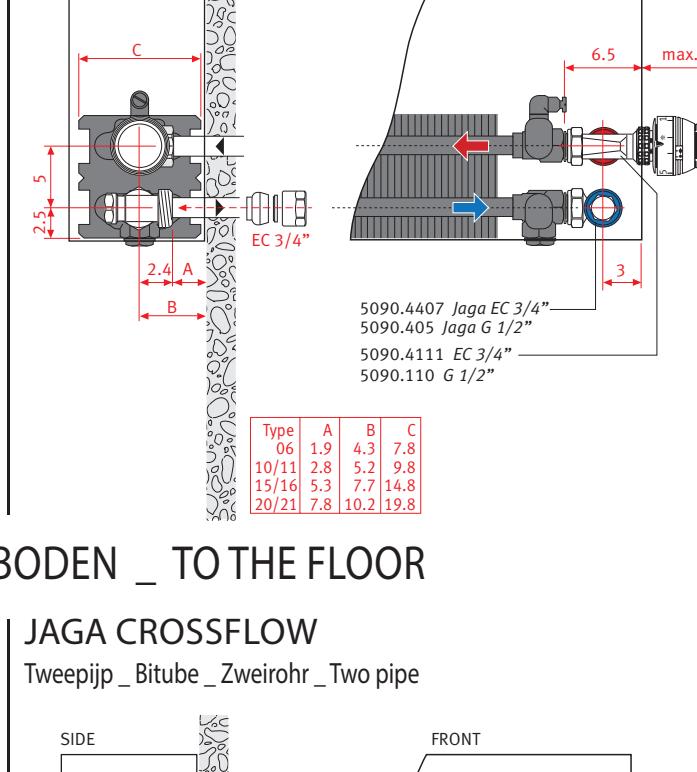

## NAAR DE VLOER \_ VERS LE SOL \_ ZUM BODEN \_ TO THE FLOOR

## JAGA H (\*)

Een / tweepijp \_ Mono / bitube \_ Ein / Zweirohr \_ One / two pipe

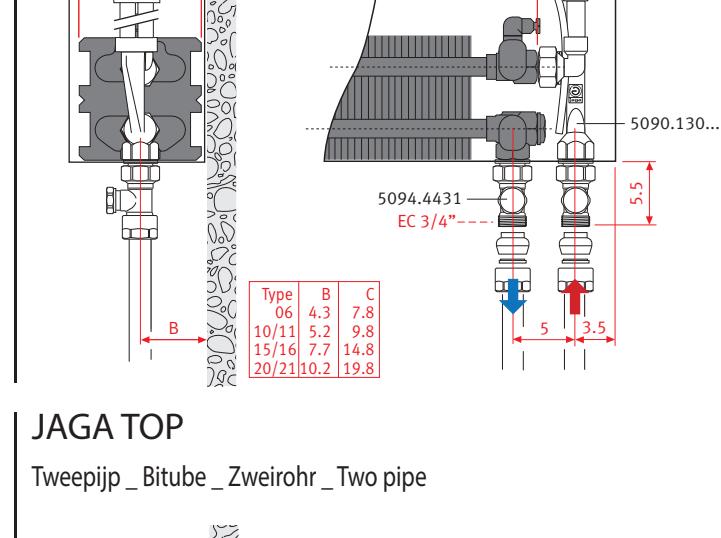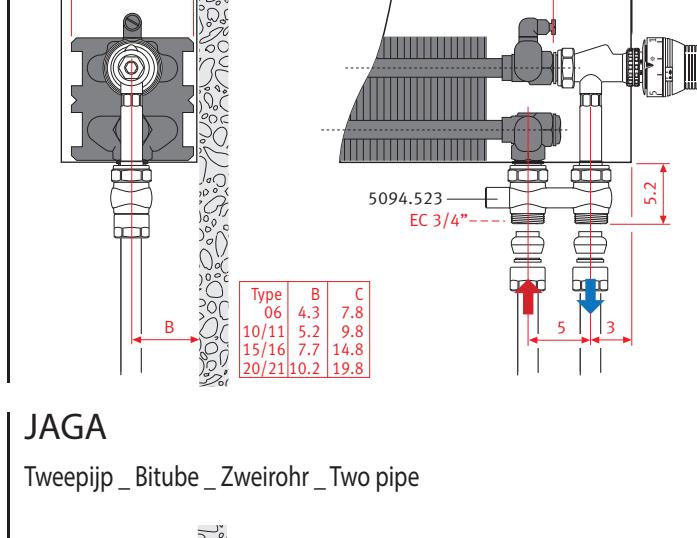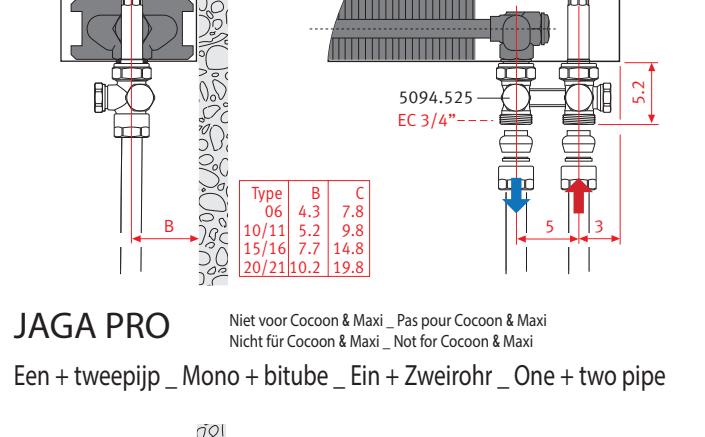

## JAGA PRO

Niet voor Cocoon & Maxi \_ Pas pour Cocoon & Maxi  
Nicht für Cocoon & Maxi \_ Not for Cocoon & Maxi

Een + tweepijp \_ Mono + bitube \_ Ein + Zweirohr \_ One + two pipe

