





BRIZA MODÈLE POUR PLAFOND

**Refroidissement et chauffage puissants.
Parfaitement combinés.**

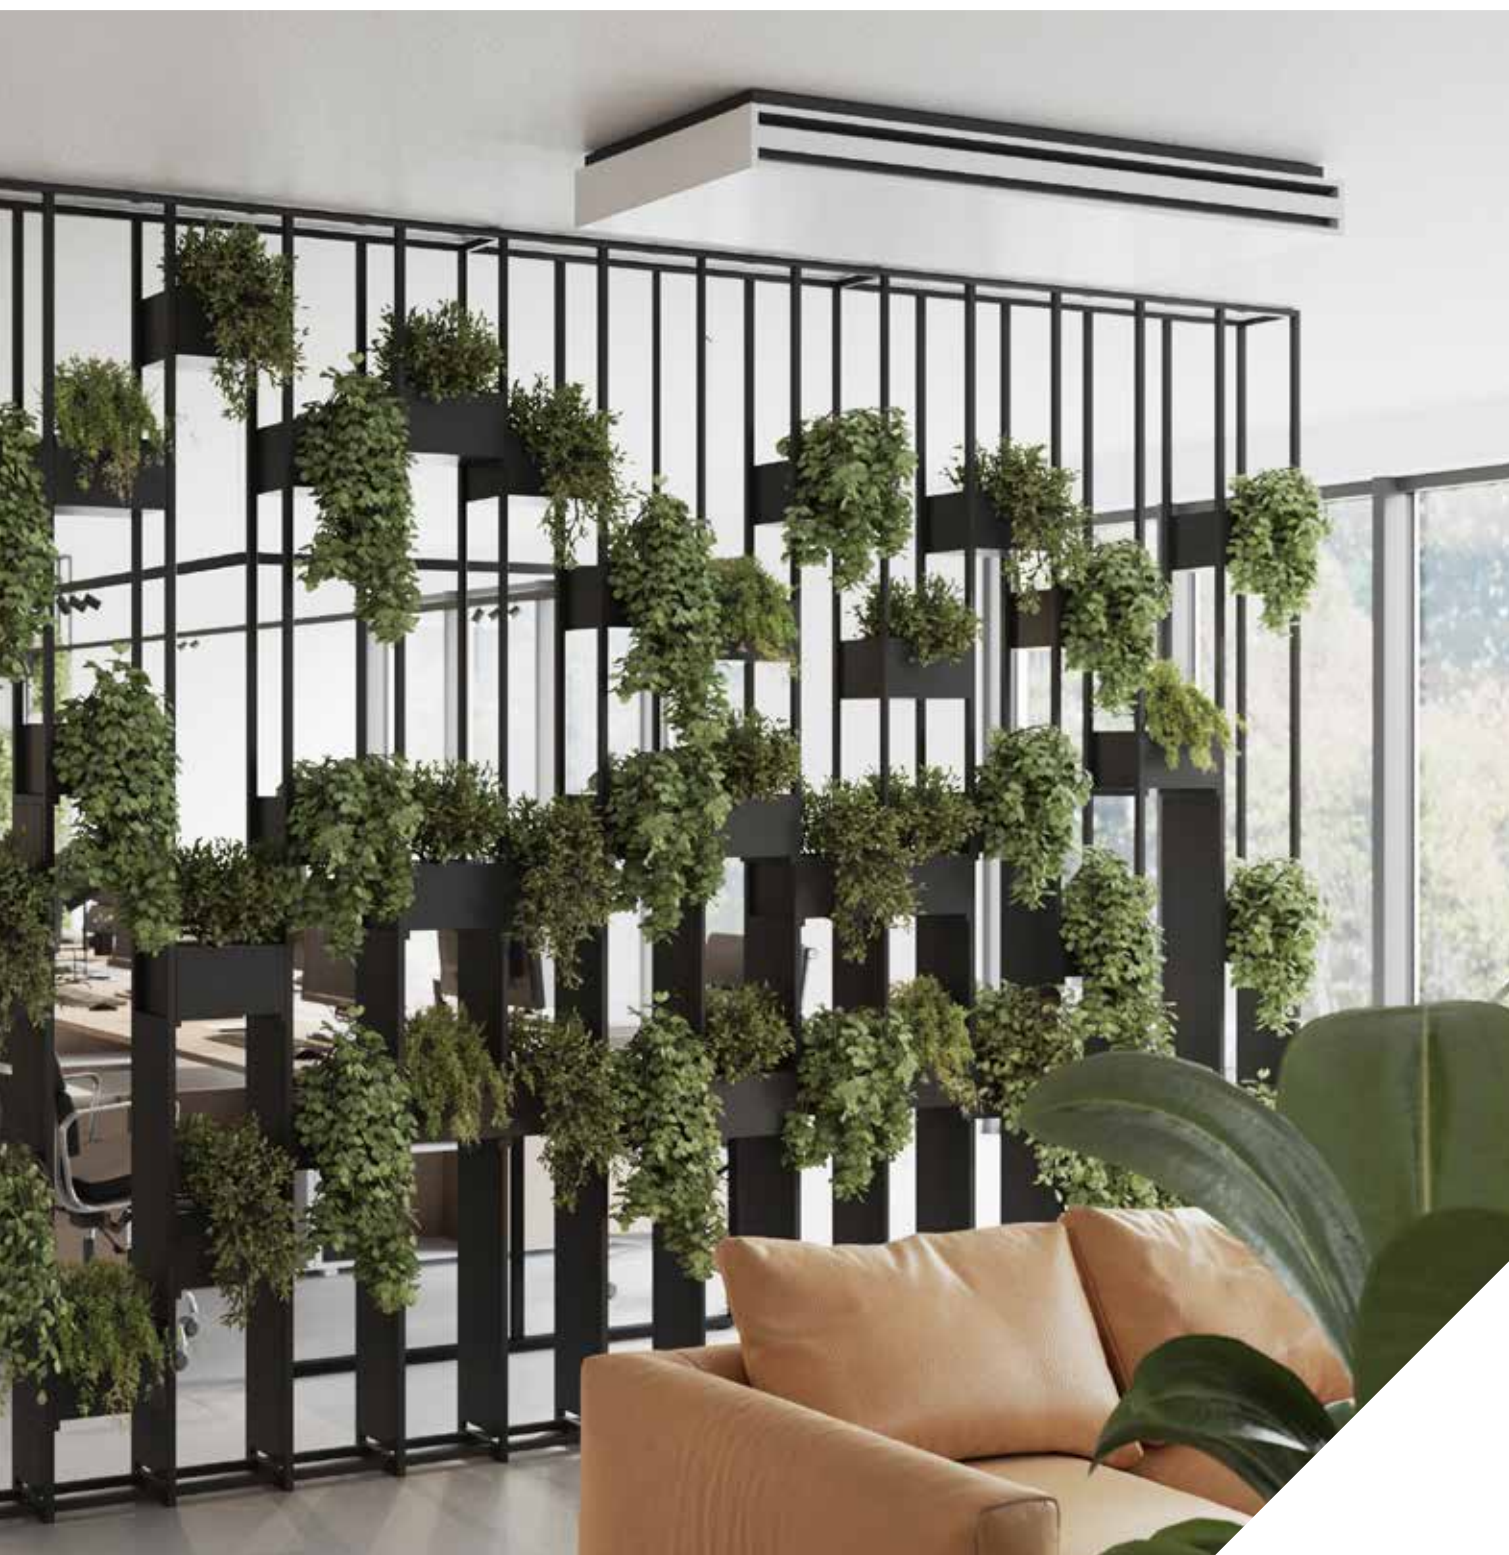

BRIZA



MODÈLE PLAFOND	12
Dessins techniques	18
Briza 10	22
Briza 12	24
Bitube.....	24
4-tubes.....	26
Briza 22	28
Bitube.....	28
4-tubes.....	30



RACCORDEMENT HYDRONIQUE	34
Jeux des vannes.....	34
Pertes de charge.....	36
Pompe à condensats.....	40



RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	45
Alimentations.....	45
Quelle commande Jaga JDPC choisir ?.....	46
Commandes Jaga JDPC.....	48
Thermostats.....	49
Exemples de schémas d'installation électrique.....	50
Briza 10.....	51
Briza 12.....	55
Briza 22 / 26.....	58

BRIZA - REFROIDISSEMENT ET CHAUFFAGE PUISSANTS

Un climat intérieur agréable ne se résume plus aujourd'hui à chauffer. Les bâtiments modernes exigent un refroidissement efficace contre la surchauffe, un chauffage économe en énergie, un fonctionnement silencieux et une intégration harmonieuse dans tout intérieur. Briza est une gamme puissante de ventilo-convecteurs qui combine toutes ces qualités en une seule solution de climatisation intérieure à base d'eau.


TECHNOLOGIE À BASSE TEMPÉRATURE

REFROIDIR ET CHAUFFER DE MANIÈRE ÉCONOME EN ÉNERGIE AVEC UN SEUL SYSTÈME.

Les échangeurs de chaleur Jaga offrent des performances élevées à basse température d'eau, leur revêtement hydrophile optimisant encore ce fonctionnement.

Briza associe cet échangeur de chaleur statique à des ventilateurs intégrés et silencieux qui le soutiennent activement.

Ces moteurs EC à haute efficacité énergétique renforcent le flux d'air le long de l'échangeur de chaleur et permettent ainsi de refroidir ou de chauffer sans effort un grand débit d'air avec un faible niveau sonore.

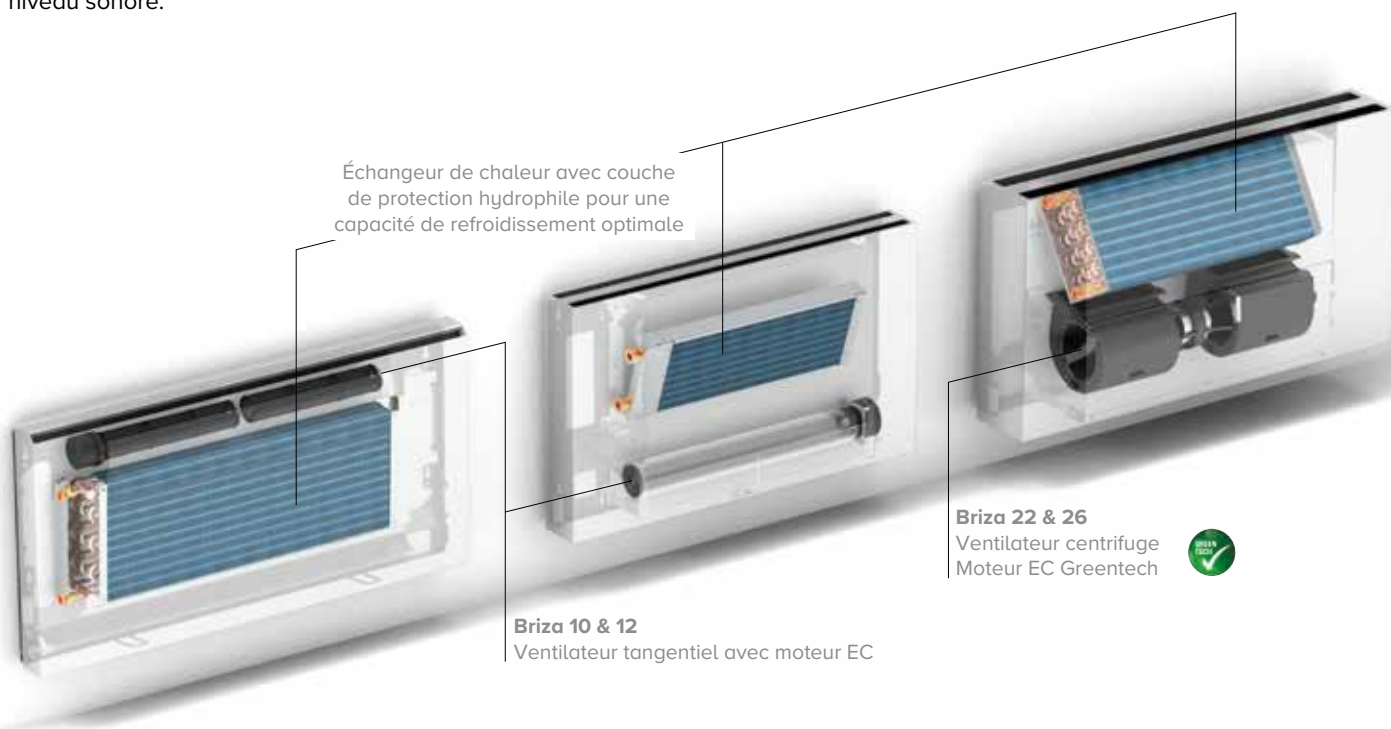

UNE PARFAITE ADÉQUATION AVEC LES CONCEPTS ÉNERGÉTIQUES CONTEMPORAINS


Briza offre des puissances élevées à basse température d'eau et fonctionne de manière particulièrement efficace en combinaison avec des pompes à chaleur et d'autres systèmes basse température.

La gamme Briza exploite ainsi tout le potentiel de votre pompe à chaleur, tout au long de l'année avec un chauffage rapide en hiver et un refroidissement performant en été.


Pas encore de pompe à chaleur ? Aucun problème, car Briza constitue aussi un choix judicieux à long terme. Le système est idéal pour une rénovation par étapes : commencez avec des ventilo-convecteurs en combinaison avec votre installation actuelle, puis passez ultérieurement à une pompe à chaleur.

Bitube

- 1 échangeur de chaleur, 1 conduite d'alimentation et 1 conduite de retour
- 1 mode de fonctionnement, basculement à la mi-saison

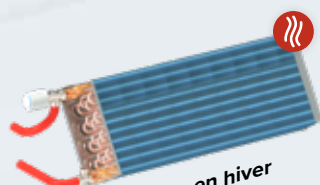


Chauffage en hiver

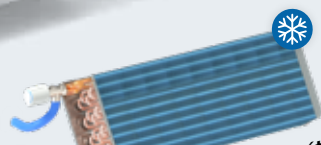

Refroidissement en été

4-tubes

- 2 échangeurs de chaleur, 2 conduites d'alimentation et 2 conduites de retour

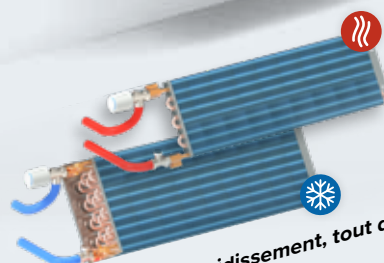

Chauffage et refroidissement, tout au long de l'année

2 TUBES VS 4 TUBES: ADAPTÉ AUX BESOINS DE CHAQUE TYPE DE BÂTIMENT

Le choix du système de conduits détermine en grande partie la flexibilité avec laquelle un bâtiment peut répondre à ses besoins de confort. Un système à deux tuyaux (avec un conduit d'alimentation et un de retour) permet de chauffer en hiver et de refroidir en été. Idéal pour les bâtiments à usage homogène.

Un système à quatre tuyaux va plus loin et prévoit des circuits distincts pour l'eau chaude et l'eau froide, rendant les deux technologies disponibles simultanément et permettant de réguler chaque pièce ou zone individuellement. Cela accroît considérablement la flexibilité, en particulier dans les bâtiments où les besoins varient fortement ou évoluent rapidement.

REFROIDIR & CHAUFFER VIA DES CONDUITS D'AIR

Les Briza 22 et Briza 26 sont également disponibles en version HP. Ces appareils équipés de moteurs à haut rendement offrent une puissance élevée, qui est efficacement distribuée dans le bâtiment via des conduits d'air.



BRIZA - UN DESIGN QUI S'INTÈGRE À TOUS LES INTÉRIEURS

Briza associe harmonieusement technologie et design. Au sein de la gamme, vous choisissez non seulement la puissance adéquate, mais aussi l'esthétique qui s'intègre à votre intérieur. Avec quatre lignes de design et différentes possibilités d'installation, la gamme offre une liberté architecturale maximale.



Coreline constitue la base éprouvée de la gamme : épurée, intemporelle et polyvalente.



Baseline apporte une élégance minimaliste aux lignes affirmées.



Woodline introduit une esthétique chaleureuse et naturelle, avec une finition bois raffinée.



Waveline opte pour un design fluide qui confère à la technique un caractère architectural.





DESIGN PRIMÉ

Briza répond aux besoins d'un marché HVAC en constante évolution, avec un accent marqué sur les performances, la flexibilité et le design. Cette combinaison judicieuse a été récompensée par de nombreux prix nationaux et internationaux.

NET ZERO
DESIGN EDITION



reddot winner 2025
best of the best

RED DOT AWARD 2025
WINNER
Product Design



IF DESIGN AWARD
2025 & 2026 WINNER
Building Technology



GERMAN DESIGN AWARD
2025 & 2026 WINNER
Excellent Product Design Energy



EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD
2025 TOP DESIGN + 2025 WINNER



IDA AWARD
GOLD WINNER
Eco / Green Design



ICONIC AWARDS
WINNER "PRODUCT" 2025



DNA PARIS DESIGN AWARD
BADGE WINNER 2025



LICC AWARD
WINNER
Use Product



HENRY VAN DE VELDE AWARD
BRONZE WINNER
Environment

BRIZA

UTILISABLE PARTOUT, TOUTE L'ANNÉE

La famille Briza est une gamme flexible de ventilo-convecteurs pour petites et grandes pièces, pour des solutions murales ou au plafond, avec caisson ou encastrés invisibles. La polyvalence de cette gamme de produits se distingue par la possibilité de chauffer et de refroidir.

APERÇU ENCASTREMENT



	Briza 10	Briza 12
Épaisseur (cm)	/	11.7
ENCASTREMENT MURAL		
LONGUEURS DISPONIBLES (cm)	/	52 - 72 - 102 - 122
HAUTEURS DISPONIBLES (cm)	/	38 - 52
ENCASTREMENT PLAFOND		
LONGUEURS DISPONIBLES (cm)	/	52 - 72 - 102 - 122
HAUTEURS DISPONIBLES (cm)	/	38 - 52
REVÊTEMENT DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR	/	HYDROPHILE
Contenu en eau (l)	/	0,3 - 0,5 - 0,9 - 1,1
Niveau de pression acoustique (dB(A))	/	<20 - 47
valeur Kv de l'échangeur de chaleur	/	2,2 - 2 - 1,7 - 1,6
VENTILATEUR	/	TANGENTIEL
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	/	24 VDC
PLAGE DE PUISSANCE BITUBE (tension de commande maximale)		
Refroidir total (7/12/27) (Watts - tension de commande maximale)	/	553 - 2702
Refroidissement sans condensation (16/18/27) (Watts - tension de commande maximale)	/	235 - 1149
Chauffer (45/40/20) (Watts - tension de commande maximale)	/	826 - 4026
PLAGE DE PUISSANCE 4-TUBES (tension de commande maximale)		
Refroidir total (7/12/27) (Watts - tension de commande maximale)	/	442 - 2026
Refroidissement sans condensation (16/18/27) (Watts - tension de commande maximale)	/	118 - 862
Chauffer (45/40/20) (Watts - tension de commande maximale)	/	660 - 1695
FLUX D'AIR		





Briza 22

23.15 / 27.15



Briza 26

26.0

55 - 75 - 95 - 125 - 155 - 190
55

125 - 155 - 190
56

55 - 75 - 95 - 125 - 155 - 190
55

125 - 155 - 190
56

HYDROPHILE
1,2 - 1,8 - 2,2 - 3,1 - 4,1 - 4,1
<20 - 55

HYDROPHILE
4,7 - 6,1 - 7,5
19,5 - 46,5

3 - 2,8 - 2,7 - 2,1 - 2,1 - 2

± 3,5

CENTRIFUGE
230 VAC

CENTRIFUGE
230 VAC

2991 - 12790

9301 - 14335

1185 - 4540

3253 - 5003

3055 - 12634

8811 - 13161

2991 - 12790


9301 - 14335

1185 - 4540

3253 - 5003

1098 - 5814

3186 - 5814

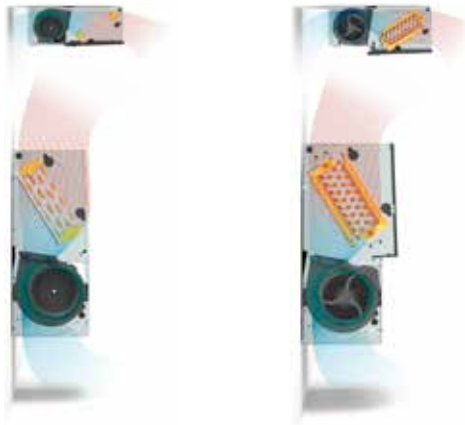

BRIZA

APERÇU AVEC HABILLAGE



	Briza 10	Briza 12
Épaisseur (cm)	11.0	14.0
MURAL	Coreline Baseline Woodline Waveline	Coreline Baseline Woodline Waveline
LONGUEURS DISPONIBLES (cm)	75 - 110 - 155 - 190	75 - 95 - 125 - 145
HAUTEURS DISPONIBLES (cm)	56	41/42 - 55/56
PLAFOND	Coreline Baseline Woodline Waveline	Coreline Baseline Woodline Waveline
LONGUEURS DISPONIBLES (cm)	90 - 125 - 170 - 205	75 - 95 - 125 - 145
HAUTEURS DISPONIBLES (cm)	58	42 - 56
REVÊTEMENT DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR	HYDROPHILE	HYDROPHILE
Contenu en eau (l)	0,4 - 0,7 - 1,1 - 1,5	0,3 - 0,5 - 0,9 - 1,1
Niveau de pression acoustique (dB(A))	<20 - 49	<20 - 47
valeur Kv de l'échangeur de chaleur	1,5 - 1,2 - 1,1 - 1	2,2 - 2 - 1,7 - 1,6
VENTILATEUR	TANGENTIEL	TANGENTIEL
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	24 VDC	24 VDC
PLAGE DE PUISSANCE BITUBE (tension de commande maximale)		
Refroidir total (7/12/27) (Watts - tension de commande maximale)	884 - 3659	503 - 2575
Refroidissement sans condensation (16/18/27) (Watts - tension de commande maximale)	376 - 1556	214 - 1095
Chauffer (45/40/20) (Watts - tension de commande maximale)	868 - 3593	751 - 3834
PLAGE DE PUISSANCE 4-TUBES (tension de commande maximale)		
Refroidir total (7/12/27) (Watts - tension de commande maximale)	/	442 - 2026
Refroidissement sans condensation (16/18/27) (Watts - tension de commande maximale)	/	188 - 862
Chauffer (45/40/20) (Watts - tension de commande maximale)	/	660 - 1695
FLUX D'AIR		






Briza 22

Briza 26

23.15 / 27.15



Woodline
Waveline

Coreline
Baseline
Woodline
Waveline

90 - 110 - 130 - 160 - 190 - 225
63

/
/



Baseline
Woodline
Waveline

Coreline
Baseline
Woodline
Waveline

90 - 110 - 130 - 160 - 190 - 225
63

/
/

HYDROPHILE

/

1,2 - 1,8 - 2,2 - 3,1 - 4,1 - 4,1

/

20 - 55

/

3 - 2,8 - 2,7 - 2,1 - 2,1 - 2

/

CENTRIFUGE

/

230 VAC

/

2645 - 11446

/

1044 - 4031

/

2679 - 11184

/

2645 - 11446

/

1044 - 4031

/

1021 - 5387

/



MODÈLE POUR PLAFOND









BRIZA MODÈLE PLAFOND

Nous nous efforçons de commercialiser des ventilo-convecteurs pratiquement prêts à être installés. Là où nous devons seulement connecter une alimentation en eau, nous avons maintenant besoin d'une alimentation électrique, d'un réglage électronique et d'un raccordement au thermostat.

Pour votre facilité d'installation, nous avons développé une gamme Plug & Play. La même qualité supérieure, mais avec toutes les options de raccordement préassemblées. Commandez sans soucis pour une installation sans effort !

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE POSSIBLES

PLUG & PLAY Appareil complet avec réglage de la température, jeu de vannes et alimentation

JAGA JDPC SMART BMS JRT



Régulation de la température ambiante via un thermostat Jaga Wi-Fi installé dans la pièce (en saillie ou encastré).

*Exemple de commande Briza
Hauteur 38 cm, Longueur 52 cm*

BZMC 038 052 L 133 D21 TW
D21 TB
D21 2W

JAGA JDPC SMART BMS JRT C



Régulation de la température ambiante via un thermostat Jaga Wi-Fi installé dans la pièce (en saillie ou encastré).. Pompe à condensats préinstallée

*Exemple de commande Briza
Hauteur 38 cm, Longueur 52 cm*

BZMC 038 052 L 133 D25 TW
D25 TB
D25 2W

RACCORDEMENT HYDRONIQUE

(gauche)

vannes prémontées , raccordement
Eurocone 3/4"



RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Connecteur de serrage pour
raccordement électrique 24
VDC à droite, à connecter via
une alimentation 230 VAC



POMPE À CONDENSATS

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
régulation de la température
via panneau de commande,
thermostat (wifi) intégré,
thermostat (wifi) externe


BRIZA MODÈLE PLAFOND

APPAREIL CONFIGURABLE			
Configurez votre appareil selon votre installation et vos exigences, livré sous forme de système à assembler.			
	BRIZA 10	BRIZA 12	BRIZA 22
			
1. Choisissez votre appareil en fonction des dimensions et des puissances	ex. BNZC 058 090 10 133 L BL DDD	ex. BZMC 041 075 12 133 2 L CL DDD	ex. BAMC 063 090 22 133 BT 2 LR G2 DDD
2. Choisissez la commande souhaitée	Pas de commande Jaga JDPC, Jaga JDPC BMS: D03 (2 P) / D04 (4P) Jaga JDPC Marche / Arrêt:: D07 (2P) / D08 (4P)	Pas de commande Jaga JDPC, Jaga JDPC BMS: D03 (2 P) / D04 (4P) Jaga JDPC Marche / Arrêt:: D07 (2P) / D08 (4P)	Pas de commande Jaga JDPC, Jaga JDPC BMS: D03 (2 P) / D04 (4P) Jaga JDPC Marche / Arrêt:: D07 (2P) / D08 (4P)
3. Choisissez l'alimentation souhaitée	alimentation ou alimentation pour rail DIN basée sur la puissance électrique absorbée	alimentation ou alimentation pour rail DIN basée sur la puissance électrique absorbée	(L'alimentation 24 V est fournie avec la commande Jaga JDPC choisie)
4. Choisissez le(s) kit(s) de vannes souhaité(s)	kit 295 (avec moteur thermoélectrique) ou kit 290 (avec 2 vannes de retour)	kit 295 (avec moteur thermoélectrique) ou kit 290 (avec 2 vannes de retour)	kit 301 et 98 (avec moteur thermoélectrique) ou kit 302 et 99 (avec 2 vannes de retour)




BRIZA 10 MODÈLE PLAFOND

DIMENSIONS (en mm)

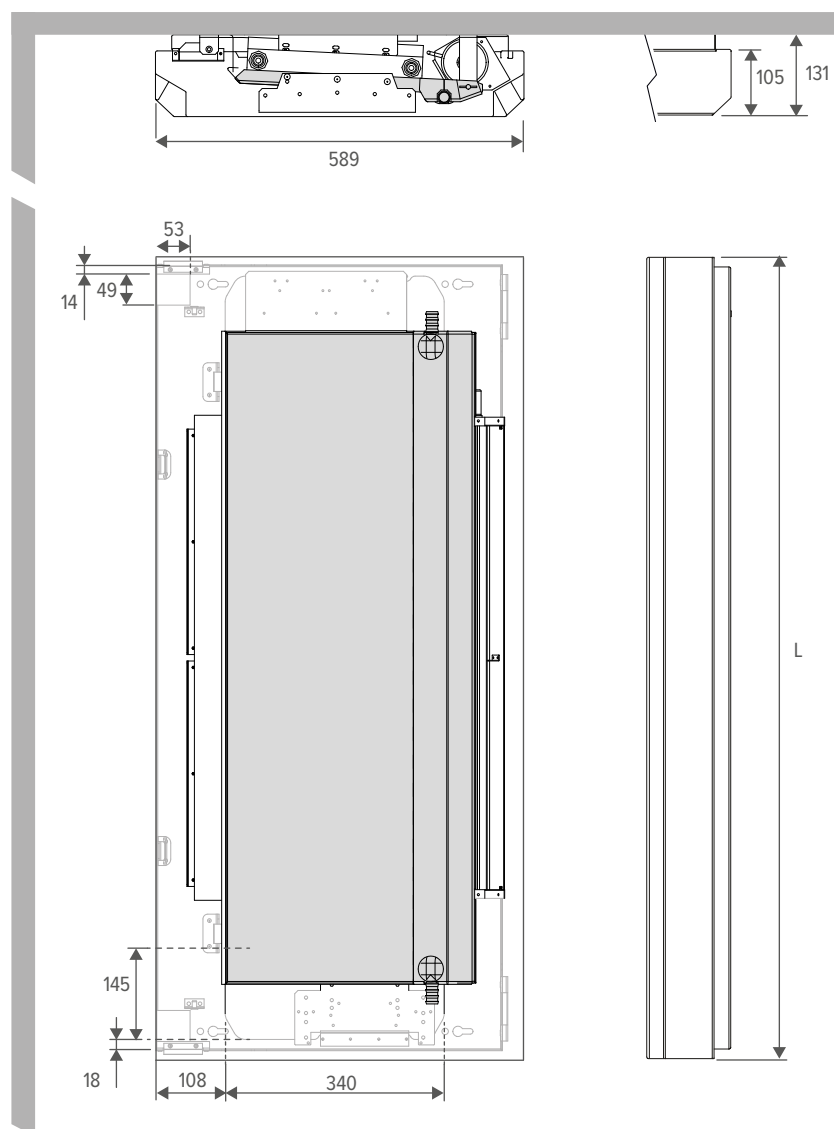


ESPACE LIBRE

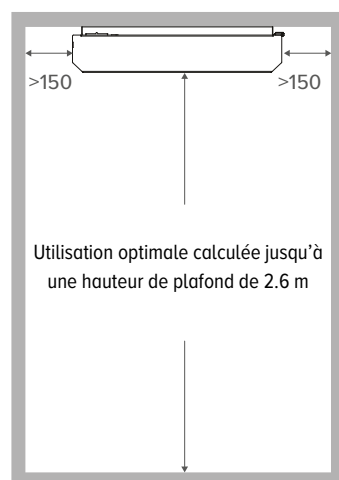


RACCORDEMENT HYDRONIQUE

DIMENSIONS (en mm)

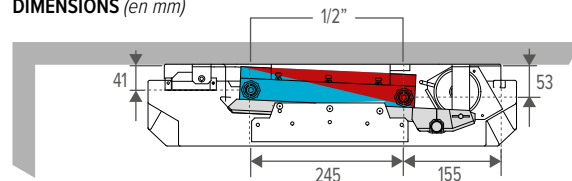


DRAIN DE CONDENSATION

Évacuation des condensats du même côté que le raccordement hydraulique

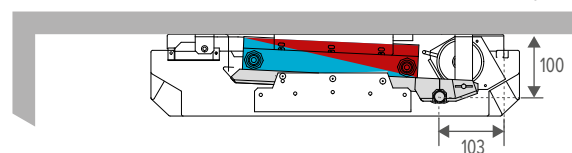


Évacuation des condensats du même côté que le raccordement électrique.


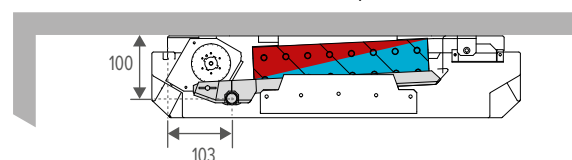


DIMENSIONS (*en mm*)

DIMENSIONS (*en mm*)




H041 / H042 *Bitube*

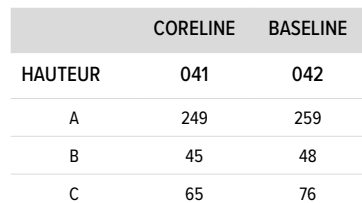


	CORELINE	BASELINE
HAUTEUR	055	056
D	250	260
E	36	39
F	82	85

BRIZA 22 MODÈLE PLAFOND

DIMENSIONS (en mm)

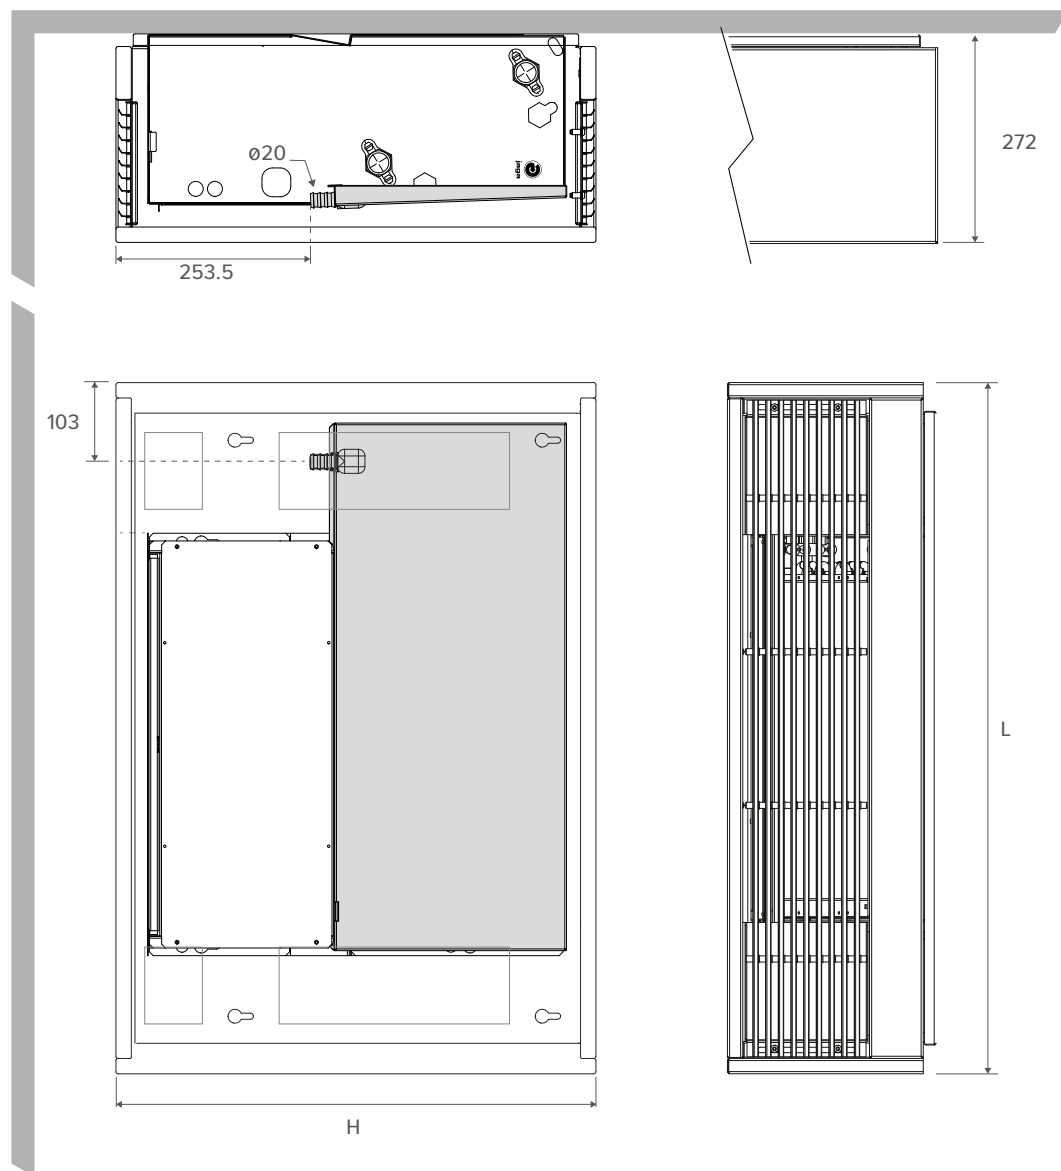


ESPACE LIBRE

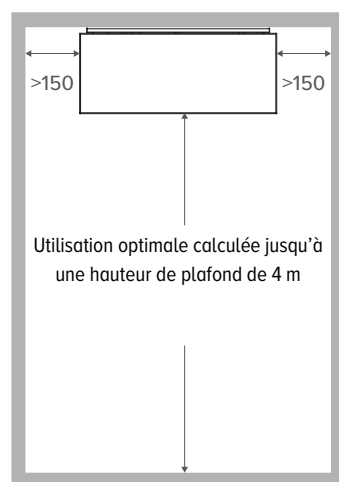


RACCORDEMENT HYDRONIQUE

Bitube

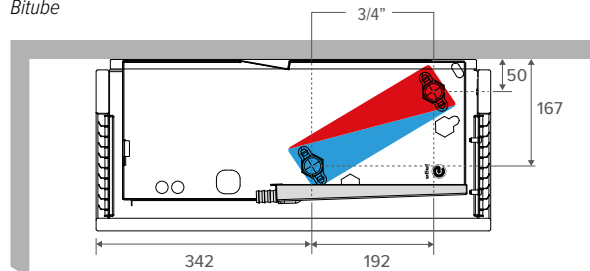

4-tubes

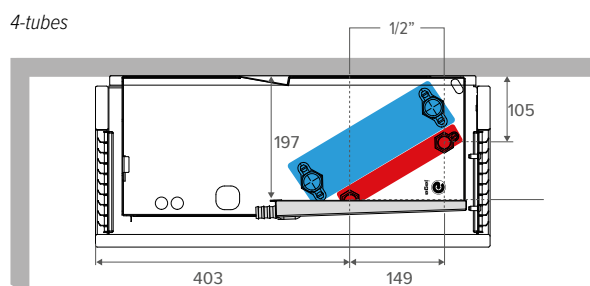

BRIZA MODÈLE PLAFOND



Nécessaire pour le refroidissement par condensation
Refroidissement par condensation avec un modèle pour plafond ?
Ajoutez une pompe à condensat à votre commande !

POMPE À CONDENSATS



CODE

C (ajoutez "C" au code de commande)

PRÉMONTÉ

8773 0101

La pompe à condensats prémontée est livrée de série avec un bac de récupération des condensats muni d'un raccord d'évacuation Ø 2 cm

BAC À CONDENSATS AVEC DOUILLE D'ÉVACUATION Ø 2 CM



CODE

pour Briza

8546 038 001

H 041/042 gauche

8546 038 002

H 041/042 droite

8546 052 001

H 055/056 gauche

8546 052 002

H 055/056 droite

CAPTEUR DE NIVEAU DE CONDENSAT



capteur pour la surveillance du niveau de condensat dans le bac à condensat

CODE

5127 000 100 03

SUPPORT DE MONTAGE POUR CAPTEUR DE NIVEAU



support pour la fixation du capteur de niveau dans le bac de récupération des condensats

CODE

8776 0701

BRIZA 10

BRIZA 12

BRIZA 22

BRIZA 26

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

BRIZA 10 MODÈLE PLAFOND

LIVRAISON STANDARD

Baseline: Caisson simple et épuré, avec une grille de soufflage puissante aux lignes noires et à la texture en nid d'abeilles

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage de la couleur de l'habillage avec grille en nid d'abeille laquée noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse, pré-assemblé sur le panneau arrière
- collecteur de condensats avec raccordement pour l'évacuation en tôle d'acier galvanisé par électrolyse (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)

PLUG & PLAY

- alimentation intégrée 230 V
- kit de raccordement pré-assemblé
- régulation de la température selon la version Plug & Play choisie

COULEURS

Habillage

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

Panneau arrière

noir foncé (104) Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

Bouche de soufflage

Baseline: noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

RACCORDEMENT

Standard

- raccords hydroniques à gauche
- borne de raccordement pour connexion électrique, standard à droite, à raccorder via une alimentation externe 24 VDC
- le raccord de vidange se trouve toujours du même côté que le branchement électrique

Optionnelle

Hydronique à droite, électrique à gauche. Remplacer le code de raccordement L par R. Sans supplément de prix.

CODE DE COMMANDE

BNZC	056	075	10	XXX	L	BL	DDD	
								- Pas de commande Jaga JDPC: (ne pas remplir)
								- Jaga JDPC BMS: D03
								- Jaga JDPC Marche / Arrêt: D07
								- Jaga JDPC SMART BMS 100 TW: D21 TW
								- Jaga JDPC SMART BMS 100 TB: D21 TB
								- Jaga JDPC SMART BMS 200 W: D21 2W
								- Jaga JDPC SMART BMS C 100 TW:D25 TW
								- Jaga JDPC SMART BMS C 100 TB: D25 TB
								- Jaga JDPC SMART BMS C 200 W: D25 2W
								Version:
								- Baseline: BL
								Raccordement:
								- Standard: L
								- Optionnelle: R
								COULEUR DE L'HABILLAGE
								Longueur

DISPONIBLE EN OPTION

- commande Jaga JDPC prémontée: Jaga JDPC BMS (D03) ou Jaga JDPC Marche / Arrêt (D07)
- kit de vannes: kit 289 (avec moteur thermoélectrique) ou kit 288 (avec 2 vannes de retour)
- flexibles de raccordement en acier inoxydable (par paires)
- alimentation: Alimentation étanche ou alimentation sur rail DIN
- thermostat (0-10V) à l'extérieur de l'appareil



COMMANDE

COMMANDE STANDARD: PAS DE COMMANDE JAGA JDPC

Le ventilateur peut être commandé directement via un signal de commande externe 0-10 V (thermostat ou BMS/domotique). Dans ce cas, aucun capteur de température d'eau n'est présent et le ventilateur peut donc démarrer indépendamment de la température de l'eau dans l'échangeur de chaleur.

Commande Jaga JDPC préassemblée en option

Un ventilo-convecteur peut être équipé en option d'un JDPC (Jaga Dynamic Product Controller). Ce contrôleur intègre un capteur de température d'eau sur l'échangeur de chaleur qui sert de sécurité d'activation pour le ventilateur. Le ventilateur ne démarre que lorsque la température de l'eau est adaptée au mode de fonctionnement demandé. Cela permet d'éviter la diffusion d'air froid en mode chauffage et d'air chaud en mode refroidissement.

CODE	FONCTION	KIT DE VANNES	PRÉMONTÉ		COMMANDE	COMMANDE EXTERNE 0-10 V	CAPTEUR DE TEMP. D'EAU	CAPTEUR DE TEMP. DE L'AIR
			ALIMENTATION	POMPE À CONDENSATS				
Jaga JDPC BMS - Bitube (D03)		-	-	-	-	✓	1	-
Jaga JDPC Marche / Arrêt - Bitube (D07)		-	-	-	-	-	1	-
Jaga JDPC SMART BMS - Bitube (D21)		✓	✓	-	Thermostat d'ambiance	-	1	-
Jaga JDPC SMART BMS C - Bitube (D25)		✓	✓	✓	Thermostat d'ambiance	-	1	-

BRIZA 10 MODÈLE PLAFOND

				TENSION DE COMMANDE	DÉBIT D'AIR	REFROIDIR TOTAL (condensation) Température ambiante 27°C	REFROIDIR SENSIBLE (condensation) Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C				NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE	CONSUMMATION D'ÉNERGIE	CODE DE COMMANDE
LARGEUR	LONGUEUR	TYPE													
B	L	T		U	m³/h	7/12 Watts	7/12 Watts	16/18 Watts	35/30 Watts	45/40 Watts	50/45 Watts	55/45 Watts	dB(A)	Watts	
cm	cm			V											
BNZC 058 090 10		10	2	32		68	48	28	48	87	107	116	<20	1.0	BNZC 058 090 10 XXX L BL DDD
			4	63		368	263	151	186	338	414	448	23.5	1.4	
			6	95		603	437	250	304	552	675	732	28.5	2.4	
			8	123		775	568	326	401	729	892	966	35.0	3.8	
			10	160		884	656	376	478	868	1062	1151	40.5	6.5	
	125	10	2	55		136	96	55	96	174	214	231	22.0	1.1	BNZC 058 125 10 XXX L BL DDD
			4	100		736	527	302	372	676	828	897	30.0	1.9	
			6	170		1206	874	501	607	1104	1351	1464	35.5	4.1	
			8	228		1549	1135	651	802	1457	1783	1933	41.5	7.7	
			10	281		1768	1311	752	955	1736	2125	2303	46.0	13.2	
	170	10	2	56		213	151	86	151	274	335	363	22.5	2.0	BNZC 058 170 10 XXX L BL DDD
			4	130		1155	827	474	584	1061	1299	1408	30.0	3.4	
			6	227		1892	1371	786	953	1732	2120	2298	36.5	6.5	
			8	331		2431	1782	1022	1259	2287	2799	3033	42.5	11.5	
			10	392		2775	2058	1180	1499	2725	3335	3614	48.0	19.7	
	205	10	2	60		281	199	114	199	361	442	479	24.0	2.1	BNZC 058 205 10 XXX L BL DDD
			4	176		1523	1090	625	770	1399	1713	1856	31.0	3.8	
			6	299		2495	1808	1037	1257	2284	2796	3030	37.5	8.2	
			8	403		3205	2350	1347	1660	3015	3691	4000	44.0	15.4	
			10	503		3659	2714	1556	1977	3593	4397	4765	49.0	26.4	

Emissions mesurées selon EN16430
Mesure du son selon la norme ISO 3741:2010, à 2 m de l'appareil et avec une atténuation ambiante assumée du niveau sonore de 8 dB(A) / volume du local 100 m³ / temps de réverbération 0.5 sec.

Calcul de la puissance pour différentes températures: jaga.com/selection-tools
Découvrez Jaga BIM ici: jaga.thorbiq.io/BEnl/selector/

BRIZA 12 MODÈLE PLAFOND BITUBE

LIVRAISON STANDARD

Coreline: Caisson classique avec une grille supérieure épurée composée de fines lamelles sur toute la largeur de l'appareil
Baseline: Caisson simple et épuré, avec une grille de soufflage puissante aux lignes noires et à la texture en nid d'abeilles

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- collecteur de condensats avec raccordement pour l'évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- filtre à air en acier inoxydable

Baseline

- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- (fourni avec isolation)
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais

PLUG & PLAY

- alimentation intégrée 230 V
- kit de raccordement pré-assemblé
- régulation de la température selon la version Plug & Play choisie

COULEURS

Habillage

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

Panneau arrière

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

Bouche de soufflage

- Coreline: peint dans la couleur de l'appareil
- Baseline: noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

RACCORDEMENT

Standard

- raccords hydroniques à gauche
- connecteur clamp pour raccords électriques 230 VAC à droite

Optionnelle


Hydronique à droite, électrique à gauche. Remplacer le code de raccordement L par R. Sans supplément de prix.

CODE DE COMMANDE

BZMC	041	075	12	XXX	2	L	CL	DDD	
									- Pas de commande Jaga JDPC: (ne pas remplir)
									- Jaga JDPC BMS: D03
									- Jaga JDPC Marche / Arrêt: D07
									- Jaga JDPC SMART BMS 100 TW: D21 TW
									- Jaga JDPC SMART BMS 100 TB: D21 TB
									- Jaga JDPC SMART BMS 200 W: D21 2W
									- Jaga JDPC SMART BMS C 100 TW: D25 TW
									- Jaga JDPC SMART BMS C 100 TB: D25 TB
									- Jaga JDPC SMART BMS C 200 W: D25 2W
									Version:
									- Coreline: CL
									- Baseline: BL
									Raccordement:
									- Standard: L
									- Optionnelle: R
									Couleur de l'habillage
									Longueur
									Hauteur

DISPONIBLE EN OPTION

- commande Jaga JDPC prémontée: Jaga JDPC BMS (D03) ou Jaga JDPC Marche / Arrêt (D07)
- kit de vannes: kit 295 (avec moteur thermoélectrique) ou kit 290 (avec 2 vannes de retour)
- flexibles de raccordement en acier inoxydable (par paires)
- alimentation: Alimentation étanche ou alimentation sur rail DIN
- thermostat (0-10V) à l'extérieur de l'appareil

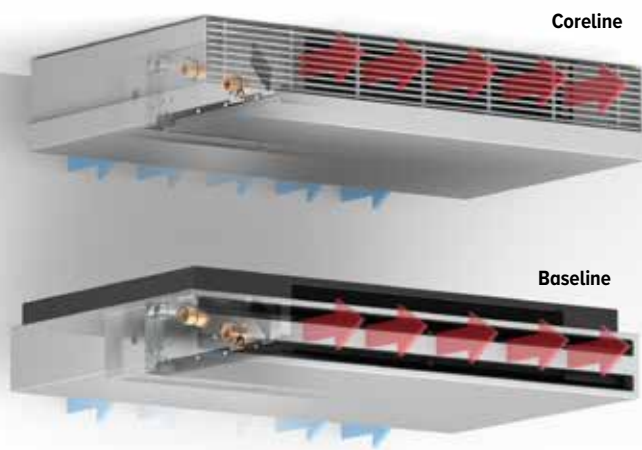

COMMANDE

COMMANDE STANDARD: PAS DE COMMANDE JAGA JDPC

Le ventilateur peut être commandé directement via un signal de commande externe 0-10 V (thermostat ou BMS/domotique). Dans ce cas, aucun capteur de température d'eau n'est présent et le ventilateur peut donc démarrer indépendamment de la température de l'eau dans l'échangeur de chaleur.

Commande Jaga JDPC préassemblée en option

Un ventilo-convecteur peut être équipé en option d'un JDPC (Jaga Dynamic Product Controller). Ce contrôleur intègre un capteur de température d'eau sur l'échangeur de chaleur qui sert de sécurité d'activation pour le ventilateur. Le ventilateur ne démarre que lorsque la température de l'eau est adaptée au mode de fonctionnement demandé. Cela permet d'éviter la diffusion d'air froid en mode chauffage et d'air chaud en mode refroidissement.

CODE	FONCTION	KIT DE VANNES	PRÉMONTÉ ALIMENTATION	POMPE À CONDENSATS	COMMANDE	COMMANDE EXTERNE 0-10 V	CAPTEUR DE TEMP. D'EAU	CAPTEUR DE TEMP. DE L'AIR
Jaga JDPC BMS - Bitube (D03)	🌀🌀🌀	-	-	-	-	✓	1	-
Jaga JDPC Marche / Arrêt - Bitube (D07)	🌀🌀🌀	-	-	-	-	-	1	-
Jaga JDPC SMART BMS - Bitube (D21)	🌀🌀🌀	✓	✓	-	Thermostat d'ambiance	-	1	-
Jaga JDPC SMART BMS C - Bitube (D25)	🌀🌀🌀	✓	✓	✓	Thermostat d'ambiance	-	1	-

BRIZA 12 MODÈLE PLAFOND BITUBE

HAUTEUR H cm			LONGUEUR L cm			TYPE T			TENSION DE COMMANDE U V			DÉBIT D'AIR m³/h			REFROIDIR TOTAL (condensation) Température ambiante 27°C 7/12 Watts		REFROIDIR SENSIBLE (condensation) Température ambiante 27°C 7/12 Watts		REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts		CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts 45/40 Watts 50/45 Watts 55/45 Watts				NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE dB(A)		CONSUMMATION D'ÉNERGIE Watts		CODE DE COMMANDE			
BZMC	041 042	075	12	2	64	284	201	115	223	406	497	538	18.5	1.6	BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL DDD																	
				4	101	328	235	135	256	465	569	617	29.4	2.6	042																	
				6	141	382	276	159	296	537	657	712	31.3	4.3																		
				8	178	441	323	185	346	629	770	834	37.3	7.2																		
				10	214	503	373	214	413	751	919	996	42.5	13.0																		
		095	12	2	108	472	334	191	382	695	850	921	24.0	2.5	BZMC 041 095 12 XXX 2 L CL DDD																	
				4	172	529	379	217	421	764	935	1014	30.0	4.3	042																	
				6	223	607	440	252	445	808	989	1072	36.8	7.2																		
				8	287	707	518	297	555	1009	1234	1338	41.5	11.5																		
				10	346	828	614	352	680	1236	1513	1640	44.5	18.0																		
	125	12	2	146	773	547	313	602	1093	1338	1450	24.6	2.6	BZMC 041 125 12 XXX 2 L CL DDD																		
			4	221	845	605	347	672	1222	1495	1620	30.2	4.8	042																		
			6	298	953	691	396	765	1389	1700	1843	37.0	8.0																			
			8	381	1106	811	465	895	1626	1991	2157	42.5	14.0																			
			10	448	1314	974	559	1081	1963	2403	2604	47.0	24.0																			
	145	12	2	173	1015	718	412	742	1348	1650	1788	25.7	2.8	BZMC 041 145 12 XXX 2 L CL DDD																		
			4	268	1097	785	450	842	1529	1872	2028	30.5	5.5	042																		
			6	373	1215	881	505	964	1751	2143	2323	37.3	10.3																			
			8	466	1390	1019	584	1126	2046	2505	2714	43.0	18.5																			
			10	510	1640	1216	698	1347	2448	2996	3247	47.0	28.8																			
BZMC	055 056	075	12	2	81	419	296	170	346	629	770	835	19.2	2.0	BZMC 055 075 12 XXX 2 L CL DDD																	
				4	118	521	373	214	421	765	936	1014	25.2	3.2	056																	
				6	154	617	447	256	495	899	1100	1193	32.2	5.5																		
				8	193	705	517	296	568	1032	1263	1369	38.1	9.6																		
				10	228	781	579	332	641	1164	1424	1544	42.5	16.8																		
		095	12	2	116	728	515	295	557	1012	1238	1342	23.0	2.2	BZMC 055 095 12 XXX 2 L CL DDD																	
				4	176	872	624	358	688	1250	1530	1658	27.8	3.6	056																	
				6	238	1025	743	426	819	1488	1821	1973	34.4	5.7																		
				8	291	1171	859	492	944	1716	2100	2276	39.9	9.6																		
				10	332	1294	959	550	1060	1927	2358	2555	43.5	15.6																		
	125	12	2	153	1170	827	474	881	1601	1960	2124	23.1	2.8	BZMC 055 125 12 XXX 2 L CL DDD																		
			4	236	1387	993	569	1094	1988	2433	2636	29.1	5.4	056																		
			6	321	1628	1179	676	1307	2374	2906	3149	36.5	10.0																			
145	12	2	182	1455	1029	590	1116	2027	2481	2689	25.0	2.8	BZMC 055 145 12 XXX 2 L CL DDD																			
		4	270	1728	1237	709	1367	2484	3040	3295	30.8	5.5	056																			
		6	360	2030	1471	843	1630	2962	3625	3929	37.5	10.0																				
		8	455	2324	1704	977	1884	3424	4191	4542	42.8	18.0																				
		10	531	2575	1910	1095	2110	3834	4692	5085	46.5	28.8																				

BRIZA 12 MODÈLE PLAFOND 4-TUBES

LIVRAISON STANDARD

Coreline: Caisson classique avec une grille supérieure épurée composée de fines lamelles sur toute la largeur de l'appareil

Baseline: Caisson simple et épuré, avec une grille de soufflage puissante aux lignes noires et à la texture en nid d'abeilles

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir avec grille supérieure en aluminium
- collecteur de condensats avec raccordement pour l'évacuation
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- filtre à air en acier inoxydable

PLUG & PLAY

- alimentation intégrée 230 V
- kits de raccordement pré-montée
- régulation de la température selon la version Plug & Play choisie

COULEURS

Habillage

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

RACCORDEMENT

Standard

- raccords hydroniques à gauche
- connecteur clamp pour raccords électriques 230 VAC à droite

Optionnelle

Hydronique à droite, électrique à gauche. REMPLACER le code de raccordement L par R. Sans supplément de prix.

CODE DE COMMANDE

BZMC	041	075	12	XXX	4	L	CL	DDD	
									- Pas de commande Jaga JDPC: (ne pas remplir)
									- Jaga JDPC BMS: D04
									- Jaga JDPC Marche / Arrêt: D08
									- Jaga JDPC SMART BMS 100 TW: D22 TW
									- Jaga JDPC SMART BMS 100 TB: D22 TB
									- Jaga JDPC SMART BMS 200 W: D22 2W
									- Jaga JDPC SMART BMS C 100 TW: D26 TW
									- Jaga JDPC SMART BMS C 100 TB: D26 TB
									- Jaga JDPC SMART BMS C 200 W: D26 2W
									Version:
									- Coreline: CL
									Raccordement:
									- Standard: L
									- Optionnelle: R
									Couleur de l'habillage
									Longueur
									Hauteur

DISPONIBLE EN OPTION

- commande Jaga JDPC pré-montée: Jaga JDPC BMS (D04) ou Jaga JDPC Marche / Arrêt (D08)
- 2 x kit de vannes: kit 295 (avec moteur thermoélectrique) ou kit 290 (avec 2 vannes de retour)
- 2 x flexibles de raccordement en acier inoxydable (par paires)
- alimentation: Alimentation étanche ou alimentation sur rail DIN
- thermostat (0-10V) à l'extérieur de l'appareil



COMMANDE

COMMANDE STANDARD: PAS DE COMMANDE JAGA JDPC

Le ventilateur peut être commandé directement via un signal de commande externe 0-10 V (thermostat ou BMS/domotique). Dans ce cas, aucun capteur de température d'eau n'est présent et le ventilateur peut donc démarrer indépendamment de la température de l'eau dans l'échangeur de chaleur.

Commande Jaga JDPC préassemblée en option

Un ventilo-convecteur peut être équipé en option d'un JDPC (Jaga Dynamic Product Controller). Ce contrôleur intègre un capteur de température d'eau sur l'échangeur de chaleur qui sert de sécurité d'activation pour le ventilateur. Le ventilateur ne démarre que lorsque la température de l'eau est adaptée au mode de fonctionnement demandé. Cela permet d'éviter la diffusion d'air froid en mode chauffage et d'air chaud en mode refroidissement.

CODE	FONCTION	KIT DE VANNES	PRÉMONTÉ		POMPE À CONDENSATS	COMMANDE	COMMANDE EXTERNE 0-10 V	CAPTEUR DE TEMP. D'EAU	CAPTEUR DE TEMP. DE L'AIR
			ALIMENTATION						
Jaga JDPC BMS - 4-tubes (D04)	  	-	-	-	-	-	✓	2	-
Jaga JDPC Marche / Arrêt - 4-tubes (D08)	  	-	-	-	-	-	-	2	-
Jaga JDPC SMART BMS - 4-tubes (D22)	  	✓	✓	-	-	Thermostat d'ambiance	-	2	-
Jaga JDPC SMART BMS C - 4-tubes (D26)	  	✓	✓	✓	-	Thermostat d'ambiance	-	2	-

BRIZA 12 MODÈLE PLAFOND 4-TUBES

HAUTEUR		LONGUEUR		TENSION DE COMMANDE	DÉBIT D'AIR	REFROIDIR TOTAL (condensation) Température ambiante 27°C	REFROIDIR SENSIBLE (condensation) Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C				NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE	CONSOMMATION D'ÉNERGIE	CODE DE COMMANDE										
H	L	T	U													m³/h	7/12	7/12	16/18	35/30	45/40	50/45	55/45	dB(A)	Watts
cm	cm	cm	V														Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts		
BZMC	041	075	12	2	29	228	161	92	173	314	384	416	18.5	1.8	BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL DDD										
				4	61	267	191	109	208	378	462	501	29.4	3.0											
				6	86	308	223	128	235	426	522	566	31.3	4.8											
				8	116	353	259	149	277	504	616	668	37.3	8.0											
				10	143	402	298	171	331	601	735	797	42.5	13.7											
	095	12	2	52	364	257	148	300	544	666	722	24.0	2.0	BZMC 041 095 12 XXX 4 L CL DDD											
			4	92	430	308	177	334	607	742	805	30.0	3.4												
			6	144	492	356	204	378	688	842	912	36.8	5.7												
			8	194	564	413	237	445	808	989	1072	41.5	8.4												
			10	229	662	491	282	544	989	1211	1312	44.5	14.4												
	125	12	2	73	592	418	240	476	865	1059	1148	24.6	2.3	BZMC 041 125 12 XXX 4 L CL DDD											
			4	149	673	482	276	535	973	1190	1290	30.2	4.1												
			6	220	765	554	318	611	1111	1359	1473	37.0	7.4												
			8	278	884	648	372	717	1302	1594	1727	42.5	12.6												
			10	364	1051	780	447	864	1570	1922	2083	47.0	20.9												
	145	12	2	89	717	507	291	589	1070	1310	1420	25.7	2.5	BZMC 041 145 12 XXX 4 L CL DDD											
			4	158	840	601	345	674	1224	1498	1623	30.5	4.5												
			6	227	964	698	400	772	1403	1717	1860	37.3	9.0												
			8	289	1114	816	468	901	1637	2004	2171	43.0	17.0												
			10	382	1312	973	558	1078	1958	2397	2597	47.0	28.8												
	BZMC	055	075	12	2	27	340	240	138	151	274	336	364	19.2	1.6	BZMC 055 075 12 XXX 4 L CL DDD									
					4	67	396	284	163	172	313	383	415	25.2	2.2										
					6	107	464	336	193	193	350	428	464	32.2	3.6										
					8	137	531	389	223	228	415	508	550	38.1	6.3										
					10	171	586	434	249	273	496	606	657	42.5	10.3										
095		12	2	72	555	392	225	247	450	550	596	23.0	2.1	BZMC 055 095 12 XXX 4 L CL DDD											
			4	123	654	468	268	276	501	614	665	27.8	3.4												
			6	168	764	554	318	309	562	688	745	34.4	5.9												
			8	228	873	640	367	366	666	815	883	39.9	10.0												
			10	257	969	719	412	449	815	998	1081	43.5	15.6												
125		12	2	112	865	612	351	388	706	864	936	23.1	2.3	BZMC 055 125 12 XXX 4 L CL DDD											
			4	183	1038	743	426	445	809	990	1072	29.1	4.2												
			6	260	1224	887	509	505	917	1122	1216	36.5	7.5												
			8	328	1401	1027	589	594	1079	1320	1431	42.5	12.8												
			10	385	1546	1147	658	712	1295	1584	1717	46.5	22.3												
145		12	2	126	1126	797	457	490	890	1090	1181	25.0	2.7	BZMC 055 145 12 XXX 4 L CL DDD											
			4	228	1302	932	534	555	1009	1235	1339	30.8	5.2												
			6	304	1521	1102	632	635	1153	1412	1530	37.5	9.1												
			8	393	1742	1277	732	741	1347	1649	1787	42.8	16.0												
			10	462	1928	1430	820	889	1615	1976	2142	46.5	27.3												

Emissions mesurées selon EN16430

Mesure du son selon la norme ISO 3741:2010, à 2 m de l'appareil et avec une atténuation ambiante assumée du niveau sonore de 8 dB(A) / volume du local 100 m³ / temps de réverbération 0.5 sec.

Calcul de la puissance pour différentes températures: jaga.com/selection-tools

Découvrez Jaga BIM ici: jaga.thorbig.io/BEnl/selectors/

LIVRAISON STANDARD

Coreline: Caisson classique avec une grille supérieure épurée composée de fines lamelles sur toute la largeur de l'appareil

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- collecteur de condensats avec raccordement pour l'évacuation
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

PLUG & PLAY

- alimentation intégrée 230 V
- kit de raccordement pré-assemblé
- régulation de la température selon la version Plug & Play choisie

COULEURS

Habillage

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

RACCORDEMENT

Standard

- raccords hydroniques à gauche, G 3/4" raccordement
- connecteur clamp pour raccords électriques 230 VAC à droite, à raccorder via alimentation externe

Optionnelle

Hydronique à droite, électrique à gauche. Remplacer le code de raccordement **LR** par **RL**

Sans supplément de prix.

CODE DE COMMANDE

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CLG2DDD

- Pas de commande Jaga JDPC: (ne pas remplir)
- Jaga JDPC BMS: D03
- Jaga JDPC Marche / Arrêt: D07

- Jaga JDPC SMART BMS 100 TW: D21 TW
- Jaga JDPC SMART BMS 100 TB: D21 TB
- Jaga JDPC SMART BMS 200 W: D21 2W
- Jaga JDPC SMART BMS C 100 TW: D25 TW
- Jaga JDPC SMART BMS C 100 TB: D25 TB
- Jaga JDPC SMART BMS C 200 W: D25 2W

Modèle: BT, FT

Couleur

Longueur

DISPONIBLE EN OPTION

- commande Jaga JDPC prémontée: Jaga JDPC BMS (D03) ou Jaga JDPC Marche / Arrêt (D07)
- kit de vannes: kit 301 (avec moteur thermoélectrique) ou kit 302 (avec 2 vannes de retour)
- flexibles de raccordement en acier inoxydable (par paires)
- thermostat (0-10V) à l'extérieur de l'appareil

FT (partie supérieure avant)

BT (Bas - Haut)

COMMANDE

COMMANDE STANDARD: PAS DE COMMANDE JAGA JDPC

Le ventilateur peut être commandé directement via un signal de commande externe 0-10 V (thermostat ou BMS/domotique). Dans ce cas, aucun capteur de température d'eau n'est présent et le ventilateur peut donc démarrer indépendamment de la température de l'eau dans l'échangeur de chaleur.

Commande Jaga JDPC préassemblée en option

Un ventilo-convecteur peut être équipé en option d'un JDPC (Jaga Dynamic Product Controller). Ce contrôleur intègre un capteur de température d'eau sur l'échangeur de chaleur qui sert de sécurité d'activation pour le ventilateur. Le ventilateur ne démarre que lorsque la température de l'eau est adaptée au mode de fonctionnement demandé. Cela permet d'éviter la diffusion d'air froid en mode chauffage et d'air chaud en mode refroidissement.

CODE	FONCTION	KIT DE VANNES	PRÉMONTÉ ALIMENTATION	POMPE À CONDENSATS	COMMANDE	COMMANDE EXTERNE 0-10 V	CAPTEUR DE TEMP. D'EAU	CAPTEUR DE TEMP. DE L'AIR
Jaga JDPC BMS - Bitube (D03)		-	-	-	-	✓	1	-
Jaga JDPC Marche / Arrêt - Bitube (D07)		-	-	-	-	-	1	-
JJaga JDPC SMART BMS - Bitube (D21)		✓	✓	-	Thermostat d'ambiance	-	1	-
JJaga JDPC SMART BMS C - Bitube (D25)		✓	✓	✓	Thermostat d'ambiance	-	1	-

BRIZA 22 MODÈLE PLAFOND BITUBE

HAUTEUR			LONGUEUR			COURANT ABSORBÉ MAX.	TENSION DE COMMANDE	DÉBIT D'AIR	REFROIDIR TOTAL (condensation) Température ambiante 27°C		REFROIDIR SENSIBLE (condensation) Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C				NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE	CONSOMMATION D'ÉNERGIE	CODE DE COMMANDE
H	L	T	7/12	7/12	16/18				35/30	45/40			50/45	55/45					
cm	cm	cm	Watts	Watts	Watts				Watts	Watts			Watts	Watts					
BAMC 063 090 22							2	116	872	623	338	461	848	1042	1131	25.5	3.6	BAMC 063 090 22 XXX BT 2 LR CL G2 DDD	
							4	221	1560	1116	605	839	1545	1898	2061	35.0	8.3		
							6	308	2008	1436	779	1101	2025	2489	2702	42.5	16.1		
							8	391	2412	1725	935	1331	2450	3011	3269	46.5	29.0		
							10	434	2645	1891	1026	1456	2679	3293	3575	51.0	38.2		
110 22							2	155	1279	915	446	665	1194	1456	1575	20.5	3.5	BAMC 063 110 22 XXX BT 2 LR CL G2 DDD	
							4	284	2209	1579	771	1190	2137	2605	2819	29.5	8.3		
							6	396	2933	2097	1023	1593	2861	3488	3774	39.0	16.7		
							8	503	3543	2533	1236	1929	3463	4222	4568	45.0	30.1		
							10	591	3991	2853	1392	2171	3898	4752	5141	49.0	43.8		
130 22							2	215	1616	1155	636	813	1505	1854	2014	22.0	3.8	BAMC 063 130 22 XXX BT 2 LR CL G2 DDD	
							4	359	2804	2005	1104	1435	2655	3270	3552	29.5	9.3		
							6	491	3767	2694	1483	1942	3594	4426	4808	37.0	19.1		
							8	614	4557	3258	1794	2361	4370	5381	5846	42.5	33.5		
							10	703	5060	3618	1992	2631	4869	5997	6515	46.5	47.8		
160 22							2	290	1930	1380	694	1180	2135	2609	2826	28.0	7.0	BAMC 063 160 22 XXX BT 2 LR CL G2 DDD	
							4	534	3345	2392	1203	2038	3689	4509	4884	36.0	16.6		
							6	730	4439	3174	1597	2667	4827	5899	6390	43.0	33.9		
							8	931	5524	3949	1987	3256	5893	7203	7802	49.0	59.4		
							10	1065	6224	4450	2239	3617	6546	8000	8665	52.5	83.5		
190 22							2	341	2112	1510	737	1193	2143	2612	2826	25.0	7.0	BAMC 063 190 22 XXX BT 2 LR CL G2 DDD	
							4	614	3823	2733	1334	2133	3830	4668	5051	34.0	16.9		
							6	860	5322	3805	1857	2952	5301	6462	6992	41.0	34.8		
							8	1088	6670	4769	2327	3686	6620	8069	8731	47.0	61.8		
							10	1247	7595	5430	2650	4188	7520	9167	9919	51.0	89.2		
225 22							2	477	3594	2570	1266	1936	3479	4242	4590	31.5	10.7	BAMC 063 225 22 XXX BT 2 LR CL G2 DDD	
							4	845	6194	4428	2181	3341	6005	7322	7924	39.0	25.0		
							6	1170	8360	5977	2944	4522	8128	9911	10725	46.5	50.1		
							8	1477	10291	7358	3624	5584	10035	12237	13242	52.0	87.9		
							10	1670	11446	8183	4031	6223	11184	13638	14758	55.0	125.3		

Emissions mesurées selon EN 1397
Mesure du son selon la norme ISO 3741:2010, à 2 m de l'appareil et avec une atténuation ambiante assumée du niveau sonore de 8 dB(A) / volume du local 100 m³ / temps de réverbération 0.5 sec.

Calcul de la puissance pour différentes températures: jaga.com/selection-tools
Découvrez Jaga BIM ici: jaga.thorbiq.io/BEn/selector/

BRIZA 22 MODÈLE PLAFOND 4-TUBES

SOON AVAILABLE
Plug & Play Smart BMS

LIVRAISON STANDARD

Coreline: Caisson classique avec une grille supérieure épurée composée de fines lamelles sur toute la largeur de l'appareil

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- collecteur de condensats avec raccordement pour l'évacuation
- échangeurs de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

PLUG & PLAY

- alimentation intégrée 230 V
- kits de raccordement pré-montés
- régulation de la température selon la version Plug & Play choisie

COULEURS

Habillage

Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

RACCORDEMENT

Standard

- raccords hydroniques à gauche
grand échangeur de chaleur: G 3/4" raccordement
petit échangeur de chaleur: G 1/2" raccordement connecteur clamp pour raccords électriques 230 VAC à droite, à raccorder via alimentation externe

Optionnelle

Hydronique à droite, électrique à gauche. Remplacer le code de raccordement **LR** par **RL**

Sans supplément de prix.

CODE DE COMMANDE

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR CLG2DDD

- Pas de commande Jaga JDPC: (ne pas remplir)
- Jaga JDPC BMS: D04
- Jaga JDPC Marche / Arrêt: D08

- Jaga JDPC SMART BMS 100 TW: D22 TW

- Jaga JDPC SMART BMS 100 TB: D22 TB

- Jaga JDPC SMART BMS 200 W: D22 2W

- Jaga JDPC SMART BMS C 100 TW: D26 TW

- Jaga JDPC SMART BMS C 100 TB: D26 TB

- Jaga JDPC SMART BMS C 200 W: D26 2W

Modèle: BT, FT

Couleur

Longueur

DISPONIBLE EN OPTION

- commande Jaga JDPC pré-montée:
Jaga JDPC BMS (D04) ou Jaga JDPC Marche / Arrêt (D08)
- kit de vannes: kit 301 et 98 (avec moteur thermoélectrique) ou kit 302 et 99 (avec 2 vannes de retour)
- 2 x flexibles de raccordement en acier inoxydable (par paires)
- thermostat (0-10V) à l'extérieur de l'appareil

FT (partie supérieure avant)

BT (Bas - Haut)

COMMANDE

COMMANDE STANDARD: PAS DE COMMANDE JAGA JDPC

Le ventilateur peut être commandé directement via un signal de commande externe 0-10 V (thermostat ou BMS/domotique). Dans ce cas, aucun capteur de température d'eau n'est présent et le ventilateur peut donc démarrer indépendamment de la température de l'eau dans l'échangeur de chaleur.

Commande Jaga JDPC préassemblée en option

Un ventilo-convecteur peut être équipé en option d'un JDPC (Jaga Dynamic Product Controller). Ce contrôleur intègre un capteur de température d'eau sur l'échangeur de chaleur qui sert de sécurité d'activation pour le ventilateur. Le ventilateur ne démarre que lorsque la température de l'eau est adaptée au mode de fonctionnement demandé. Cela permet d'éviter la diffusion d'air froid en mode chauffage et d'air chaud en mode refroidissement.

CODE	FONCTION	KIT DE VANNES	PRÉMONTÉ		COMMANDE	COMMANDE EXTERNE 0-10 V	CAPTEUR DE TEMP. D'EAU	CAPTEUR DE TEMP. DE L'AIR
			ALIMENTATION	POMPE À CONDENSATS				
Jaga JDPC BMS - 4-tubes (D04)	  	-	-	-	-	✓	2	-
Jaga JDPC Marche / Arrêt - 4-tubes (D08)	  	-	-	-	-	-	2	-
Jaga JDPC SMART BMS - 4-tubes (D22)	  	✓	✓	-	Thermostat d'ambiance	-	2	-
Jaga JDPC SMART BMS C - 4-tubes (D26)	  	✓	✓	✓	Thermostat d'ambiance	-	2	-

BRIZA 22 MODÈLE PLAFOND 4-TUBES

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T cm	COURANT ABSORBÉ MAX. I A	TENSION DE COMMANDE U V	DÉBIT D'AIR m³/h	REFROIDIR TOTAL (condensation) Température ambiante 27°C		REFROIDIR SENSIBLE (condensation) Température ambiante 27°C	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C				NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE dB(A)	CONSOMMATION D'ÉNERGIE Watts	CODE DE COMMANDE
						7/12 Watts	7/12 Watts			16/18 Watts	35/30 Watts	45/40 Watts	50/45 Watts			
BAMC 063	090	22		2	116	872	623	338	264	520	653	716	25.5	3.6	BAMC 063 090 22 XXX BT 4 LR CL G2 DDD	
				4	221	1560	1116	605	360	708	890	974	35.0	8.3		
				6	308	2008	1436	779	431	847	1065	1167	42.5	16.1		
				8	391	2412	1725	935	491	965	1213	1329	46.5	29.0		
				10	434	2645	1891	1026	519	1021	1283	1406	51.0	38.2		
	110	22		2	155	1279	915	446	307	603	758	830	20.5	3.5	BAMC 063 110 22 XXX BT 4 LR CL G2 DDD	
				4	284	2209	1579	771	487	958	1204	1318	29.5	8.3		
				6	396	2933	2097	1023	608	1196	1503	1646	39.0	16.7		
				8	503	3543	2533	1236	696	1369	1721	1885	45.0	30.1		
				10	591	3991	2853	1392	752	1478	1858	2035	49.0	43.8		
	130	22		2	215	1616	1155	636	429	847	1067	1170	22.0	3.8	BAMC 063 130 22 XXX BT 4 LR CL G2 DDD	
				4	359	2804	2005	1104	632	1250	1574	1725	29.5	9.3		
				6	491	3767	2694	1483	777	1536	1934	2120	37.0	19.1		
				8	614	4557	3258	1794	881	1741	2193	2404	42.5	33.5		
				10	703	5060	3618	1992	940	1858	2340	2565	46.5	47.8		
	160	22		2	290	1930	1380	694	767	1484	1855	2027	28.0	7.0	BAMC 063 160 22 XXX BT 4 LR CL G2 DDD	
				4	534	3345	2392	1203	1059	2048	2560	2798	36.0	16.6		
				6	730	4439	3174	1597	1262	2440	3050	3333	43.0	33.9		
				8	931	5524	3949	1987	1440	2785	3481	3805	49.0	59.4		
				10	1065	6224	4450	2239	1542	2983	3729	4075	52.5	83.5		
190	22		2	341	2112	1510	737	725	1390	1732	1891	25.0	7.0	BAMC 063 190 22 XXX BT 4 LR CL G2 DDD		
			4	614	3823	2733	1334	1135	2176	2712	2960	34.0	16.9			
			6	860	5322	3805	1857	1466	2810	3502	3822	41.0	34.8			
			8	1088	6670	4769	2327	1738	3332	4152	4533	47.0	61.8			
			10	1247	7595	5430	2650	1910	3661	4563	4981	51.0	89.2			
225	22		2	477	3594	2570	1266	1211	2326	2901	3167	31.5	10.7	BAMC 063 225 22 XXX BT 4 LR CL G2 DDD		
			4	845	6194	4428	2181	1798	3454	4307	4703	39.0	25.0			
			6	1170	8360	5977	2944	2246	4314	5381	5875	46.5	50.1			
			8	1477	10291	7358	3624	2608	5009	6247	6821	52.0	87.9			
			10	1670	11446	8183	4031	2805	5387	6718	7335	55.0	125.3			

Emissions mesurées selon EN 1397

Mesure du son selon la norme ISO 3741:2010, à 2 m de l'appareil et avec une atténuation ambiante assumée du niveau sonore de 8 dB(A) / volume du local 100 m³ / temps de réverbération 0.5 sec.

Calcul de la puissance pour différentes températures: jaga.com/selection-tools

Découvrez Jaga BIM ici: jaga.thorblq.io/BEnl/selector/

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

RACCORDEMENT HYDRONIQUE





BRIZA RACCORDEMENT HYDRONIQUE - VANNES

KIT 289



KVS 0.8 - préréglage en 6 positions

CODE	
CODY B18 24 4...	24 VDC
CODY B18 23 4...	230 VAC
indiquer code raccords de serrage	

KIT 288



KV 1.65

CODE	
CODY L01 00 4...	
indiquer code raccords de serrage	

KIT 295



KVS 0.8

CODE	
CODY SC5 24 4...	24 VDC
CODY SC5 10 4...	0..10 VDC
indiquer code raccords de serrage	

KIT 290



CODE	
CODY LOC 00 4...	
indiquer code raccords de serrage	

FLEXIBLES DE RACCORDEMENT EN ACIER INOXYDABLE 1/2"



CODE	Longueur
7990 068	200 < 260 mm 2 pièces

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

Exemple de commande
Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement
CODY B18 23 4

code raccord bicône
620

CODE	TUYAU Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

CODE	TUYAU Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


CODE	TUYAU Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

BRIZA RACCORDEMENT HYDRONIQUE - VANNES

KIT 301



KIT 302



KIT 98



KIT 99



FLEXIBLES DE RACCORDEMENT EN ACIER INOXYDABLE



Vannes d'alimentation Kv max. 3.4 Vanne de retour Kv max. 2.5

CODE		
CODY WA5 24 0	sans collier de serrage	24 VDC
CODY WA5 23 0	sans collier de serrage	230 VAC
CODY WA5 24 4...	avec collier de serrage	24 VDC
CODY WA5 23 4...	avec collier de serrage	230 VAC

indiquer code raccords de serrage

CODE		
CODY L05 00 0	sans collier de serrage	
CODY L05 00 4...	avec collier de serrage	

indiquer code raccords de serrage

Kv 1.5 sans préreglage

CODE		
CODY WA4 24 0	sans collier de serrage	24 VDC
CODY WA4 23 0	sans collier de serrage	230 VAC
CODY WA4 24 4...	avec collier de serrage	24 VDC
CODY WA4 23 4...	avec collier de serrage	230 VAC

indiquer code raccords de serrage

CODE		
CODY LOM 00 0	sans collier de serrage	
CODY LOM 00 4...	avec collier de serrage	

indiquer code raccords de serrage

CODE	Longueur		
8776 00010002	3/4"	300 < 600 mm	2 pièces
7990 068	1/2"	200 < 260 mm	2 pièces

RACCORDS BICÔNES EUROCONE

Exemple de commande

Complétez le code de commande du jeu de raccords avec le code des raccords à compression selon le tuyau utilisé et le Ø. Inclus dans le prix des sets de connexions.

code kit de raccordement code raccord bicône

CODY WA 24 4 620

CODE	TUYAU Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

CODE	TUYAU Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CODE	TUYAU Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

Bitube

4-tubes

grand / petit échangeur de chaleur

BRIZA 22 / BRIZA 26

BRIZA 22 / BRIZA 26

BRIZA PERTES DE PRESSION HYDRONIQUE


BITUBE - KV STANDARD

PRÉRÉGLAGE	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.80
BITUBE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA VANNE
3/4" EUROCONE
5090.4407



Kit: 295

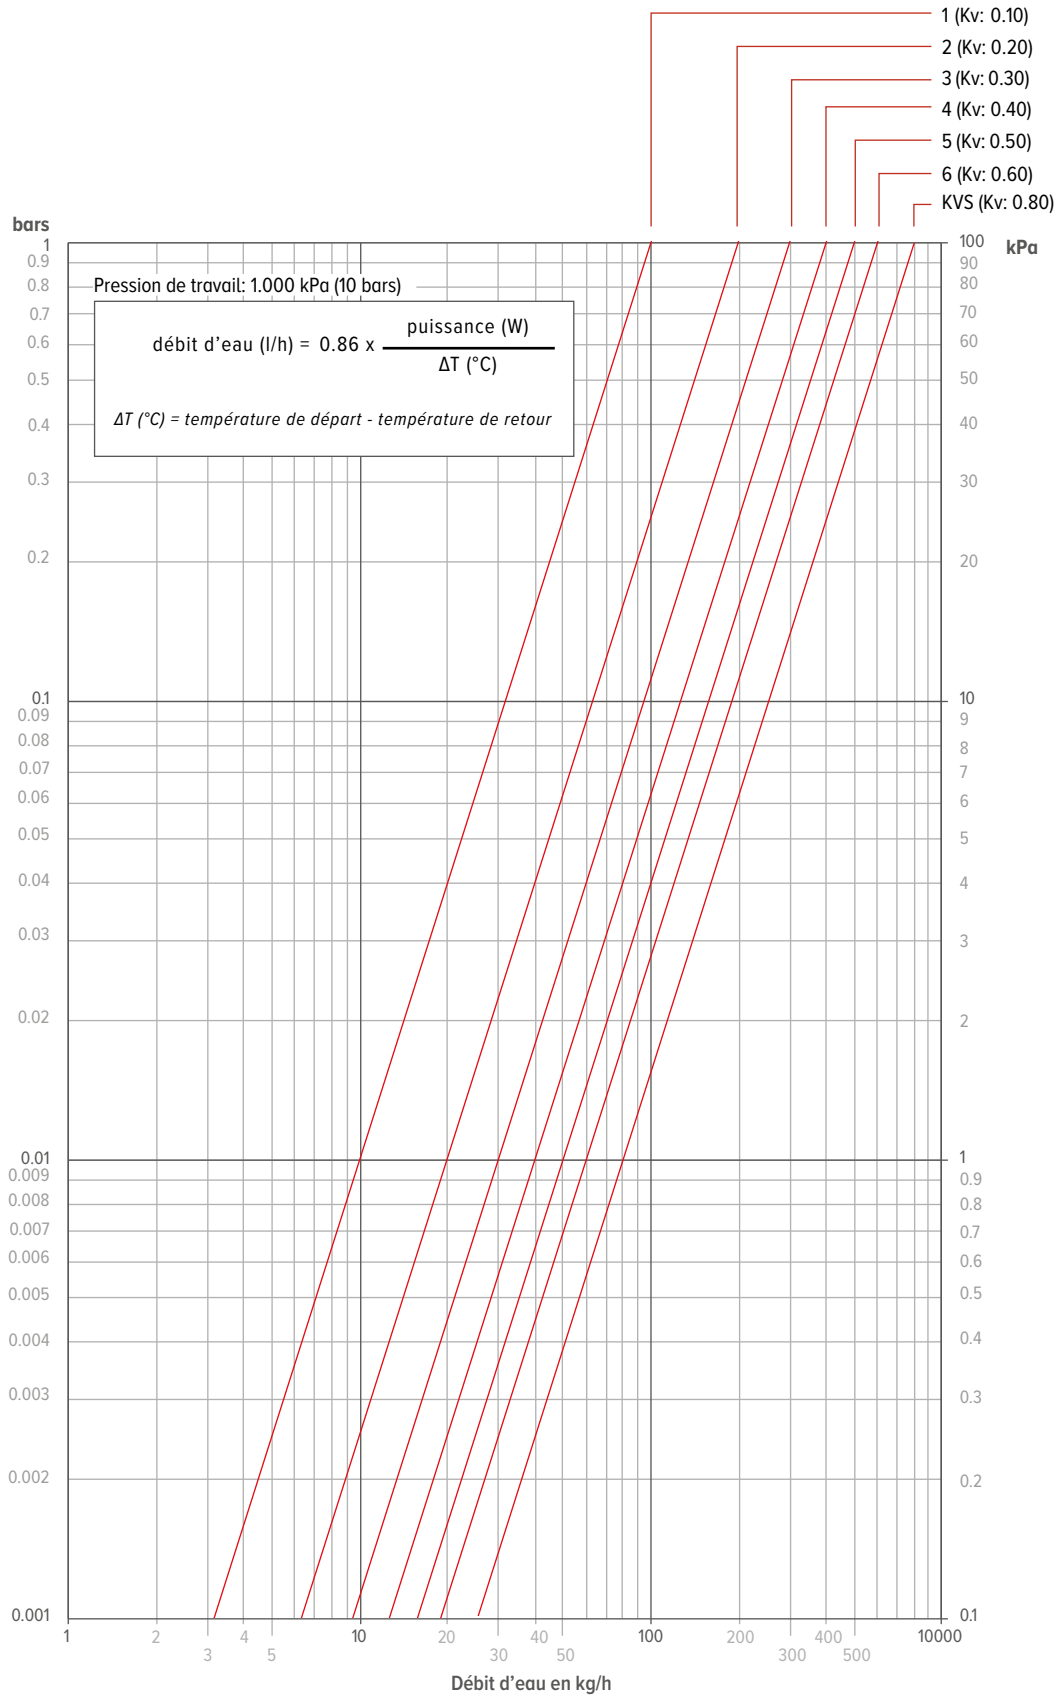

BRIZA PERTES DE PRESSION HYDRONIQUE

PRÉRÉGLAGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NOMBRE DE TOURS	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	ouvert
KV	0.14	0.20	0.31	0.43	0.60	0.79	1.00	1.20	1.35

VANNE DE RETOUR RÉGLABLE
JAGA 3/4" EUROCONE DROITE
5094 4431



Kit: 290, 295

CLAPETS ANTI-RETOUR JAGA
1/2" FILETAGE FEMELLE DROITE
5090 109




Kit: 98, 99

CLAPETS ANTI-RETOUR JAGA 1/2"
FILETAGE FEMELLE ÉQUERRE
5090 110



Kit: 289, 288

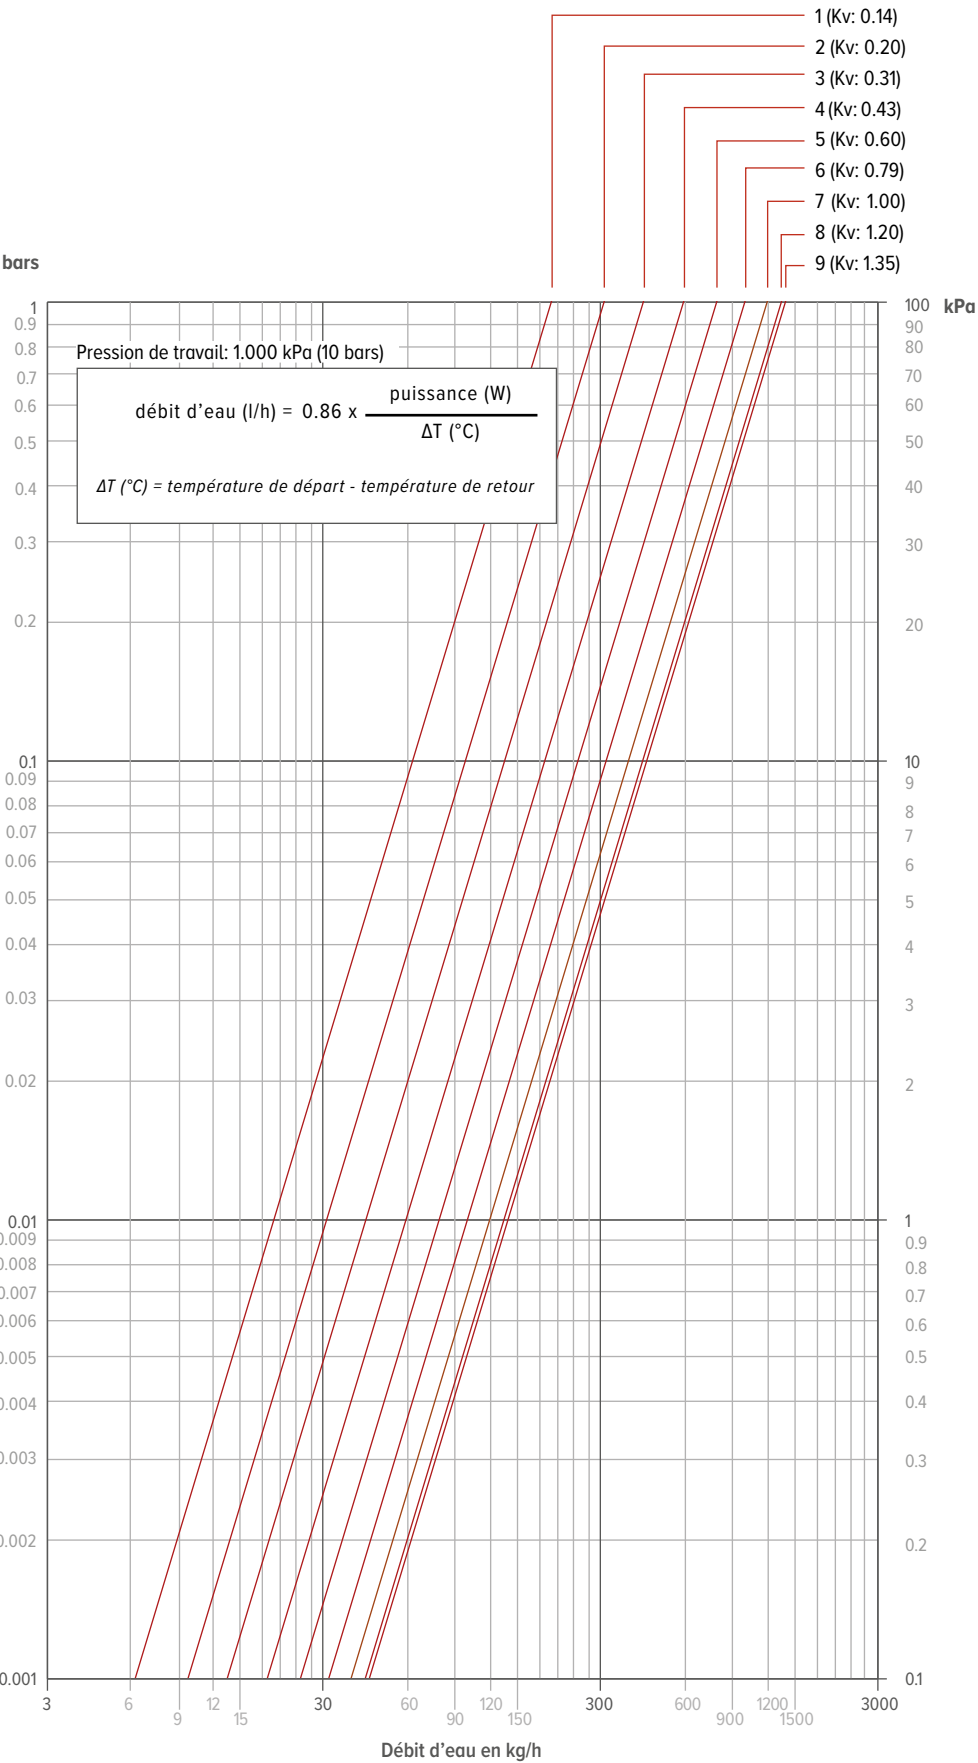


BRIZA PERTES DE PRESSION HYDRONIQUE

KV	3.4
----	-----

VANNE DE RETOUR JAGA 3/4"
FILETAGE EXTÉRIEUR DN 20 DROIT
POUR RACCORDEMENT 3/4" FILETAGE
INTÉRIEUR
5090 701



Kit 301

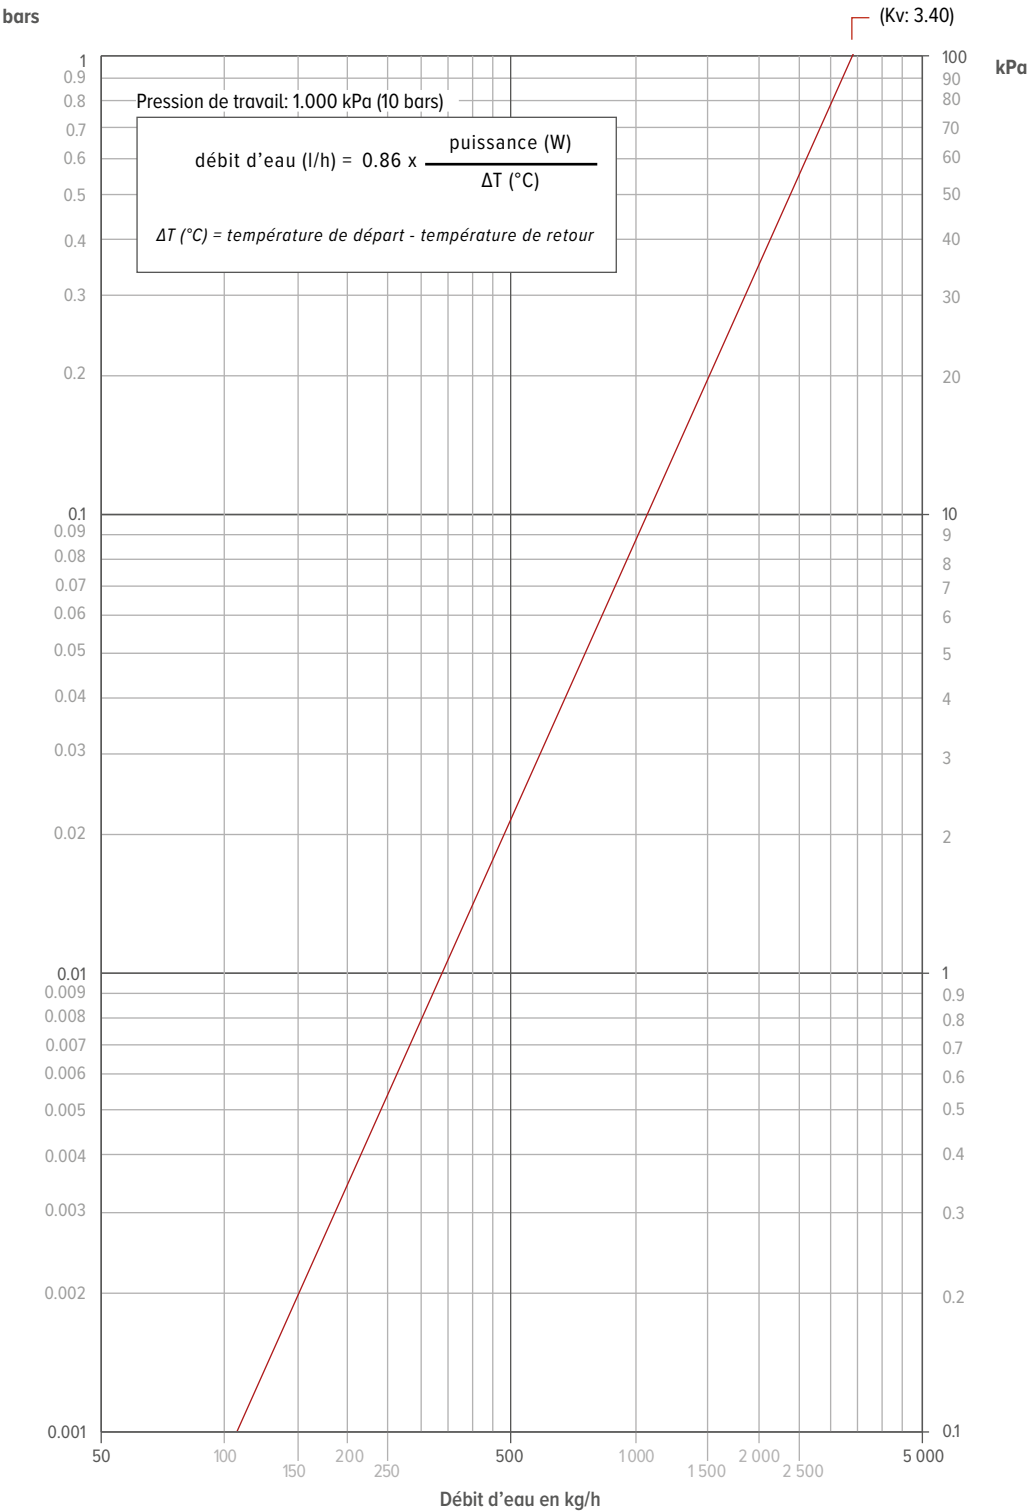


BRIZA PERTES DE PRESSION HYDRONIQUE

NOMBRE DE TOURS	2	3	4	ouvert
KV	0.8	1.5	2.1	2.5

VANNE DE RETOUR JAGA 3/4" FILETAGE
EXTÉRIEUR DN 20 DROIT POUR RACCORDEMENT
3/4" FILETAGE INTÉRIEUR
5090 702



Kit 301, 302


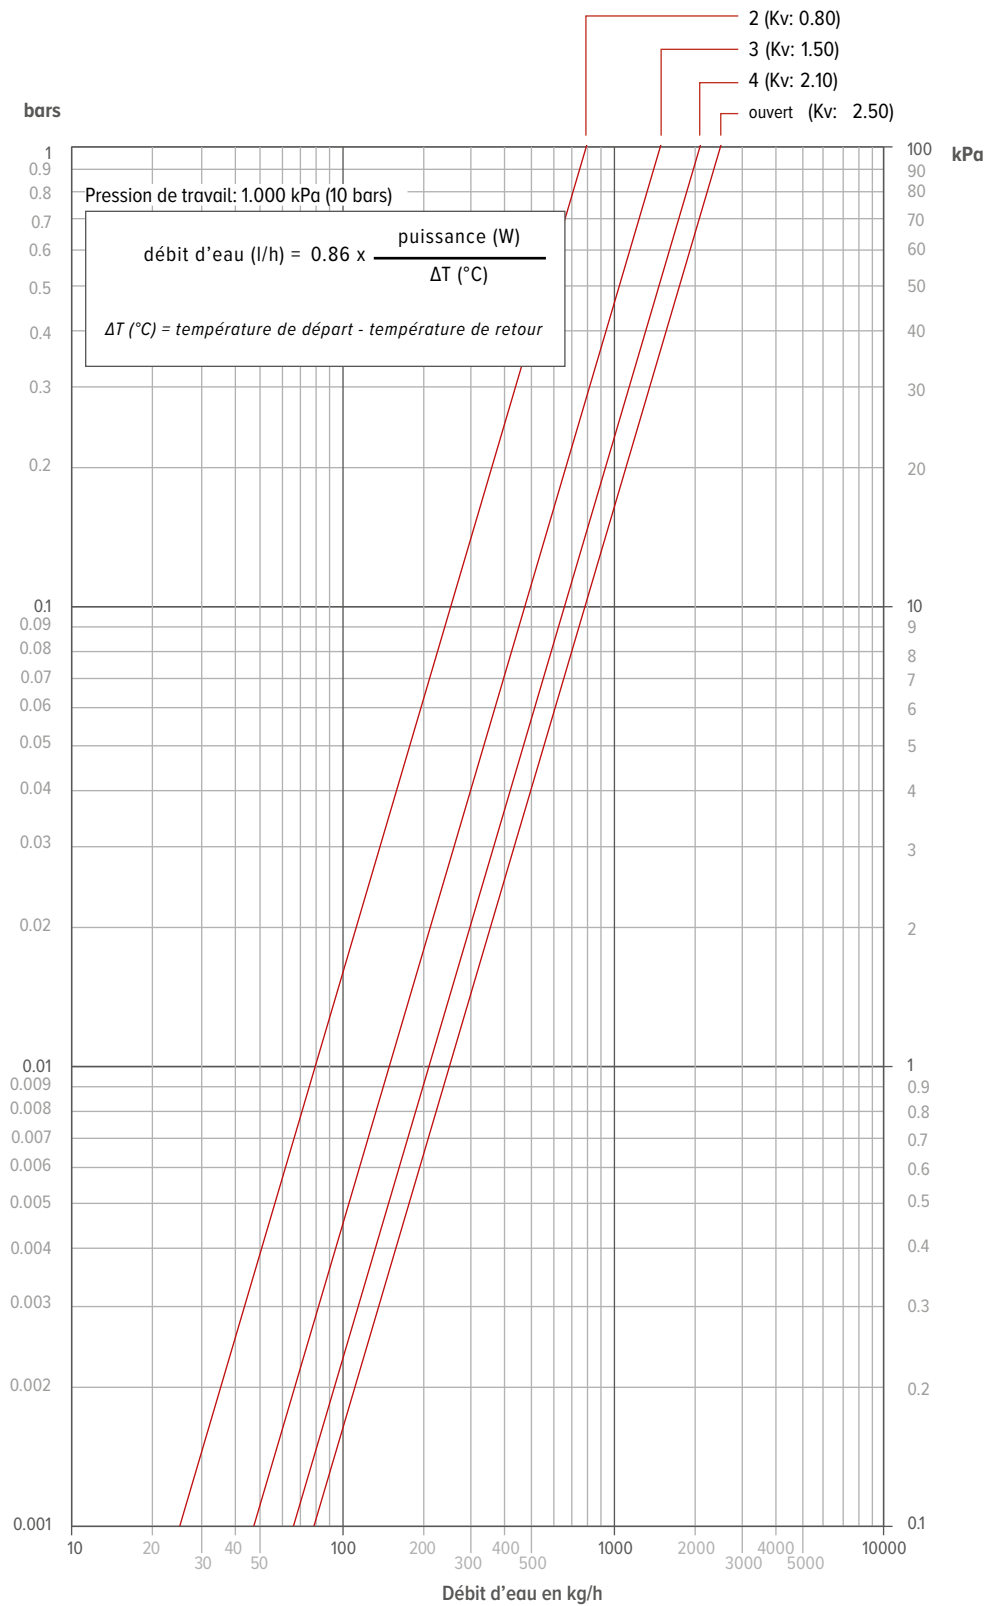


BRIZA POMPE À CONDENSATS




DESCRIPTION

- Très silencieux:** idéal pour une installation dans tout type de pièce
- Protection IP64:** parfaitement protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau
- Connecteurs Plug & Play:** installation et entretien rapides et faciles
- Réservoir transparent:** vue directe sur l'état de l'appareil pour un entretien aisé
- Sortie en laiton:** solidité et fiabilité garanties
- Boîtier en mousse breveté:** plus silencieux et plus facile à installer

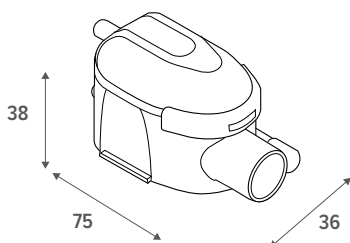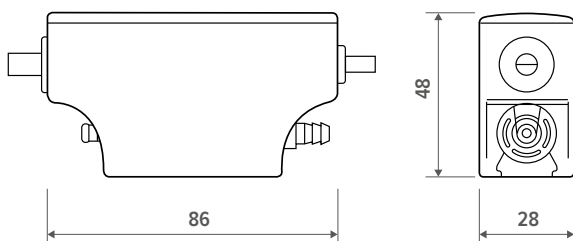

DÉBIT

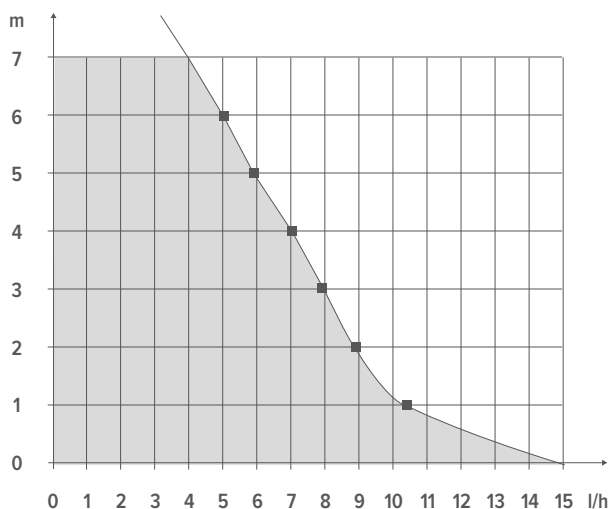

LIVRAISON STANDARD

- Pompe
- Réservoir avec tuyau de purge d'air
- Câble d'alimentation/d'alarme
- Support de pompe
- Support de réservoir
- Ruban adhésif double face
- Tuyau d'arrivée
- Tuyau d'aspiration (1,8 m)
- 1 Collier de serrage

SPÉCIFICATIONS

Débit max. (l/h)	15
Hauteur d'aspiration maximale (m)	2
Hauteur de refoulement maximale (m)	10
Puissance électrique (W)	19
Tension nominale (VAC)	220 / 240
Fréquence (Hz)	50 / 60
Alarme	NO-NC 5A
Niveau sonore (dB(A))	19.7
Degré de protection	IP64
Protection thermique	✓
Cycle de fonctionnement (%)	100
Longueur du câble d'alimentation / d'alarme (m)	1.6

SI nécessaire, la pompe peut fonctionner 100 % du temps.

MODE D'EMPLOI DE LA POMPE À CONDENSATS MINI FLOWATCH 2 SILENCE:



Pour un fonctionnement correct, il est essentiel de suivre attentivement le manuel d'installation. Une installation incorrecte ou le non-respect des instructions peut provoquer de graves dégâts des eaux.

IMPORTANT POUR L'INSTALLATION ET L'UTILISATION

- Lisez et suivez toujours les instructions fournies.
- Montez le module à flotteur parfaitement à l'horizontale et utilisez le ruban adhésif fourni pour une fixation stable.
- Raccordez toujours la mise à l'air du module à flotteur au-dessus du niveau d'eau du bac de récupération.
- Utilisez toujours le bon diamètre de tuyau cristal (Ø 6 mm intérieur / Ø 9 mm extérieur) – ne jamais l'augmenter.
- Respectez la hauteur maximale d'aspiration et de refoulement en fonction de la production d'eau de condensation de l'unité.
- Veillez à laisser un espace de ventilation suffisant autour de la pompe.
- La pompe ne peut jamais être installée à l'extérieur ni dans des locaux sensibles au gel.
- Le tuyau d'évacuation des condensats ne peut pas être pincé ni plié ; utilisez au besoin un guide ou un coude en plastique à 90°.
- Utilisez toujours tous les accessoires et colliers de fixation fournis afin d'éviter que le tuyau ne se détache.
- Prévoyez une alimentation électrique séparée (indépendante de l'unité de refroidissement) afin que la pompe puisse rester en fonctionnement en permanence.
- La pompe est protégée contre la pénétration d'eau (IP64).

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

- Vérifiez le module à flotteur au moins 2 fois par an afin de détecter toute saleté ou tout blocage. Dans les environnements sales, ce contrôle doit être effectué plus fréquemment.
- Nettoyez également le préfiltre à chaque inspection.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs — ils peuvent endommager la pompe. Seuls les produits certifiés accompagnés de fiches de sécurité sont autorisés.
- La pompe est équipée d'un contact d'alarme ; assurez-vous qu'il est TOUJOURS raccordé afin que l'appareil à condensation s'arrête immédiatement en cas de blocage.

RESPONSABILITÉ

JAGA NV ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un entretien insuffisant ou du non-respect des présentes instructions.





BRIZA ENCASTREMENT PLAFOND

CAPTEUR DE NIVEAU DE CONDENSAT



Capteur pour la surveillance du niveau de condensat dans le bac à condensat

- Normalement fermé (NF)
- Charge de contact maximale 10 W
- Tension de contact maximale 100 VDC
- Courant de commutation maximal 0.5 A

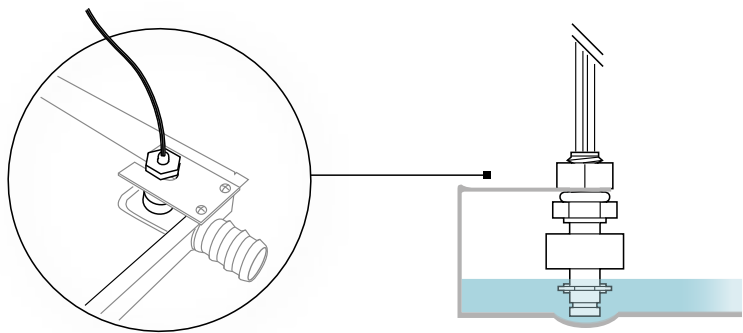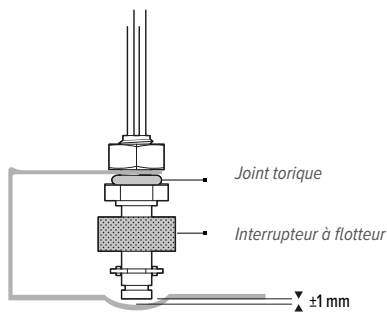

UL
E316052




SUPPORT DE MONTAGE POUR CAPTEUR DE NIVEAU



support pour la fixation du capteur de niveau dans le bac de récupération des condensats

- Les trous de montage sont pré-perforés dans le bac à condensats.
- Laqué
- Épaisseur: 1 mm
- Deux rivets de fixation sont fournis de série.

BAC À CONDENSATS AVEC DOUILLE D'ÉVACUATION Ø 2 CM

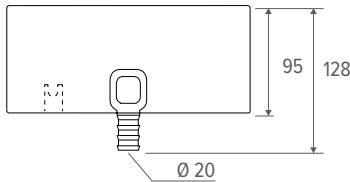

CODE	pour Briza 12 Encastrément plafond		X
5127 000 100 01	H 038		215
5127 000 100 02	H 052		295
pour Briza 12 Modèle plafond			
8546 038 001	H 041/042 gauche		215
8546 038 002	H 041/042 droite		215
8546 052 001	H 055/056 gauche		295
8546 052 002	H 055/056 droite		295

BRIZA 12	BRIZA 22	BRIZA 26
✓	✓	✓
-	✓	✓
✓	-	-



jaga
CLIMATE
DESIGNERS

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE







BRIZA RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

ALIMENTATIONS



Les appareils Jaga sont homologués CE: EN-60335 lors de l'utilisation des alimentations Jaga d'origine.

TENSION D'ALIMENTATION	Briza 10	Briza 12	Briza 22	Briza 26
PAS DE COMMANDE JAGA JDPC				
24 VDC	✓	✓	-	-
230 VAC	-	-	✓	✓
COMMANDES JAGA JDPC				
24 VDC	✓	✓	✓	✓
230 VAC	-	-	✓	✓

ALIMENTATION ÉTANCHE 24 VDC AVEC ÉMERILLON DE RACCORD ÉTANCHE



- conformité UL1310 - EN 60950-1 / Classe 2
- tension de sortie 24 VDC
- tension d'entrée 100 - 240 VAC
- courant de sortie 1.67 A
- puissance 40 Watts
- dimensions Lo 14.5 x La 4.5 x H 3.0 cm


CODE

37603 010002

P (ajoutez "P" au code de commande)

Prémonté

ALIMENTATION RAIL DIN



- montage mural ou rail DIN dans une armoire électrique
- conformité: UL60950 / UL508 / EN 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / Classe 2
- tension de sortie 24 VDC
- tension d'entrée 100 - 240 VAC
- raccordement à vis
- indicateur LED

CODE	L mm	PUISSANCE Watts	COURANT DE SORTIE A
7990 054	3.5	36	1.50
7990 055	5.3	60	2.50
7990 056	7.0	92	3.90
7990 057	10.3	150	6.25

ALIMENTATION 24 VDC



- alimentation pour JDPC, thermostat et moteur thermoélectrique
- conformité UL1310 - EN 60950-1 / Classe 2
- tension de sortie 24 VDC
- tension d'entrée 90 - 264 VAC
- courant de sortie 0.34 A
- puissance 8.16 Watts
- dimensions Lo 6.0 x La 3.0 x H 2.35 cm

CODE

8776 050100

BRIZA 10 / 12
BRIZA 22 / 26

✓ -
✓ -


BRIZA RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

QUELLE COMMANDE JAGA JDPC CHOISIR ?

Vous souhaitez que l'appareil contrôle la température ambiante ?

Oui, contrôle de la température ambiante dans l'appareil


Les ventilateurs se mettent en marche automatiquement lorsque la commande interne envoie de l'eau chaude/froide dans le radiateur

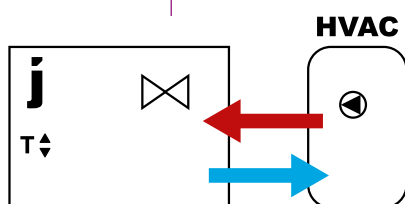

Plug & Play

Signal 0-10V pour la commande du ventilateur disponible à partir de

- Thermostat d'ambiance (Jaga) avec signal 0-10V vers l'appareil
- domotique disponible avec un signal 0-10V vers l'appareil

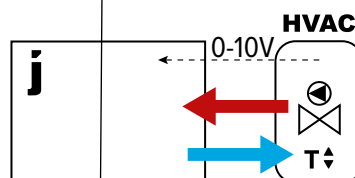

Modèle mural
Encastrement mural
Encastrement plafond
Modèle plafond

La vitesse du ventilateur est contrôlée par une connexion 0-10V au système électronique à l'extérieur du radiateur

PAS DE CONTRÔLE

Modèle mural
Encastrement mural
Encastrement plafond
Modèle plafond

La vitesse du ventilateur est contrôlée par un raccordement 0-10V à l'électronique du radiateur

JAGA JDPC BMS

0-10V



Codage Bitube: D03

Codage 4-tubes: D04

Appareil inclus

- kit de vannes
- alimentation
- Contrôle de température intégré (TPT, App (JIC), Smart BMS ou JRT 100 TB)

(Commander raccords bicolores 3/4" Eurocone séparément)

Briza

Commande optionnelle:

- kit de vannes: Briza 10: kit 289 ou kit 288
Briza 12: kit 295 ou kit 290
Briza 22 / 26: kit 301, 302, 98 ou 99
- flexibles de raccordement en acier inoxydable (par paires)
- alimentation: Alimentation étanche ou alimentation sur rail DIN
- thermostat (0-10V) à l'extérieur de l'appareil


Appareil avec commande Jaga JDPC prémontée

Commande optionnelle:

- kit de vannes: Briza 10: kit 289 ou kit 288
Briza 12: kit 295 ou kit 290
Briza 22 / 26: kit 301, 302, 98 ou 99
- flexibles de raccordement en acier inoxydable (par paires)
- alimentation: Alimentation étanche ou alimentation sur rail DIN
- thermostat (0-10V) à l'extérieur de l'appareil


Non, contrôle de la température ambiante hors appareil

Les ventilateurs se mettent en marche automatiquement lorsque la commande externe envoie de l'eau chaude/froide dans le radiateur.

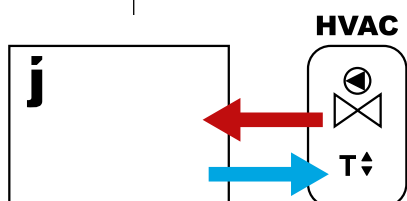

Sans signal 0-10V:

- thermostat d'ambiance (Aucun-Jaga)
- contrôle de zone avec régulation de la température ambiante
- contrôle de la chaudière ou de la pompe à chaleur avec régulation de la température ambiante
- domotique avec contrôle de la température ambiante
- autres contrôles externes de la température ambiante

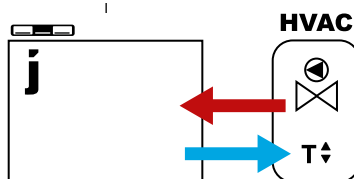

Encastrement mural
Encastrement plafond
Modèle plafond

Le ventilateur fonctionne à vitesse fixe

JAGA JDPC MARCHÉ /
ARRÊT



D07

D08

Modèle mural

Choisissez l'une des trois vitesses
du ventilateur (la vitesse ne
s'adapte pas à la température
ambiante).

JAGA JDPC ACO



D09

D10

Appareil avec commande Jaga JDPC prémontée

Commande optionnelle:

- kit de vannes: Briza 10: kit 289 ou kit 288
Briza 12: kit 295 ou kit 290
Briza 22 / 26: kit 301, 302, 98 ou 99
- flexibles de raccordement en acier inoxydable (par paires)
- alimentation: Alimentation étanche ou alimentation sur rail DIN
- thermostat (0-10V) à l'extérieur de l'appareil

BRIZA COMMANDES JAGA JDPC

		CAPTEUR DE TEMP. DE L'AIR						-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
		CAPTEUR DE TEMP. D'EAU						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
		COMMANDE EXTERNE 0-10 V						✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
		THERMOSTAT EXTERNE						-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
		THERMOSTAT INTÉGRÉ						-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
		TABLEAU DE COMMANDE						-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
		POMPE À CONDENSATS PRÉMONTÉE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
		ALIMENTATION PRÉ-MONTÉE						-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
		VANNES PRÉMONTÉES						-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
SUR PIEDS		BRIZA 22	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
MODÈLE PLAFOND		BRIZA 22	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓ ²	✓	✓ ²
		BRIZA 12	✓	✓ ²	✓	✓ ²	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓ ²	✓	✓	✓ ²
		BRIZA 10	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-
ENCASTREMENT PLAFOND		BRIZA 26	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		BRIZA 22	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		BRIZA 12	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MODÈLE MURAL		BRIZA 22	✓	✓ ²	-	-	✓	✓ ²	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓	✓	✓ ²	✓	-	-	-
		BRIZA 12	✓	✓ ²	-	-	✓	✓ ²	✓	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓ ²	✓	-	-	-
		BRIZA 10	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
ENCASTREMENT MURAL		BRIZA 26	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-
		BRIZA 22	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-
		BRIZA 12	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-
COMMANDE		FONCTION	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  		
		D03 - JAGA JDPC BMS - BITUBE																	
		D04 - JAGA JDPC BMS - 4-TUBES																	
		D07 - JAGA JDPC MARCHE / ARRÊT- BITUBE																	
		D08 - JAGA JDPC MARCHE / ARRÊT - 4-TUBES																	
		D09 - JAGA JDPC ACO- BITUBE																	
		D10 - JAGA JDPC ACO - 4-TUBES																	
		D01 - JAGA JDPC TPT - BITUBE																	
D02 - JAGA JDPC TPT - 4-TUBES																			
D11 - JAGA JDPC TW - BITUBE																			
D12 - JAGA JDPC TW - 4-TUBES																			
D21 - JAGA JDPC SMART BMS - BITUBE *																			
D22 - JAGA JDPC SMART BMS - 4-TUBES *																			
D25 - JAGA JDPC SMART BMS C - BITUBE																			
D26 - AGA JDPC SMART BMS C - 4-TUBES																			

* D21 Jaga JDPC Smart BMS: pas de refroidissement par condensation possible pour le modèle destiné au plafond ni pour l'encastrement au plafond

¹ Disponible uniquement dans la version: Baseline, Coreline

² Disponible uniquement dans la version: Coreline

BRIZA THERMOSTATS

JRT-100 TB
NOIR



8751 050019

JRT-100 TW
BLANC



8751 050017

JRT-200 W



8751 050021

RDG 260T








8751 050020

RDG264KN



8751 050018

	JRT-100 TB	JRT-100 TW	JRT-200 W	RDG 260T	RDG264KN
ALIMENTATION					
tension d'alimentation	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
PUISSANCE / TENSION D'ENTRÉE					
vanne 24V DC contact	2 (NO)	2 (NO)	2	-	-
contact libre de potentiel	-	-	-	3 (NO)	3 (NO)
entrée contact carte magnétique	-	-	-	✓	✓
entrée contact fenêtre	-	-	-	✓	✓
ventilateur (0 - 10 V DC)	max +/- 10 mA	max +/- 10 mA	max +/- 10 mA	max +/- 5 mA	max +/- 5 mA
régulateur de vitesse manuel 3 positions	✓	✓	✓	✓	✓
mode auto	✓	✓	✓	✓	✓
DOMAINES D'APPLICATION					
Bitube	  	  	  	  	  
manuel (H/C)	✓	✓	✓	✓	✓
automatique (H/C) - La surveillance de la température de l'eau n'est possible qu'avec le JDPC	optionnelle	optionnelle	optionnelle	optionnelle	optionnelle
4-tubes	  	  	  	  	  
manuel (H/C)	✓	✓	✓	✓	✓
automatique (H/C)	✓	✓	✓	✓	✓
DIMENSIONS					
pour montage mural	-	-	✓	✓	✓
pour encastrément mural	✓	✓	optionnelle	optionnelle	optionnelle
					
FONCTION					
display LCD avec rétroéclairage	-	-	✓	✓	✓
écran tactile LCD avec rétro-éclairage	✓	✓	-	-	-
degré de protection IP20	-	-	✓	-	-
degré de protection IP30	✓	✓	-	✓	✓
capteur CO2 intégré	-	-	-	-	✓
capteur d'humidité	-	-	-	-	✓
FONCTIONS					
fuseaux horaires programmables	✓	✓	✓	✓	✓
commande via WiFi (app Smartphone)	✓	✓	✓	-	-
ventilateur à démarrage différé	-	-	-	✓	✓
vitesse ventilateur continu	✓	✓	✓	✓	✓
capteur de température 80 cm	✓	✓	✓	-	-

BRIZA EXEMPLES DE SCHÉMAS D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Jaga facilite votre processus d'installation avec ces exemples de schémas. Coordonnez parfaitement entre eux l'alimentation électrique, le montage de la thermo-vanne, le contrôle, le système de tuyauterie, la surveillance de la température et le nombre d'appareils par zone.

Vous trouverez ici les combinaisons les plus courantes. D'autres variantes sont disponibles via info@jaga.be.

1. HYDRONIQUE

Option 1: système bi-tube

Option 2: système à 4 tuyaux

2. COMMANDE

Option 1: commande intégrée à l'appareil

Option 2: commande externe à l'appareil

3. CHOIX DU THERMOSTAT

Option 1: thermostat JRT-100 TW ou TB (wifi)

Option 2: thermostat JRT-200 W

Option 3: thermostat RDG 260T

Option 4: tableau de commande

Option 5: sur la base de la température de l'eau

Option 6: domotique / système de gestion du bâtiment

4. COMMANDE

Option 1: BMS

Option 4: marche / arrêt

Option 2: ACO

Option 5: réglage 3 positions

Option 3: TPT

Option 6: pas de contrôle

5. ALIMENTATION

Option 1: alimentation séparée (à l'intérieur de l'appareil)

Option 2: alimentation rail DIN (à l'extérieur de l'appareil)

Option 3: pas d'alimentation

Option 4: adaptateur d'alimentation pour prise de courant

6. MOTEUR THERMOÉLECTRIQUE

Option 1: pas de moteur thermoélectrique

Option 2: thermo-vanne à l'intérieur de l'appareil (24 V)

Option 3: thermo-vanne à l'intérieur de l'appareil (230 V)

Option 4: thermo-vanne à l'extérieur de l'appareil (24 V)

Option 5: thermo-vanne à l'extérieur de l'appareil (230 V)

Option 6: thermo-vanne à l'intérieur de l'appareil (24 V) -
commande 0 ... 10V


6. SIGNAL EXTERNE

Option 1: signal externe

Option 2: pas de signal externe


BRIZA 10 EXEMPLE DE SCHÉMA 1

- Bitube
- commande externe à l'appareil
- thermostat JRT-100 TW ou TB (wifi)
- pas de contrôle
- alimentation séparée (à l'intérieur de l'appareil)
- thermo-vanne à l'intérieur de l'appareil (24V)
- pas de signal externe

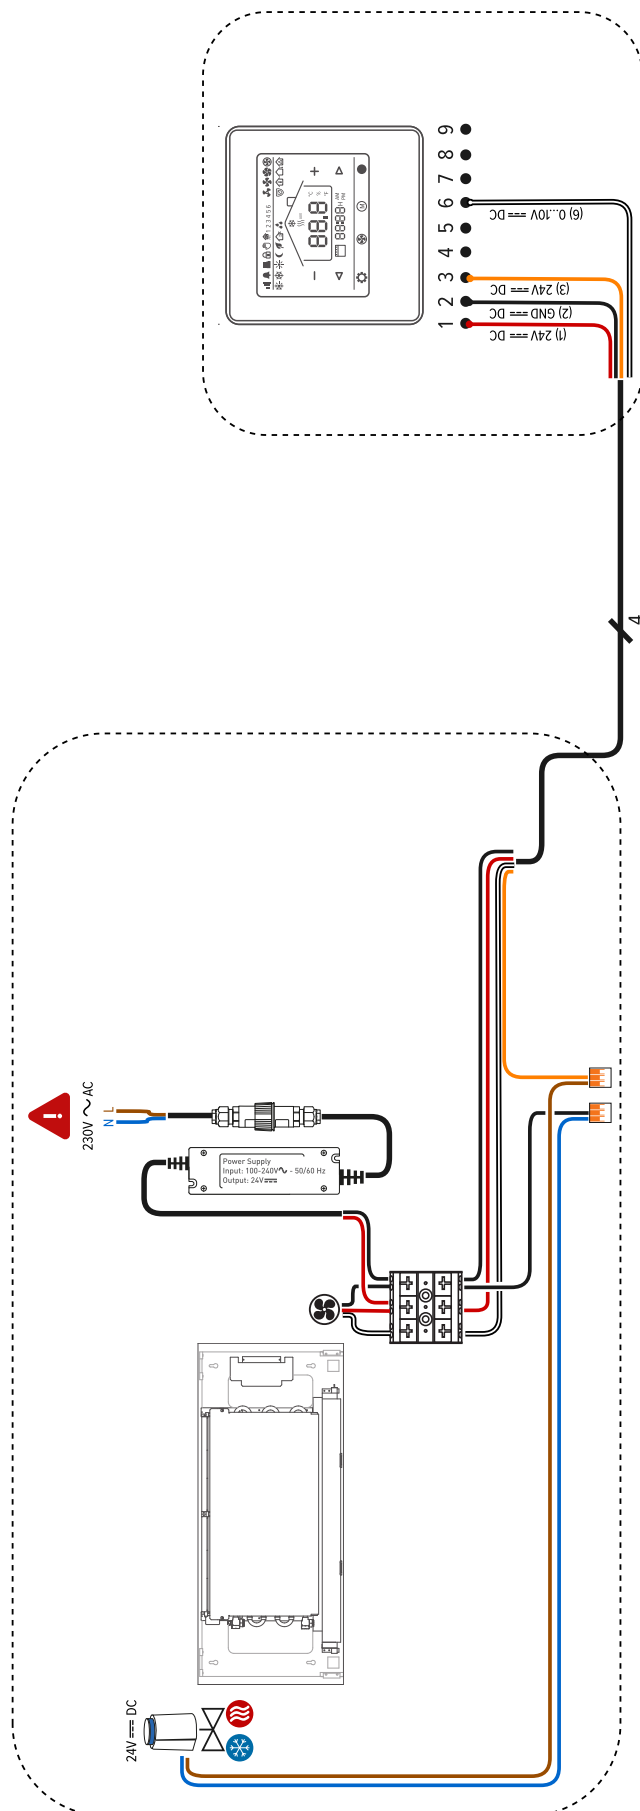


BRIZA 10 EXEMPLE DE SCHÉMA 2

- Bitube
- commande externe à l'appareil
- thermostat JRT-200 W
- pas de contrôle
- alimentation rail DIN (à l'extérieur de l'appareil)
- thermo-vanne à l'extérieur de l'appareil (24V)
- pas de signal externe

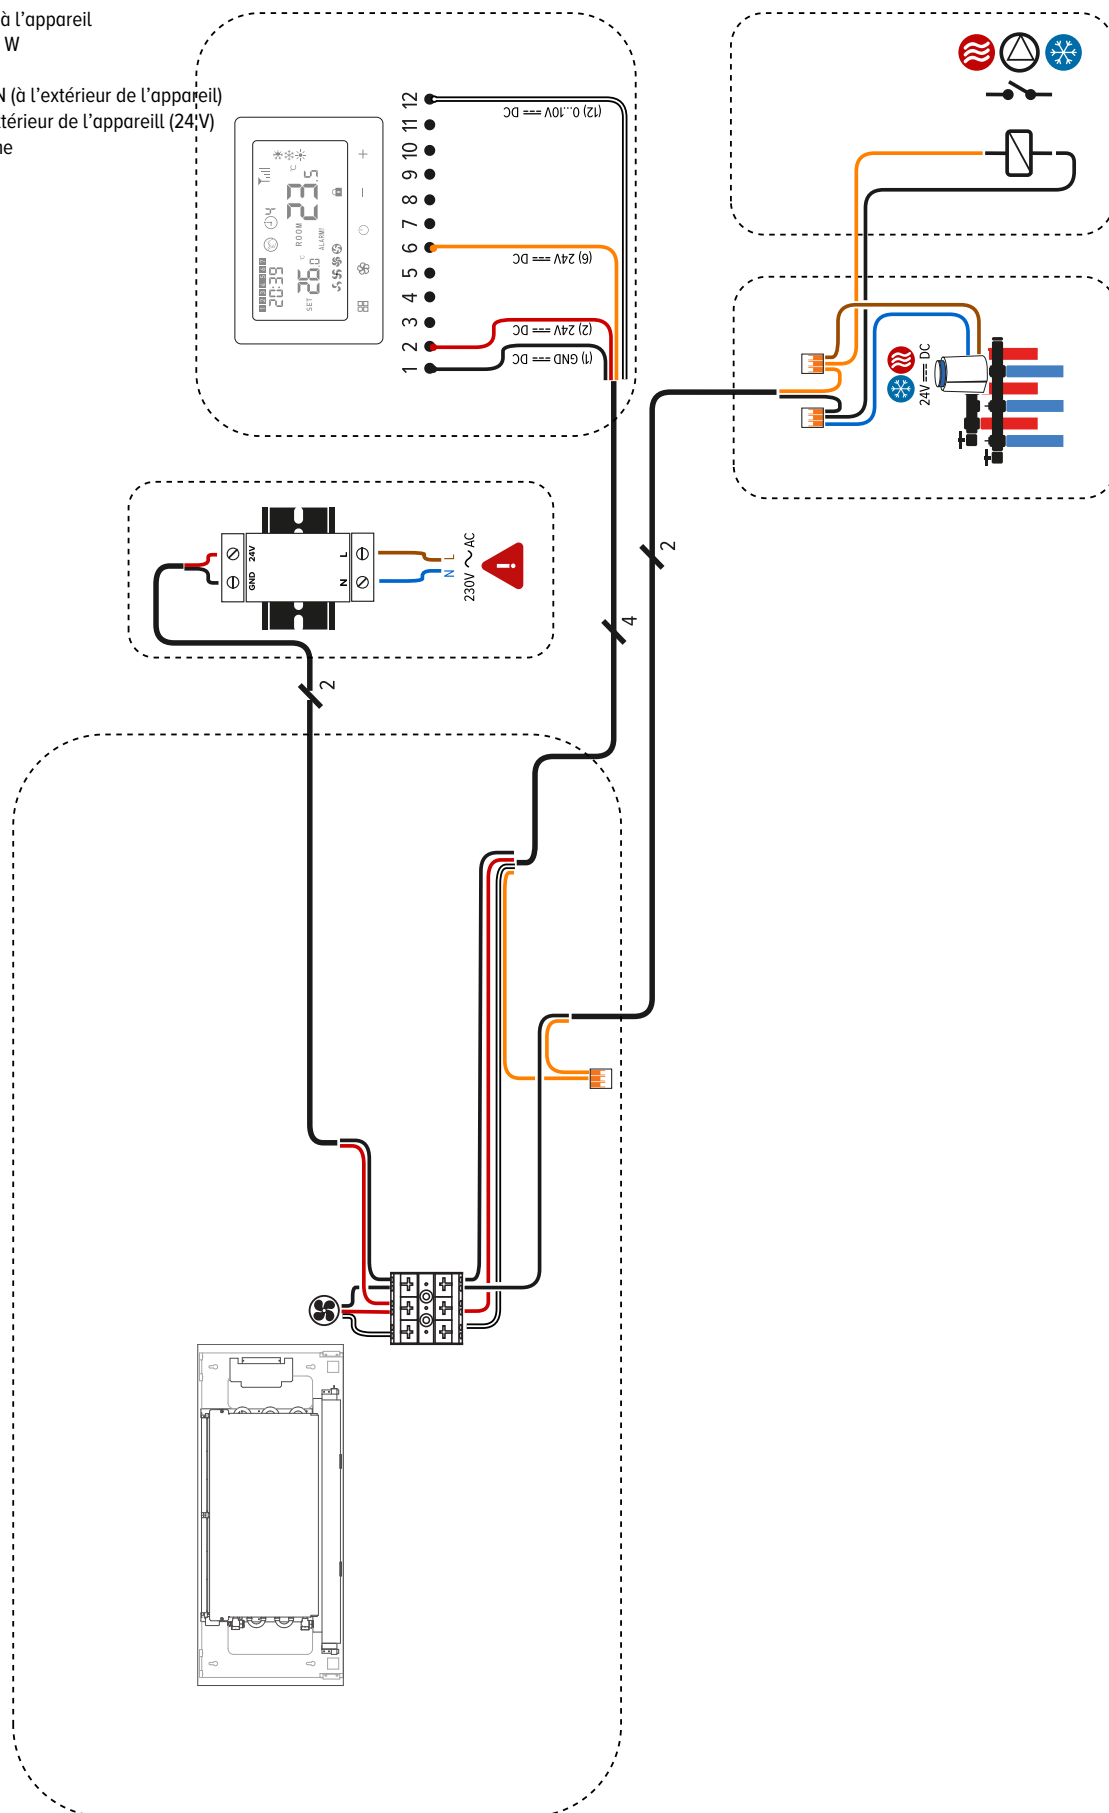


BRIZA 10 EXEMPLE DE SCHÉMA 3

- Bitube
- commande externe à l'appareil
- domotique / système de gestion du bâtiment
- BMS
- alimentation séparée (à l'intérieur de l'appareil)
- thermo-vanne à l'intérieur de l'appareil (24V)
- pas de signal externe

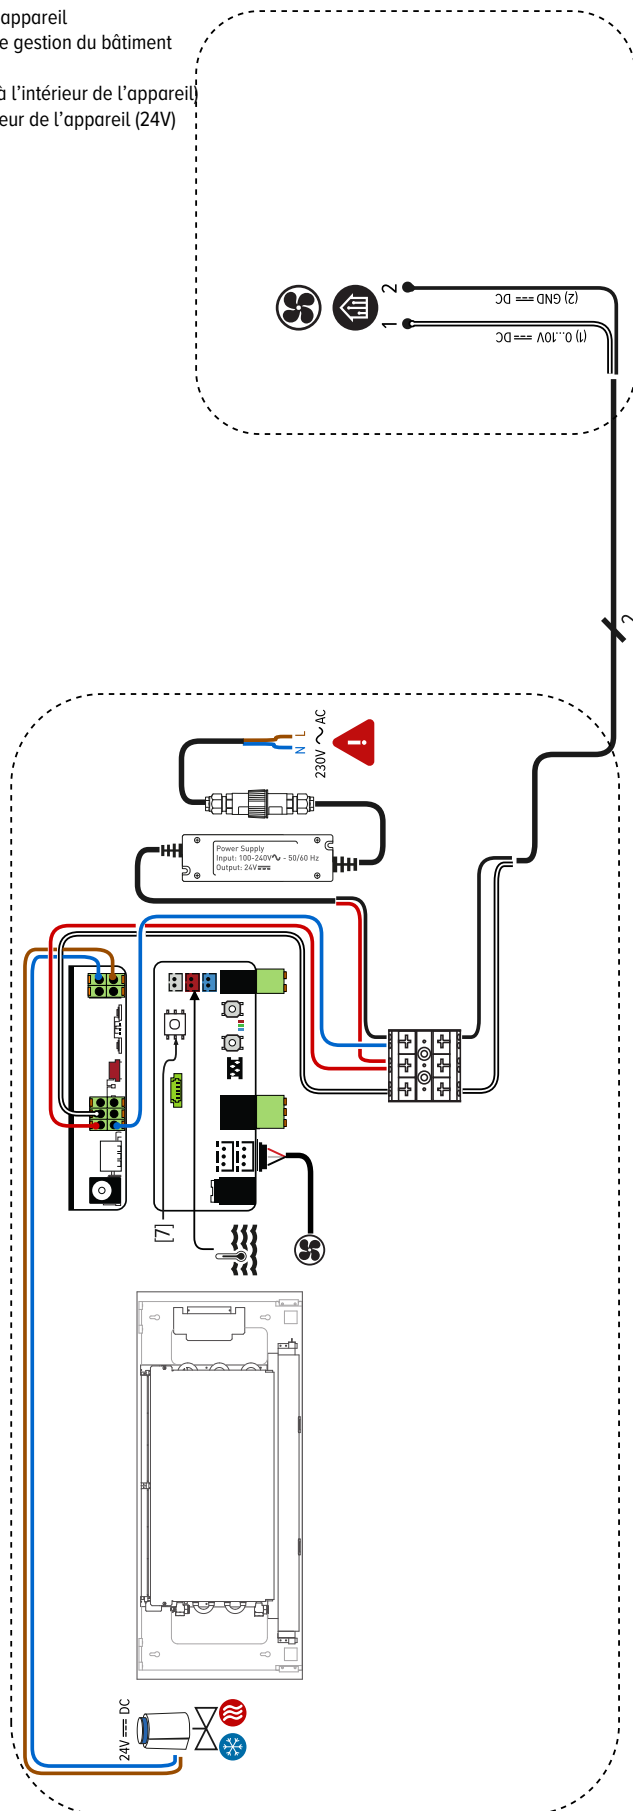


BRIZA 10 EXEMPLE DE SCHÉMA 4

- Bitube
- commande intégrée à l'appareil
- tableau de commande
- TPT
- alimentation séparée (à l'intérieur de l'appareil)
- thermo-vanne à l'extérieur de l'appareil (24 V)
- signal externe

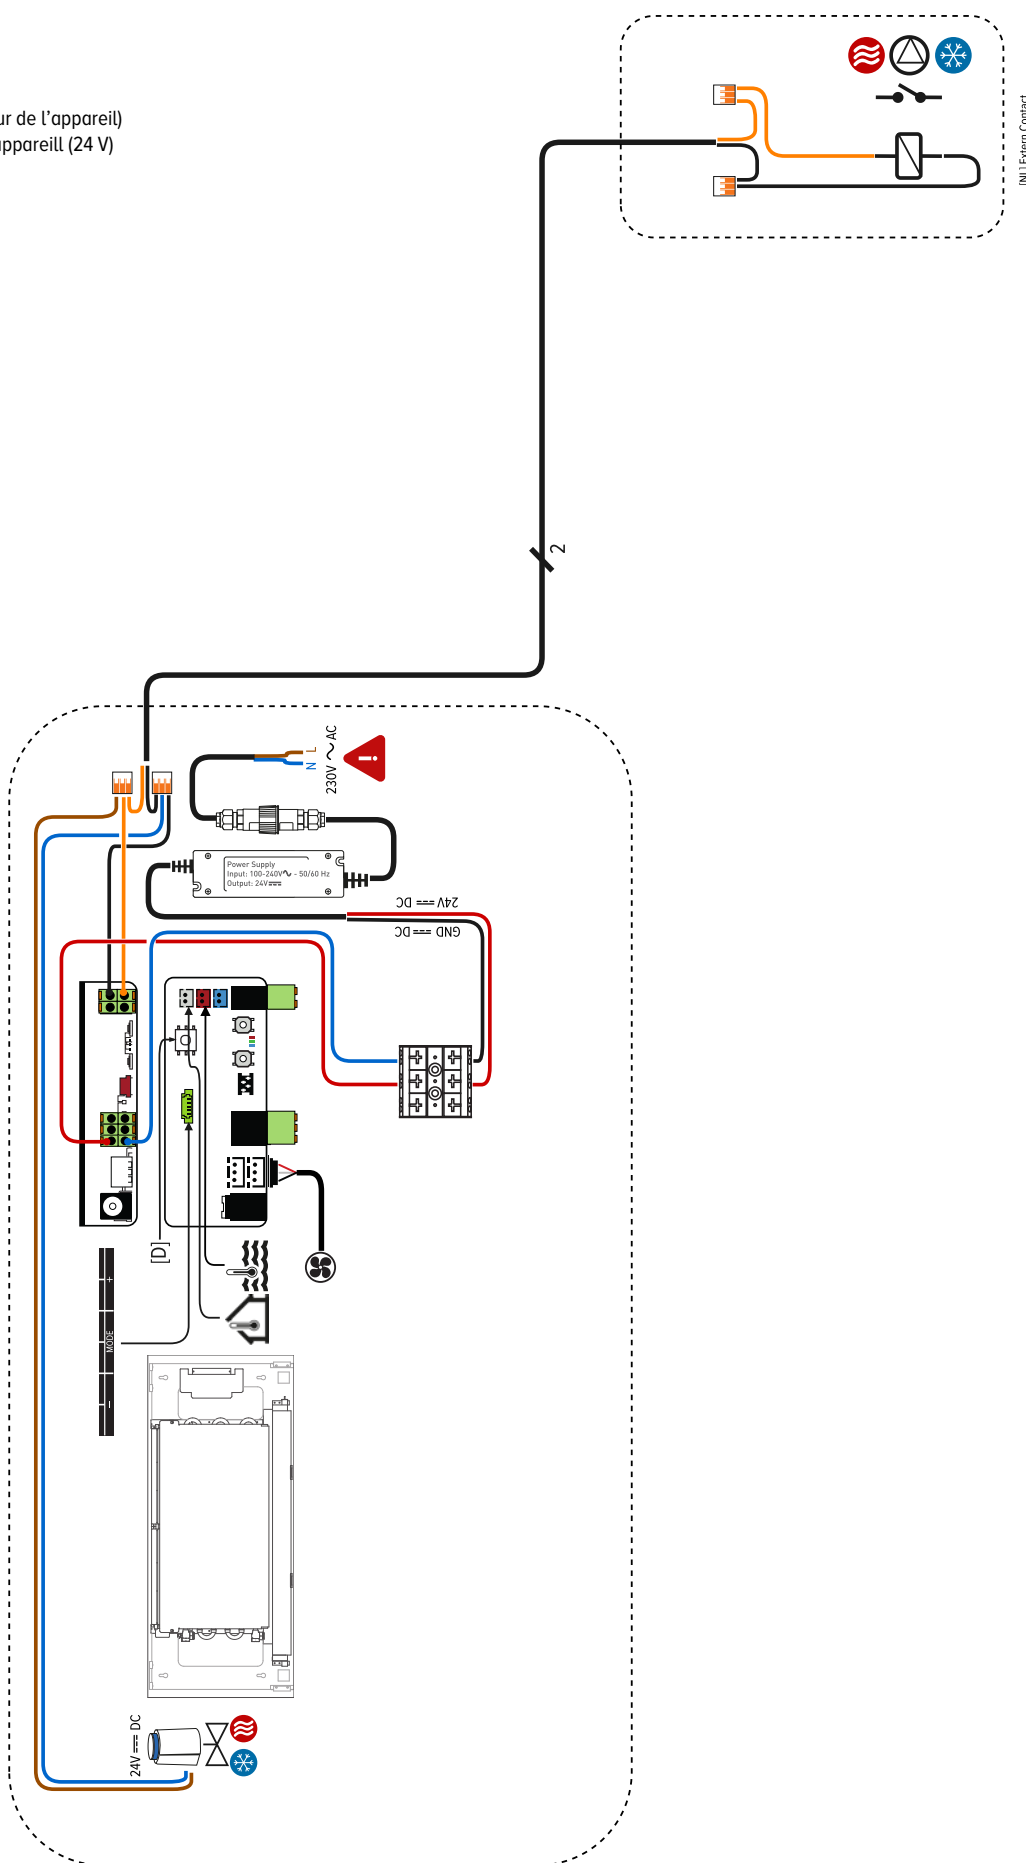


BRIZA 12 EXEMPLE DE SCHÉMA 1

- système bi-tube
- commande externe à l'appareil
- thermostat JRT-100 TW ou TB (wifi)
- BMS
- alimentation séparée (à l'intérieur de l'appareil)
- thermo-vanne à l'intérieur de l'appareil (24 V)
- signal externe

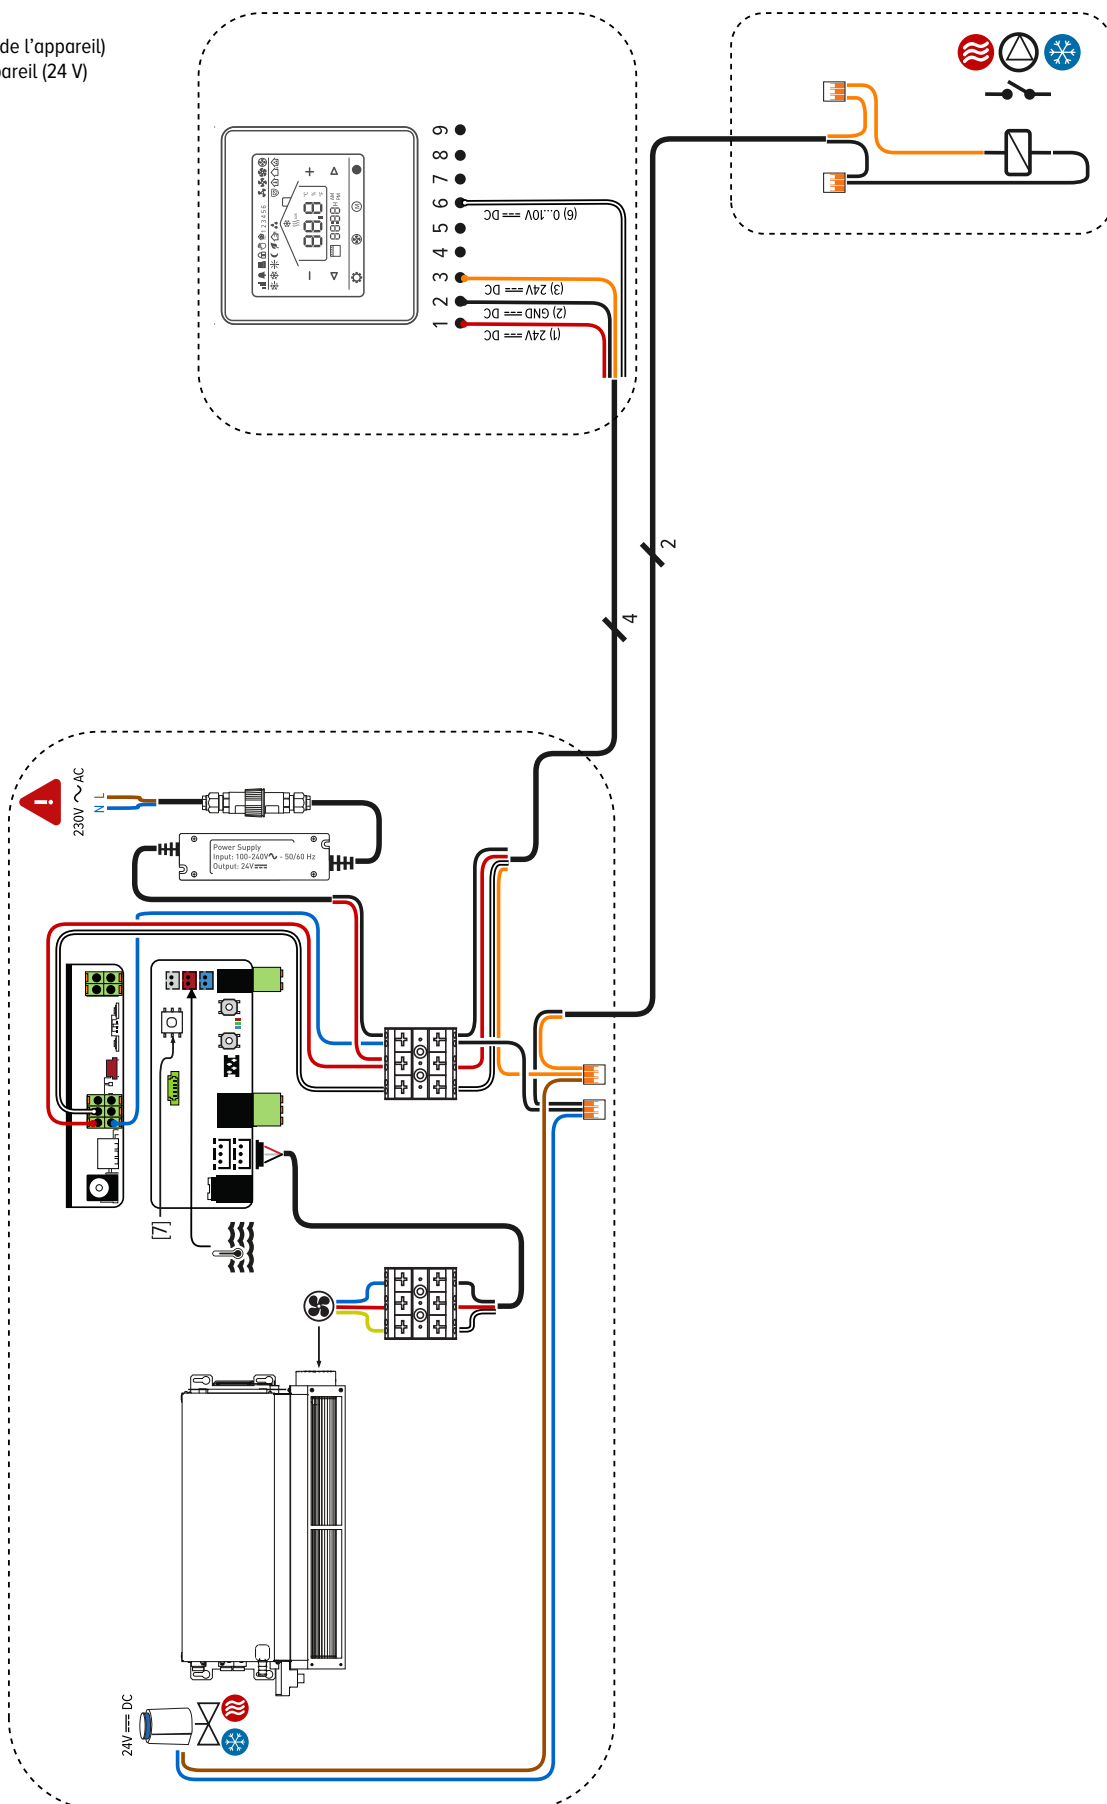


BRIZA 12 EXEMPLE DE SCHÉMA 2

- système bi-tube
- commande externe à l'appareil
- thermostat JRT-200
- BMS
- alimentation rail DIN (à l'extérieur de l'appareil)
- thermo-vanne à l'extérieur de l'appareil (24 V)
- signal externe

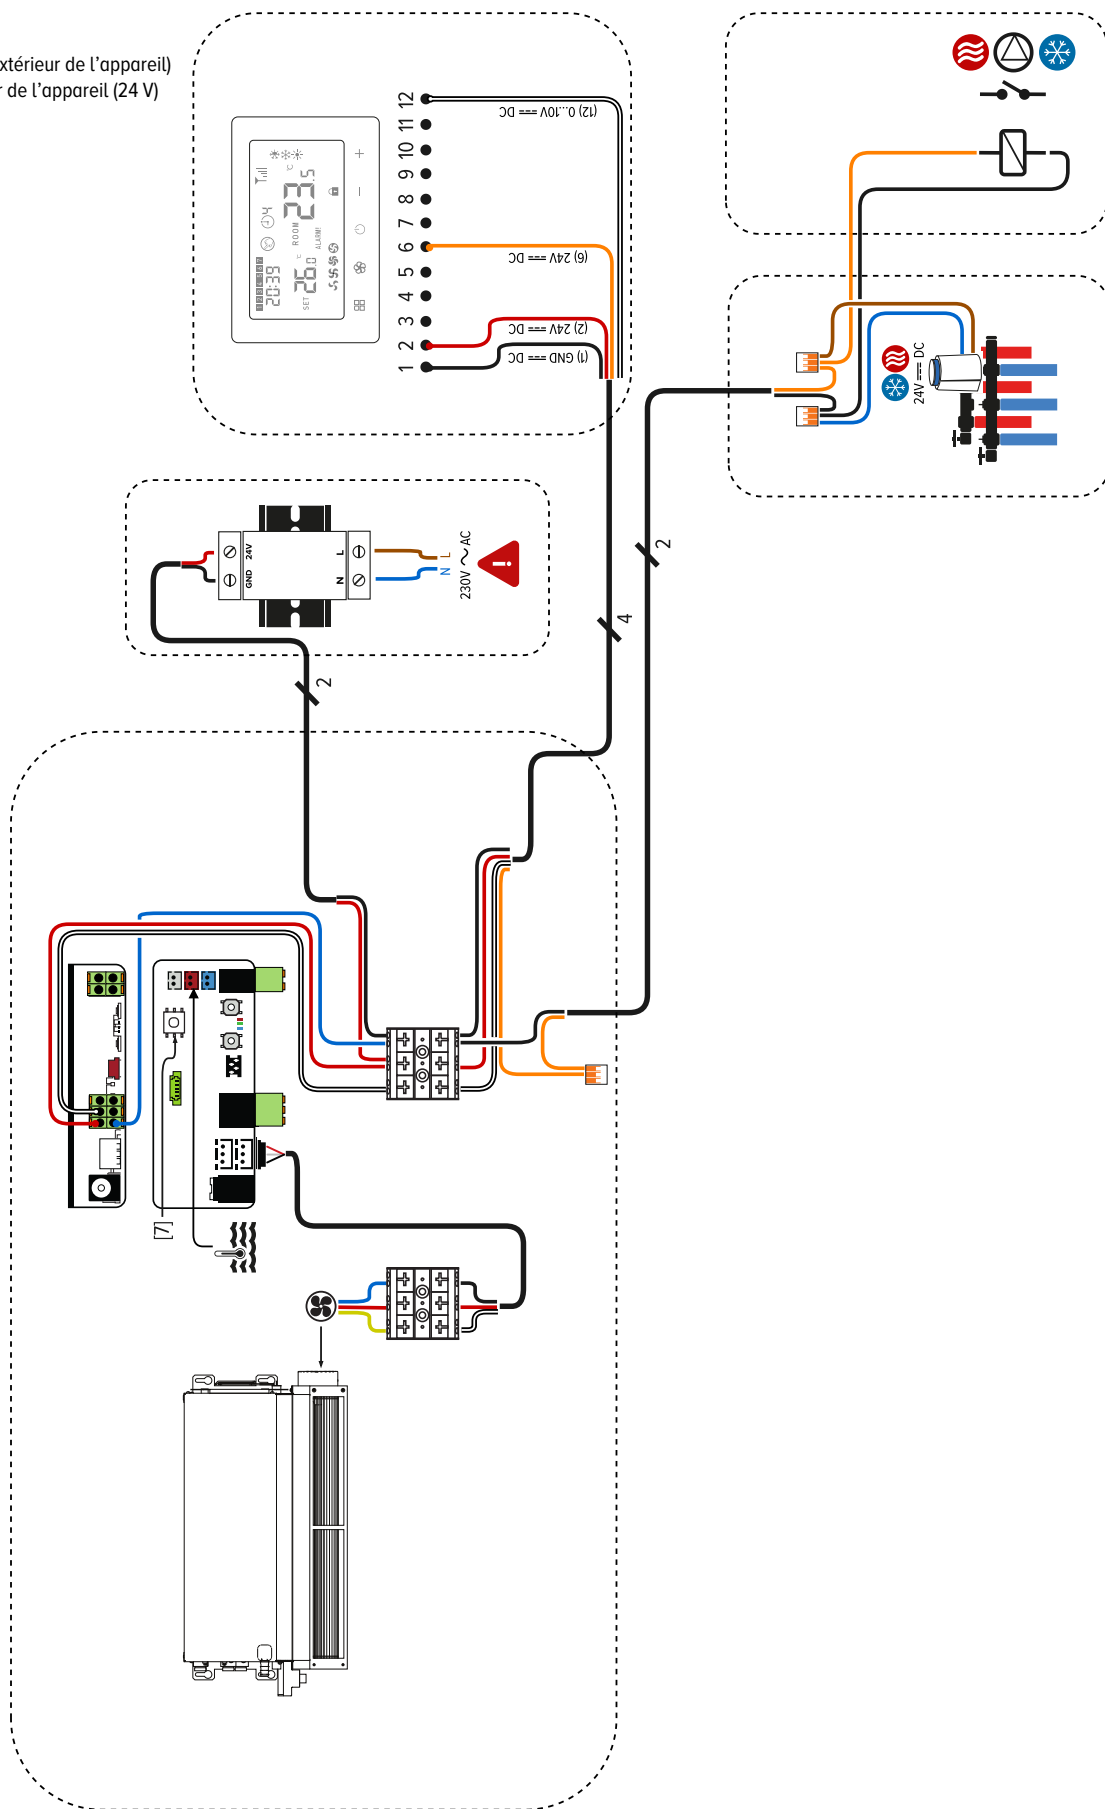


BRIZA 12 EXEMPLE DE SCHÉMA 3

- système bi-tube
- commande externe à l'appareil
- domotique / système de gestion du bâtiment
- BMS
- alimentation séparée (à l'intérieur de l'appareil)
- thermo-vanne à l'extérieur de l'appareil (24 V)
- pas de signal externe

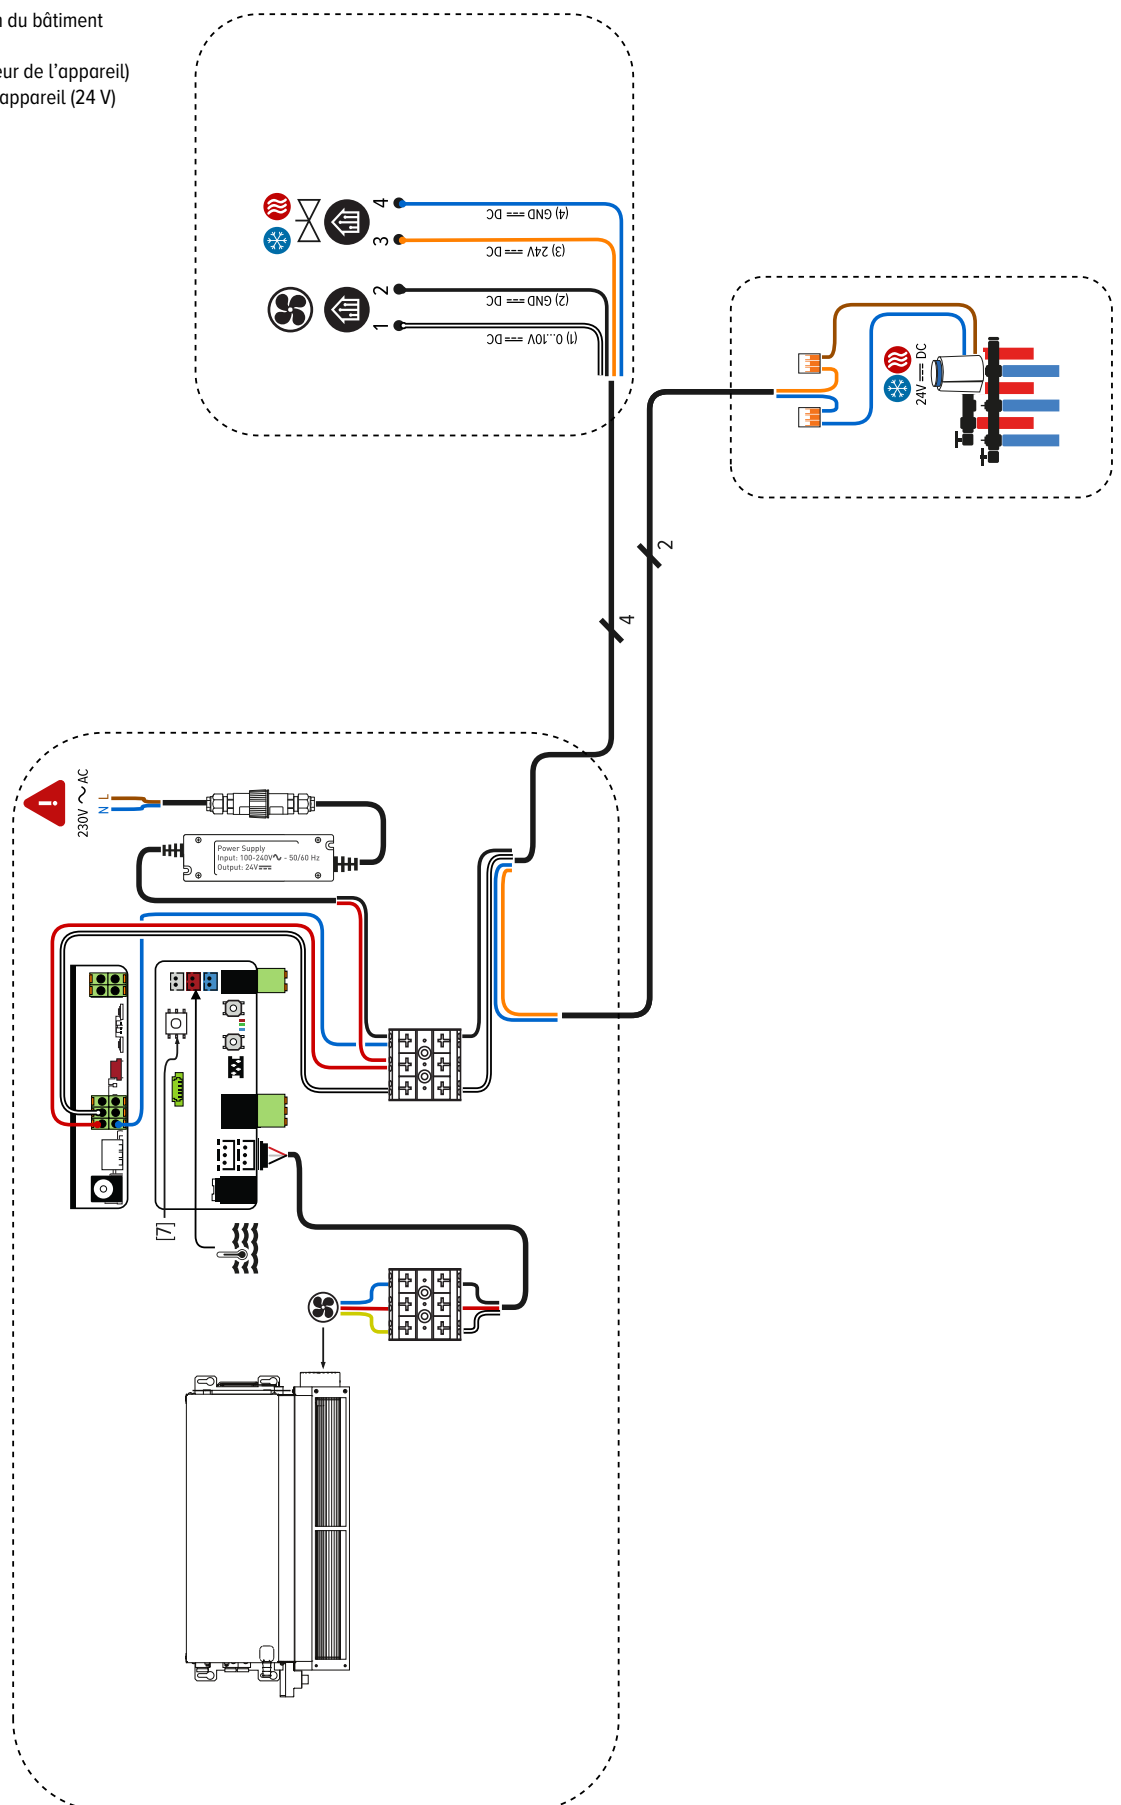


BRIZA 22 / 26 EXEMPLE DE SCHÉMA 1

- 4-tubes
- commande externe à l'appareil
- thermostat JRT-100 TW ou TB (wifi)
- pas de contrôle
- alimentation séparée (à l'intérieur de l'appareil)
- thermo-vanne à l'intérieur de l'appareil (24V)
- pas de signal externe

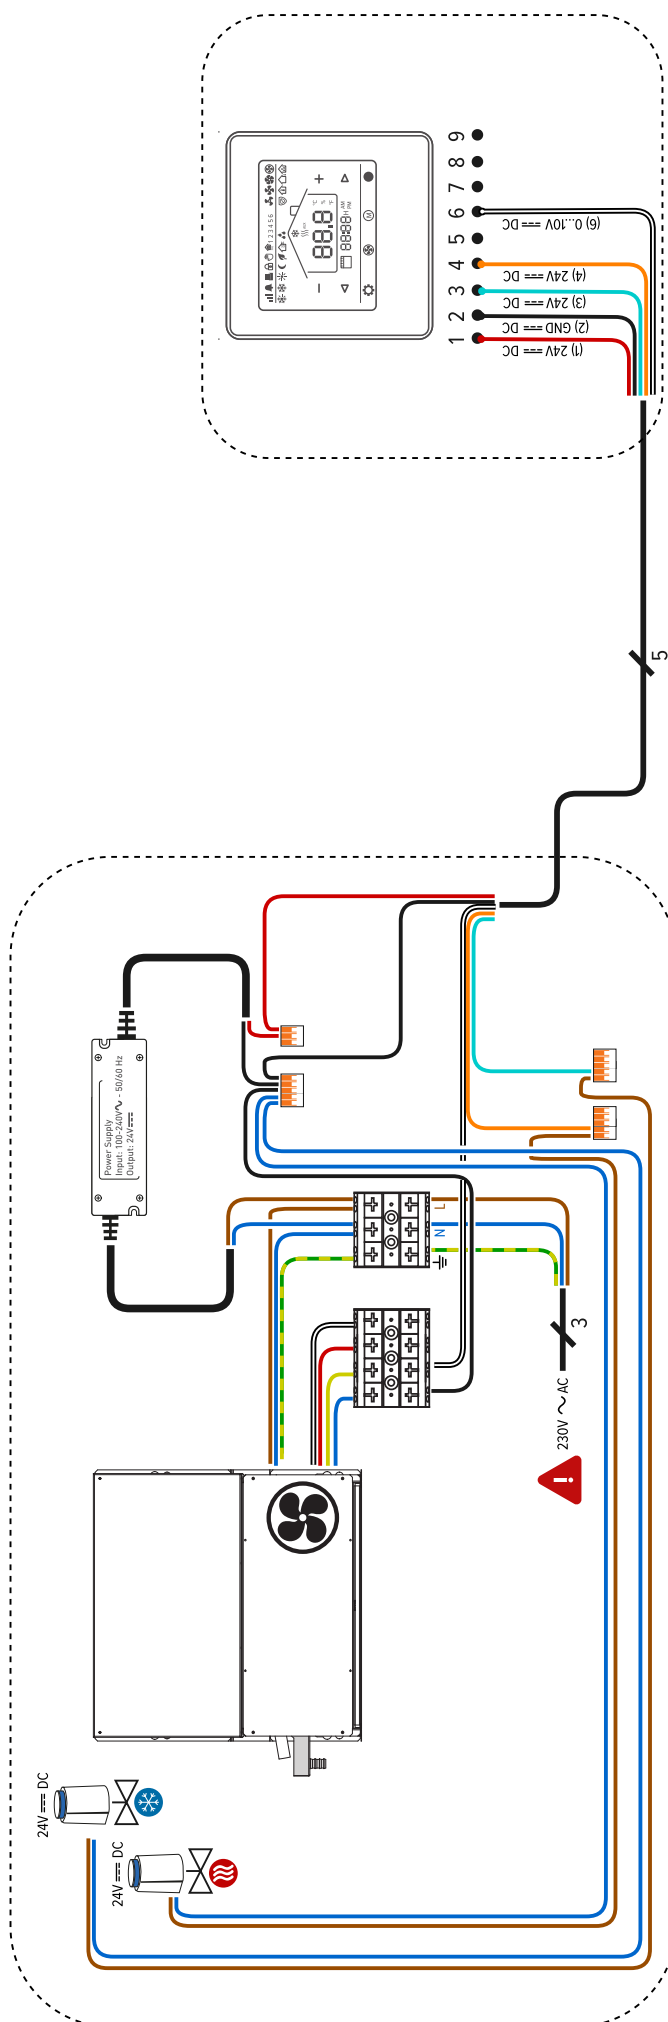


BRIZA 22 / 26 EXEMPLE DE SCHÉMA 2

- 4-tubes
- commande externe à l'appareil
- thermostat JRT-200 W
- pas de contrôle
- alimentation intégrée
- thermo-vanne à l'intérieur de l'appareil (24 V)
- signal externe

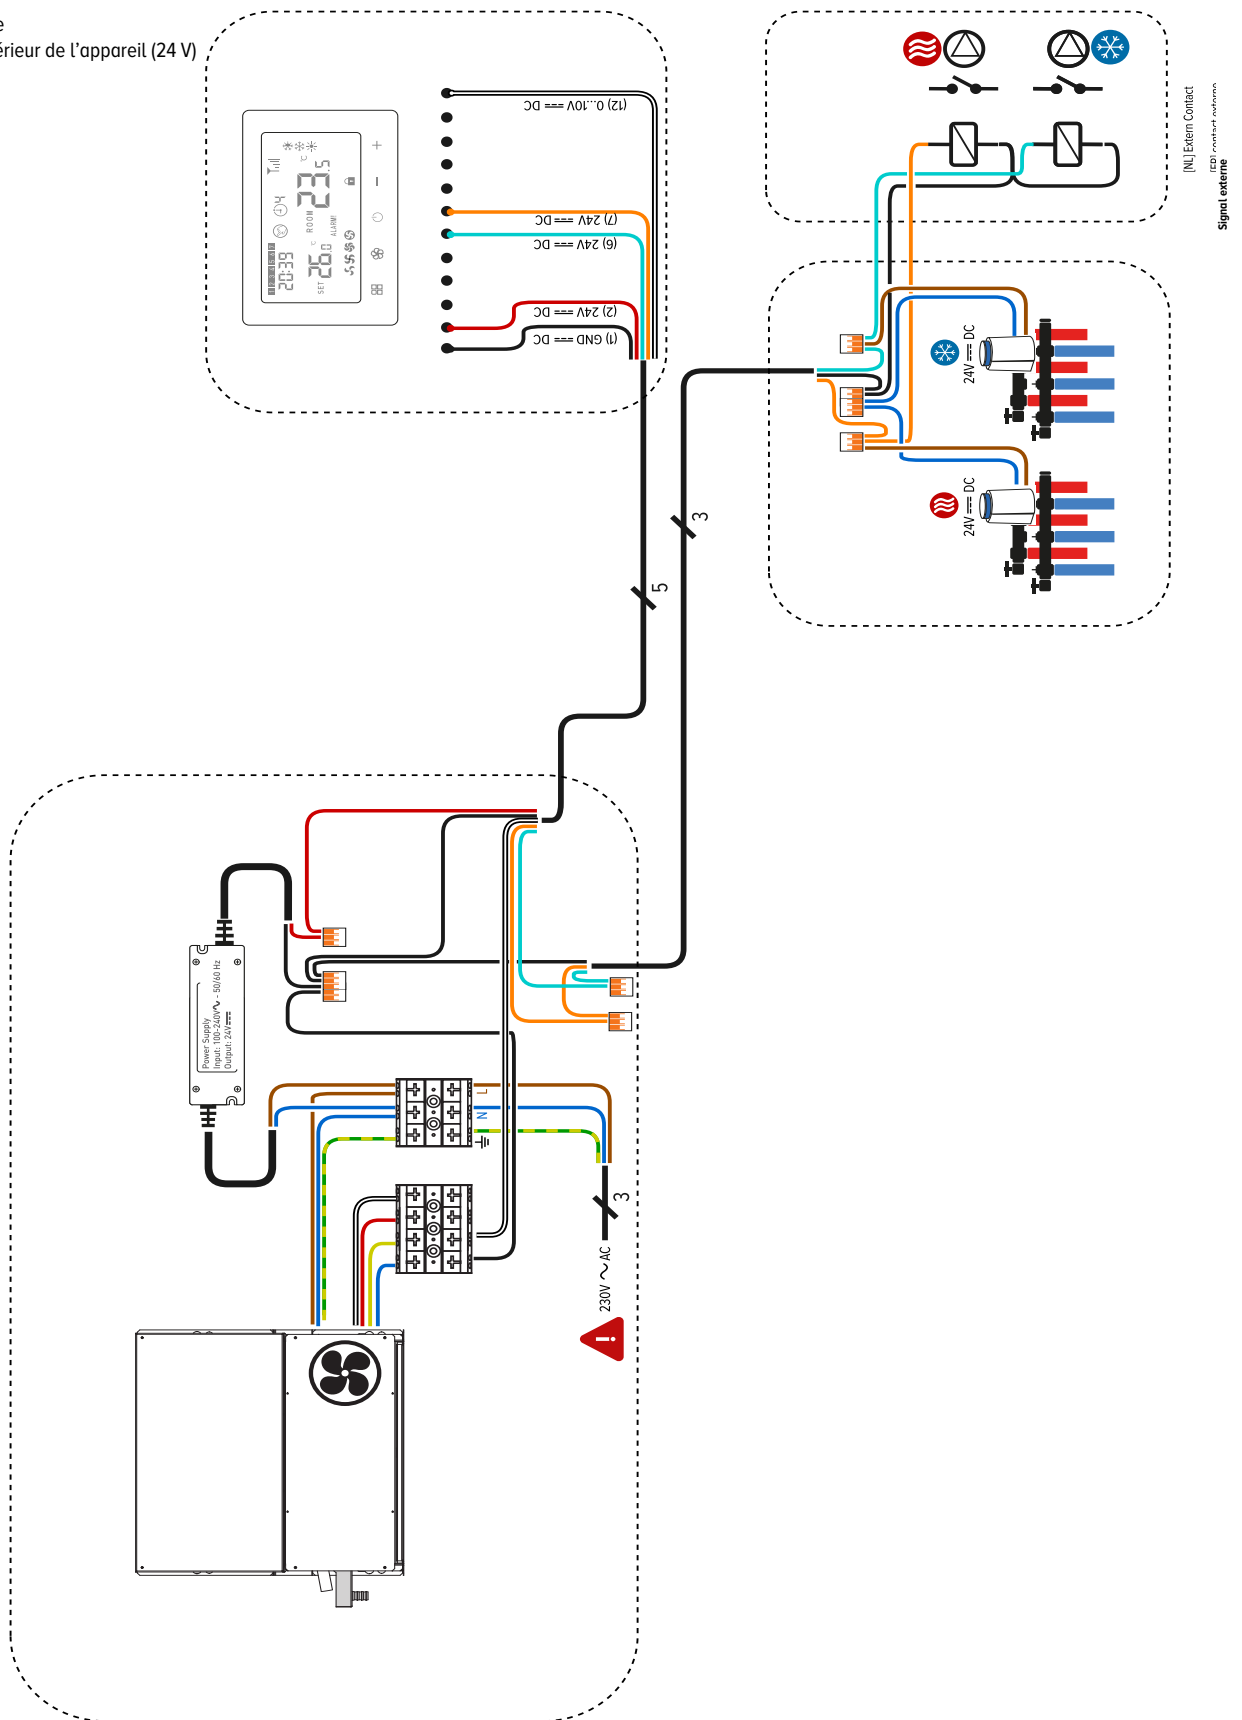


BRIZA 22 / 26 EXEMPLE DE SCHÉMA 3

- Bitube
- commande externe à l'appareil
- domotique / système de gestion du bâtiment
- commande: Jaga BMS
- alimentation rail DIN (à l'extérieur de l'appareil)
- thermo-vanne à l'intérieur de l'appareil (24 V) - commande 0 ... 10V
- pas de signal externe

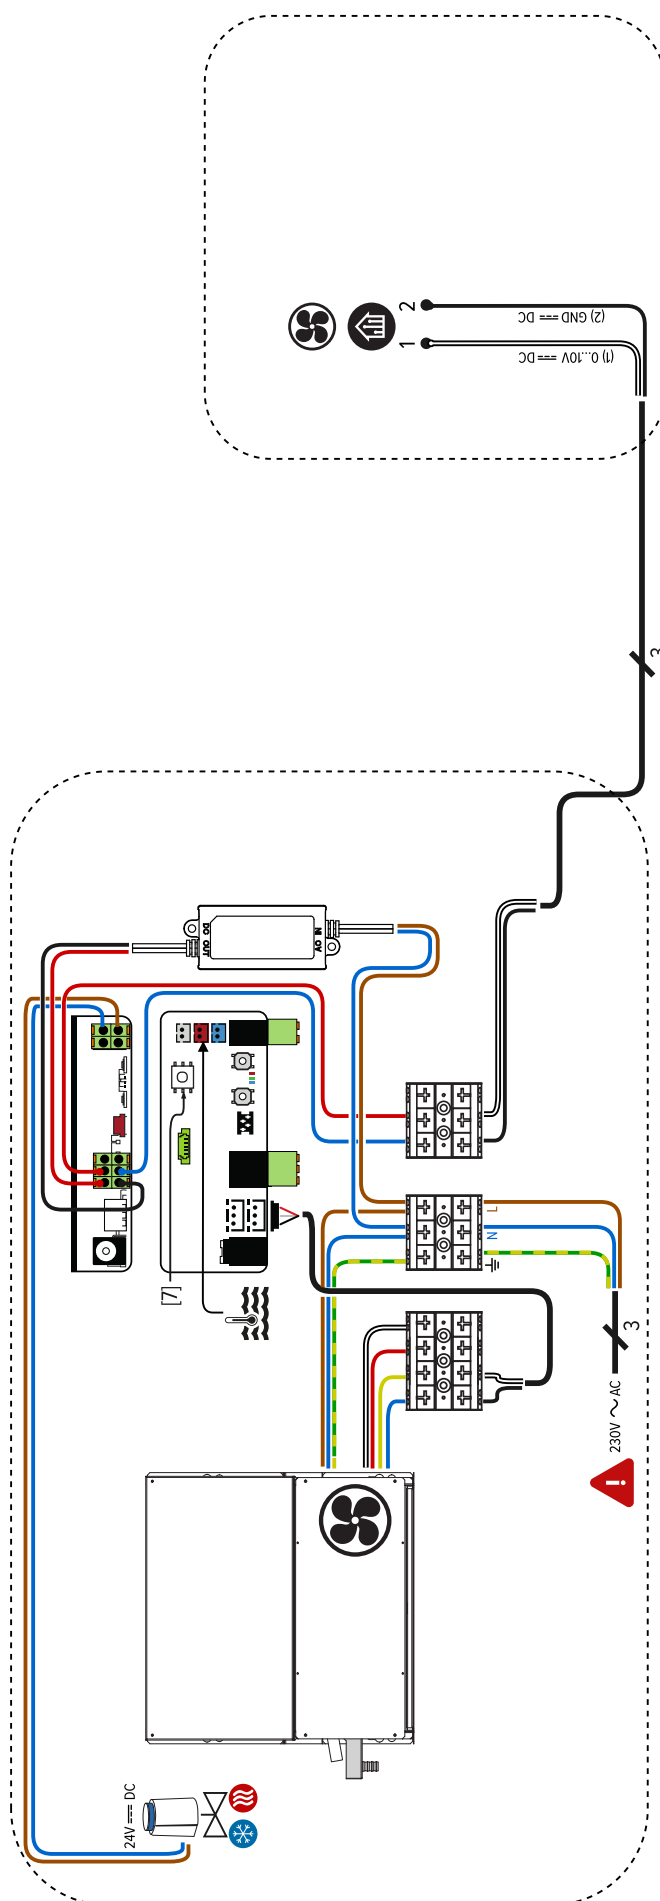

BRIZA 22 / 26 EXEMPLE DE SCHÉMA 4

- 4-tubes
- commande externe à l'appareil
- domotique / système de gestion du bâtiment
- pas de contrôle
- pas d'alimentation
- thermo-vanne à l'intérieur de l'appareil (24 V)
- pas de signal externe

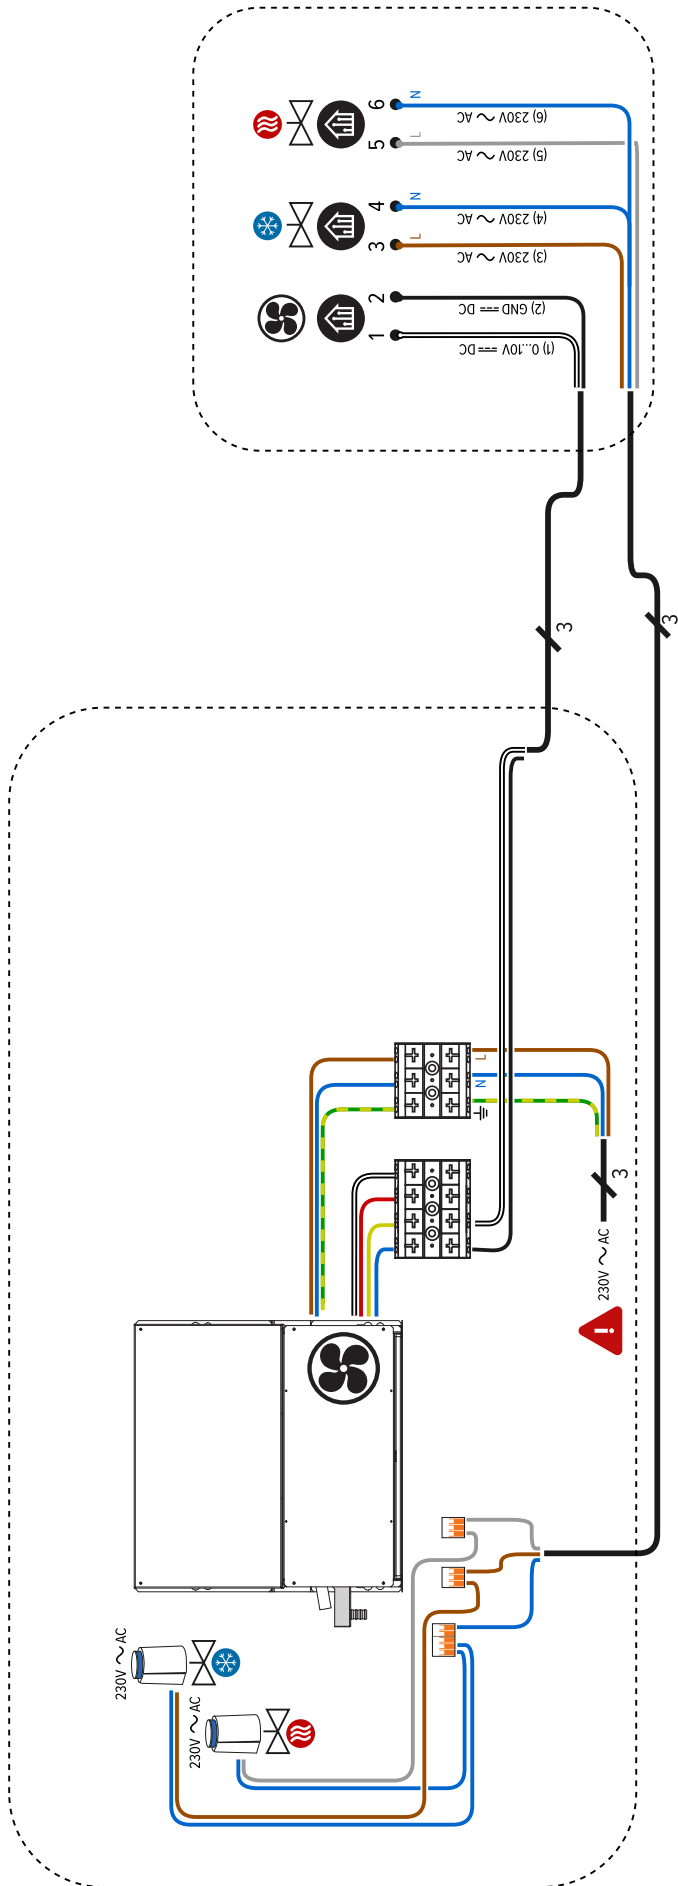



BELGIQUE JAGA SA

Besoin d'un conseil ? Prenez rendez-vous au Centre de Conseils Jaga !

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com