



**jaga**

*Energy*  
**SAVERS**  
**LOW-H<sub>2</sub>O**

# INSTALLATION



TEMPO &  
COCOON



VESTAVBA




LINEA PLUS



STRADA



KNOCKONWOOD

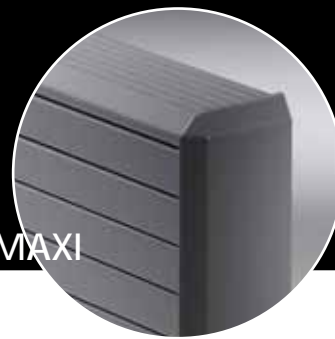

MAXI



Odkryjte spojovací desky (množství podle délky).  
Těsně před instalací krytu odstraňte zbylý ochranný obal!  
Odkryte spojovací desky (množstvo podľa dĺžky).  
Tesne pred inštaláciou krytu odstráňte zvyšný ochranný obal!



Max. utahovací moment Výpustná zátka /  
odvzdušňovací ventil: 2-4 Nm




Výměník tepla  
Výměník tepla




Konzole (podle modelu)  
Konzoly (podľa modelu)



Montážní sada (podle modelu)  
Montážna sada (podľa modelu)




# TEMPO & COCOON & VESTAVBA

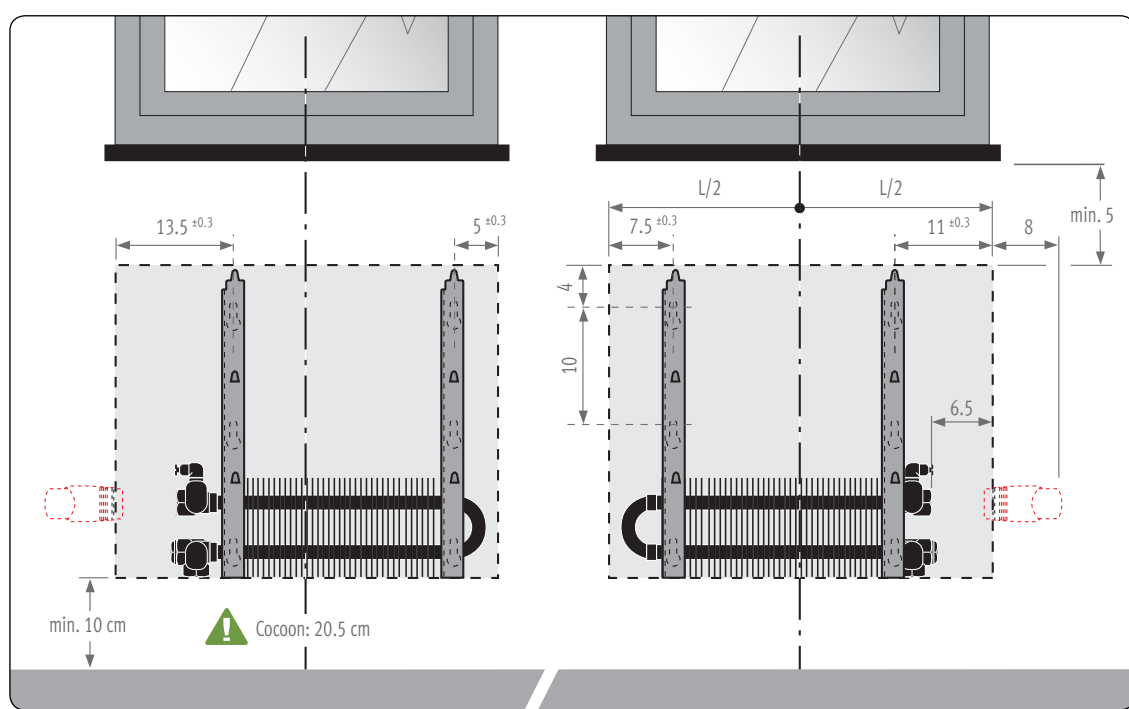


# STRADA & LINEA PLUS & SENTINEL

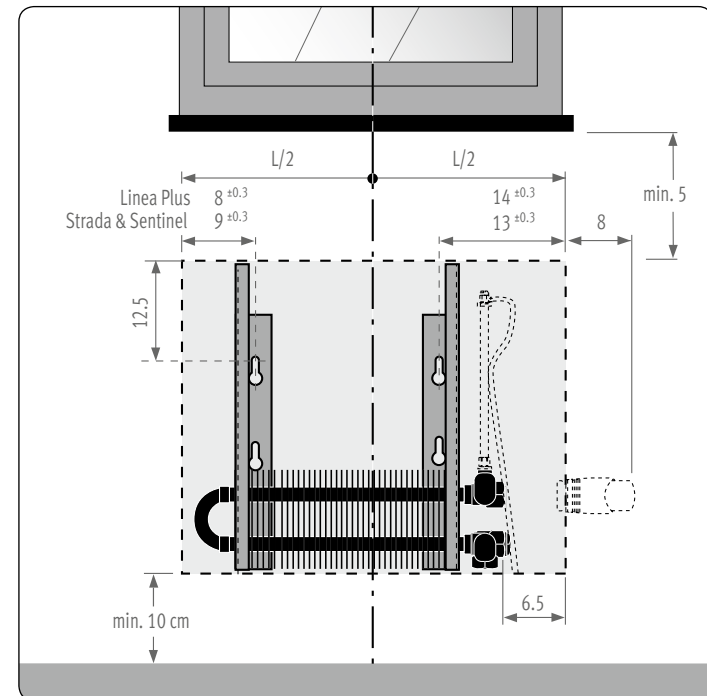





# KNOCKONWOOD

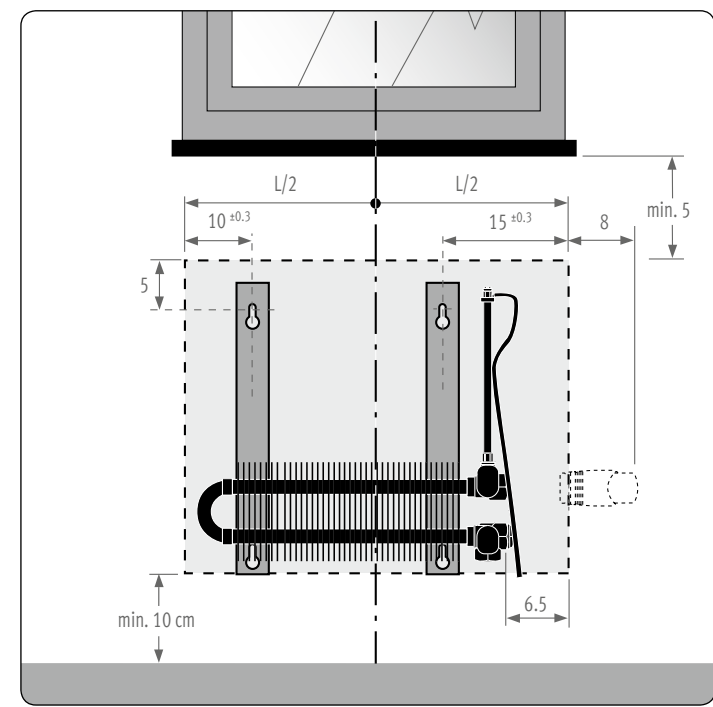

# MAXI

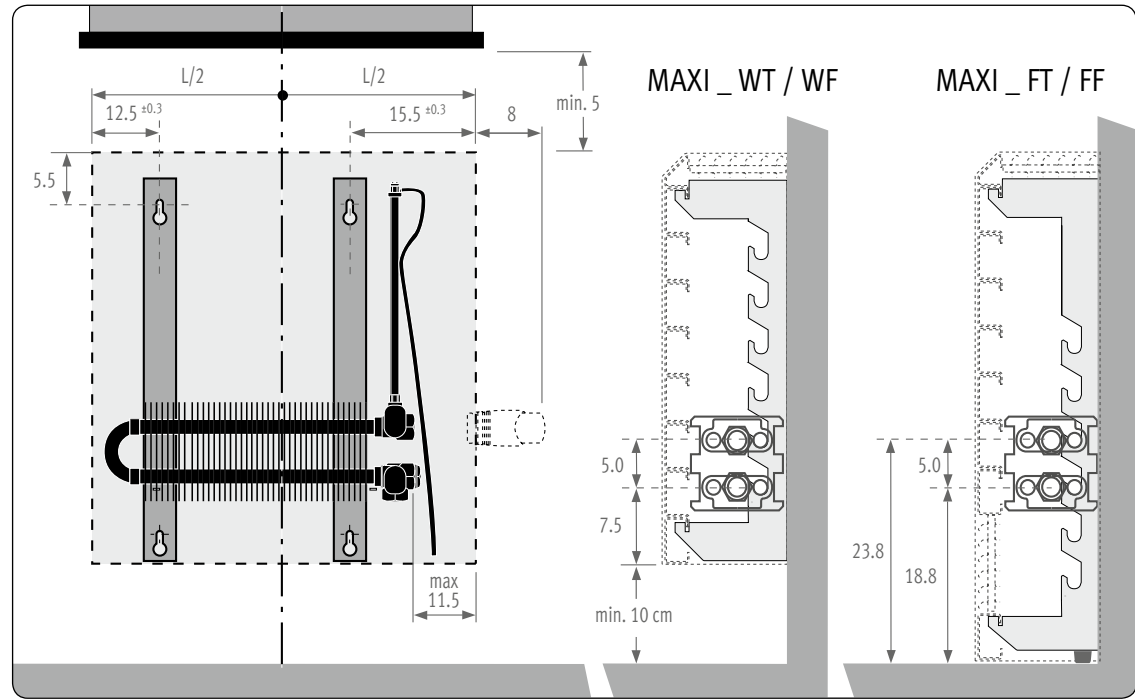

# TEMPO & LINEA PLUS stojanový model

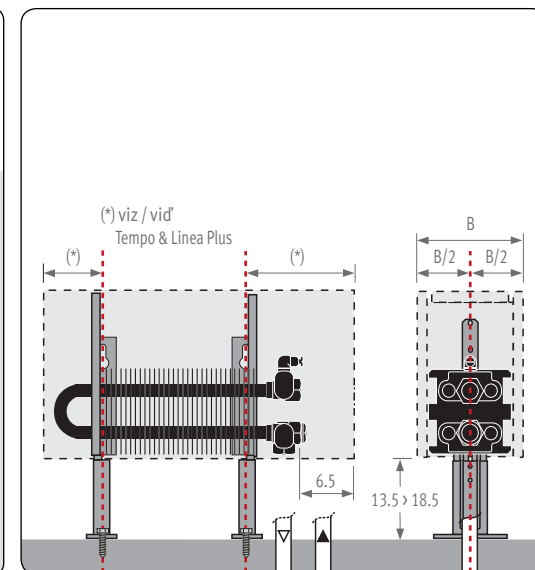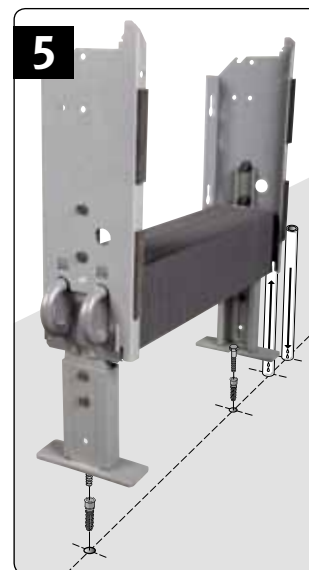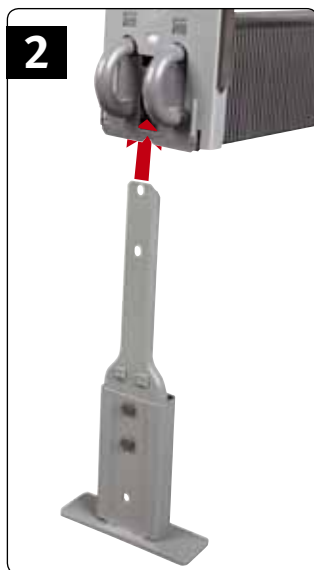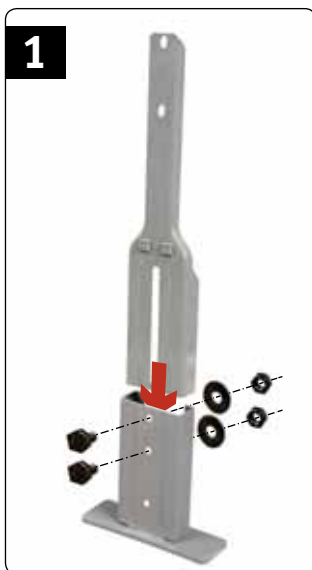

## NÁVOD K ÚDRŽBĚ

**Nikdy nepoužívejte žíravé, kyselé nebo silně zásadité čisticí prostředky, ani abrazivní prostředky nebo organická rozpouštědla.**

- Před spuštěním: očistěte výměník tepla a usazený prach stlačeným vzduchem. Vyčistěte kryt měkkou, vlhkou houbou, v případě potřeby použijte mýdlo s neutrálním pH. Vždy opláchněte čistou vodou. Ujistěte se, že jste odstranili mastné skvrny.
- Během provozu, když je výměník tepla studený, závisí frekvence čištění na okolních podmínkách, nejméně však jednou ročně: vysajte výměník tepla a opláchněte kryt vlhkým hadříkem, případně použijte mýdlo s neutrálním pH. Poté vždy opláchněte čistou vodou.

## NÁVOD K ÚDRŽBE

**Nikdy nepoužívajte žieravé, kyslé alebo silno zásadité čistiace prostriedky, ani abrazívne prostriedky alebo organické rozpúšťadlá.**

- Pred spustením: očistite výmenník tepla a usadený prach stlačeným vzduchom. Vyčistite kryt mäkkou, vlhkou špongiou, v prípade potreby použite mydlo s neutrálnym pH. Vždy opláchnite čistou vodou. Uistite sa, že ste odstránili mastné škvrny.
- Počas prevádzky, keď je výmenník tepla studený, závisí frekvencia čistenia na okolitých podmienkach, najmenej však raz ročne: vysajte výmenník tepla a opláchnite kryt vlhkou handričkou, prípadne použite mydlo s neutrálnym pH. Potom vždy opláchnite čistou vodou.



**jaga**

*Energy*  
**SAVERS**  
**LOW-H<sub>2</sub>O**

# PŘIPOJENÍ

# PRIPOJENIE



VENTIL JAGA G 1/2"



VENTIL JAGA  
EUROKONUS 3/4"



VENTIL JAGA S H- KUSEM  
EUROKONUS 3/4"



JAGA VENTIL PRO  
ZÁMĚNU PŘÍVODU A  
ZPÁTEČKY  
EUROKONUS 3/4"



PROVENTIL JAGA M24



TOPVENTIL JAGA G 1/2"



- > Pro hydraulické připojení použijte teflonovou pásku nebo konopí! Max. provozní tlak: 1000 kPa (10 bar).
- > Pre hydraulické pripojenie použijte teflonovú pásku alebo konope! Max. prevádzkový tlak: 1000 kPa (10 bar).



Během připojení přidržte  
Počas pripojenia pridržte

# TERMOSTATICKÉ HLAVICE PRO VENTILY JAGA KOMPLETNÍ PŘIPOJOVACÍ SADY

Kompletní připojovací sady jsou k dostání pro všechna otopná tělesa Low-H<sub>2</sub>O včetně svěrného šroubení, dalších součástí a s výběrem různých ovládacích a termostatických hlavíc.  
Viz: [www.jagacz.com](http://www.jagacz.com)

# TERMOSTATICKÉ HLAVICE PRE VENTILY JAGA KOMPLETNÉ PRIPOJOVACIE SADY

Kompletné pripojovacie sady sú k dostaniu pre všetky vykurovacie telesá Low-H<sub>2</sub>O vrátane zverného šróbenia, ďalších súčiastok a s výberom rôznych ovládacích a termostatických hlavíc.  
Pozrite: [www.jagacz.com](http://www.jagacz.com)



5090.1119



5090.1125



5090.1126



5090.1111



5090.1110

Ruční hlavice  
Ručná hlavica



5090.110103

Dálkově ovládané termostatické hlavice pro topné prvky instalovaných na místech s obtížným přístupem.

Diaľkovo ovládané termostatické hlavice pre vykurovacie prvky inštalovaných na miestach s obtiažnym prístupom.



5090.1107



5090.1109



5090.1071



5090.1115


Termostatická hlavice s dálkovým čidlem

Termostatická hlavica s diaľkovým čidlom

# PRO PŘIPOJENÍ KE STĚNĚ \_ PRE PRIPOJENIE K STENE


## VENTIL JAGA S H- KUSEM (\*)

Jednotrubka / dvoutrubka \_ Jednorúrka / dvojrúrka

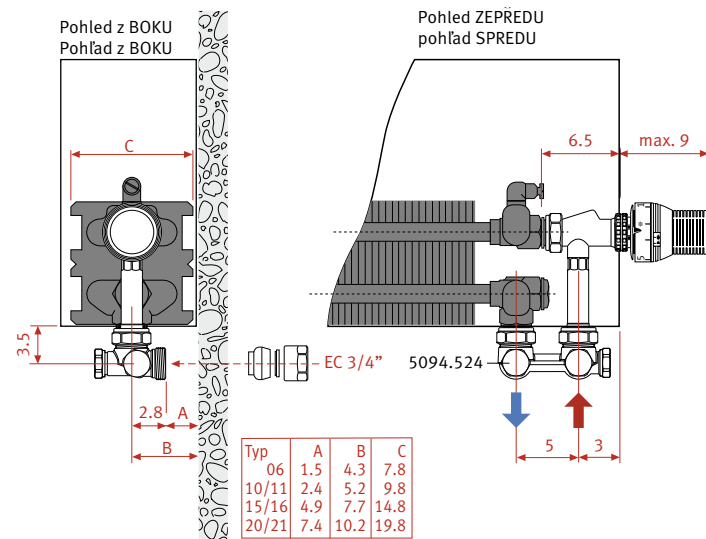


## JAGA VENTIL PRO ZÁMĚNU PŘÍVODU A ZPÁTEČKY JAGA VENTIL PRE ZÁMĚNU PŘÍVODU A SPIATOČKY

Dvoutrubka \_ Dvojrúrka

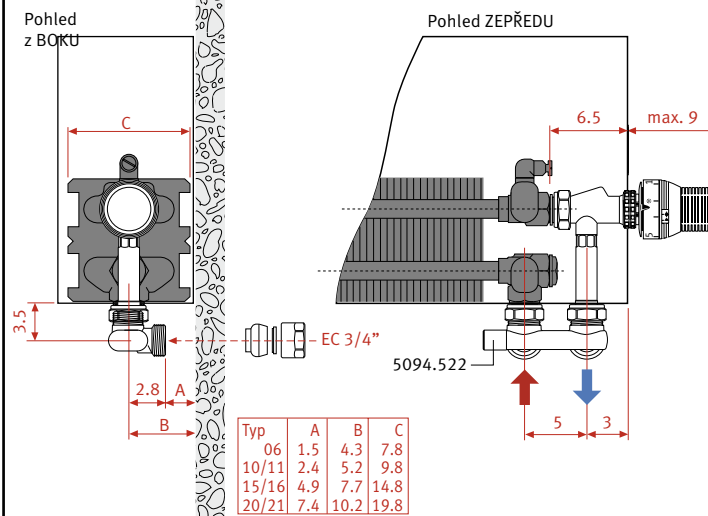

## TOPVENTIL JAGA


Dvoutrubka \_ Dvojrúrka

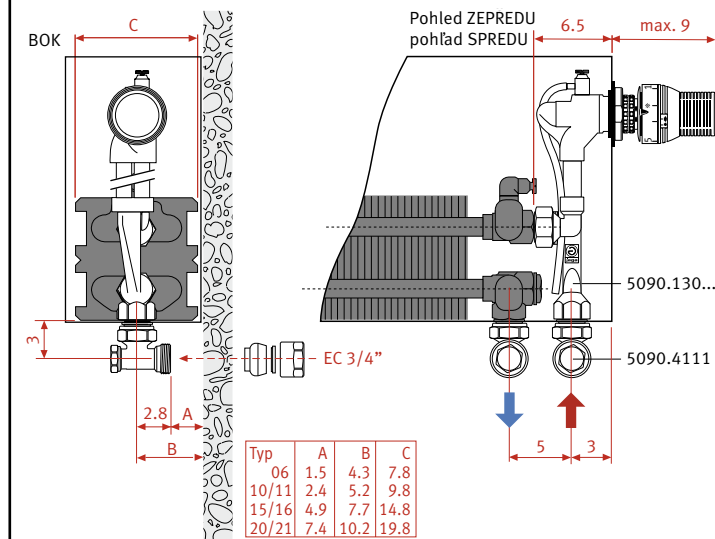

## PROVENTIL JAGA


Ne pro Cocoon & Maxi \_ Nie pre Cocoon & Maxi

Jednotrubka + dvoutrubka \_ Jednorúrka + dvojrúrka

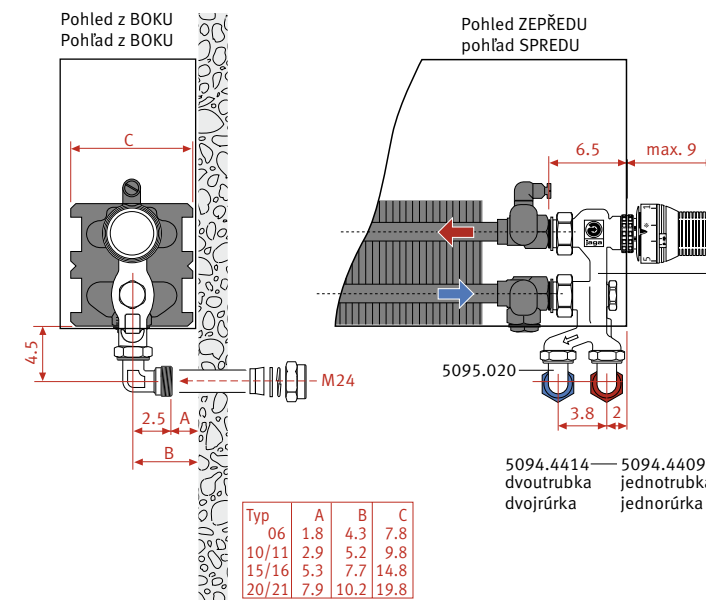

## VENTIL JAGA

Dvoutrubka \_ Dvojrúrka

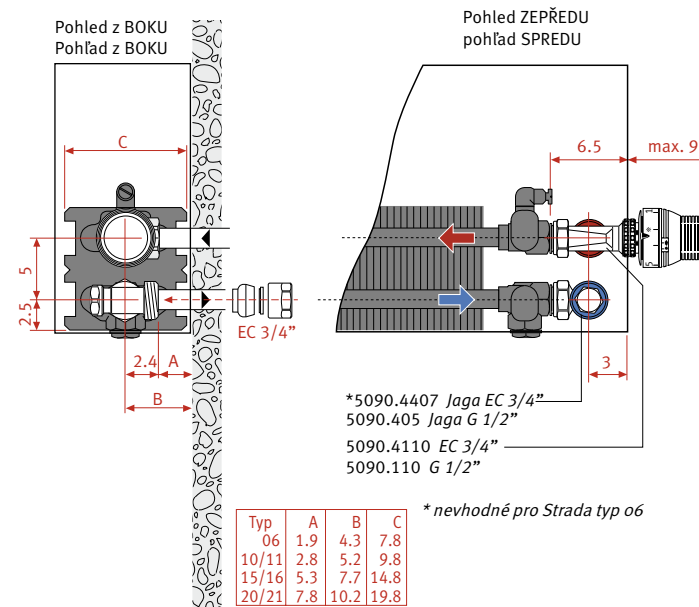

(\*) Ventil Jaga s H- kusem se dvěma integrovanými zpátečkovými šroubeními a uzavíratelným by-passem (jednotrubka / dvoutrubka), nastavitelné od 25% do 100%.

### Max. uťahovací moment

#### Svĕrné šroubení

Přesná ocelová a měděná trubka

- měď měkká 45-55 Nm
- měď polotvrdá 60-80 Nm
- měkká ocel 60-70 Nm

Kunststof 30-40 Nm

VPE/Alu 20-30 Nm

(\*) Ventil Jaga s H- kusom s dvomi integrovanými spätočkovými šróbeniami a uzatváratelným by-passom (jednorúrka / dvojrúrka), nastavitelné od 25% do 100%.

### Max. uťahovací moment

#### Zverné šróbenie

Přesná ocelová a medená rúrka

- - měď měkká 45-55 Nm
- - měď polotvrdá 60-80 Nm
- - mäkká ocel 60-70 Nm


Plastová rúrka 30-40 Nm

PER/ALU rúrka 20-30 Nm

# PRO PŘIPOJENÍ K PODLAZE \_ PRE PRIPOJENIE K PODLAHE


## VENTIL JAGA S H- KUSEM (\*)

Jednotrubka / dvoutrubka \_ Jednorúrka / dvojrúrka

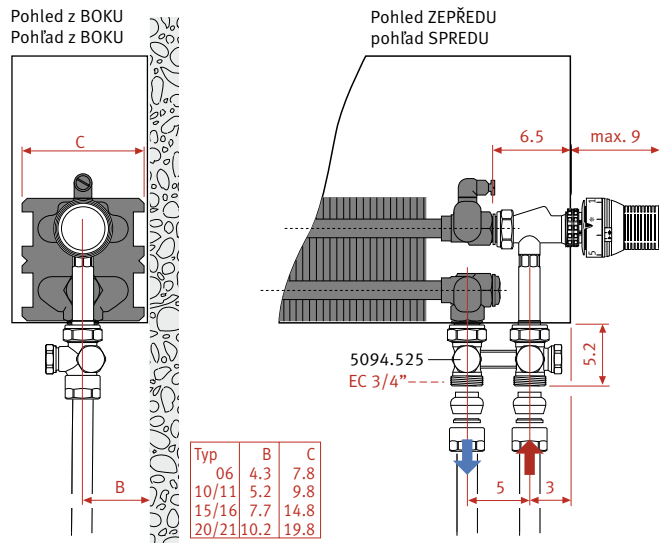


## JAGA VENTIL PRO ZÁMĚNU PŘÍVODU A ZPÁTEČKY JAGA VENTIL PRE ZÁMĚNU PŘÍVODU A SPIATOČKY

Dvoutrubka \_ Dvojrúrka

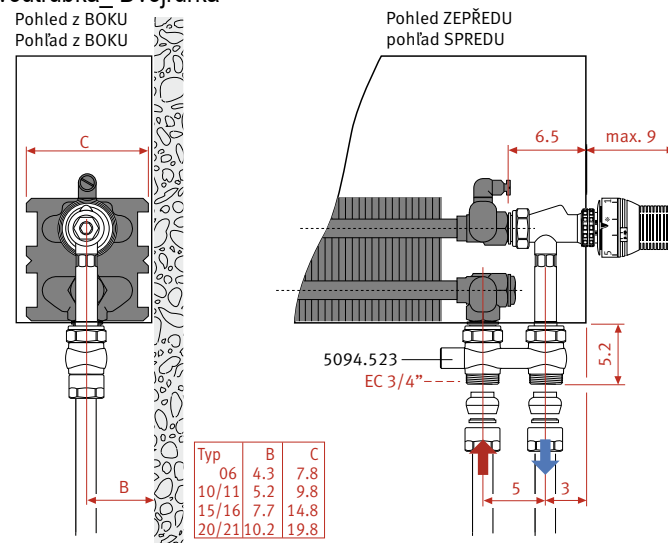


## TOPVENTIL JAGA

Dvoutrubka \_ Dvojrúrka

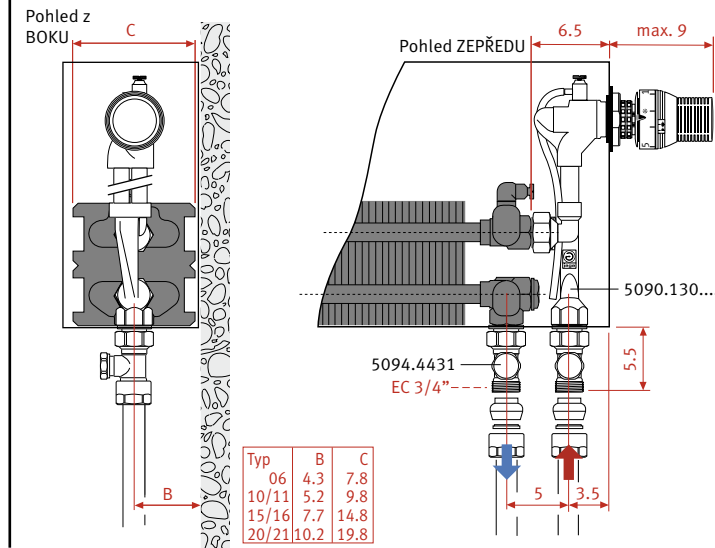


## PROVENTIL JAGA Ne pro Cocoon & Maxi \_ Nie pre Cocoon & Maxi

Jednotrubka + dvoutrubka \_ Jednorúrka + dvojrúrka

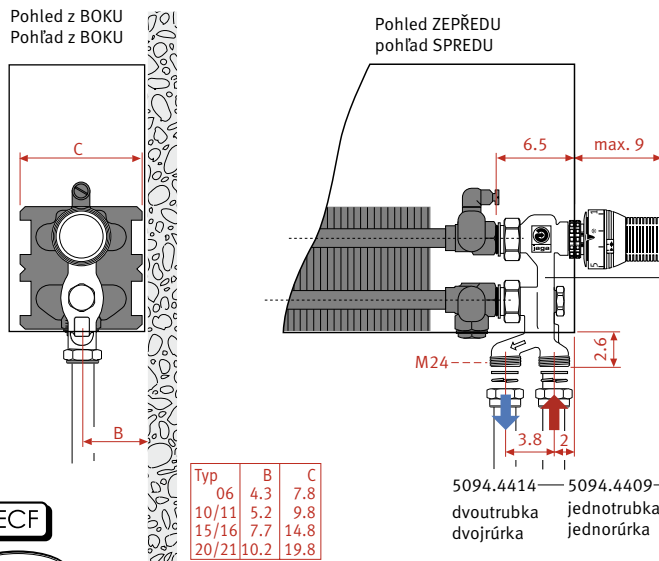


## VENTIL JAGA

Dvoutrubka \_ Dvojrúrka

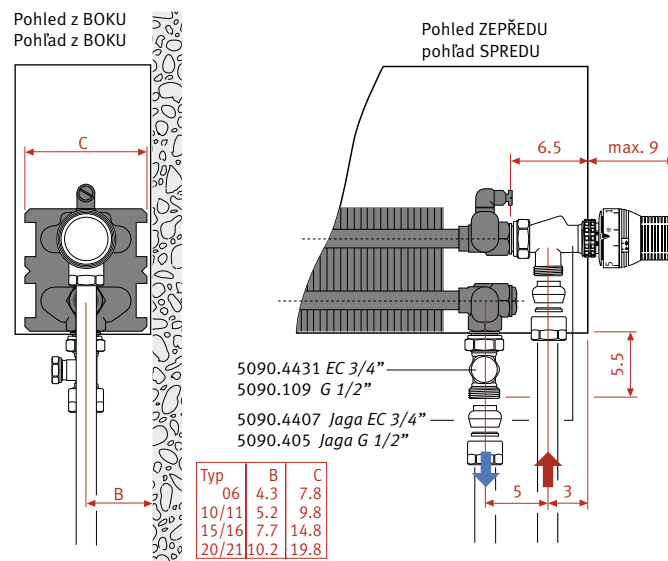

## TOPVENTIL JAGA

Dvoutrubka \_ Dvojrúrka

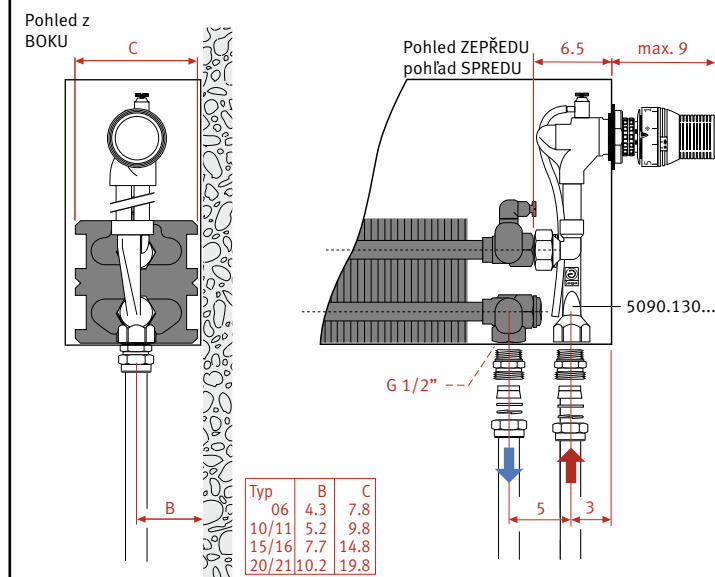

ECF

SMARTWOOD  
Certified Forestry