

jaga

CLIMATE DESIGNERS



EMPOTRADO EN PARED HYBRID



EMPOTRADO EN PARED HYBRID

CONTENIDO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones 5

Suministro estándar 5

CONTROL

¿Qué sistema de control Jaga elegir? 7

Conexión hidráulica 8

Conexión izquierda o derecha. 8

Con control externo 8

Sets de conexión más utilizados 9

Tabla técnica 10

Altura 030 10

Altura 040 12

Altura 050 14

Altura 060 16

Altura 070 18

Altura 090 20

Componentes 22

Set de optimización DBH 22

Pérdidas de carga 24

Tipo 11 24

Tipo 16 25


Tipo 21 26



EMPOTRADO EN PARED HYBRID



DIMENSIONES (en mm)

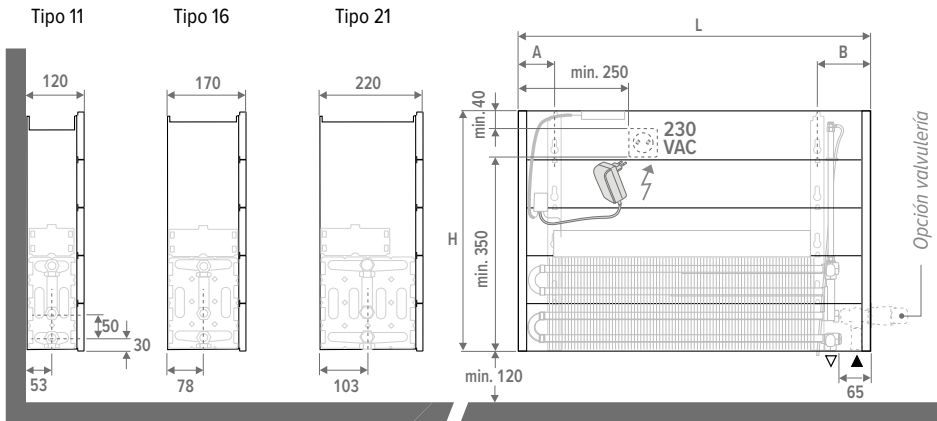


SUMINISTRO ESTÁNDAR

- intercambiador Low-H₂O lacado antiestático con soportes de pared y kit de fijación
- purgador acodado (estándar) o extendido (twin) 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- panel frontal (no apto como carcasa definitiva)
- unidad DBH de fácil instalación, con mando, control y fuente de alimentación de 24VDC
- instrucciones de montaje sencillas

! El convector no está equipado con control de condensación. Este debe estar integrado en la instalación (solo para Light Cooling).

CÓDIGO PEDIDO

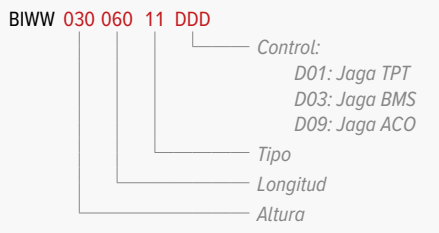

PANEL DE CONTROL



JDPC (Jaga Dynamic Product Controller)

TIPO	POSICIÓN	PANEL DE CONTROL	CONTROL EXTERNO 0..10V	SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA	SENSOR DE TEMPERATURA DE AMBIENTE
Jaga ACO (D09)		✓	-	✓	✓
Control Jaga BMS 0-10V (D03)		-	✓	✓	-
Jaga TPT (D01)		✓	-	✓	✓

JAGA ACO (D09)


- La velocidad del ventilador se selecciona manualmente en 3 posiciones a través del panel de control.
- Cuando la temperatura del agua es inferior a 24 °C y el aire está más caliente que el agua del intercambiador, se ponen en marcha los ventiladores. A continuación, el equipo enfría la estancia.
- Cuando la temperatura del agua supera los 28°C y el aire está más frío que el agua, se ponen en marcha los ventiladores. A continuación, el equipo calienta la habitación.
- El equipo **cambia automáticamente** de calefacción a refrescamiento y a standby.

CONTROL JAGA BMS 0-10V (D03)

- La velocidad del ventilador solo se **controla mediante una señal de 0-10V (CC)** que se aplica desde un sistema de control externo a la electrónica del equipo. La señal 0-10V puede aplicarse desde un termostato Jaga u otro sistema doméstico o de gestión de edificios.
- Cuando la tensión de control es igual o superior a 1V y la temperatura del agua es superior a 28°C o inferior a 24°C, los ventiladores se ponen en marcha. La velocidad aumenta proporcionalmente a la tensión de control aplicada. Con una tensión de control de 10 V, los ventiladores funcionan a velocidad máxima.
- Cuando un equipo Híbrido con control Jaga BMS está equipado con una **válvula termoeléctrica** conectada a la electrónica interna, la válvula se abre cuando la tensión de control supera 1V.

JAGA TPT (D01)



- La velocidad del ventilador se regula automáticamente en función de la temperatura de confort ajustada mediante los mandos de los botones táctiles. Esto hace que el equipo sea muy silencioso cuando se alcanza la temperatura de confort.
- Cuando un equipo Híbrido con control Jaga TPT está equipado con una válvula termoeléctrica conectada a la electrónica interna, el equipo asume la función de termostato ambiente. De este modo, el propio equipo activará o desactivará el flujo de agua a través del equipo en función de la medición de la temperatura ambiente. Cuando la temperatura del agua en el intercambiador es inferior a 24 °C, se ponen en marcha los ventiladores. A continuación, el equipo enfría la estancia.
- Si deseas ajustar la **temperatura ambiente** mediante otro sistema que active o desactive el flujo de agua a través del equipo, no debes conectar una válvula termoeléctrica al controlador interno. El controlador TPT solo controlará la velocidad del ventilador en función de la temperatura de confort establecida. Intuitivamente, uno utiliza entonces el control del botón táctil para obtener más o menos apoyo del ventilador al alcanzar la temperatura de confort.
- Cuando la temperatura del agua en el intercambiador es inferior a 24 °C, se ponen en marcha los ventiladores. A continuación, el equipo enfría la estancia.
- Cuando la temperatura del agua supera los 28°C, los ventiladores se ponen en marcha. A continuación, el equipo calienta la habitación.

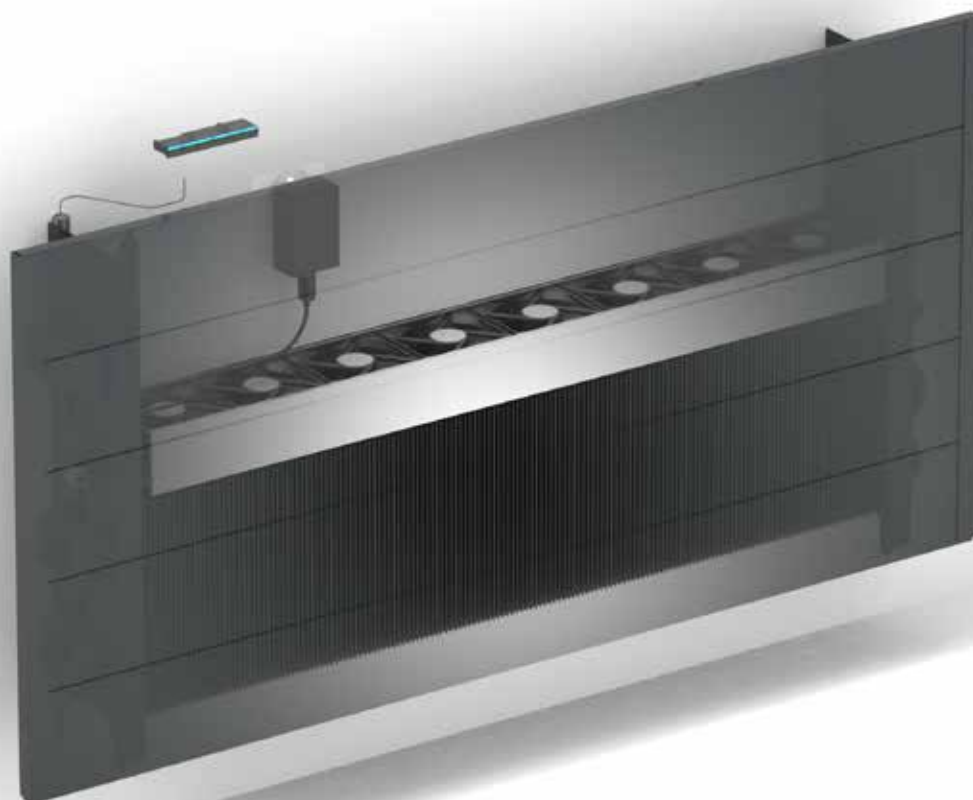

¿Deseas controlar la temperatura ambiente del equipo?

Sí, control de temperatura ambiente en el equipo
 Los ventiladores se ponen en marcha automáticamente cuando el control interno envía agua caliente/fría a través del radiador

No, control de la temperatura ambiente fuera del equipo
 Los ventiladores se ponen en marcha automáticamente cuando el control externo envía agua caliente/fría a través del radiador




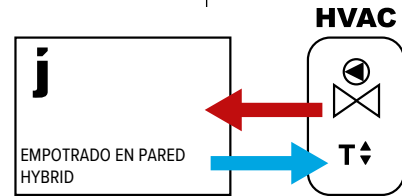
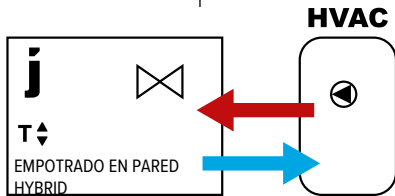


Sin señal 0-10V:

- termostato ambiente (No-Jaga)
- control de zonas con regulación de la temperatura ambiente
- control de caldera o aerotermia con control de temperatura ambiente
- domótica con control de la temperatura ambiente
- otros controles externos de temperatura ambiente

Señal 0-10V para el control del ventilador disponible en

- Termostato de ambiente Jaga con señal 0-10V al equipo
- domótica disponible con señal 0-10V al equipo



Calefacción: control de temperatura mediante válvula termostática de radiador (TRV)
 Refrescamiento: el cabezal/adaptador del termostato está en la posición de refrescamiento, sin control de temperatura

Control de la temperatura mediante el panel de control del equipo (válvula termoelectrica en el radiador conectada a la electrónica del equipo)

Selecciona 1 de las 3 velocidades del ventilador (la velocidad no se ajusta, según la temperatura ambiente)

La velocidad del ventilador se ajusta en función de la temperatura ambiente. Ajusta el rango de temperatura a través del panel de control.

La velocidad del ventilador se controla mediante una conexión de 0-10 V a la electrónica del radiador.

JAGA ACO

JAGA TPT

JAGA ACO

JAGA TPT

JAGA BMS

Codificación: D09

D01

D09

D01


D03

CONEXIÓN IZQUIERDA O DERECHA CON CONTROL EXTERNO


Posibles sets de conexión Eurocono: 111, 112, 113, 114

Posibles sets de conexión M24: 28, 29


Ejemplo de conexión a la derecha (estándar)

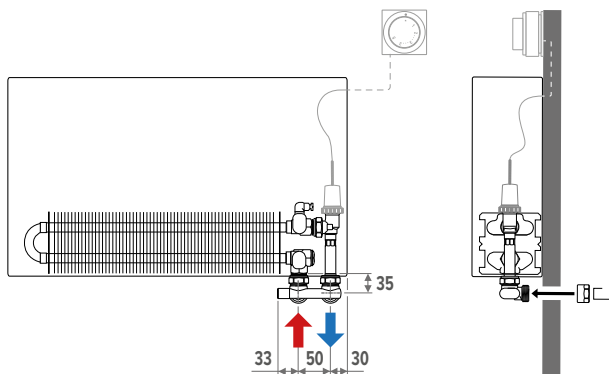


Ejemplo de conexión a la izquierda

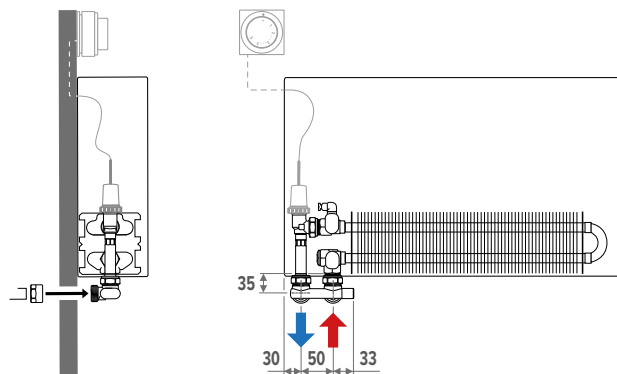

Ejemplo de conexión a la derecha (estándar)

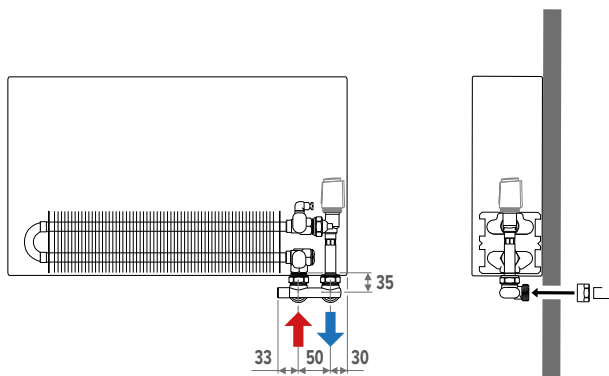

Ejemplo de conexión a la izquierda

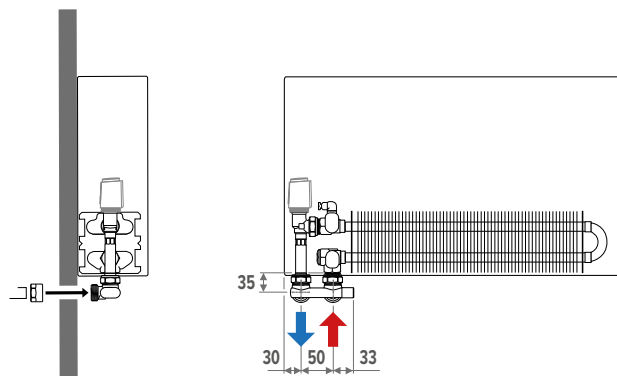

Cuando un equipo Híbrido con control Jaga TPT está equipado con una válvula termoeléctrica conectada a la electrónica interna, el equipo asume la función de termostato ambiente. De este modo, el propio equipo activará o desactivará el flujo de agua a través del equipo en función de la medición de la temperatura ambiente.

Si se desea ajustar la temperatura ambiente mediante un termostato de ambiente, un control de zona, un sistema domótico u otro sistema que active o desactive el caudal de agua a través del equipo, no se debe conectar una válvula termoeléctrica al controlador interno. En ese caso, el controlador Jaga TPT sólo modulará la velocidad de los ventiladores en función de la temperatura ambiente y del agua medidas.


EMPOTRADO EN PARED HYBRID

SETS DE CONEXIÓN MÁS UTILIZADOS


Impulsión en el lado exterior


Con válvula-H Jaga


A pared



set **113** **KVS: 0.6**
BITUBO / MONOTUBO

COLO HBSW AC 4... RD 

COLO HBSW AW 4... RW 


COLO HBSW JH 4... 24 VDC 


completar con el código del racor


A suelo



set **114** **KVS: 0.6**
BITUBO / MONOTUBO

COLO HBSF RD 4... RD 

COLO HBSF RW 4... RW 

COLO HBSF 24 4... 24 VDC 

completar con el código del racor


Impulsión en el lado interior


Con válvula Crossflow Jaga


A pared



set **111** **KVS: 0.6**
BITUBO

COLO HBCW AC 4... RD 

COLO HBCW AW 4... RW 


COLO HBCW JH 4... 24 VDC 


completar con el código del racor


A suelo



set **112** **KVS: 0.6**
BITUBO

COLO HBCF AC 4... RD 

COLO HBCF AW 4... RW 

COLO HBCF JH 4... 24 VDC 

completar con el código del racor


Racores Eurocono 3/4"

TUBO DE COBRE / ACERO FINO		SINTÉTICO O PER/ALU	
CÓDIGO	Tuberías Ø	CÓDIGO	Tuberías Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

Información detallada de las válvulas, ver el catálogo „Sets de conexión y válvulas“.

EMPOTRADO EN PARED HYBRID

ALTURA 030

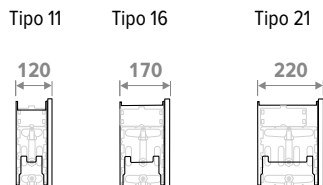


ALTURA	LONGITUD	TIPO	POSICIÓN	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C					NIVEL DE PRESIÓN SONORA		CONSUMO DE ENERGÍA		PESO	CONTENIDO DE AGUA	CÓDIGO PEDIDO
				16/18	35/30	45/40	50/45	55/45	dB(A)	Wattios	kg	L			
H	L	T		Wattios	Wattios	Wattios	Wattios	Wattios							
BIWW 030	050	11	1	148	190	366	457	499	26.0	3.6	0.7	BIWW 030 050 11 XXX DDD			
			2	158	203	391	489	534	30.0	4.1					
			3	185	237	457	571	624	38.8	5.1					
		16	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
			2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
			3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
		21	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
			2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
			3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
	060	11	1	191	246	474	592	647	26.0	4.8	0.8	BIWW 030 060 11 XXX DDD			
			2	205	263	508	634	693	30.0	5.4					
			3	242	311	601	750	820	40.0	6.8					
		16	1	214	301	581	726	793	26.0	4.8	1.2	BIWW 030 060 16 XXX DDD			
			2	230	323	624	779	851	30.0	5.5					
			3	305	428	826	1031	1126	41.1	7.2					
		21	1	234	416	779	963	1048	26.0	4.8	1.6	BIWW 030 060 21 XXX DDD			
			2	251	447	836	1034	1125	30.0	5.5					
			3	332	591	1106	1368	1488	41.1	7.2					
	070	11	1	234	301	580	724	791	26.0	5.5	0.9	BIWW 030 070 11 XXX DDD			
			2	251	322	622	777	849	30.0	5.9					
			3	300	385	743	928	1014	41.0	7.9					
		16	1	220	350	676	844	922	26.0	5.1	1.4	BIWW 030 070 16 XXX DDD			
			2	236	376	725	906	990	30.0	5.6					
			3	312	498	960	1199	1310	41.1	7.2					
21		1	240	456	854	1056	1149	26.0	5.1	1.9	BIWW 030 070 21 XXX DDD				
		2	258	490	917	1134	1234	30.0	5.6						
		3	341	648	1214	1501	1633	41.1	7.2						
080	11	1	276	355	684	854	933	26.0	6.3	1.1	BIWW 030 080 11 XXX DDD				
		2	296	381	735	917	1002	30.0	6.8						
		3	358	460	887	1107	1210	41.8	9.1						
	16	1	312	439	847	1058	1156	26.0	6.0	1.6	BIWW 030 080 16 XXX DDD				
		2	335	471	908	1134	1239	30.0	6.7						
		3	450	632	1219	1522	1663	42.4	9.0						
	21	1	341	606	1135	1404	1527	26.0	6.0	2.1	BIWW 030 080 21 XXX DDD				
		2	366	650	1217	1505	1638	30.0	6.7						
		3	490	873	1634	2020	2197	42.4	9.0						
090	11	1	317	408	786	982	1072	26.0	6.7	1.2	BIWW 030 090 11 XXX DDD				
		2	341	438	846	1056	1154	30.0	7.4						
		3	415	534	1029	1286	1405	42.4	10.3						
	16	1	358	503	970	1211	1323	26.0	7.0	1.8	BIWW 030 090 16 XXX DDD				
		2	383	539	1039	1298	1418	30.0	7.7						
		3	522	734	1415	1767	1931	43.3	10.7						
	21	1	390	694	1300	1607	1749	26.0	7.0	2.4	BIWW 030 090 21 XXX DDD				
		2	418	744	1393	1722	1874	30.0	7.7						
		3	570	1013	1897	2345	2552	43.3	10.7						
100	11	1	358	460	887	1107	1210	26.0	7.8	1.3	BIWW 030 100 11 XXX DDD				
		2	385	495	955	1193	1303	30.0	8.7						
		3	473	608	1173	1465	1600	43.0	12.2						
	16	1	403	566	1092	1364	1490	26.0	7.0	2.0	BIWW 030 100 16 XXX DDD				
		2	431	606	1169	1460	1595	30.0	7.7						
		3	595	836	1612	2013	2199	44.1	10.7						
	21	1	439	782	1464	1809	1969	26.0	7.0	2.7	BIWW 030 100 21 XXX DDD				
		2	471	837	1567	1937	2108	30.0	7.7						
		3	649	1154	2160	2671	2906	44.1	10.7						
110	11	1	401	516	995	1242	1357	26.0	8.4	1.5	BIWW 030 110 11 XXX DDD				
		2	432	556	1072	1339	1462	30.0	9.3						
		3	531	682	1315	1643	1795	43.5	14.0						
	16	1	408	613	1183	1477	1614	26.0	7.9	2.2	BIWW 030 110 16 XXX DDD				
		2	437	657	1267	1582	1728	30.0	8.8						
		3	602	905	1746	2181	2383	44.1	12.5						
	21	1	446	821	1536	1899	2067	26.0	7.9	2.9	BIWW 030 110 21 XXX DDD				
		2	477	879	1645	2034	2213	30.0	8.8						
		3	658	1211	2268	2804	3051	44.1	12.5						
120	11	1	437	562	1084	1354	1479	26.0	8.9	1.6	BIWW 030 120 11 XXX DDD				
		2	473	607	1171	1463	1598	30.0	9.9						
		3	589	756	1459	1822	1990	44.0	14.8						
	16	1	496	698	1346	1681	1836	26.0	8.7	2.4	BIWW 030 120 16 XXX DDD				
		2	532	747	1441	1800	1966	30.0	9.8						
		3	740	1039	2005	2504	2735	44.8	14.3						
	21	1	542	963	1804	2230	2426	26.0	8.7	3.2	BIWW 030 120 21 XXX DDD				
		2	580	1032	1932	2388	2598	30.0	9.8						
		3	807	1435	2687	3322	3615	44.8	14.3						

Emisión medida de acuerdo a EN16430
 *Nivel presión sonora según ISO 3741:2010, a 2 m de la
 unidad y suponiendo una atenuación de la estancia
 de 8 dB(A) / volumen de la estancia 100 m³ / tiempo de
 reverberación de 0.5 sec.

introduce el código de color
 rellenar código de sistema de control

EMPOTRADO EN PARED HYBRID

ALTURA 030

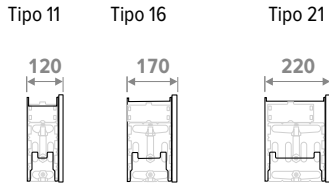


ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	POSICIÓN	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C					CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C					NIVEL DE PRESIÓN SONORA dB(A)	CONSUMO DE ENERGÍA Wattios	PESO kg	CONTENIDO DE AGUA L	CÓDIGO PEDIDO
				16/18 Wattios	35/30 Wattios	45/40 Wattios	50/45 Wattios	55/45 Wattios	35/30 Wattios	45/40 Wattios	50/45 Wattios	55/45 Wattios						
BIWW 030	140	11	1	515	662	1277	1595	1743	26.0	10.1	1.6	BIWW 030 140 11 XXX DDD						
			2	558	717	1383	1728	1887	30.0	11.2								
			3	704	905	1745	2179	2380	44.8	17.5								
160	11	16	1	589	827	1596	1993	2177	26.0	9.6	2.4	BIWW 030 140 16 XXX DDD						
			2	630	886	1709	2134	2332	30.0	10.5								
			3	885	1243	2398	2995	3272	45.4	16.1								
		21	1	642	1143	2139	2645	2877	26.0	9.6	3.2	BIWW 030 140 21 XXX DDD						
			2	688	1224	2291	2832	3082	30.0	10.5								
			3	965	1717	3214	3974	4324	45.4	16.1								
180	11	16	1	592	760	1467	1832	2001	26.0	11.0	2.1	BIWW 030 060 11 XXX DDD						
			2	642	825	1592	1988	2172	30.0	12.4								
			3	819	1053	2031	2536	2771	45.5	19.2								
		16	1	676	951	1834	2290	2502	26.0	11.5	3.2	BIWW 030 060 16 XXX DDD						
			2	722	1015	1958	2445	2671	30.0	12.8								
			3	1030	1447	2791	3486	3808	46.4	19.6								
		21	1	738	1313	2458	3039	3307	26.0	11.5	4.3	BIWW 030 060 21 XXX DDD						
			2	788	1402	2624	3245	3530	30.0	12.8								
			3	1123	1998	3741	4625	5032	46.4	19.6								
200	11	16	1	675	867	1673	2090	2283	26.0	12.2	2.4	BIWW 030 070 11 XXX DDD						
			2	733	942	1816	2268	2478	30.0	13.7								
			3	935	1201	2317	2893	3161	46.0	22.0								
		21	1	686	1042	2011	2511	2743	26.0	11.5	3.6	BIWW 030 070 16 XXX DDD						
			2	733	1113	2147	2681	2929	30.0	12.8								
			3	1045	1586	3060	3821	4175	46.4	19.6								
		220	11	16	1	750	1388	2599	3214	3497	26.0	11.5	4.8	BIWW 030 070 21 XXX DDD				
					2	801	1482	2775	3431	3733	30.0	12.8						
					3	1142	2113	3956	4891	5322	46.4	19.6						
				21	1	741	952	1836	2293	2505	26.0	13.4	2.7	BIWW 030 080 11 XXX DDD				
					2	807	1037	2001	2499	2730	30.0	14.8						
					3	1050	1349	2603	3250	3551	46.5	24.0						
240	11	16	1	868	1220	2352	2938	3210	26.0	13.2	4.0	BIWW 030 080 16 XXX DDD						
			2	914	1285	2479	3096	3382	30.0	14.7								
			3	1320	1855	3577	4468	4881	47.1	23.5								
		21	1	947	1684	3153	3898	4242	26.0	13.2	5.3	BIWW 030 080 21 XXX DDD						
			2	998	1775	3322	4108	4469	30.0	14.7								
			3	1440	2561	4795	5928	6450	47.1	23.5								
260	11	16	1	809	1040	2005	2505	2736	26.0	13.4	2.9	BIWW 030 090 11 XXX DDD						
			2	884	1136	2191	2737	2990	30.0	14.8								
			3	1166	1498	2889	3608	3941	46.9	24.0								
		21	1	963	1354	2612	3262	3563	26.0	15.5	4.4	BIWW 030 090 16 XXX DDD						
			2	1003	1003	2721	3398	3712	30.0	16.8								
			3	1465	2058	3970	4959	5417	47.8	27.5								
		280	11	16	1	1051	1870	3501	4328	4709	26.0	15.5	5.9	BIWW 030 090 21 XXX DDD				
					2	1095	1948	3646	4508	4905	30.0	16.8						
					3	1598	2843	5322	6579	7159	47.8	27.5						
21	1			877	1127	2174	2715	2967	26.0	14.8	3.2	BIWW 030 100 11 XXX DDD						
	2			961	1235	2382	2975	3250	30.0	16.6								
	3			1281	1646	3175	3965	4331	47.2	28.0								
300	11	16	1	1059	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	4.8	BIWW 030 100 16 XXX DDD						
			2	1098	1543	2975	3716	4050	30.0	17.7								
			3	1610	2262	4364	5450	5954	48.1	29.7								
		21	1	1155	2056	3848	4758	5177	26.0	16.4	6.4	BIWW 030 100 21 XXX DDD						
			2	1197	2130	3988	4931	5365	30.0	17.7								
			3	1756	3124	5849	7231	7868	48.1	29.7								
		320	11	16	1	950	1220	2353	2939	3211	26.0	16.2	3.5	BIWW 030 120 11 XXX DDD				
					2	1047	1346	2596	3241	3541	30.0	18.6						
					3	1396	1794	3461	4322	4722	47.8	31.4						
21	1			1069	1580	3048	3806	4158	26.0	16.4	5.1	BIWW 030 120 16 XXX DDD						
	2			1108	1638	3159	3945	4310	30.0	17.7								
	3			1625	2401	4632	5785	6320	48.1	29.7								
340	11			16	1	1168	2131	3990	4933	5367	26.0	16.4	6.9	BIWW 030 120 21 XXX DDD				
					2	1210	2209	4135	5112	5562	30.0	17.7						
					3	1774	3239	6064	7497	8157	48.1	29.7						
				21	1	956	1286	2481	3098	3385	26.0	16.2	3.7	BIWW 030 140 11 XXX DDD				
					2	1056	1420	2739	3421	3737	30.0	18.6						
					3	1406	1892	3649	4557	4978	47.8	31.4						
360	11	16	1	1250	1757	3390	4233	4625	26.0	19.3	5.5	BIWW 030 140 16 XXX DDD						
			2	1278	1797	3465	4328	4728	30.0	20.4								
			3	1900	2670	5150	6431	7026	48.9	34.5								
		21	1	1364	2427	4543	5617	6112	26.0	19.3	7.4	BIWW 030 140 21 XXX DDD						
			2	1395	2481	4645	5743	6249	30.0	20.4								
			3	1917	3687	6903	8534	9286	48.9	34.5								

Emisión medida de acuerdo a EN16430
 *Nivel presión sonora según ISO 3741:2010, a 2 m de la
 unidad y suponiendo una atenuación de la estancia
 de 8 dB(A) / volumen de la estancia 100 m³ / tiempo de
 reverberación de 0.5 sec.

introduce el código de color
 rellenar código de sistema de control

EMPOTRADO EN PARED HYBRID

ALTURA 040

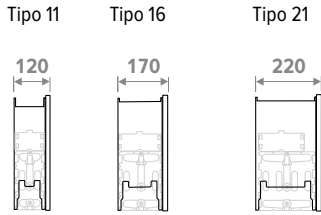


ALTURA	LONGITUD	TIPO	POSICIÓN	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C					NIVEL DE PRESIÓN SONORA		CONSUMO DE ENERGÍA		PESO	CONTENIDO DE AGUA	CÓDIGO PEDIDO
				CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C					dB(A)	Wattios	kg	L			
				16/18	35/30	45/40	50/45	55/45							
H	L	T		Wattios	Wattios	Wattios	Wattios	Wattios							
cm	cm														
BIWW 040	050	11	1	148	190	366	457	499	26.0	3.6	0.7	BIWW 040 050 11 XXX DDD			
			2	158	203	391	489	534	30.0	4.1					
			3	185	237	457	571	624	38.8	5.1					
		16	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
			2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
			3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
		21	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
			2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
			3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
	060	11	1	191	246	474	592	647	26.0	4.8	0.8	BIWW 040 060 11 XXX DDD			
			2	205	263	508	634	693	30.0	5.4					
			3	242	311	601	750	820	40.0	6.8					
		16	1	214	301	581	726	793	26.0	4.8	1.2	BIWW 040 060 16 XXX DDD			
			2	230	323	624	779	851	30.0	5.5					
			3	305	428	826	1031	1126	41.1	7.2					
		21	1	234	416	779	963	1048	26.0	4.8	1.6	BIWW 040 060 21 XXX DDD			
			2	251	447	836	1034	1125	30.0	5.5					
			3	332	591	1106	1368	1488	41.1	7.2					
	070	11	1	234	301	580	724	791	26.0	5.5	0.9	BIWW 040 070 11 XXX DDD			
			2	251	322	622	777	849	30.0	5.9					
			3	300	385	743	928	1014	41.0	7.9					
		16	1	220	350	676	844	922	26.0	5.1	1.4	BIWW 040 070 16 XXX DDD			
			2	236	376	725	906	990	30.0	5.6					
			3	312	498	960	1199	1310	41.1	7.2					
21		1	240	456	854	1056	1149	26.0	5.1	1.9	BIWW 040 070 21 XXX DDD				
		2	258	490	917	1134	1234	30.0	5.6						
		3	341	648	1214	1501	1633	41.1	7.2						
080	11	1	276	355	684	854	933	26.0	6.3	1.1	BIWW 040 080 11 XXX DDD				
		2	296	381	735	917	1002	30.0	6.8						
		3	358	460	887	1107	1210	41.8	9.1						
	16	1	312	439	847	1058	1156	26.0	6.0	1.6	BIWW 040 080 16 XXX DDD				
		2	335	471	908	1134	1239	30.0	6.7						
		3	450	632	1219	1522	1663	42.4	9.0						
	21	1	341	456	854	1056	1149	26.0	6.0	2.1	BIWW 040 080 21 XXX DDD				
		2	366	490	917	1134	1234	30.0	6.7						
		3	490	873	1634	2020	2197	42.4	9.0						
090	11	1	317	355	684	854	933	26.0	6.7	1.2	BIWW 040 090 11 XXX DDD				
		2	341	381	735	917	1002	30.0	7.4						
		3	415	534	1029	1286	1405	42.4	10.3						
	16	1	358	503	970	1211	1323	26.0	7.0	1.8	BIWW 040 090 16 XXX DDD				
		2	383	539	1039	1298	1418	30.0	7.7						
		3	522	734	1415	1767	1931	43.3	10.7						
	21	1	390	694	1300	1607	1749	26.0	7.0	2.4	BIWW 040 090 21 XXX DDD				
		2	418	744	1393	1722	1874	30.0	7.7						
		3	570	1013	1897	2345	2552	43.3	10.7						
100	11	1	358	460	887	1107	1210	26.0	7.8	1.3	BIWW 040 100 11 XXX DDD				
		2	385	495	955	1193	1303	30.0	8.7						
		3	473	608	1173	1465	1600	43.0	12.2						
	16	1	403	566	1092	1364	1490	26.0	7.0	2.0	BIWW 040 100 16 XXX DDD				
		2	431	606	1169	1460	1595	30.0	7.7						
		3	595	836	1612	2013	2199	44.1	10.7						
	21	1	439	782	1464	1809	1969	26.0	7.0	2.7	BIWW 040 100 21 XXX DDD				
		2	471	837	1567	1937	2108	30.0	7.7						
		3	649	1154	2160	2671	2906	44.1	10.7						
110	11	1	358	516	995	1242	1357	26.0	8.4	1.5	BIWW 040 110 11 XXX DDD				
		2	385	556	1072	1339	1462	30.0	9.3						
		3	531	682	1315	1643	1795	43.5	14.0						
	16	1	403	613	1183	1477	1614	26.0	7.9	2.2	BIWW 040 110 16 XXX DDD				
		2	431	657	1267	1582	1728	30.0	8.8						
		3	602	905	1746	2181	2383	44.1	12.5						
	21	1	437	821	1536	1899	2067	26.0	7.9	2.9	BIWW 040 110 21 XXX DDD				
		2	473	879	1645	2034	2213	30.0	8.8						
		3	658	1211	2268	2804	3051	44.1	12.5						
120	11	1	437	562	1084	1354	1479	26.0	8.9	1.6	BIWW 040 120 11 XXX DDD				
		2	473	607	1171	1463	1598	30.0	9.9						
		3	589	756	1459	1822	1990	44.0	14.8						
	16	1	496	698	1346	1681	1836	26.0	8.7	2.4	BIWW 040 120 16 XXX DDD				
		2	532	747	1441	1800	1966	30.0	9.8						
		3	740	1039	2005	2504	2735	44.8	14.3						
	21	1	542	963	1804	2230	2426	26.0	8.7	3.2	BIWW 040 120 21 XXX DDD				
		2	580	1032	1932	2388	2598	30.0	9.8						
		3	807	1435	2687	3322	3615	44.8	14.3						

Emisión medida de acuerdo a EN16430
*Nivel presión sonora según ISO 3741:2010, a 2 m de la unidad y suponiendo una atenuación de la estancia de 8 dB(A) / volumen de la estancia 100 m³ / tiempo de reverberación de 0.5 sec.

introduce el código de color
rellenar código de sistema de control

EMPOTRADO EN PARED HYBRID

ALTURA 040

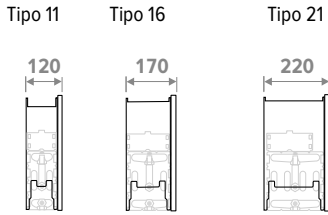


ALTURA	LONGITUD	TIPO	POSICIÓN	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C					NIVEL DE PRESIÓN SONORA		CONSUMO DE ENERGÍA		PESO	CONTENIDO DE AGUA	CÓDIGO PEDIDO
				16/18	35/30	45/40	50/45	55/45	dB(A)	Wattios	kg	L			
H	L	T		Wattios	Wattios	Wattios	Wattios	Wattios							
cm	cm														
BIWW 040	140	11	1	515	662	1277	1595	1743	26.0	10.1	1.6	BIWW 040 140 11 XXX DDD			
			2	558	717	1383	1728	1887	30.0	11.2					
			3	704	905	1745	2179	2380	44.8	17.5					
	16	1	589	827	1596	1993	2177	26.0	9.6	2.4	BIWW 040 140 16 XXX DDD				
		2	630	886	1709	2134	2332	30.0	10.5						
		3	885	1243	2398	2995	3272	45.4	16.1						
	21	1	688	1143	2139	2645	2877	26.0	9.6	3.2	BIWW 040 140 21 XXX DDD				
		2	965	1224	2291	2832	3082	30.0	10.5						
		3	965	1717	3214	3974	4324	45.4	16.1						
	160	11	1	592	760	1467	1832	2001	26.0	11.0	2.1	BIWW 040 060 11 XXX DDD			
			2	642	825	1592	1988	2172	30.0	12.4					
			3	819	1053	2031	2536	2771	45.5	19.2					
	16	1	676	951	1834	2290	2502	26.0	11.5	3.2	BIWW 040 060 16 XXX DDD				
		2	722	1015	1958	2445	2671	30.0	12.8						
		3	1030	1447	2791	3486	3808	46.4	19.6						
	21	1	738	1313	2458	3039	3307	26.0	11.5	4.3	BIWW 040 060 21 XXX DDD				
		2	788	1402	2624	3245	3530	30.0	12.8						
		3	1123	1998	3741	4625	5032	46.4	19.6						
	180	11	1	675	867	1673	2090	2283	26.0	12.2	2.4	BIWW 040 070 11 XXX DDD			
			2	733	942	1816	2268	2478	30.0	13.7					
			3	935	1201	2317	2893	3161	46.0	22.0					
	16	1	686	1220	2352	2938	3210	26.0	11.5	3.6	BIWW 040 070 16 XXX DDD				
		2	733	1285	2479	3096	3382	30.0	12.8						
		3	1045	1586	3060	3821	4175	46.4	19.6						
21	1	750	1388	2599	3214	3497	26.0	11.5	4.8	BIWW 040 070 21 XXX DDD					
	2	801	1482	2775	3431	3733	30.0	12.8							
	3	1142	2113	3956	4891	5322	46.4	19.6							
200	11	1	741	952	1836	2293	2505	26.0	13.4	2.7	BIWW 040 080 11 XXX DDD				
		2	807	1037	2001	2499	2730	30.0	14.8						
		3	1050	1349	2603	3250	3551	46.5	24.0						
16	1	686	1220	2352	2938	3210	26.0	13.2	4.0	BIWW 040 080 16 XXX DDD					
	2	733	1285	2479	3096	3382	30.0	14.7							
	3	1320	1855	3577	4468	4881	47.1	23.5							
21	1	750	1684	3153	3898	4242	26.0	13.2	5.3	BIWW 040 080 21 XXX DDD					
	2	801	1775	3322	4108	4469	30.0	14.7							
	3	1440	2561	4795	5928	6450	47.1	23.5							
220	11	1	809	1127	2174	2715	2967	26.0	13.4	2.9	BIWW 040 090 11 XXX DDD				
		2	884	1235	2382	2975	3250	30.0	14.8						
		3	1166	1498	2889	3608	3941	46.9	24.0						
16	1	963	1354	2612	3262	3563	26.0	15.5	4.4	BIWW 040 090 16 XXX DDD					
	2	1003	1003	2721	3398	3712	30.0	16.8							
	3	1465	2058	3970	4959	5417	47.8	27.5							
21	1	1051	1870	3501	4328	4709	26.0	15.5	5.9	BIWW 040 090 21 XXX DDD					
	2	1095	1948	3646	4508	4905	30.0	16.8							
	3	1598	2843	5322	6579	7159	47.8	27.5							
240	11	1	877	1127	2174	2715	2967	26.0	14.8	3.2	BIWW 040 100 11 XXX DDD				
		2	961	1235	2382	2975	3250	30.0	16.6						
		3	1281	1646	3175	3965	4331	47.2	28.0						
16	1	1059	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	4.8	BIWW 040 100 16 XXX DDD					
	2	1098	1543	2975	3716	4017	30.0	17.7							
	3	1610	2262	4364	5450	5954	48.1	29.7							
21	1	1155	2056	3848	4758	5177	26.0	16.4	6.4	BIWW 040 100 21 XXX DDD					
	2	1197	2130	3988	4931	5365	30.0	17.7							
	3	1756	3124	5849	7231	7868	48.1	29.7							
260	11	1	950	1220	2353	2939	3211	26.0	16.2	3.5	BIWW 040 120 11 XXX DDD				
		2	1047	1346	2596	3241	3541	30.0	18.6						
		3	1396	1794	3461	4322	4722	47.8	31.4						
16	1	1069	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	5.1	BIWW 040 120 16 XXX DDD					
	2	1108	1543	2975	3716	4017	30.0	17.7							
	3	1625	2401	4632	5785	6320	48.1	29.7							
21	1	1168	2131	3990	4933	5367	26.0	16.4	6.9	BIWW 040 120 21 XXX DDD					
	2	1210	2209	4135	5112	5562	30.0	17.7							
	3	1774	3239	6064	7497	8157	48.1	29.7							
280	11	1	956	1286	2481	3098	3385	26.0	16.2	3.7	BIWW 040 140 11 XXX DDD				
		2	1056	1420	2739	3421	3737	30.0	18.6						
		3	1406	1892	3649	4557	4978	47.8	31.4						
16	1	1250	1757	3390	4233	4625	26.0	19.3	5.5	BIWW 040 140 16 XXX DDD					
	2	1278	1797	3465	4328	4728	30.0	20.4							
	3	1900	2670	5150	6431	7026	48.9	34.5							
21	1	1364	2427	4543	5617	6112	26.0	19.3	7.4	BIWW 040 140 21 XXX DDD					
	2	1395	2481	4645	5743	6249	30.0	20.4							
	3	1917	3687	6903	8534	9286	48.9	34.5							

Emisión medida de acuerdo a EN16430
 *Nivel presión sonora según ISO 3741:2010, a 2 m de la
 unidad y suponiendo una atenuación de la estancia
 de 8 dB(A) / volumen de la estancia 100 m³ / tiempo de
 reverberación de 0.5 sec.

introduce el código de color
 rellenar código de sistema de control

EMPOTRADO EN PARED HYBRID

ALTURA 050

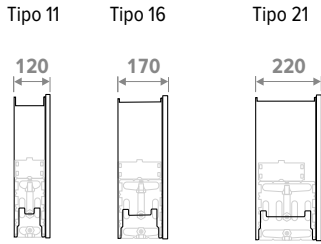


ALTIMETRO	LONGITUD	TIPO	POSICIÓN	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C					NIVEL DE PRESIÓN SONORA dB(A)	CONSUMO DE ENERGÍA Wattios	PESO kg	CONTENIDO DE AGUA L	CÓDIGO PEDIDO				
				16/18 Wattios	35/30 Wattios	45/40 Wattios	50/45 Wattios	55/45 Wattios									
BIWW 050	050	11	1	148	190	366	457	499	26.0	3.6	0.7		BIWW 050 050 11 XXX DDD				
			2	158	203	391	489	534	30.0	4.1							
			3	185	237	457	571	624	38.8	5.1							
		16	1	---	---	---	---	---	---	---	---			---			
			2	---	---	---	---	---	---	---							
			3	---	---	---	---	---	---	---							
		21	1	---	---	---	---	---	---	---	---			---			
			2	---	---	---	---	---	---	---							
			3	---	---	---	---	---	---	---							
	060	11	11	1	191	246	474	592	647	26.0	4.8			BIWW 050 060 11 XXX DDD			
				2	205	263	508	634	693	30.0	5.4						
				3	242	311	601	750	820	40.0	6.8						
			16	1	214	301	581	726	793	26.0	4.8	1.2		BIWW 050 060 16 XXX DDD			
				2	230	323	624	779	851	30.0	5.5						
				3	305	428	826	1031	1126	41.1	7.2						
			21	1	234	416	779	963	1048	26.0	4.8	1.6		BIWW 050 060 21 XXX DDD			
				2	251	447	836	1034	1125	30.0	5.5						
				3	332	591	1106	1368	1488	41.1	7.2						
		070	11	11	1	234	301	580	724	791	26.0	5.5	0.9		BIWW 050 070 11 XXX DDD		
					2	251	322	622	777	849	30.0	5.9					
					3	300	385	743	928	1014	41.0	7.9					
				16	1	220	350	676	844	922	26.0	5.1	1.4		BIWW 050 070 16 XXX DDD		
					2	236	376	725	906	990	30.0	5.6					
					3	312	498	960	1199	1310	41.1	7.2					
21			1	240	456	854	1056	1149	26.0	5.1	1.9		BIWW 050 070 21 XXX DDD				
			2	258	490	917	1134	1234	30.0	5.6							
			3	341	648	1214	1501	1633	41.1	7.2							
	080		11	1	276	355	684	854	933	26.0				6.3	1.1		BIWW 050 080 11 XXX DDD
				2	296	381	735	917	1002	30.0				6.8			
				3	358	460	887	1107	1210	41.8				9.1			
16	1	312	439	847	1058	1156	26.0	6.0	1.6		BIWW 050 080 16 XXX DDD						
	2	335	471	908	1134	1239	30.0	6.7									
	3	450	632	1219	1522	1663	42.4	9.0									
	21	1	341	456	854	1056	1149	26.0				6.0	2.1		BIWW 050 080 21 XXX DDD		
		2	366	490	917	1134	1234	30.0				6.7					
		3	490	873	1634	2020	2197	42.4				9.0					
090	11	11	1	317	355	684	854	933	26.0	6.7	1.2		BIWW 050 090 11 XXX DDD				
			2	341	381	735	917	1002	30.0	7.4							
			3	415	534	1029	1286	1405	42.4	10.3							
		16	1	358	503	970	1211	1323	26.0	7.0	1.8		BIWW 050 090 16 XXX DDD				
			2	383	539	1039	1298	1418	30.0	7.7							
			3	522	734	1415	1767	1931	43.3	10.7							
	21	1	390	694	1300	1607	1749	26.0	7.0	2.4		BIWW 050 090 21 XXX DDD					
		2	418	744	1393	1722	1874	30.0	7.7								
		3	570	1013	1897	2345	2552	43.3	10.7								
		100	11	1	358	460	887	1107	1210				26.0	7.8	1.3		BIWW 050 100 11 XXX DDD
				2	385	495	955	1193	1303				30.0	8.7			
				3	473	608	1173	1465	1600				43.0	12.2			
16	1	403	566	1092	1364	1490	26.0	7.0	2.0		BIWW 050 100 16 XXX DDD						
	2	431	606	1169	1460	1595	30.0	7.7									
	3	595	836	1612	2013	2199	44.1	10.7									
	21	1	439	782	1464	1809	1969	26.0				7.0	2.7		BIWW 050 100 21 XXX DDD		
		2	471	837	1567	1937	2108	30.0				7.7					
		3	649	1154	2160	2671	2906	44.1				10.7					
110	11	11	1	401	516	995	1242	1357	26.0	8.4	1.5		BIWW 050 110 11 XXX DDD				
			2	432	556	1072	1339	1462	30.0	9.3							
			3	531	682	1315	1643	1795	43.5	14.0							
		16	1	408	613	1183	1477	1614	26.0	7.9	2.2		BIWW 050 110 16 XXX DDD				
			2	437	657	1267	1582	1728	30.0	8.8							
			3	602	905	1746	2181	2383	44.1	12.5							
	21	1	446	821	1536	1899	2067	26.0	7.9	2.9		BIWW 050 110 21 XXX DDD					
		2	477	879	1645	2034	2213	30.0	8.8								
		3	658	1211	2268	2804	3051	44.1	12.5								
		120	11	1	437	562	1084	1354	1479				26.0	8.9	1.6		BIWW 050 120 11 XXX DDD
				2	473	607	1171	1463	1598				30.0	9.9			
				3	589	756	1459	1822	1990				44.0	14.8			
16	1	496	698	1346	1681	1836	26.0	8.7	2.4		BIWW 050 120 16 XXX DDD						
	2	532	747	1441	1800	1966	30.0	9.8									
	3	740	1039	2005	2504	2735	44.8	14.3									
	21	1	542	963	1804	2230	2426	26.0				8.7	3.2		BIWW 050 120 21 XXX DDD		
		2	580	1032	1932	2388	2598	30.0				9.8					
		3	807	1435	2687	3322	3615	44.8				14.3					

Emisión medida de acuerdo a EN16430
 *Nivel presión sonora según ISO 3741:2010, a 2 m de la
 unidad y suponiendo una atenuación de la estancia
 de 8 dB(A) / volumen de la estancia 100 m³ / tiempo de
 reverberación de 0.5 sec.

introduce el código de color
 rellenar código de sistema de control

EMPOTRADO EN PARED HYBRID

ALTURA 050

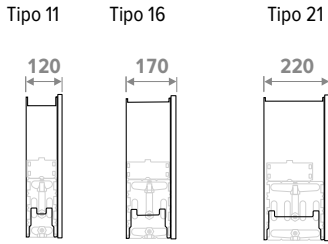


BIWW 050	ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	POSICIÓN	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C					NIVEL DE PRESIÓN SONORA dB(A)	CONSUMO DE ENERGÍA Wattios	PESO kg	CONTENIDO DE AGUA L	CÓDIGO PEDIDO
					16/18 Wattios	35/30 Wattios	45/40 Wattios	50/45 Wattios	55/45 Wattios					
140	140	110	11	1	515	662	1277	1595	1743	26.0	10.1	1.6		BIWW 050 140 11 XXX DDD
				2	558	717	1383	1728	1887	30.0	11.2			
				3	704	905	1745	2179	2380	44.8	17.5			
160	160	110	16	1	589	827	1596	1993	2177	26.0	9.6	2.4		BIWW 050 140 16 XXX DDD
				2	630	886	1709	2134	2332	30.0	10.5			
				3	885	1243	2398	2995	3272	45.4	16.1			
210	210	110	21	1	642	1143	2139	2645	2877	26.0	9.6	3.2		BIWW 050 140 21 XXX DDD
				2	688	1224	2291	2832	3082	30.0	10.5			
				3	965	1717	3214	3974	4324	45.4	16.1			
160	160	060	11	1	592	760	1467	1832	2001	26.0	11.0	2.1		BIWW 050 060 11 XXX DDD
				2	642	825	1592	1988	2172	30.0	12.4			
				3	819	1053	2031	2536	2771	45.5	19.2			
160	160	060	16	1	676	951	1834	2290	2502	26.0	11.5	3.2		BIWW 050 060 16 XXX DDD
				2	722	1015	1958	2445	2671	30.0	12.8			
				3	1030	1447	2791	3486	3808	46.4	19.6			
160	160	060	21	1	738	1313	2458	3039	3307	26.0	11.5	4.3		BIWW 050 060 21 XXX DDD
				2	788	1402	2624	3245	3530	30.0	12.8			
				3	1123	1998	3741	4625	5032	46.4	19.6			
180	180	110	11	1	675	867	1673	2090	2283	26.0	12.2	2.4		BIWW 050 070 11 XXX DDD
				2	733	942	1816	2268	2478	30.0	13.7			
				3	935	1201	2317	2893	3161	46.0	22.0			
180	180	160	16	1	686	1220	2352	2938	3210	26.0	11.5	3.6		BIWW 050 070 16 XXX DDD
				2	733	1285	2479	3096	3382	30.0	12.8			
				3	1045	1586	3060	3821	4175	46.4	19.6			
180	180	210	21	1	750	1388	2599	3214	3497	26.0	11.5	4.8		BIWW 050 070 21 XXX DDD
				2	801	1482	2775	3431	3733	30.0	12.8			
				3	1142	2113	3956	4891	5322	46.4	19.6			
200	200	110	11	1	741	952	1836	2293	2505	26.0	13.4	2.7		BIWW 050 080 11 XXX DDD
				2	807	1037	2001	2499	2730	30.0	14.8			
				3	1050	1349	2603	3250	3551	46.5	24.0			
200	200	160	16	1	868	1220	2352	2938	3210	26.0	13.2	4.0		BIWW 050 080 16 XXX DDD
				2	914	1285	2479	3096	3382	30.0	14.7			
				3	1320	1855	3577	4468	4881	47.1	23.5			
200	200	210	21	1	947	1684	3153	3898	4242	26.0	13.2	5.3		BIWW 050 080 21 XXX DDD
				2	998	1775	3322	4108	4469	30.0	14.7			
				3	1440	2561	4795	5928	6450	47.1	23.5			
220	220	110	11	1	809	1127	2174	2715	2967	26.0	13.4	2.9		BIWW 050 090 11 XXX DDD
				2	884	1235	2382	2975	3250	30.0	14.8			
				3	1166	1498	2889	3608	3941	46.9	24.0			
220	220	160	16	1	963	1354	2612	3262	3563	26.0	15.5	4.4		BIWW 050 090 16 XXX DDD
				2	1003	1003	2721	3398	3712	30.0	16.8			
				3	1465	2058	3970	4959	5417	47.8	27.5			
220	220	210	21	1	1051	1870	3501	4328	4709	26.0	15.5	5.9		BIWW 050 090 21 XXX DDD
				2	1095	1948	3646	4508	4905	30.0	16.8			
				3	1598	2843	5322	6579	7159	47.8	27.5			
240	240	110	11	1	877	1127	2174	2715	2967	26.0	14.8	3.2		BIWW 050 100 11 XXX DDD
				2	961	1235	2382	2975	3250	30.0	16.6			
				3	1281	1646	3175	3965	4331	47.2	28.0			
240	240	160	16	1	1059	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	4.8		BIWW 050 100 16 XXX DDD
				2	1098	1543	2975	3716	4050	30.0	17.7			
				3	1610	2262	4364	5450	5954	48.1	29.7			
240	240	210	21	1	1155	2056	3848	4758	5177	26.0	16.4	6.4		BIWW 050 100 21 XXX DDD
				2	1197	2130	3988	4931	5365	30.0	17.7			
				3	1756	3124	5849	7231	7868	48.1	29.7			
260	260	110	11	1	950	1220	2353	2939	3211	26.0	16.2	3.5		BIWW 050 120 11 XXX DDD
				2	1047	1346	2596	3241	3541	30.0	18.6			
				3	1396	1794	3461	4322	4722	47.8	31.4			
260	260	160	16	1	1069	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	5.1		BIWW 050 120 16 XXX DDD
				2	1108	1543	2975	3716	4050	30.0	17.7			
				3	1625	2401	4632	5785	6320	48.1	29.7			
260	260	210	21	1	1168	2131	3990	4933	5367	26.0	16.4	6.9		BIWW 050 120 21 XXX DDD
				2	1210	2209	4135	5112	5562	30.0	17.7			
				3	1774	3239	6064	7497	8157	48.1	29.7			
280	280	110	11	1	956	1286	2481	3098	3385	26.0	16.2	3.7		BIWW 050 140 11 XXX DDD
				2	1056	1420	2739	3421	3737	30.0	18.6			
				3	1406	1892	3649	4557	4978	47.8	31.4			
280	280	160	16	1	1250	1757	3390	4233	4625	26.0	19.3	5.5		BIWW 050 140 16 XXX DDD
				2	1278	1797	3465	4328	4728	30.0	20.4			
				3	1900	2670	5150	6431	7026	48.9	34.5			
280	280	210	21	1	1262	2427	4543	5617	6112	26.0	19.3	7.4		BIWW 050 140 21 XXX DDD
				2	1290	2481	4645	5743	6249	30.0	20.4			
				3	1917	3687	6903	8534	9286	48.9	34.5			

Emisión medida de acuerdo a EN16430
 *Nivel presión sonora según ISO 3741:2010, a 2 m de la
 unidad y suponiendo una atenuación de la estancia
 de 8 dB(A) / volumen de la estancia 100 m³ / tiempo de
 reverberación de 0.5 sec.

introduce el código de color
 rellenar código de sistema de control

EMPOTRADO EN PARED HYBRID

ALTURA 060

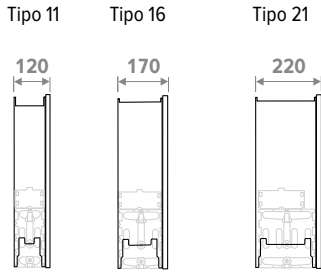


ALTIMETRIA	LONGITUD	TIPO	POSICIÓN	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C					NIVEL DE PRESIÓN SONORA dB(A)	CONSUMO DE ENERGÍA Wattios	PESO kg	CONTENIDO DE AGUA L	CÓDIGO PEDIDO				
				16/18 Wattios	35/30 Wattios	45/40 Wattios	50/45 Wattios	55/45 Wattios									
BIWW 060	050	11	1	140	190	366	457	499	26.0	3.6	0.7		BIWW 060 050 11 XXX DDD				
			2	150	203	391	489	534	30.0	4.1							
			3	175	237	457	571	624	38.8	5.1							
		16	1	---	---	---	---	---	---	---				---			---
			2	---	---	---	---	---	---	---							
			3	---	---	---	---	---	---	---							
		21	1	---	---	---	---	---	---	---				---			---
			2	---	---	---	---	---	---	---							
			3	---	---	---	---	---	---	---							
	060	11	11	1	181	246	474	592	647	26.0	4.8	1.2		BIWW 060 060 11 XXX DDD			
				2	195	263	508	634	693	30.0	5.4						
				3	230	311	601	750	820	40.0	6.8						
			16	1	203	301	581	726	793	26.0	4.8				1.2		BIWW 060 060 16 XXX DDD
				2	219	323	624	779	851	30.0	5.5						
				3	290	428	826	1031	1126	41.1	7.2						
		21	1	222	416	779	963	1048	26.0	4.8	1.6		BIWW 060 060 21 XXX DDD				
			2	238	447	836	1034	1125	30.0	5.5							
			3	316	591	1106	1368	1488	41.1	7.2							
		070	11	11	1	222	301	580	724	791	26.0	5.5	0.9		BIWW 060 070 11 XXX DDD		
					2	238	322	622	777	849	30.0	5.9					
					3	285	385	743	928	1014	41.0	7.9					
				16	1	209	350	676	844	922	26.0	5.1				1.4	
			2		224	376	725	906	990	30.0	5.6						
			3		296	498	960	1199	1310	41.1	7.2						
21			1	228	456	854	1056	1149	26.0	5.1	1.9		BIWW 060 070 21 XXX DDD				
			2	245	490	917	1134	1234	30.0	5.6							
			3	324	648	1214	1501	1633	41.1	7.2							
	080		11	11	1	262	355	684	854	933				26.0	6.3	1.1	
2					281	381	735	917	1002	30.0	6.8						
3					340	460	887	1107	1210	41.8	9.1						
16		1		296	439	847	1058	1156	26.0	6.0	1.6		BIWW 060 080 16 XXX DDD				
		2	318	471	908	1134	1239	30.0	6.7								
		3	428	632	1219	1522	1663	42.4	9.0								
21		1	324	456	854	1056	1149	26.0	6.0	2.1		BIWW 060 080 21 XXX DDD					
		2	347	490	917	1134	1234	30.0	6.7								
	3	466	873	1634	2020	2197	42.4	9.0									
	090	11	11	1	301	355	684	854	933				26.0	6.7	1.2		BIWW 060 090 11 XXX DDD
2				324	381	735	917	1002	30.0	7.4							
3				395	534	1029	1286	1405	42.4	10.3							
16		1	340	503	970	1211	1323	26.0	7.0	1.8		BIWW 060 090 16 XXX DDD					
		2	364	539	1039	1298	1418	30.0	7.7								
		3	496	734	1415	1767	1931	43.3	10.7								
21	1	371	694	1300	1607	1749	26.0	7.0	2.4		BIWW 060 090 21 XXX DDD						
	2	397	744	1393	1722	1874	30.0	7.7									
	3	541	1013	1897	2345	2552	43.3	10.7									
100	11	11	1	340	460	887	1107	1210	26.0	7.8	1.3		BIWW 060 100 11 XXX DDD				
			2	366	495	955	1193	1303	30.0	8.7							
			3	449	608	1173	1465	1600	43.0	12.2							
	16	1	383	566	1092	1364	1490	26.0	7.0	2.0		BIWW 060 100 16 XXX DDD					
		2	409	606	1169	1460	1595	30.0	7.7								
		3	565	836	1612	2013	2199	44.1	10.7								
	21	1	417	782	1464	1809	1969	26.0	7.0	2.7		BIWW 060 100 21 XXX DDD					
		2	447	837	1567	1937	2108	30.0	7.7								
		3	616	1154	2160	2671	2906	44.1	10.7								
110	11	11	1	411	516	995	1242	1357	26.0	8.4	1.5		BIWW 060 110 11 XXX DDD				
			2	504	556	1072	1339	1462	30.0	9.3							
			3	682	1315	1643	1795	1955	43.5	14.0							
	16	1	415	613	1183	1477	1614	26.0	7.9	2.2		BIWW 060 110 16 XXX DDD					
		2	572	657	1267	1582	1728	30.0	8.8								
		3	905	1746	2181	2383	2583	44.1	12.5								
	21	1	453	821	1536	1899	2067	26.0	7.9	2.9		BIWW 060 110 21 XXX DDD					
		2	625	879	1645	2034	2213	30.0	8.8								
		3	1211	2268	2804	3051	3251	44.1	12.5								
120	11	11	1	449	562	1084	1354	1479	26.0	8.9	1.6		BIWW 060 120 11 XXX DDD				
			2	560	607	1171	1463	1598	30.0	9.9							
			3	756	1459	1822	1990	2160	44.0	14.8							
	16	1	505	698	1346	1681	1836	26.0	8.7	2.4		BIWW 060 120 16 XXX DDD					
		2	703	747	1441	1800	1966	30.0	9.8								
		3	1039	2005	2504	2735	2935	44.8	14.3								
21	1	551	963	1804	2230	2426	26.0	8.7	3.2		BIWW 060 120 21 XXX DDD						
	2	766	1032	1932	2388	2598	30.0	9.8									
	3	766	1435	2687	3322	3615	44.8	14.3									

Emisión medida de acuerdo a EN16430
 *Nivel presión sonora según ISO 3741:2010, a 2 m de la
 unidad y suponiendo una atenuación de la estancia
 de 8 dB(A) / volumen de la estancia 100 m³ / tiempo de
 reverberación de 0.5 sec.

introduce el código de color
 rellenar código de sistema de control

EMPOTRADO EN PARED HYBRID

ALTURA 060

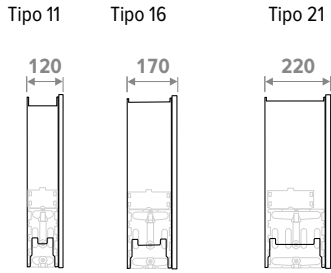


BIWW 060	ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	POSICIÓN	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C					NIVEL DE PRESIÓN SONORA		CONSUMO DE ENERGÍA		PESO kg	CONTENIDO DE AGUA L	CÓDIGO PEDIDO
					CALEFACCIÓN Temperatura ambiente 20°C					dB(A)	Wattios	kg	L			
					16/18 Wattios	35/30 Wattios	45/40 Wattios	50/45 Wattios	55/45 Wattios							
	140		11	1	489	662	1277	1595	1743	26.0	10.1	1.6	BIWW 060 140 11 XXX DDD			
				2	530	717	1383	1728	1887	30.0	11.2					
				3	669	905	1745	2179	2380	44.8	17.5					
			16	1	560	827	1596	1993	2177	26.0	9.6	2.4	BIWW 060 140 16 XXX DDD			
				2	599	886	1709	2134	2332	30.0	10.5					
				3	841	1243	2398	2995	3272	45.4	16.1					
			21	1	610	1143	2139	2645	2877	26.0	9.6	3.2	BIWW 060 140 21 XXX DDD			
				2	653	1224	2291	2832	3082	30.0	10.5					
				3	917	1717	3214	3974	4324	45.4	16.1					
	160		11	1	562	760	1467	1832	2001	26.0	11.0	2.1	BIWW 060 060 11 XXX DDD			
				2	610	825	1592	1988	2172	30.0	12.4					
				3	778	1053	2031	2536	2771	45.5	19.2					
			16	1	642	951	1834	2290	2502	26.0	11.5	3.2	BIWW 060 060 16 XXX DDD			
				2	686	1015	1958	2445	2671	30.0	12.8					
				3	979	1447	2791	3486	3808	46.4	19.6					
			21	1	701	1313	2458	3039	3307	26.0	11.5	4.3	BIWW 060 060 21 XXX DDD			
				2	749	1402	2624	3245	3530	30.0	12.8					
				3	1067	1998	3741	4625	5032	46.4	19.6					
	180		11	1	641	867	1673	2090	2283	26.0	12.2	2.4	BIWW 060 070 11 XXX DDD			
				2	696	942	1816	2268	2478	30.0	13.7					
				3	888	1201	2317	2893	3161	46.0	22.0					
			16	1	652	1220	2352	2938	3210	26.0	11.5	3.6	BIWW 060 070 16 XXX DDD			
				2	696	1285	2479	3096	3382	30.0	12.8					
				3	992	1586	3060	3821	4175	46.4	19.6					
			21	1	713	1388	2599	3214	3497	26.0	11.5	4.8	BIWW 060 070 21 XXX DDD			
				2	761	1482	2775	3431	3733	30.0	12.8					
				3	1085	2113	3956	4891	5322	46.4	19.6					
	200		11	1	704	952	1836	2293	2505	26.0	13.4	2.7	BIWW 060 080 11 XXX DDD			
				2	767	1037	2001	2499	2730	30.0	14.8					
				3	998	1349	2603	3250	3551	46.5	24.0					
			16	1	825	1220	2352	2938	3210	26.0	13.2	4.0	BIWW 060 080 16 XXX DDD			
				2	868	1285	2479	3096	3382	30.0	14.7					
				3	1254	1855	3577	4468	4881	47.1	23.5					
			21	1	899	1684	3153	3898	4242	26.0	13.2	5.3	BIWW 060 080 21 XXX DDD			
				2	948	1775	3322	4108	4469	30.0	14.7					
				3	1368	2561	4795	5928	6450	47.1	23.5					
	220		11	1	769	1127	2174	2715	2967	26.0	13.4	2.9	BIWW 060 090 11 XXX DDD			
				2	840	1235	2382	2975	3250	30.0	14.8					
				3	1107	1498	2889	3608	3941	46.9	24.0					
			16	1	915	1354	2612	3262	3563	26.0	15.5	4.4	BIWW 060 090 16 XXX DDD			
				2	953	1003	2721	3398	3712	30.0	16.8					
				3	1391	2058	3970	4959	5417	47.8	27.5					
			21	1	999	1870	3501	4328	4709	26.0	15.5	5.9	BIWW 060 090 21 XXX DDD			
				2	1040	1948	3646	4508	4905	30.0	16.8					
				3	1518	2843	5322	6579	7159	47.8	27.5					
	240		11	1	833	1127	2174	2715	2967	26.0	14.8	3.2	BIWW 060 100 11 XXX DDD			
				2	913	1235	2382	2975	3250	30.0	16.6					
				3	1217	1646	3175	3965	4331	47.2	28.0					
			16	1	1006	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	4.8	BIWW 060 100 16 XXX DDD			
				2	1043	1543	2975	3716	3250	30.0	17.7					
				3	1530	2262	4364	5450	5954	48.1	29.7					
			21	1	1098	2056	3848	4758	5177	26.0	16.4	6.4	BIWW 060 100 21 XXX DDD			
				2	1138	2130	3988	4931	5365	30.0	17.7					
				3	1668	3124	5849	7231	7868	48.1	29.7					
	260		11	1	902	1220	2353	2939	3211	26.0	16.2	3.5	BIWW 060 120 11 XXX DDD			
				2	995	1346	2596	3241	3541	30.0	18.6					
				3	1327	1794	3461	4322	4722	47.8	31.4					
			16	1	1015	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	5.1	BIWW 060 120 16 XXX DDD			
				2	1052	1543	2975	3716	3250	30.0	17.7					
				3	1543	2401	4632	5785	6320	48.1	29.7					
			21	1	1109	2131	3990	4933	5367	26.0	16.4	6.9	BIWW 060 120 21 XXX DDD			
				2	1149	2209	4135	5112	5562	30.0	17.7					
				3	1686	3239	6064	7497	8157	48.1	29.7					
	280		11	1	908	1286	2481	3098	3385	26.0	16.2	3.7	BIWW 060 140 11 XXX DDD			
				2	1003	1420	2739	3421	3737	30.0	18.6					
				3	1336	1892	3649	4557	4978	47.8	31.4					
			16	1	1188	1757	3390	4233	4625	26.0	19.3	5.5	BIWW 060 140 16 XXX DDD			
				2	1214	1797	3465	4328	4728	30.0	20.4					
				3	1805	2670	5150	6431	7026	48.9	34.5					
			21	1	1199	2427	4543	5617	6112	26.0	19.3	7.4	BIWW 060 140 21 XXX DDD			
				2	1226	2481	4645	5743	6249	30.0	20.4					
				3	1821	3687	6903	8534	9286	48.9	34.5					

Emisión medida de acuerdo a EN16430
 *Nivel presión sonora según ISO 3741:2010, a 2 m de la
 unidad y suponiendo una atenuación de la estancia
 de 8 dB(A) / volumen de la estancia 100 m³ / tiempo de
 reverberación de 0.5 sec.

introduce el código de color
 rellenar código de sistema de control

EMPOTRADO EN PARED HYBRID

ALTURA 070

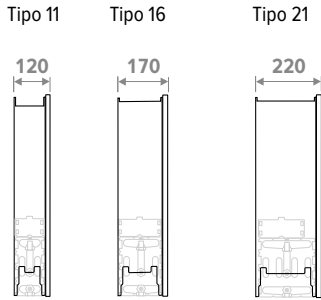

ALTURA	LONGITUD	TIPO	POSICIÓN	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C					NIVEL DE PRESIÓN SONORA		CONSUMO DE ENERGÍA		PESO	CONTENIDO DE AGUA	CÓDIGO PEDIDO	
				16/18	35/30	45/40	50/45	55/45	dB(A)	Wattios	kg	L				
H	L	T		Wattios	Wattios	Wattios	Wattios	Wattios								
cm	cm															
BIWW 070	050	11	1	133	190	366	457	499	26.0	3.6	0.7	BIWW 070 050 11	XXX	DDD		
			2	142	203	391	489	534	30.0	4.1						
			3	166	237	457	571	624	38.8	5.1						
		16	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			2	---	---	---	---	---	---	---						
			3	---	---	---	---	---	---	---						
		21	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			2	---	---	---	---	---	---	---						
			3	---	---	---	---	---	---	---						
		060	11	1	172	246	474	592	647	26.0	4.8	---	BIWW 070 060 11	XXX	DDD	
				2	185	263	508	634	693	30.0	5.4					
				3	218	311	601	750	820	40.0	6.8					
			16	1	193	301	581	726	793	26.0	4.8	1.2	BIWW 070 060 16	XXX	DDD	
				2	207	323	624	779	851	30.0	5.5					
				3	275	428	826	1031	1126	41.1	7.2					
			21	1	210	416	779	963	1048	26.0	4.8	1.6	BIWW 070 060 21	XXX	DDD	
				2	226	447	836	1034	1125	30.0	5.5					
				3	299	591	1106	1368	1488	41.1	7.2					
			070	11	1	211	301	580	724	791	26.0	5.5	0.9	BIWW 070 070 11	XXX	DDD
					2	226	322	622	777	849	30.0	5.9				
					3	270	385	743	928	1014	41.0	7.9				
		16		1	198	350	676	844	922	26.0	5.1	1.4	BIWW 070 070 16	XXX	DDD	
				2	212	376	725	906	990	30.0	5.6					
				3	281	498	960	1199	1310	41.1	7.2					
21	1	216		456	854	1056	1149	26.0	5.1	1.9	BIWW 070 070 21	XXX	DDD			
	2	232		490	917	1134	1234	30.0	5.6							
	3	307		648	1214	1501	1633	41.1	7.2							
080	11	1		248	355	684	854	933	26.0	6.3	1.1	BIWW 070 080 11	XXX	DDD		
		2		266	381	735	917	1002	30.0	6.8						
		3		322	460	887	1107	1210	41.8	9.1						
	16	1	281	439	847	1058	1156	26.0	6.0	1.6	BIWW 070 080 16	XXX	DDD			
		2	302	471	908	1134	1239	30.0	6.7							
		3	405	632	1219	1522	1663	42.4	9.0							
	21	1	307	456	854	1056	1149	26.0	6.0	2.1	BIWW 070 080 21	XXX	DDD			
		2	329	490	917	1134	1234	30.0	6.7							
		3	441	873	1634	2020	2197	42.4	9.0							
	090	11	1	285	355	684	854	933	26.0	6.7	1.2	BIWW 070 090 11	XXX	DDD		
			2	307	381	735	917	1002	30.0	7.4						
			3	374	534	1029	1286	1405	42.4	10.3						
16		1	322	503	970	1211	1323	26.0	7.0	1.8	BIWW 070 090 16	XXX	DDD			
		2	345	539	1039	1298	1418	30.0	7.7							
		3	470	734	1415	1767	1931	43.3	10.7							
21		1	351	694	1300	1607	1749	26.0	7.0	2.4	BIWW 070 090 21	XXX	DDD			
		2	376	744	1393	1722	1874	30.0	7.7							
		3	513	1013	1897	2345	2552	43.3	10.7							
100		11	1	322	460	887	1107	1210	26.0	7.8	1.3	BIWW 070 100 11	XXX	DDD		
			2	347	495	955	1193	1303	30.0	8.7						
			3	426	608	1173	1465	1600	43.0	12.2						
	16	1	363	566	1092	1364	1490	26.0	7.0	2.0	BIWW 070 100 16	XXX	DDD			
		2	388	606	1169	1460	1595	30.0	7.7							
		3	536	836	1612	2013	2199	44.1	10.7							
	21	1	395	782	1464	1809	1969	26.0	7.0	2.7	BIWW 070 100 21	XXX	DDD			
		2	423	837	1567	1937	2108	30.0	7.7							
		3	584	1154	2160	2671	2906	44.1	10.7							
	110	11	1	361	516	995	1242	1357	26.0	8.4	1.5	BIWW 070 110 11	XXX	DDD		
			2	389	556	1072	1339	1462	30.0	9.3						
			3	478	682	1315	1643	1795	43.5	14.0						
16		1	367	613	1183	1477	1614	26.0	7.9	2.2	BIWW 070 110 16	XXX	DDD			
		2	393	657	1267	1582	1728	30.0	8.8							
		3	542	905	1746	2181	2383	44.1	12.5							
21		1	401	821	1536	1899	2067	26.0	7.9	2.9	BIWW 070 110 21	XXX	DDD			
		2	429	879	1645	2034	2213	30.0	8.8							
		3	592	1211	2268	2804	3051	44.1	12.5							
120		11	1	393	562	1084	1354	1479	26.0	8.9	1.6	BIWW 070 120 11	XXX	DDD		
			2	426	607	1171	1463	1598	30.0	9.9						
			3	530	756	1459	1822	1990	44.0	14.8						
	16	1	446	698	1346	1681	1836	26.0	8.7	2.4	BIWW 070 120 16	XXX	DDD			
		2	479	747	1441	1800	1966	30.0	9.8							
		3	666	1039	2005	2504	2735	44.8	14.3							
	21	1	487	963	1804	2230	2426	26.0	8.7	3.2	BIWW 070 120 21	XXX	DDD			
		2	522	1032	1932	2388	2598	30.0	9.8							
		3	726	1435	2687	3322	3615	44.8	14.3							


Emisión medida de acuerdo a EN16430
 *Nivel presión sonora según ISO 3741:2010, a 2 m de la
 unidad y suponiendo una atenuación de la estancia
 de 8 dB(A) / volumen de la estancia 100 m³ / tiempo de
 reverberación de 0.5 sec.

introduce el código de color
 rellenar código de sistema de control



EMPOTRADO EN PARED HYBRID

ALTURA 070

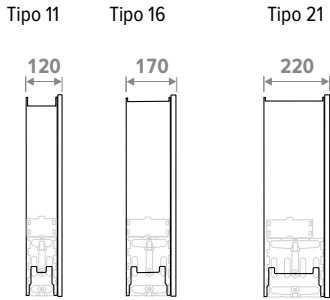


BIWW 070	ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	POSICIÓN	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C					NIVEL DE PRESIÓN SONORA dB(A)	CONSUMO DE ENERGÍA Wattios	PESO kg	CONTENIDO DE AGUA L	CÓDIGO PEDIDO		
					16/18 Wattios	35/30 Wattios	45/40 Wattios	50/45 Wattios	55/45 Wattios							
140	11	140	11	1	464	662	1277	1595	1743	26.0	10.1	1.6		BIWW 070 140 11 XXX DDD		
				2	502	717	1383	1728	1887	30.0	11.2					
				3	634	905	1745	2179	2380	44.8	17.5					
	16	16	140	16	1	530	827	1596	1993	2177	26.0	9.6	2.4		BIWW 070 140 16 XXX DDD	
					2	567	886	1709	2134	2332	30.0	10.5				
					3	797	1243	2398	2995	3272	45.4	16.1				
		21	21	140	21	1	578	1143	2139	2645	2877	26.0	9.6	3.2		BIWW 070 140 21 XXX DDD
						2	619	1224	2291	2832	3082	30.0	10.5			
						3	869	1717	3214	3974	4324	45.4	16.1			
160	11	160	11	1	533	760	1467	1832	2001	26.0	11.0	2.1		BIWW 070 060 11 XXX DDD		
				2	578	825	1592	1988	2172	30.0	12.4					
				3	737	1053	2031	2536	2771	45.5	19.2					
	16	16	160	16	1	608	951	1834	2290	2502	26.0	11.5	3.2		BIWW 070 060 16 XXX DDD	
					2	650	1015	1958	2445	2671	30.0	12.8				
					3	927	1447	2791	3486	3808	46.4	19.6				
	21	21	160	21	1	664	1313	2458	3039	3307	26.0	11.5	4.3		BIWW 070 060 21 XXX DDD	
					2	709	1402	2624	3245	3530	30.0	12.8				
					3	1011	1998	3741	4625	5032	46.4	19.6				
	180	11	180	11	1	608	867	1673	2090	2283	26.0	12.2	2.4		BIWW 070 070 11 XXX DDD	
					2	660	942	1816	2268	2478	30.0	13.7				
					3	841	1201	2317	2893	3161	46.0	22.0				
16		16	180	16	1	618	1220	2352	2938	3210	26.0	11.5	3.6		BIWW 070 070 16 XXX DDD	
					2	659	1285	2479	3096	3382	30.0	12.8				
					3	940	1586	3060	3821	4175	46.4	19.6				
21		21	180	21	1	675	1388	2599	3214	3497	26.0	11.5	4.8		BIWW 070 070 21 XXX DDD	
					2	721	1482	2775	3431	3733	30.0	12.8				
					3	1027	2113	3956	4891	5322	46.4	19.6				
200	11	200	11	1	667	952	1836	2293	2505	26.0	13.4	2.7		BIWW 070 080 11 XXX DDD		
				2	726	1037	2001	2499	2730	30.0	14.8					
				3	945	1349	2603	3250	3551	46.5	24.0					
	16	16	200	16	1	781	1220	2352	2938	3210	26.0	13.2	4.0		BIWW 070 080 16 XXX DDD	
					2	823	1285	2479	3096	3382	30.0	14.7				
					3	1188	1855	3577	4468	4881	47.1	23.5				
	21	21	200	21	1	852	1684	3153	3898	4242	26.0	13.2	5.3		BIWW 070 080 21 XXX DDD	
					2	898	1775	3322	4108	4469	30.0	14.7				
					3	1296	2561	4795	5928	6450	47.1	23.5				
220	11	220	11	1	728	1127	2174	2715	2967	26.0	13.4	2.9		BIWW 070 090 11 XXX DDD		
				2	796	1235	2382	2975	3250	30.0	14.8					
				3	1049	1498	2889	3608	3941	46.9	24.0					
	16	16	220	16	1	867	1354	2612	3262	3563	26.0	15.5	4.4		BIWW 070 090 16 XXX DDD	
					2	903	1003	2721	3398	3712	30.0	16.8				
					3	1318	2058	3970	4959	5417	47.8	27.5				
	21	21	220	21	1	946	1870	3501	4328	4709	26.0	15.5	5.9		BIWW 070 090 21 XXX DDD	
					2	985	1948	3646	4508	4905	30.0	16.8				
					3	1438	2843	5322	6579	7159	47.8	27.5				
240	11	240	11	1	789	1127	2174	2715	2967	26.0	14.8	3.2		BIWW 070 100 11 XXX DDD		
				2	865	1235	2382	2975	3250	30.0	16.6					
				3	1153	1646	3175	3965	4331	47.2	28.0					
	16	16	240	16	1	953	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	4.8		BIWW 070 100 16 XXX DDD	
					2	988	1543	2975	3716	4050	30.0	17.7				
					3	1449	2262	4364	5450	5954	48.1	29.7				
	21	21	240	21	1	1040	2056	3848	4758	5177	26.0	16.4	6.4		BIWW 070 100 21 XXX DDD	
					2	1078	2130	3988	4931	5365	30.0	17.7				
					3	1580	3124	5849	7231	7868	48.1	29.7				
260	11	260	11	1	855	1220	2353	2939	3211	26.0	16.2	3.5		BIWW 070 120 11 XXX DDD		
				2	943	1346	2596	3241	3541	30.0	18.6					
				3	1257	1794	3461	4322	4722	47.8	31.4					
	16	16	260	16	1	962	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	5.1		BIWW 070 120 16 XXX DDD	
					2	997	1543	2975	3716	4050	30.0	17.7				
					3	1462	2401	4632	5785	6320	48.1	29.7				
	21	21	260	21	1	1051	2131	3990	4933	5367	26.0	16.4	6.9		BIWW 070 120 21 XXX DDD	
					2	1089	2209	4135	5112	5562	30.0	17.7				
					3	1597	3239	6064	7497	8157	48.1	29.7				
280	11	280	11	1	860	1286	2481	3098	3385	26.0	16.2	3.7		BIWW 070 140 11 XXX DDD		
				2	950	1420	2739	3421	3737	30.0	18.6					
				3	1265	1892	3649	4557	4978	47.8	31.4					
	16	16	280	16	1	1125	1757	3390	4233	4625	26.0	19.3	5.5		BIWW 070 140 16 XXX DDD	
					2	1150	1797	3465	4328	4728	30.0	20.4				
					3	1710	2670	5150	6431	7026	48.9	34.5				
	21	21	280	21	1	1136	2427	4543	5617	6112	26.0	19.3	7.4		BIWW 070 140 21 XXX DDD	
					2	1161	2481	4645	5743	6249	30.0	20.4				
					3	1725	3687	6903	8534	9286	48.9	34.5				

Emisión medida de acuerdo a EN16430
 *Nivel presión sonora según ISO 3741:2010, a 2 m de la
 unidad y suponiendo una atenuación de la estancia
 de 8 dB(A) / volumen de la estancia 100 m³ / tiempo de
 reverberación de 0.5 sec.

introduce el código de color
 rellenar código de sistema de control

EMPOTRADO EN PARED HYBRID

ALTURA 090

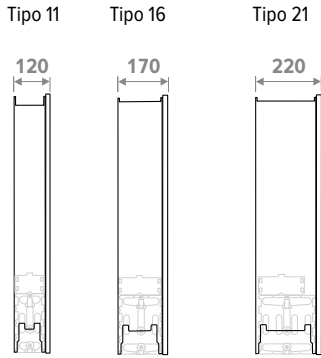


ALTURA	LONGITUD	TIPO	POSICIÓN	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C					NIVEL DE PRESIÓN SONORA dB(A)	CONSUMO DE ENERGÍA Wattios	PESO kg	CONTENIDO DE AGUA L	CÓDIGO PEDIDO				
				16/18 Wattios	35/30 Wattios	45/40 Wattios	50/45 Wattios	55/45 Wattios									
BIWW 090	050	11	1	118	190	366	457	499	26.0	3.6	0.7		BIWW 090 050 11 XXX DDD				
			2	126	203	391	489	534	30.0	4.1							
			3	148	237	457	571	624	38.8	5.1							
		16	1	---	---	---	---	---	---	---				---			---
			2	---	---	---	---	---	---	---							
			3	---	---	---	---	---	---	---							
		21	1	---	---	---	---	---	---	---				---			---
			2	---	---	---	---	---	---	---							
			3	---	---	---	---	---	---	---							
	060	11	1	1	153	246	474	592	647	26.0	4.8			BIWW 090 060 11 XXX DDD			
				2	164	263	508	634	693	30.0	5.4						
				3	194	311	601	750	820	40.0	6.8						
			16	1	171	301	581	726	793	26.0	4.8				1.2	BIWW 090 060 16 XXX DDD	
				2	184	323	624	779	851	30.0	5.5						
				3	244	428	826	1031	1126	41.1	7.2						
		21	1	187	416	779	963	1048	26.0	4.8	1.6	BIWW 090 060 21 XXX DDD					
			2	201	447	836	1034	1125	30.0	5.5							
			3	266	591	1106	1368	1488	41.1	7.2							
		070	11	1	1	187	301	580	724	791	26.0	5.5	0.9	BIWW 090 070 11 XXX DDD			
					2	201	322	622	777	849	30.0	5.9					
					3	240	385	743	928	1014	41.0	7.9					
				16	1	176	350	676	844	922	26.0	5.1			1.4	BIWW 090 070 16 XXX DDD	
			2		189	376	725	906	990	30.0	5.6						
			3		250	498	960	1199	1310	41.1	7.2						
21			1	1	192	456	854	1056	1149	26.0	5.1	1.9	BIWW 090 070 21 XXX DDD				
				2	206	490	917	1134	1234	30.0	5.6						
				3	273	648	1214	1501	1633	41.1	7.2						
	080		11	1	221	355	684	854	933	26.0	6.3			1.1	BIWW 090 080 11 XXX DDD		
2				237	381	735	917	1002	30.0	6.8							
3				286	460	887	1107	1210	41.8	9.1							
16	1	1	250	439	847	1058	1156	26.0	6.0	1.6	BIWW 090 080 16 XXX DDD						
		2	268	471	908	1134	1239	30.0	6.7								
		3	360	632	1219	1522	1663	42.4	9.0								
21	1	1	273	456	854	1056	1149	26.0	6.0	2.1	BIWW 090 080 21 XXX DDD						
		2	292	490	917	1134	1234	30.0	6.7								
		3	392	873	1634	2020	2197	42.4	9.0								
090	11	1	1	254	355	684	854	933	26.0	6.7	1.2	BIWW 090 090 11 XXX DDD					
			2	273	381	735	917	1002	30.0	7.4							
			3	332	534	1029	1286	1405	42.4	10.3							
		16	1	286	503	970	1211	1323	26.0	7.0			1.8	BIWW 090 090 16 XXX DDD			
	2		307	539	1039	1298	1418	30.0	7.7								
	3		418	734	1415	1767	1931	43.3	10.7								
	21	1	1	312	694	1300	1607	1749	26.0	7.0	2.4	BIWW 090 090 21 XXX DDD					
			2	335	744	1393	1722	1874	30.0	7.7							
			3	456	1013	1897	2345	2552	43.3	10.7							
	100	11	1	1	286	460	887	1107	1210	26.0	7.8	1.3	BIWW 090 100 11 XXX DDD				
				2	308	495	955	1193	1303	30.0	8.7						
				3	378	608	1173	1465	1600	43.0	12.2						
16		1	1	322	566	1092	1364	1490	26.0	7.0	2.0	BIWW 090 100 16 XXX DDD					
			2	345	606	1169	1460	1595	30.0	7.7							
			3	476	836	1612	2013	2199	44.1	10.7							
21	1	1	352	782	1464	1809	1969	26.0	7.0	2.7	BIWW 090 100 21 XXX DDD						
		2	376	837	1567	1937	2108	30.0	7.7								
		3	519	1154	2160	2671	2906	44.1	10.7								
110	11	1	1	321	516	995	1242	1357	26.0	8.4	1.5	BIWW 090 110 11 XXX DDD					
			2	346	556	1072	1339	1462	30.0	9.3							
			3	425	682	1315	1643	1795	43.5	14.0							
		16	1	326	613	1183	1477	1614	26.0	7.9			2.2	BIWW 090 110 16 XXX DDD			
	2		349	657	1267	1582	1728	30.0	8.8								
	3		482	905	1746	2181	2383	44.1	12.5								
	21	1	1	357	821	1536	1899	2067	26.0	7.9	2.9	BIWW 090 110 21 XXX DDD					
			2	382	879	1645	2034	2213	30.0	8.8							
			3	526	1211	2268	2804	3051	44.1	12.5							
	120	11	1	1	350	562	1084	1354	1479	26.0	8.9	1.6	BIWW 090 120 11 XXX DDD				
				2	378	607	1171	1463	1598	30.0	9.9						
				3	471	756	1459	1822	1990	44.0	14.8						
16		1	1	397	698	1346	1681	1836	26.0	8.7	2.4	BIWW 090 120 16 XXX DDD					
			2	426	747	1441	1800	1966	30.0	9.8							
			3	592	1039	2005	2504	2735	44.8	14.3							
21	1	1	433	963	1804	2230	2426	26.0	8.7	3.2	BIWW 090 120 21 XXX DDD						
		2	464	1032	1932	2388	2598	30.0	9.8								
		3	645	1435	2687	3322	3615	44.8	14.3								

Emisión medida de acuerdo a EN16430
 *Nivel presión sonora según ISO 3741:2010, a 2 m de la
 unidad y suponiendo una atenuación de la estancia
 de 8 dB(A) / volumen de la estancia 100 m³ / tiempo de
 reverberación de 0.5 sec.

introduce el código de color
 rellenar código de sistema de control

EMPOTRADO EN PARED HYBRID

ALTURA 090

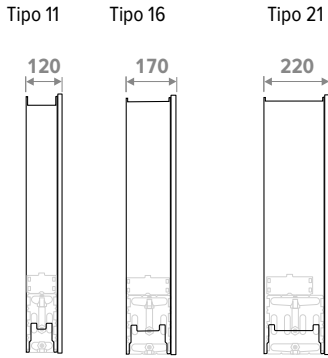

BIWW 090	ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	POSICIÓN	REFRIGERACIÓN (sin condensación) Temperatura ambiente 27°C					NIVEL DE PRESIÓN SONORA dB(A)	CONSUMO DE ENERGÍA Wattios	PESO kg	CONTENIDO DE AGUA L	CÓDIGO PEDIDO			
					16/18 Wattios	35/30 Wattios	45/40 Wattios	50/45 Wattios	55/45 Wattios								
140	140	110	11	1	412	662	1277	1595	1743	26.0	10.1	1.6		BIWW 090 140 11 XXX DDD			
				2	446	717	1383	1728	1887	30.0	11.2						
				3	563	905	1745	2179	2380	44.8	17.5						
160	160	160	16	1	471	827	1596	1993	2177	26.0	9.6	2.4		BIWW 090 140 16 XXX DDD			
				2	504	886	1709	2134	2332	30.0	10.5						
				3	708	1243	2398	2995	3272	45.4	16.1						
				1	514	1143	2139	2645	2877	26.0	9.6				3.2		BIWW 090 140 21 XXX DDD
				2	550	1224	2291	2832	3082	30.0	10.5						
				3	772	1717	3214	3974	4324	45.4	16.1						
1	474	760	1467	1832	2001	26.0	11.0	2.1		BIWW 090 060 11 XXX DDD							
2	514	825	1592	1988	2172	30.0	12.4										
3	655	1053	2031	2536	2771	45.5	19.2										
1	541	951	1834	2290	2502	26.0	11.5				3.2		BIWW 090 060 16 XXX DDD				
2	578	1015	1958	2445	2671	30.0	12.8										
3	824	1447	2791	3486	3808	46.4	19.6										
1	590	1313	2458	3039	3307	26.0	11.5	4.3		BIWW 090 060 21 XXX DDD							
2	630	1402	2624	3245	3530	30.0	12.8										
3	899	1998	3741	4625	5032	46.4	19.6										
1	540	867	1673	2090	2283	26.0	12.2				2.4		BIWW 090 070 11 XXX DDD				
2	586	942	1816	2268	2478	30.0	13.7										
3	748	1201	2317	2893	3161	46.0	22.0										
1	549	1220	2352	2938	3210	26.0	11.5	3.6		BIWW 090 070 16 XXX DDD							
2	586	1285	2479	3096	3382	30.0	12.8										
3	836	1586	3060	3821	4175	46.4	19.6										
1	600	1388	2599	3214	3497	26.0	11.5				4.8		BIWW 090 070 21 XXX DDD				
2	641	1482	2775	3431	3733	30.0	12.8										
3	913	2113	3956	4891	5322	46.4	19.6										
1	593	952	1836	2293	2505	26.0	13.4	2.7		BIWW 090 080 11 XXX DDD							
2	646	1037	2001	2499	2730	30.0	14.8										
3	840	1349	2603	3250	3551	46.5	24.0										
1	694	1220	2352	2938	3210	26.0	13.2				4.0		BIWW 090 080 16 XXX DDD				
2	731	1285	2479	3096	3382	30.0	14.7										
3	1056	1855	3577	4468	4881	47.1	23.5										
1	757	1684	3153	3898	4242	26.0	13.2	5.3		BIWW 090 080 21 XXX DDD							
2	798	1775	3322	4108	4469	30.0	14.7										
3	1152	2561	4795	5928	6450	47.1	23.5										
1	647	1127	2174	2715	2967	26.0	13.4				2.9		BIWW 090 090 11 XXX DDD				
2	707	1235	2382	2975	3250	30.0	14.8										
3	932	1498	2889	3608	3941	46.9	24.0										
1	771	1354	2612	3262	3563	26.0	15.5	4.4		BIWW 090 090 16 XXX DDD							
2	803	1003	2721	3398	3712	30.0	16.8										
3	1172	2058	3970	4959	5417	47.8	27.5										
1	841	1870	3501	4328	4709	26.0	15.5				5.9		BIWW 090 090 21 XXX DDD				
2	876	1948	3646	4508	4905	30.0	16.8										
3	1278	2843	5322	6579	7159	47.8	27.5										
1	702	1127	2174	2715	2967	26.0	14.8	3.2		BIWW 090 100 11 XXX DDD							
2	769	1235	2382	2975	3250	30.0	16.6										
3	1025	1646	3175	3965	4331	47.2	28.0										
1	847	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4				4.8		BIWW 090 100 16 XXX DDD				
2	878	1543	2975	3716	4050	30.0	17.7										
3	1288	2262	4364	5450	5954	48.1	29.7										
1	924	2056	3848	4758	5177	26.0	16.4	6.4		BIWW 090 100 21 XXX DDD							
2	958	2130	3988	4931	5365	30.0	17.7										
3	1405	3124	5849	7231	7868	48.1	29.7										
1	760	1220	2353	2939	3211	26.0	16.2				3.5		BIWW 090 120 11 XXX DDD				
2	838	1346	2596	3241	3541	30.0	18.6										
3	1117	1794	3461	4322	4722	47.8	31.4										
1	855	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	5.1		BIWW 090 120 16 XXX DDD							
2	886	1543	2975	3716	4050	30.0	17.7										
3	1300	2401	4632	5785	6320	48.1	29.7										
1	934	2131	3990	4933	5367	26.0	16.4				6.9		BIWW 090 120 21 XXX DDD				
2	968	2209	4135	5112	5562	30.0	17.7										
3	1420	3239	6064	7497	8157	48.1	29.7										
1	765	1286	2481	3098	3385	26.0	16.2	3.7		BIWW 090 140 11 XXX DDD							
2	845	1420	2739	3421	3737	30.0	18.6										
3	1125	1892	3649	4557	4978	47.8	31.4										
1	1000	1757	3390	4233	4625	26.0	19.3				5.5		BIWW 090 140 16 XXX DDD				
2	1022	1797	3465	4328	4728	30.0	20.4										
3	1520	2670	5150	6431	7026	48.9	34.5										
1	1009	2427	4543	5617	6112	26.0	19.3	7.4		BIWW 090 140 21 XXX DDD							
2	1032	2481	4645	5743	6249	30.0	20.4										
3	1534	3687	6903	8534	9286	48.9	34.5										

Emisión medida de acuerdo a EN16430
 *Nivel presión sonora según ISO 3741:2010, a 2 m de la
 unidad y suponiendo una atenuación de la estancia
 de 8 dB(A) / volumen de la estancia 100 m³ / tiempo de
 reverberación de 0.5 sec.

introduce el código de color
 rellenar código de sistema de control

SET DE OPTIMIZACIÓN DBH



SUMINISTRO ESTÁNDAR:

- unidad(es) DBH
- circuito impreso con microcontrolador y mando
- adaptador AC 230 V/ 24VDC

CÓDIGO PEDIDO



¿Qué tipo de ventilador es adecuado para un tipo de intercambiador de calor?

	Empotrado en pared Hybrid Tipo 11	Empotrado en pared Hybrid Tipo 16	Empotrado en pared Hybrid Tipo 21
Unidad DBH 10			
Unidad DBH 15			

EMPOTRADO EN PARED HYBRID

FACTORES DE CORRECCIÓN

Las emisiones indicadas con ΔT 50 (75/65/20) son valores exactos medidos según la EN442. Para el resto de ΔT , esta tabla indica un valor calculado utilizando un factor de corrección medio válido para todas las dimensiones.

En www.jaga.info/descargas/selection_tools/ se pueden descargar herramientas de cálculo con las emisiones exactas. Las herramientas de cálculo online se mantienen siempre actualizadas con los datos más recientes. Por lo tanto, las pequeñas diferencias entre las tablas impresas y las diversas herramientas de cálculo online son completamente normales y se encuentran dentro de los márgenes de tolerancia establecidos por la norma.

FACTORES DE CORRECCIÓN MEDIOS PARA LOS PRODUCTOS HÍBRIDOS - 75/65/20°C

temperatura ambiente: 20°C

Valor-N medio: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38	
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45							0.42	0.36	0.29	0.22
40								0.31	0.26	0.19
35									0.22	0.15
30										0.12


temperatura ambiente: 24°C


Valor-N medio: 1.10


	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04

DIRECTRIZ PARA LIMITAR EL RUIDO

TUBERÍAS	Ø exterior mm	Grosor de la pared mm	Velocidad máxima del agua (EN10255) m/s	contenido de agua por metro l	caudal máx. de agua kg/h	Potencia máxima a ΔT (°C) (T impulsión - T retorno)						
						ΔT 30	ΔT 20	ΔT 10	ΔT 5	ΔT 4	ΔT 3	ΔT 2
						Wattios	Wattios	Wattios	Wattios	Wattios	Wattios	Wattios
TUBO GALVANIZADO DIN 2440												
3/8 DN10 OD	17.2	2.35	0.40	0.12	173	6028	4019	2009	1005	804	603	402
1/2 DN15 OD	21.3	2.65	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
3/4 DN20 OD	26.9	2.65	0.42	0.37	559	19515	13010	6505	3253	2602	1952	1301
1 DN25 OD	33.7	3.25	0.49	0.58	1023	35690	23793	11897	5948	4759	3569	2379
1 1/4 DN32 OD	42.4	3.25	0.60	1.01	2182	76101	50734	25367	12684	10147	7610	5073
1 1/2 DN40 OD	48.3	3.25	0.66	1.37	3255	113549	75700	37850	18925	15140	11355	7570
2 DN50 OD	60.3	3.65	0.80	2.21	6365	222025	148017	74008	37004	29603	22203	14802
TUBO DE COBRE / ACERO FINO												
10/1	10	1.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
12/1	12	1.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
14/1	14	1.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
15/1	15	1.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/1	16	1.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
18/1	18	1.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
22/1	22	1.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
28/1	28	1.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
PER/ALU												
12/2	12	2.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
14/2	14	2.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
16/1.5	16	1.50	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/2	16	2.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
17/2	17	2.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
18/2	18	2.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
20/2	20	2.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
26/3	26	3.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
32/3	32	3.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
40/3.5	40	3.50	0.56	0.86	1726	60220	40147	20073	10037	8029	6022	4015
50/4.25	50	4.25	0.66	1.35	3206	111824	74549	37275	18637	14910	11182	7455
63/5	63	5.00	0.80	2.21	6346	221359	147573	73786	36893	29515	22136	14757

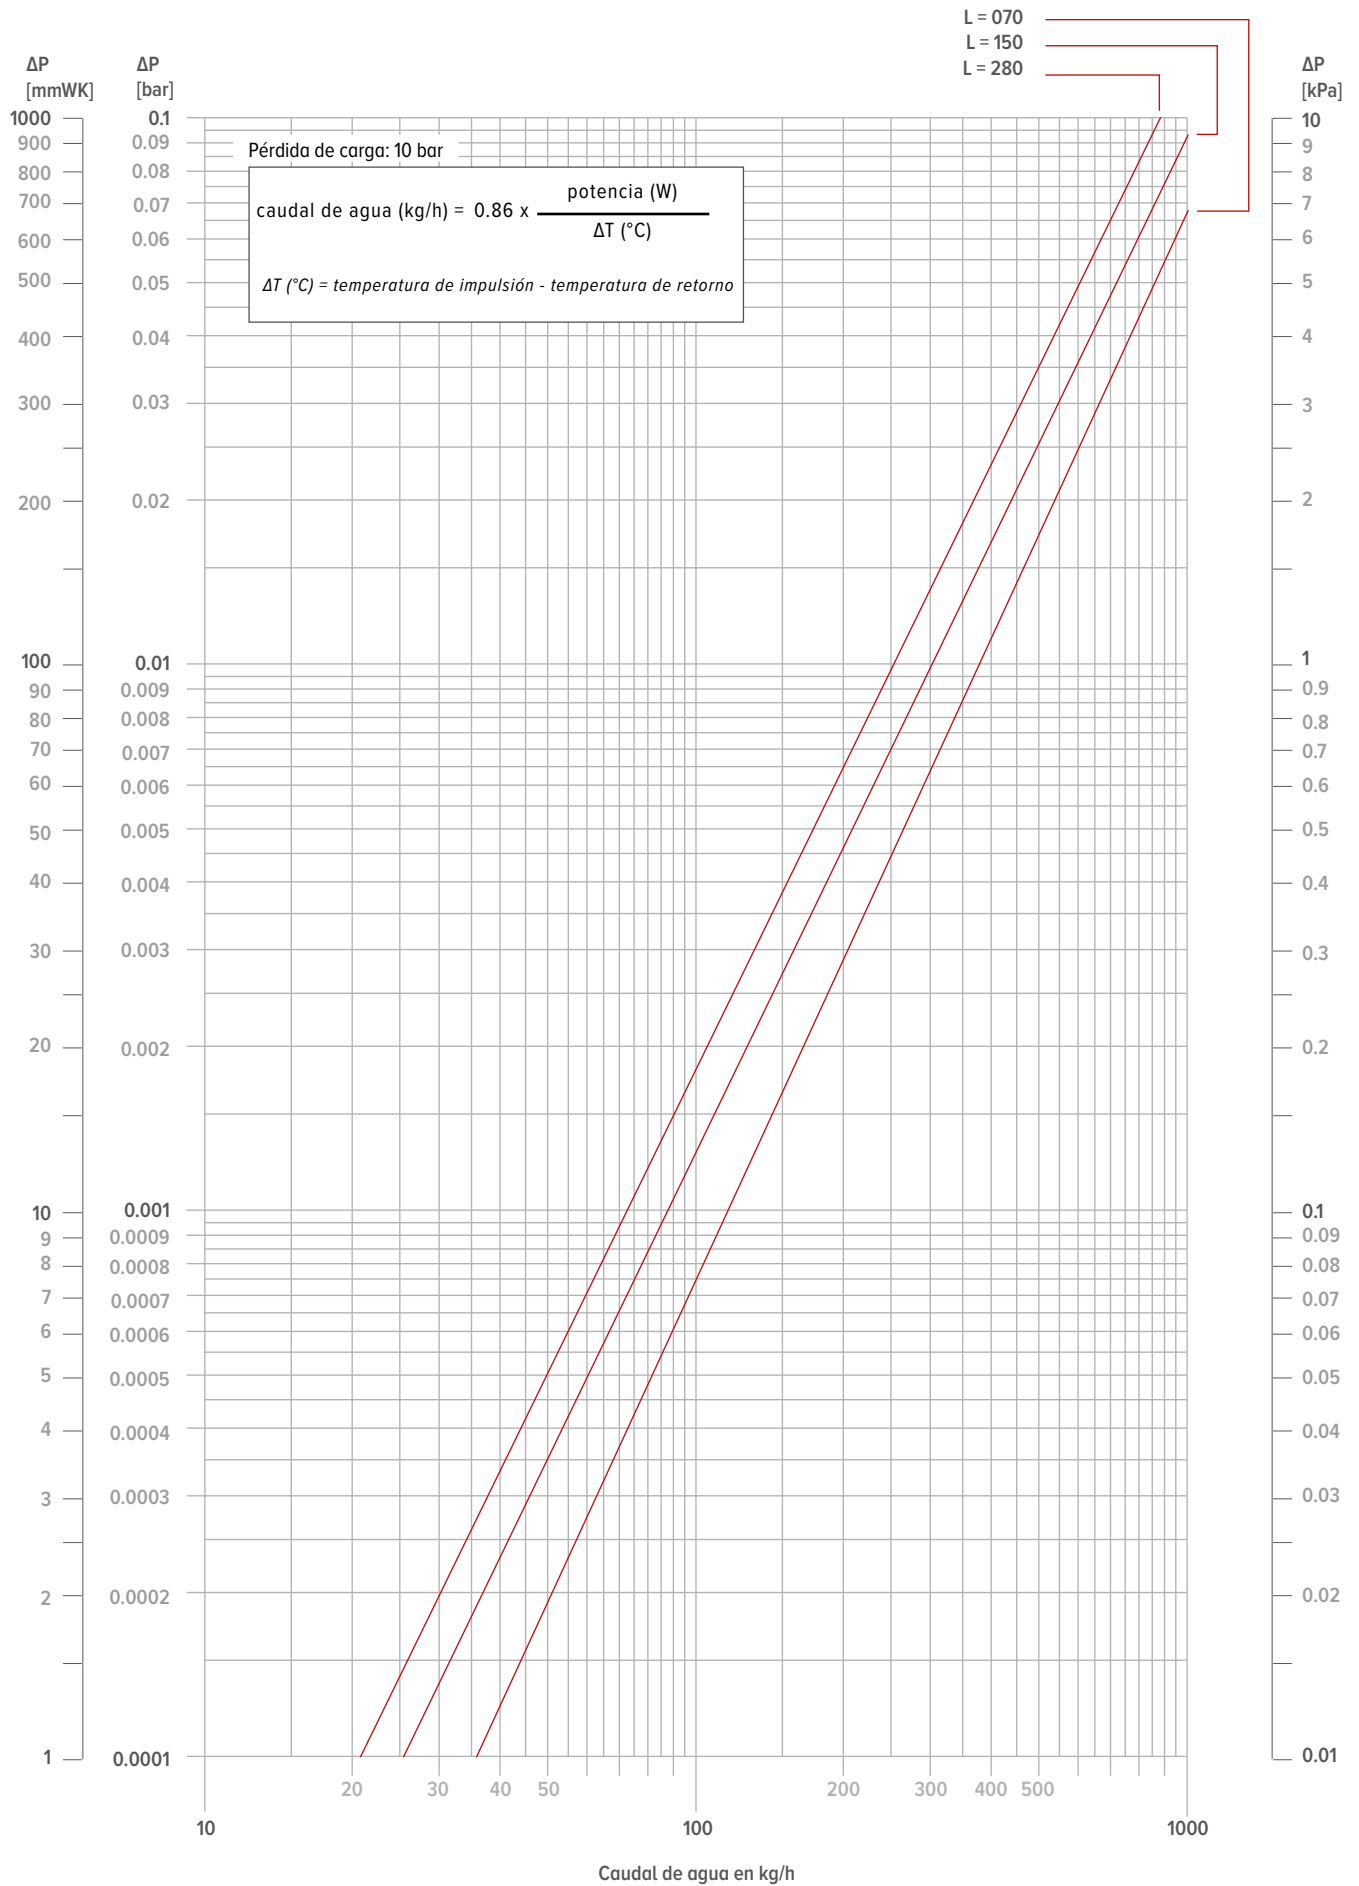

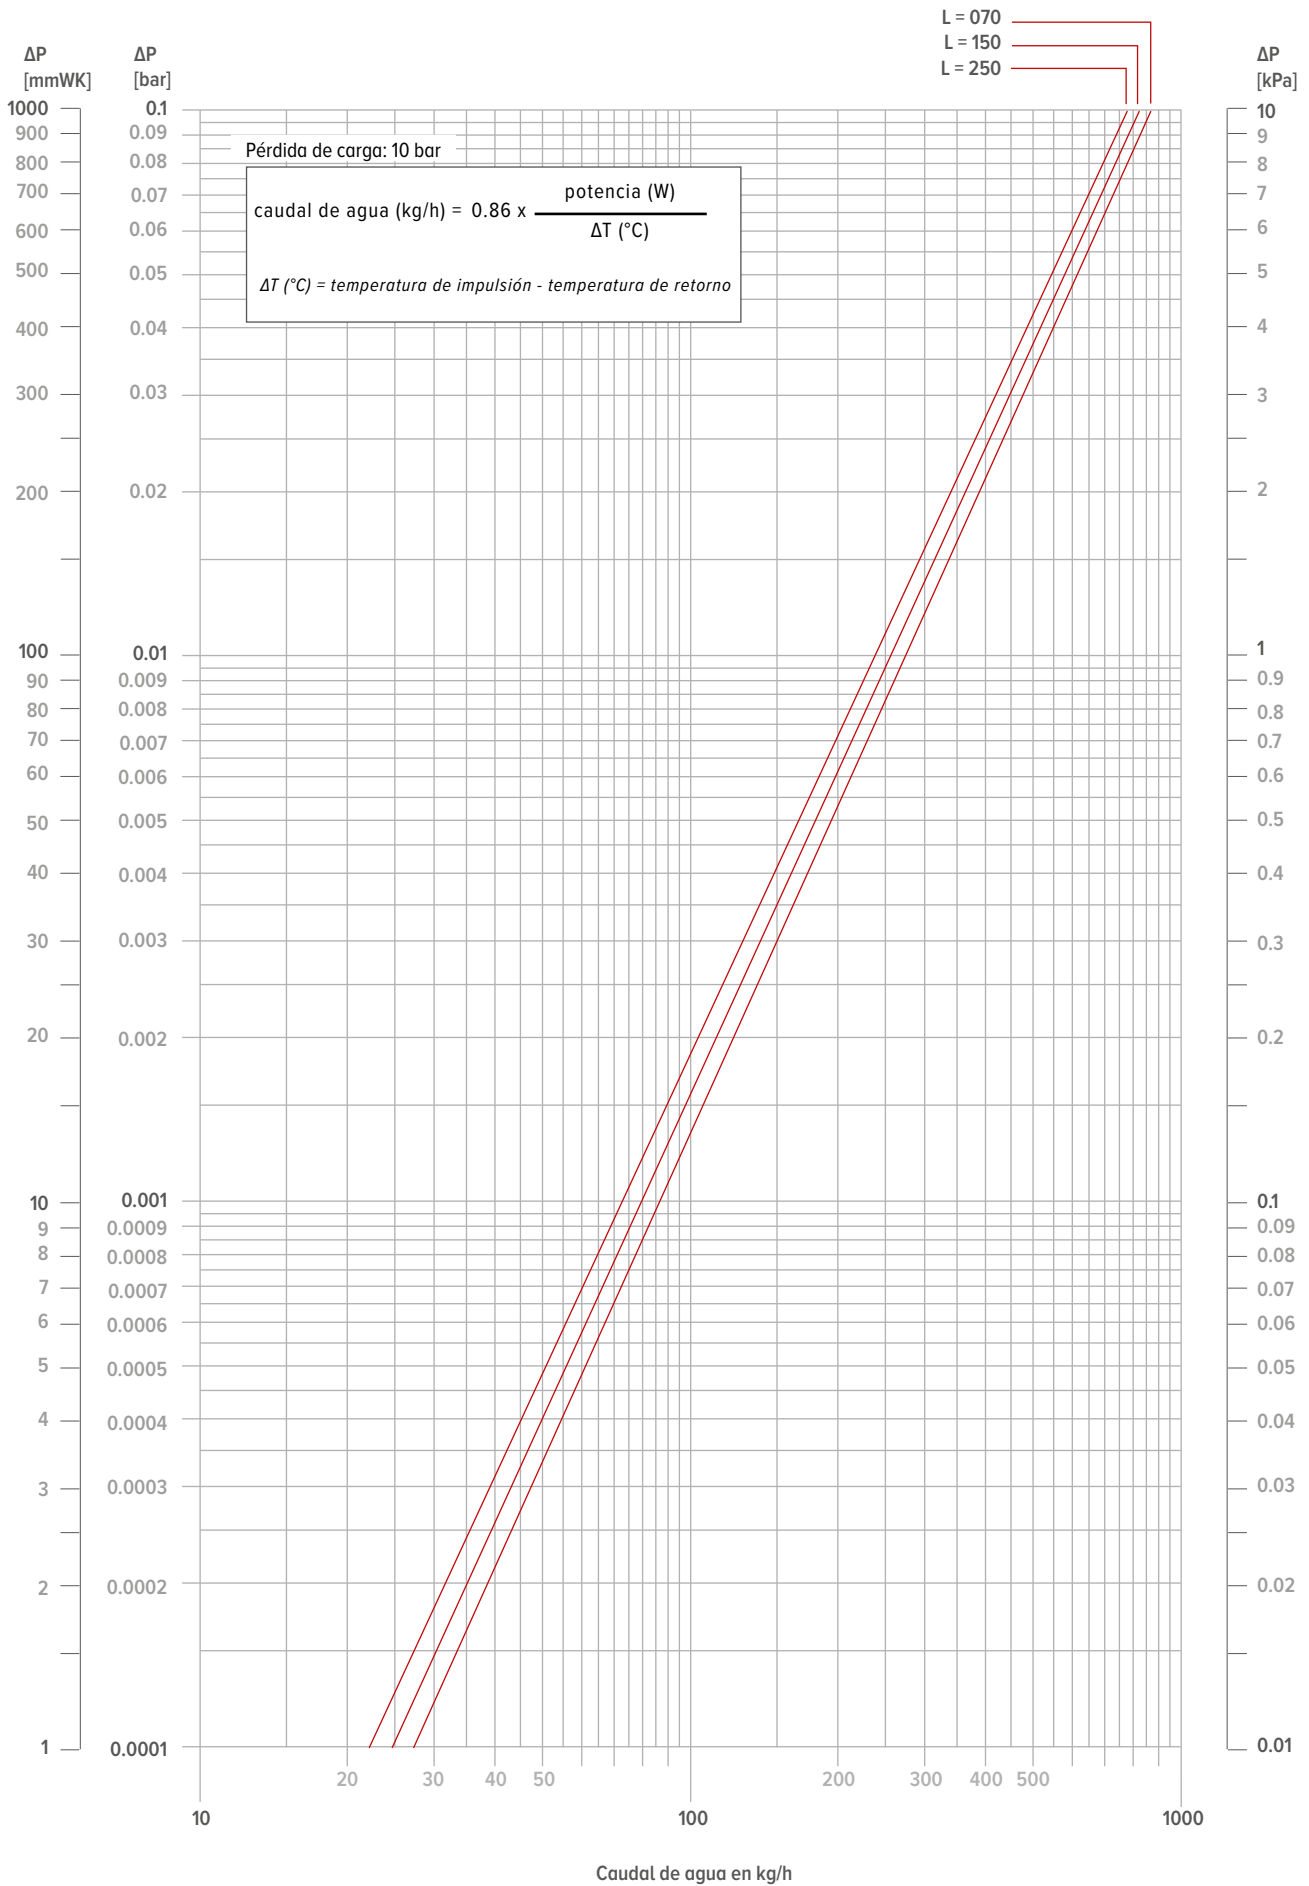

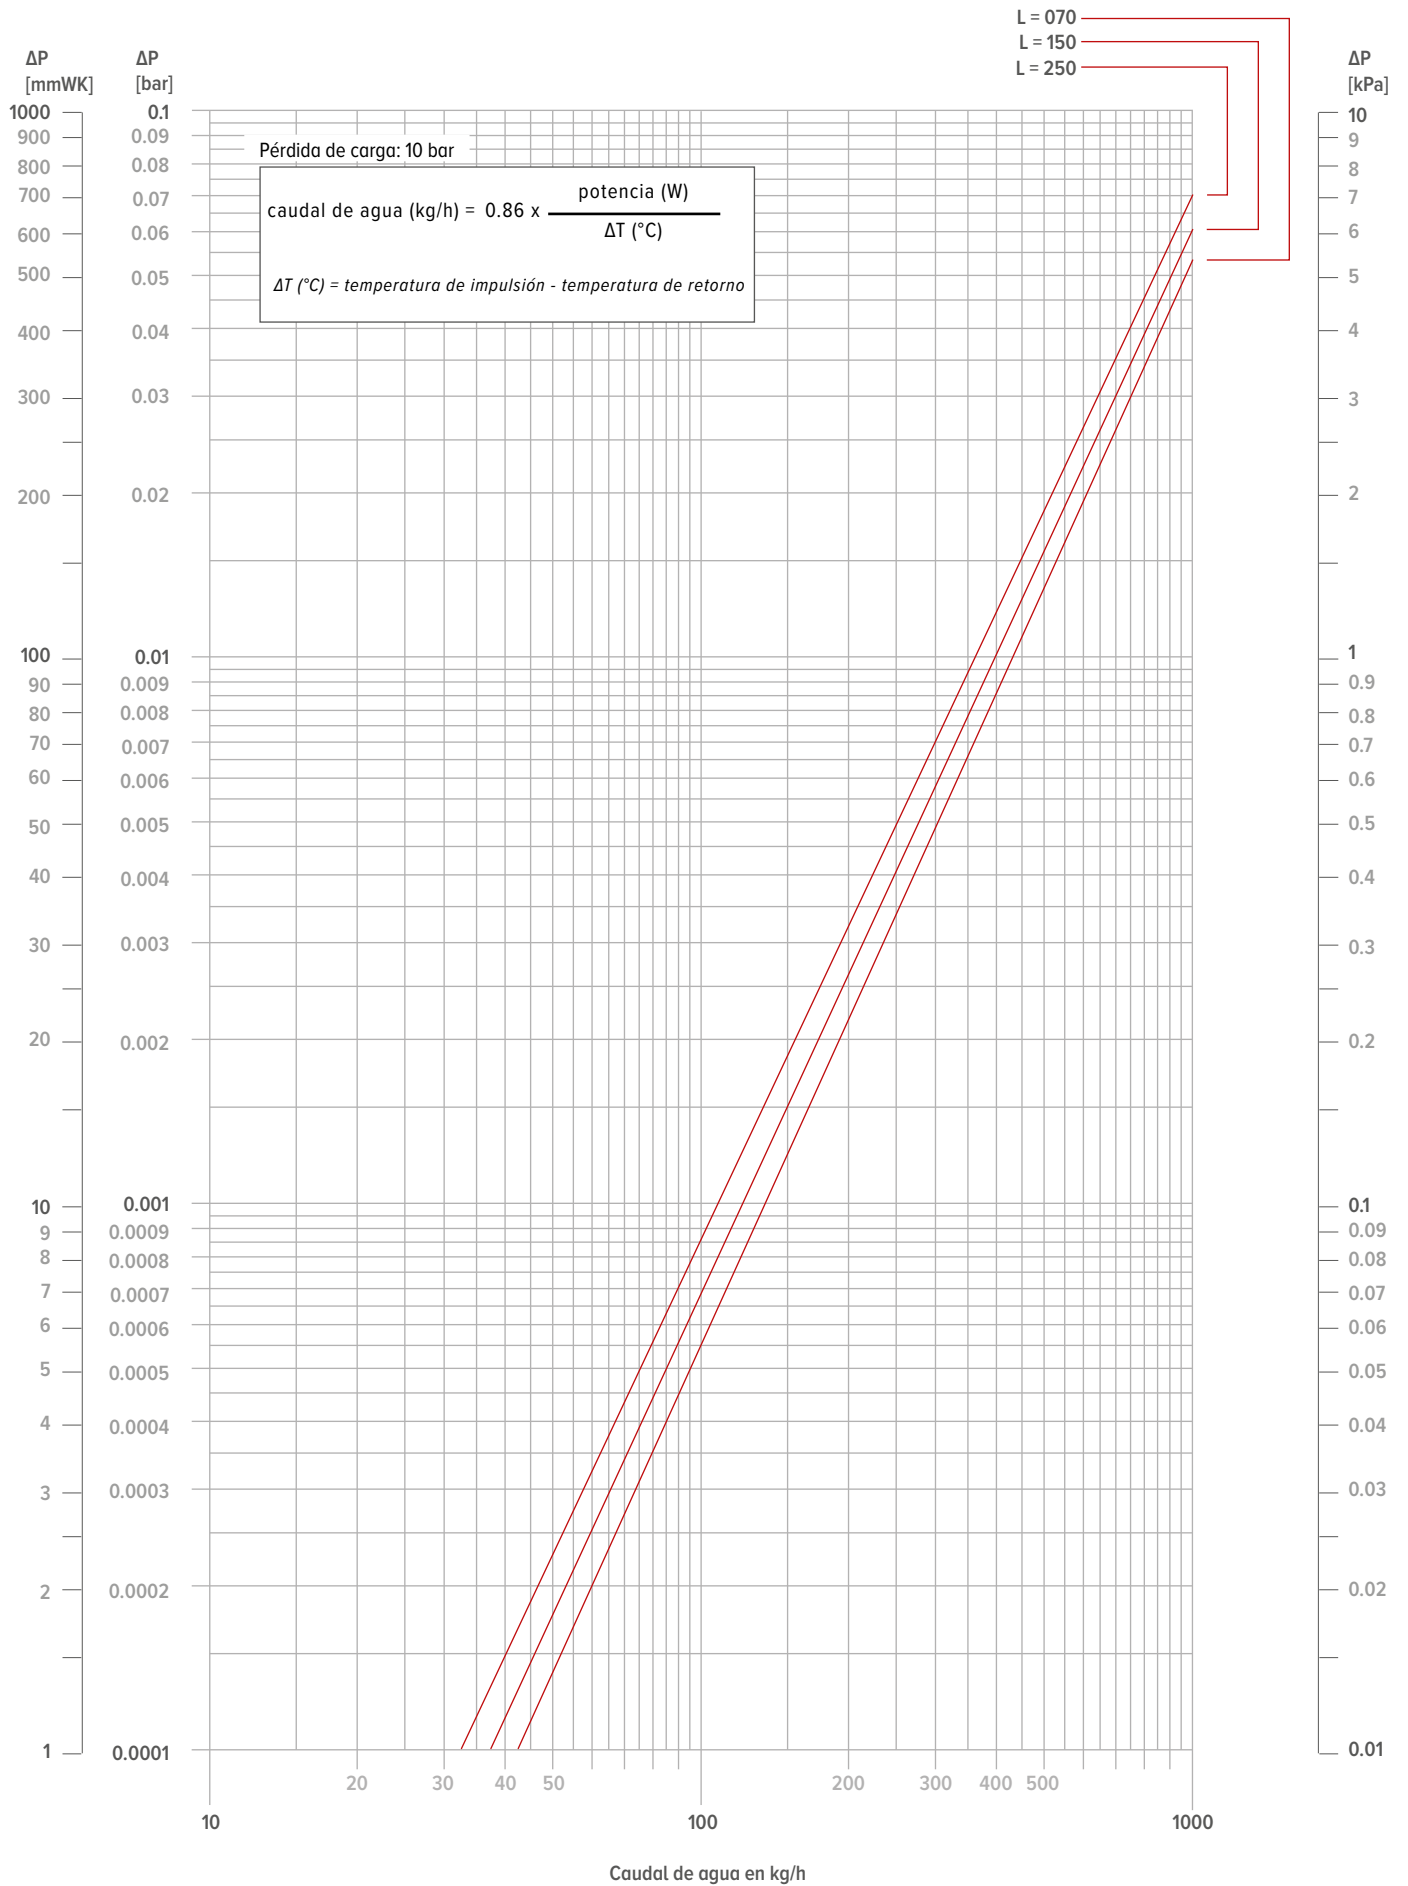



jaga CLIMATE
DESIGNERS

JAGA ESPAÑA CONVES TERMIC S.L.

¿Necesitas asesoramiento? ¡Consulta con nuestro departamento técnico!

+34 966 83 03 03
+34 673 5145 87

proyectos@conves.es
jaga.info
jagaventilacion.com

BÉLGICA JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com