



BRIZA 22



BRIZA 22

TABLE DES MATIÈRES	3	BRIZA 22 MODÈLE PLAFOND	42
BRIZA GAMME	4	Composition	43
BRIZA 22 APERÇU	6	Dimensions	44
BRIZA 22 ENCASTREMENT MURAL	8	Livraison standard	44
Composition	9	Raccordement hydronique	45
Dimensions	10	Raccordement électrique	46
Livraison standard	10	Commandes Jaga	46
Raccordement hydronique	11	Quel système de commande Jaga choisir ?	47
Raccordement électrique	12	Tableau technique	48
Commandes Jaga	12	Bitube	48
Quel système de commande Jaga choisir ?	13	4-tubes	49
Tableau technique	14	BRIZA 22 CONSTRUCTION	50
Bitube	14	Accessoires	50
4-tubes	15	THERMOSTATS	51
BRIZA 22 ENCASTREMENT PLAFOND	16	COEFFICIENTS DE CORRECTION	52
Composition	17	LONGUEUR DE CÂBLE MAXIMALE	53
Dimensions	18	EXEMPLES DE SCHÉMAS	
Livraison standard	18	D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE	53
Raccordement hydronique	19	Exemple de schéma 1	54
Raccordement électrique	20	Exemple de schéma 2	55
Commandes Jaga	20	Exemple de schéma 3	56
Quel système de commande Jaga choisir ?	21	Exemple de schéma 4	57
Tableau technique	22	BRIZA 22 PERTES DE CHARGE	58
Bitube	22	Grand échangeur de chaleur	58
4-tubes	23	Petit échangeur de chaleur	59
BRIZA 22 ENCASTREMENT	24	DIRECTIVE POUR LIMITER LES	
Accessoires	24	BRUITS D'ÉCOULEMENT	60
BRIZA 22 PLUG&PLAY	28	POINT DE ROSÉE DE L'AIR EN FONCTION DE LA	
Composition	29	TEMPÉRATURE	
Dimensions	30	ET L'HUMIDITÉ DE L'AIR À LA PRESSION	
Livraison standard	30	ATMOSPHERIQUE DE 1013 HPA	61
Raccordement hydronique	31		
Tableau technique	32		
BRIZA 22 MODÈLE MURAL	34		
Composition	35		
Dimensions	36		
Livraison standard	36		
Raccordement hydronique	37		
Raccordement électrique	38		
Commandes Jaga	38		
Quel système de commande Jaga choisir ?	39		
Tableau technique	40		
Bitube	40		
4-tubes	41		


BRIZA - RADIATEURS VENTILO-CONVECTEURS JAGA

Grâce aux technologies Jaga optimisées, les ventilo-convecteurs Briza sont économes en énergie et efficaces. Les radiateurs à ventilo-convecteurs Briza fonctionnent parfaitement en combinaison avec tout type de pompe à chaleur et n'importe quel régime de distribution. Même à basse température (35° C), les radiateurs Briza sont particulièrement puissants !

APPROPRIÉ POUR:


-  Refroidissement par condensation
-  Refroidissement sans condensation
-  Chauffer

Échangeur de chaleur avec couche de protection hydrophile pour une capacité de refroidissement optimale

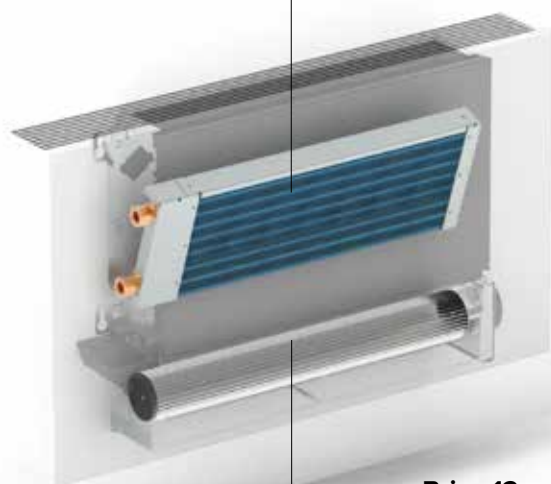

Briza 12

Ventilateur tangentiel avec moteur EC

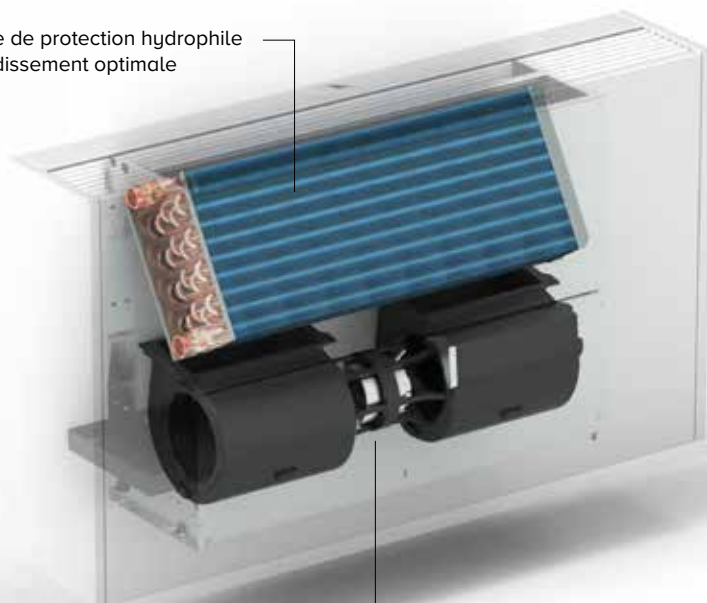


Briza 22 & 26
Ventilateur centrifuge
Moteur EC Greentech



UTILISABLE PARTOUT

La famille Briza est une gamme flexible de ventilo-convecteurs pour petites et grandes pièces, pour des solutions murales ou au plafond, avec caisson ou encastrés invisibles. La polyvalence de cette gamme de produits se distingue par la possibilité de chauffer et de refroidir.

ENCASTREMENT MURAL

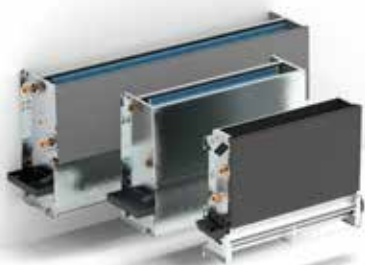

MODÈLE MURAL



ENCASTREMENT PLAFOND



MODÈLE POUR PLAFOND





BRIZA 12

Un ventilo-convecteur Jaga mince. Le Briza 12 est costaud mais discret. Le radiateur pompe à chaleur parfait pour les applications résidentielles. Silencieux, puissant et rapide. Parfait pour un climat intérieur idéal.

DOMAINES D'APPLICATION:

- Résidentiel
- Espaces commerciaux plus petits



BRIZA 22

Briza 22 va plus loin. Chauffer ou refroidir de grandes pièces. Le climat intérieur idéal grâce à des échangeurs de chaleur efficaces en combinaison avec des moteurs peu énergivores.

DOMAINES D'APPLICATION:

- Bureaux et espaces commerciaux
- Surfaces plus importantes




BRIZA 26

C'est quand de grandes puissances d'émission sont nécessaires que le Briza 26 s'exprime pleinement. Les grandes pièces avec de hauts plafonds ne sont pas un obstacle pour ce power-unit. Efficace sur le plan énergétique et performant.

DOMAINES D'APPLICATION:

- Bureaux et espaces commerciaux
- Surfaces plus importantes

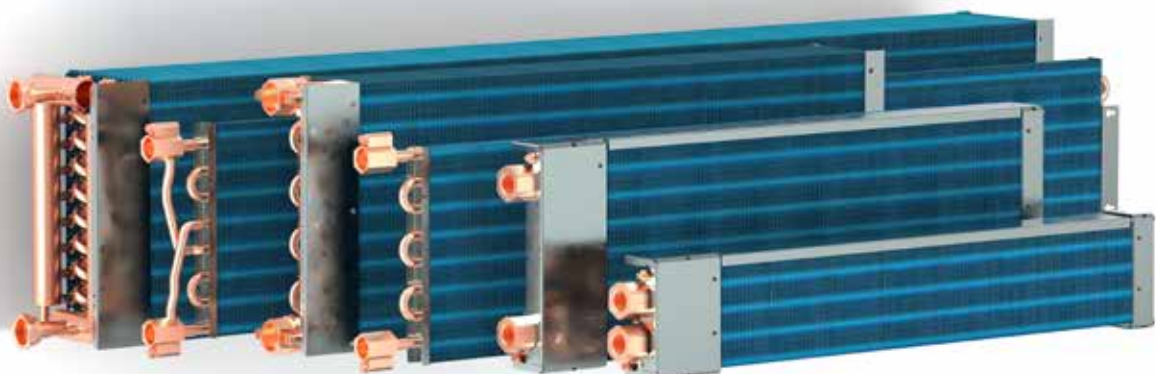

échangeurs de chaleur hydrophiles Jaga

APERÇU BRIZA 22 GAMME

ENCASTREMENT MURAL




BITUBE

- hauteur 55 cm
- longueur 55, 75, 95, 125, 155 ou 190 cm
- 35/30/20°C: de 1160 à 7030 Watts (10V)
- 16/18/27°C: de 1533 à 4540 Watts (10V)
- 7/12/27°C: de 4358 à 12790 Watts (10V)

4-TUBES

- hauteur 55 cm
- longueur 55, 75, 95, 125, 155 ou 190 cm
- 35/30/20°C: de 795 à 3027 Watts (10V)
- 16/18/27°C: de 1533 à 4540 Watts (10V)
- 7/12/27°C: de 4358 à 12790 Watts (10V)

ENCASTREMENT PLAFOND

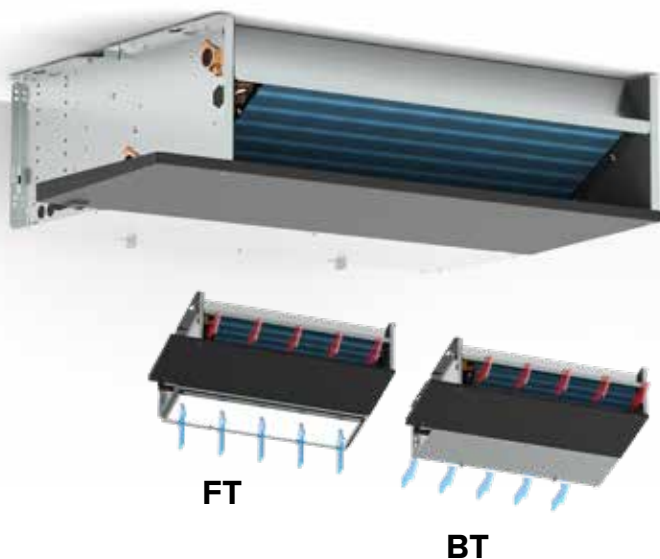


BITUBE

- hauteur 55 cm
- longueur 55, 75, 95, 125, 155 ou 190 cm
- 35/30/20°C: de 1160 à 7030 Watts (10V)
- 16/18/27°C: de 1533 à 4540 Watts (10V)
- 7/12/27°C: de 4358 à 12790 Watts (10V)

4-TUBES

- hauteur 55 cm
- longueur 55, 75, 95, 125, 155 ou 190 cm
- 35/30/20°C: de 795 à 3027 Watts (10V)
- 16/18/27°C: de 1533 à 4540 Watts (10V)
- 7/12/27°C: de 4358 à 12790 Watts (10V)

MODÈLE MURAL

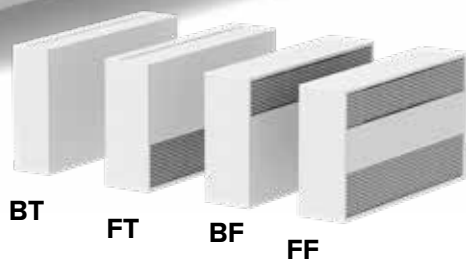

BITUBE

- hauteur 63 cm
- longueur 90, 110, 130, 160, 190 ou 225 cm
- 🔴 35/30/20°C: de 2171 à 6223 Watts (10V)
- 🔵 16/18/27°C: de 1044 à 4031 Watts (10V)
- 🔵 7/12/27°C: de 2645 à 11446 Watts (10V)


4-TUBES

- hauteur 63 cm
- longueur 90, 110, 130, 160, 190 ou 225 cm
- 🔴 35/30/20°C: de 752 à 2805 Watts (10V)
- 🔵 16/18/27°C: de 1044 à 4031 Watts (10V)
- 🔵 7/12/27°C: de 2645 à 11446 Watts (10V)

PLUG & PLAY

- Thermostat Wifi avec écran tactile, alimentation intégrée 230 V, kit de raccordement pré-assemblé
- hauteur 63 cm
- longueur 90, 110, 130, 160, 190 ou 225 cm
- 🔴 35/30/20°C: de 2171 à 6223 Watts (10V)
- 🔵 16/18/27°C: de 1044 à 4031 Watts (10V)
- 🔵 7/12/27°C: de 2645 à 11446 Watts (10V)

MODÈLE PLAFOND

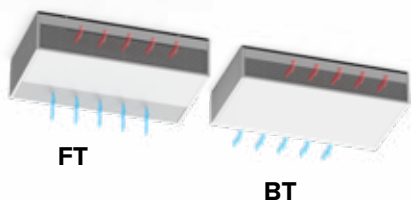

BITUBE

- hauteur 63 cm
- longueur 90, 110, 130, 160, 190 ou 225 cm
- 🔴 35/30/20°C: de 2171 à 6223 Watts (10V)
- 🔵 16/18/27°C: de 1044 à 4031 Watts (10V)
- 🔵 7/12/27°C: de 2645 à 11446 Watts (10V)

4-TUBES

- hauteur 63 cm
- longueur 90, 110, 130, 160, 190 ou 225 cm
- 🔴 35/30/20°C: de 752 à 2805 Watts (10V)
- 🔵 16/18/27°C: de 1044 à 4031 Watts (10V)
- 🔵 7/12/27°C: de 2645 à 11446 Watts (10V)

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

BRIZA 22 ENCASTREMENT MURAL



jaga

RACCORDEMENT HYDRONIQUE



Bitube



4-tubes

INTÉRIEUR ROBUSTE en acier galvanisé électrolytique

ÉCHANGEUR DE CHALEUR
avec couche de protection hydrophile pour
une capacité de refroidissement optimale

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



FILTRE REMPLAÇABLE
en tissu polypropylène (classe G2)


BAC À CONDENSATS

métallique avec couche de peinture epoxy-polyester

VENTILATEURS CENTRIFUGES


avec technologie GreenTech-EC : économie d'énergie,
commande aisée, faible niveau sonore.

MOTEUR EC INTÉGRÉ
pour une consommation d'énergie beaucoup plus faible
et une durée de vie plus longue

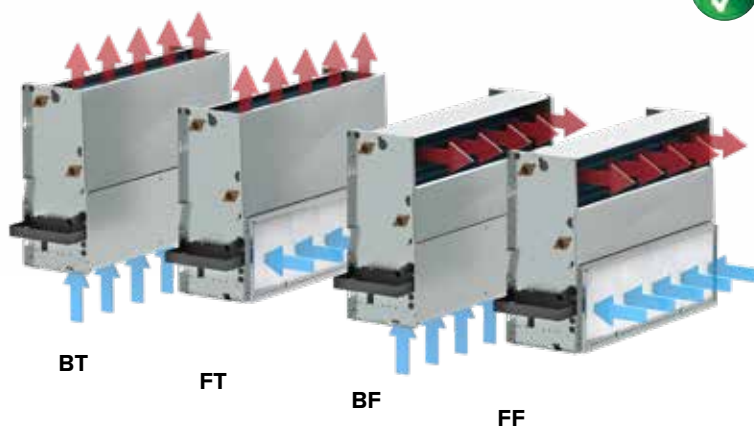

BRIZA 22 ENCASTREMENT MURAL

DIMENSIONS (en mm)

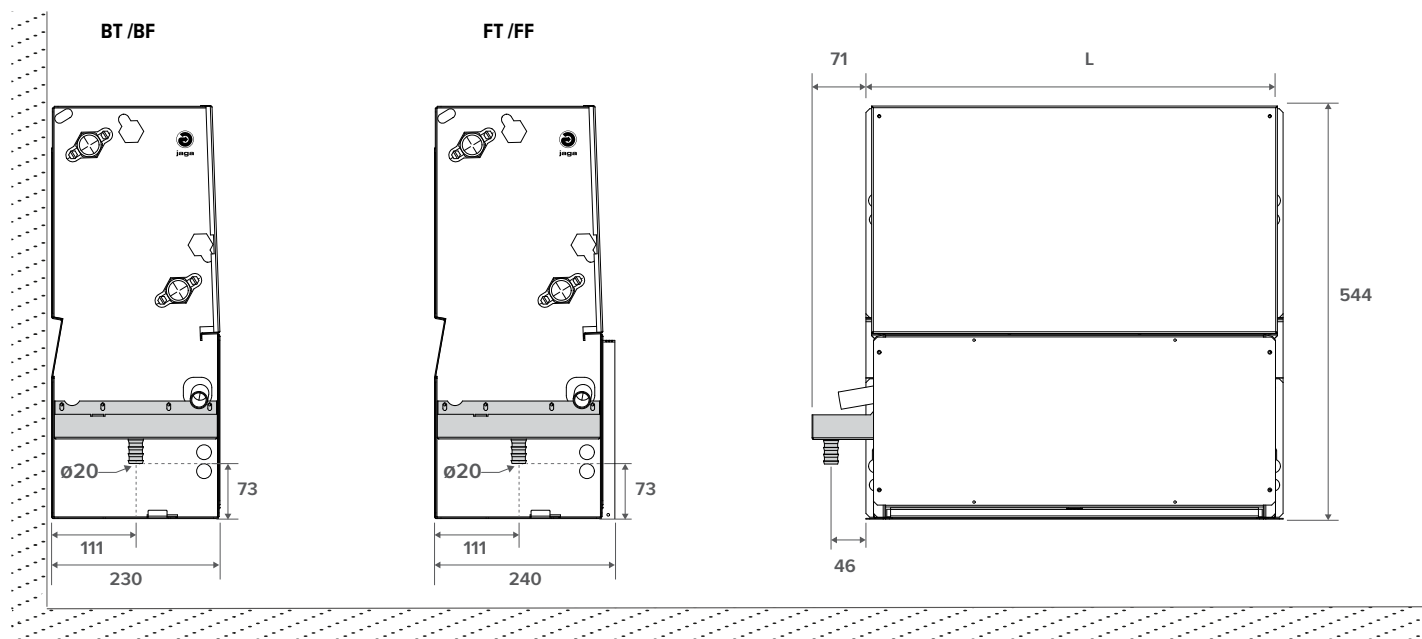

LIVRAISON STANDARD

- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- bac à condensats avec évacuation
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

RACCORDEMENT

Standard

- raccords hydroniques à gauche
système bi-tube: G 3/4" raccordement
système à 4 tuyaux: grand échangeur de chaleur: G 3/4" raccordement
petit échangeur de chaleur: G 1/2" raccordement
- connecteur clamp pour raccords électriques 230 VAC à droite,
à raccorder via alimentation externe

Optionnelle

Hydronique à droite, électrique à gauche:

Remplacer le code de raccordement **LR** par **RL**. Sans supplément de prix.



INSTALLATION / ESPACE LIBRE

Briza 22 BT - 'Bottom Top grill'

Briza 22 BF - 'Bottom Front grill'

Briza 22 FT - 'Front Top grill'

Briza 22 FF - 'Front Front grill'

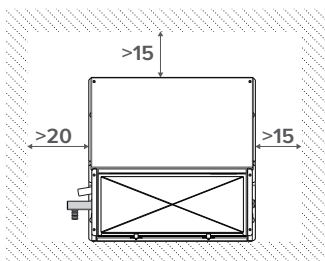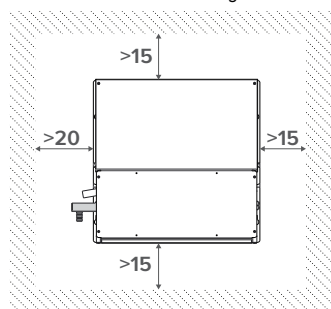

CODE DE COMMANDE BRIZA 22 ENCASTREMENT MURAL BITUBE

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga Marche/arrêt: D07

Modèle: BT, FT, BF, FF

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22 ENCASTREMENT MURAL 4-TUBES


BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga Marche/arrêt: D08

Modèle: BT, FT, BF, FF



Longueur

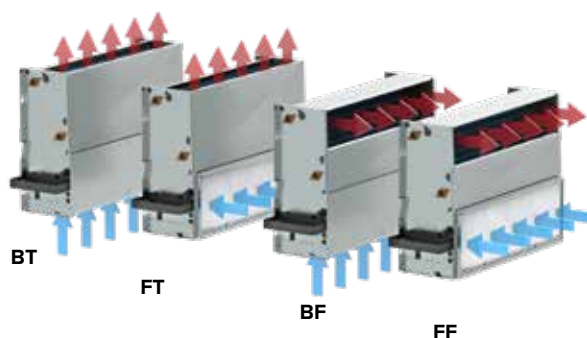


BRIZA 22 ENCASTREMENT MURAL

RACCORDEMENT HYDRONIQUE

DIMENSIONS (en mm)

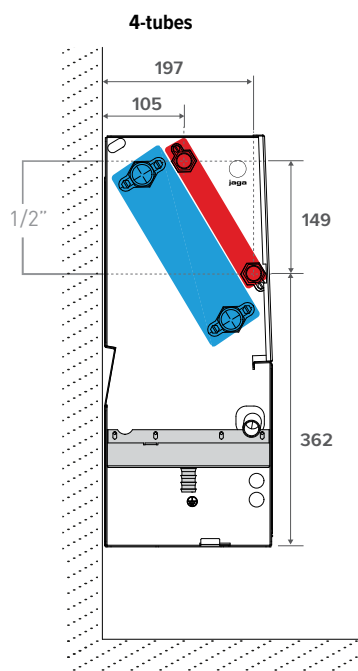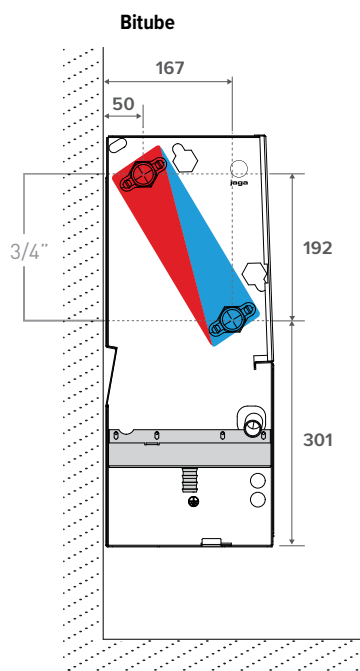

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT:
GRAND ÉCHANGEUR DE CHALEUR 3/4"
BITUBE & SYSTÈME À 4 TUYAUX



Kit de raccordement Bitube Jaga 3/4 DN20



kit 301 Kv max. 0.8 - 2.5

BITUBE

CODY WA5 24 0 24 VDC
CODY WA5 23 0 230 VDC

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT:
PETIT ÉCHANGEUR DE CHALEUR 1/2"
SYSTÈME À 4 TUYAUX



Kit de raccordement Jaga 1/2"



kit 98 Kv 1.5 sans préreglage

BITUBE

CODY WA4 24 0 24 VDC
CODY WA4 23 0 230 VAC

Kit de raccordement avec 2 vannes de retour G 1/2"



kit 99

CODY LOM 00 0

Kit de raccordement avec 2 vannes de
Retour 3/4» 180°



kit 302 BITUBE

CODY L05 00 0

Flexibles de raccordement en acier inoxydable 1/2"



CODE	Longueur	
7990 068	200 < 260 mm	2 pièces

Flexibles de raccordement en acier inoxydable 3/4"



CODE	Longueur	
8776 00010002	300 < 600 mm	2 pièces

ALIMENTATIONS



Prévoyez 230 VAC pour l'installation Briza. Vous souhaitez utiliser une commande Jaga ?

Choisissez alors l'une de ces alimentations 24 VDC.

Les appareils Jaga sont homologués CE: EN-60335 lors de l'utilisation des alimentations Jaga d'origine.

Alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche



- avec émerillon de raccord étanche
- conformité UL1310 - EN 60950-1 / Classe 2
- tension de sortie 24 VDC
- tension d'entrée 100 - 240 VAC
- courant de sortie 1.67 A
- puissance 40 Watts
- dimensions L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 cm

CODE


37603 010002

P (ajoutez "P" au code de commande)

prémonté

Ex.: BABW 055 055 22 2 LR G2 P

Alimentation rail DIN



- montage mural ou rail DIN dans une armoire électrique
- conformité: UL60950 / UL508 / EN 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / Classe 2
- tension de sortie 24 VDC
- tension d'entrée 100 - 240 VAC
- raccordement à vis
- Indicateur LED

CODE	L mm	PUISANCE Watts	COURANT DE SORTIE A
7990 054	3.5	36	1.50
7990 055	5.3	60	2.50
7990 056	7.0	92	3.90
7990 057	10.3	150	6.25

COMMANDES JAGA (OPTIONELLE)



Tableau de commande

CODE	FUNCTION	TABLEAU DE COMMANDE	COMMANDE EXTERNE 0-10 V	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'EAU	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR
Réglage Jaga BMS 0-10V - Bitube (D03)	  	-	✓	1	-
Réglage Jaga BMS 0-10V - 4-tubes (D04)	  	-	✓	2	-
Jaga Marche/arrêt - Bitube (D07)	  	-	-	1	-
Jaga Marche/arrêt - 4-tubes (D08)	  	-	-	2	-

PAS DE CONTRÔLE JAGA

- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA ouvre la vanne thermoélectrique.
- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA envoie un signal 0-10VDC. Le ventilateur fonctionne proportionnellement au signal 0-10VDC.

RÉGLAGE JAGA BMS 0-10V

- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA ouvre la vanne thermoélectrique.
- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA envoie un signal 0-10V.
- Lors de la reconnaissance de l'eau froide (< 18° C) ou chaude (> 28° C), le ventilateur fonctionne proportionnellement au signal 0-10V.

JAGA MARCHE/ARRÊT


- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ouvre la vanne thermoélectrique. Le ventilateur tourne à une vitesse fixe lorsque l'eau a atteint la température réglée sur 28° C. Le ventilateur tourne à une vitesse fixe lorsque l'eau a atteint la température réglée sur 18° C.

BRIZA 22 ENCASTREMENT MURAL

QUEL SYSTÈME DE COMMANDE JAGA CHOISIR ?

Contrôle de la température ambiante hors appareil

Les ventilateurs se mettent en marche automatiquement lorsque la commande externe envoie de l'eau chaude/froide dans le radiateur.


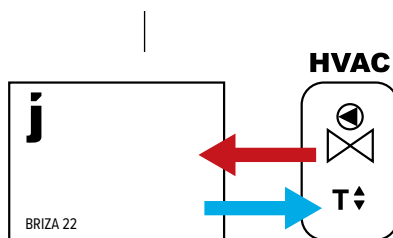


Sans signal 0-10V:

- thermostat d'ambiance (Aucun-Jaga)
- contrôle de zone avec régulation de la température ambiante
- contrôle de la chaudière ou de la pompe à chaleur avec régulation de la température ambiante
- domotique avec contrôle de la température ambiante
- autres contrôles externes de la température ambiante

Signal 0-10V pour la commande du ventilateur disponible à partir de

- Thermostat d'ambiance Jaga avec signal 0-10V vers l'appareil
- domotique disponible avec un signal 0-10V vers l'appareil



Sélectionnez 1 des 3 vitesses de ventilation (la vitesse ne s'adapte pas à la température ambiante)

La vitesse du ventilateur est contrôlée par un raccordement 0-10V à l'électronique du radiateur.

La vitesse du ventilateur est contrôlée par une connexion 0-10V au système électronique à l'extérieur du radiateur.

JAGA MARCHE/ARRÊT

JAGA BMS

PAS DE CONTRÔLE

Codage Bitube:

D07

D03

/

Codage 4-tubes:

D08

D04

/

APPAREIL COMPRENANT JAGA JPDC PRÉMONTÉ (SI INDIQUÉ DANS LE CODAGE)

COMMANDE OPTIONNELLE:

- kit de vannes: kit 301 ou kit 302
- flexibles de raccordement en acier inoxydable (par paires)
- alimentation: émerillon de raccord étanche ou alimentation DIN Rail
- thermostat (0-10V) à l'extérieur de l'appareil

HAUTEUR H cm			LONGUEUR L cm		TYPE T cm		COURANT ABSORBÉ MAX. I A	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDISSEMENT SENSIBLE Température ambiante 27°C 7/12 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 45/40 50/45 55/45 75/65 Watts Watts Watts Watts Watts					NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE dB(A)	DÉBIT D'AIR m³/h	CONSUMMATION D'ÉNERGIE Watts	CODE DE COMMANDE
BABW 055 055 22																				BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD
								2	390	939	677	532	978	1202	1305	2213	25 5	134	3 7	
								4	674	1685	1214	943	1735	2133	2315	3924	35 0	254	8 7	
								6	866	2256	1626	1231	2265	2784	3022	5122	42 5	355	17 2	
								8	1061	2749	1981	1503	2765	2299	3690	6255	46 5	450	31 1	
								10	1185	2991	2155	1660	3055	3855	4076	6909	51 0	500	41 1	
075 22								2	508	1445	1041	766	1375	1676	1814	3010	20 5	178	3 8	BABW 055 075 22 XX 2 LR G2 DDD
								4	870	2475	1784	1350	2424	2955	3197	5307	29 5	327	8 8	
								6	1146	3258	2348	1787	3209	3912	4233	7026	39 0	456	17 7	
								8	1372	3901	2811	2139	3841	4683	5067	8409	45 0	579	31 9	
								10	1533	4358	3141	2384	4280	5218	5646	9370	49 0	681	46 4	
095 22								2	747	1882	1356	960	1776	2188	2377	4049	22 0	247	3 9	BABW 055 095 22 XX 2 LR G2 DDD
								4	1266	3189	2298	1650	3054	3761	4086	6960	29 5	413	9 9	
								6	1675	4221	3042	2200	4072	5015	5448	9281	37 0	565	20 6	
								8	2000	5040	3632	2642	4889	6021	6541	11143	42 5	707	35 9	
								10	2200	5543	3995	2918	5399	6649	7223	12305	46 5	809	51 2	
125 22								2	787	2172	1565	1340	2426	2965	2311	5366	28 0	334	7 2	BABW 055 12522 XX 2 LR G2 DDD
								4	1367	3771	2718	2304	4170	5097	5520	9224	36 0	614	17 5	
								6	1812	4999	3603	2997	5424	6630	7181	11998	43 0	840	35 7	
								8	2251	6209	4475	3634	6577	8038	8706	14548	49 0	1072	62 8	
								10	2533	6985	5034	4016	7267	8882	9621	16076	52 5	1226	88 5	
155 22								2	851	2420	1744	1373	2466	3006	3252	5398	25 0	392	7 2	BABW 055 155 22 XX 2 LR G2 DDD
								4	1533	4358	3140	2445	4390	5351	5790	9610	34 0	706	17 8	
								6	2127	6048	4359	3374	6059	7386	7992	13264	41 0	990	37 1	
								8	2660	7562	5450	4202	7547	9199	9954	16520	47 0	1252	65 8	
								10	3023	8596	6195	4765	8558	10432	11287	18733	51 0	1436	95 0	
190 22								2	1450	4085	2943	2217	3985	4859	5228	8732	31 5	549	11 1	BABW 055 190 22 XX 2 LR G2 DDD
								4	2486	7003	5047	3812	6851	8354	9040	15015	39 0	972	25 9	
								6	3341	9411	6782	5140	9238	11265	12190	20246	46 5	1347	52 8	
								8	4094	11533	8312	6323	11364	13856	14994	24904	52 0	1700	93 0	
								10	4540	12790	9218	7030	12634	15405	16670	27688	55 0	1922	131 5	

Emissions mesurées selon EN 1397

Mesure du son selon la norme ISO 3741:2010, à 2 m de l'appareil et avec une atténuation ambiante assumée du niveau sonore de 8 dB(A) / volume du local 100 m³ / temps de réverbération 0.5 sec.

Modèle: BT / FT / BF / FF

Entrer le code de contrôle

Pas de contrôle: (ne pas remplir)

Réglage Jaga BMS 0-10V: D03

Jaga Marche/arrêt: D07

HAUTEUR H cm			LONGUEUR L cm			TYPE T cm	COURANT ABSORBÉ MAX. I A	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR (sans condensation) TEMPÉRATURE AMBIANTE 27°C		REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C		REFROIDISSEMENT SENSIBLE Température ambiante 27°C		CHAUFFER Température ambiante 20°C					NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE		DÉBIT D'AIR m³/h	CONSOMMATION D'ÉNERGIE Watts	CODE DE COMMANDE		
16/18 Watts	7/12 Watts	7/12 Watts	35/30 Watts	45/40 Watts	50/45 Watts				55/45 Watts	75/65 Watts	dB(A)															
BABW 055 055 22							2	390	939	677	281	553	695	761	1367	25 5	134	3 7	BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD							
							4	674	1685	1214	388	763	959	1050	1886	35 0	254	8 7								
							6	866	2256	1626	465	915	1151	1260	2263	42 5	355	17 2								
							8	1061	2749	1981	529	1040	1308	1432	2575	46 5	450	31 1								
							10	1185	2991	2155	558	1098	1380	1512	2715	51 0	500	41 1								
075 22							2	508	1445	1041	343	675	848	929	1667	20 5	178	3 8	BABW 055 075 22 XX 4 LR G2 DDD							
							4	870	2475	1784	537	1056	1327	1454	2609	29 5	327	8 8								
							6	1146	3258	2348	661	1299	1633	1788	3210	39 0	456	17 7								
							8	1372	3901	2811	745	1465	1841	2016	3619	45 0	579	31 9								
							10	1533	4358	3141	795	1562	1964	2151	3860	49 0	681	46 4								
095 22							2	747	1882	1356	479	947	1193	1308	2359	22 0	247	3 9	BABW 055 095 22 XX 4 LR G2 DDD							
							4	1266	3189	2298	656	1376	1733	1900	3427	29 5	413	9 9								
							6	1675	4221	3042	843	1666	2098	2300	4149	37 0	565	20 6								
							8	2000	5040	3632	942	1862	2346	2571	4638	42 5	707	35 9								
							10	2200	5543	3995	995	1968	2479	2717	4901	46 5	809	51 2								
125 22							2	787	2172	1565	823	1592	1990	2174	3848	28 0	334	7 2	BABW 055 125 22 XX 4 LR G2 DDD							
							4	1367	3771	2718	1146	2216	2770	3027	5357	36 0	614	17 5								
							6	1812	4999	3603	1363	2636	3295	3601	6373	43 0	840	35 7								
							8	2251	6209	4475	1547	2992	3740	4087	7233	49 0	1072	62 8								
							10	2533	6985	5034	1648	3186	3983	4353	7703	52 5	1226	88 5								
155 22							2	851	2420	1744	806	1545	1925	2102	3691	25 0	392	7 2	BABW 055 155 22 XX 4 LR G2 DDD							
							4	1533	4358	3140	1264	2423	3020	3297	5789	34 0	706	17 8								
							6	2127	6048	4359	1625	3115	3883	4238	7443	41 0	990	37 1								
							8	2660	7562	5450	1915	3671	4575	4994	8770	47 0	1252	65 8								
							10	3023	8596	6195	2093	4012	5000	5457	9585	51 0	1436	95 0								
190 22							2	1450	4085	2943	1333	2560	3193	3486	6133	31 5	549	11 1	BABW 055 190 22 XX 4 LR G2 DDD							
							4	2486	7003	5047	1982	3807	4748	5184	9119	39 0	972	25 9								
							6	3341	9411	6782	2462	4729	5897	6439	11328	46 5	1347	52 8								
							8	4094	11533	8312	2834	5443	6788	7411	13038	52 0	1700	93 0								
							10	4540	12790	9218	3027	5814	7250	7916	13927	55 0	1922	131 5								

Emissions mesurées selon EN 1397
Mesure du son selon la norme ISO 3741:2010, à 2 m de l'appareil et avec une atténuation ambiante assumée du niveau sonore de 8 dB(A) / volume du local 100 m³ / temps de réverbération 0.5 sec.

Modèle: BT / FT / BF / FF
Entrer le code de contrôle
Pas de contrôle: (ne pas remplir)
Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
Jaga Marche/arrêt: D08

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

BRIZA 22 ENCASTREMENT PLAFOND



jaga


RACCORDEMENT HYDRONIQUE



Bitube



4-tubes


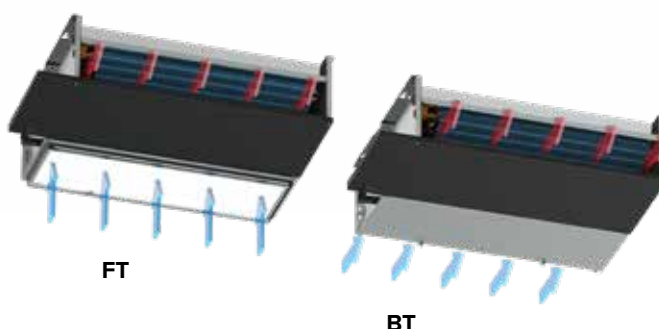
INTÉRIEUR ROBUSTE en acier galvanisé électrolytique**ÉCHANGEUR DE CHALEUR**
avec couche de protection hydrophile pour
une capacité de refroidissement optimale**RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE****FILTRE REMPLAÇABLE**
en tissu polypropylène (classe G2)**BAC À CONDENSATS**
métallique avec couche de peinture epoxy-polyester**MOTEUR EC INTÉGRÉ**
pour une consommation d'énergie beaucoup plus faible
et une durée de vie plus longue**VENTILATEURS CENTRIFUGES**
avec technologie GreenTech-EC : économie
d'énergie, commande aisée, faible niveau sonore.

FT

BT

BRIZA 22 ENCASTREMENT PLAFOND

DIMENSIONS (en mm)

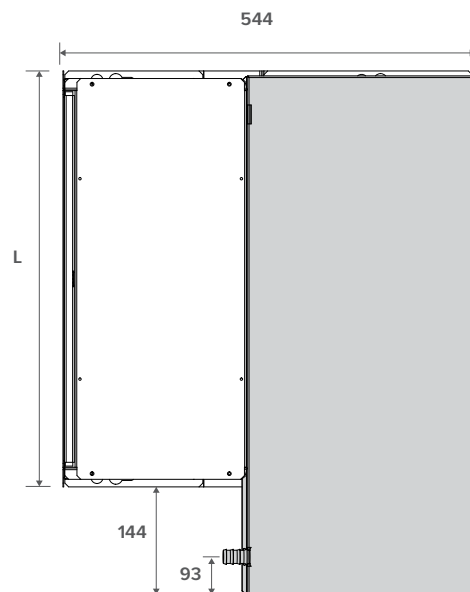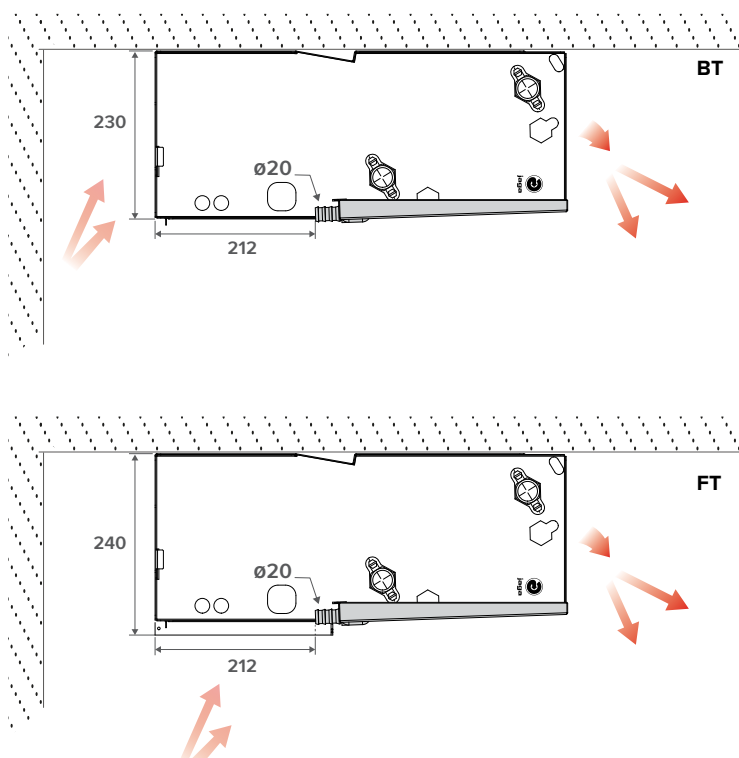

LIVRAISON STANDARD

- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- bac à condensats avec évacuation
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

RACCORDEMENT

Standard

- raccords hydroniques à gauche
Bitube Installation: G 3/4" raccordement
4-tubes Installation: grand échangeur de chaleur: G 3/4" raccordement
petit échangeur de chaleur: G 1/2" raccordement
- connecteur clamp pour raccords électriques 230 VAC à droite,
à raccorder via alimentation externe

Optionelle


Hydronique à droite, électrique à gauche:

Remplacer le code de raccordement **LR** par **RL** Sans supplément de prix

INSTALLATION / ESPACE LIBRE

Briza 22 BT - 'Bottom Top grill'

Briza 22 FT - 'Front Top grill'

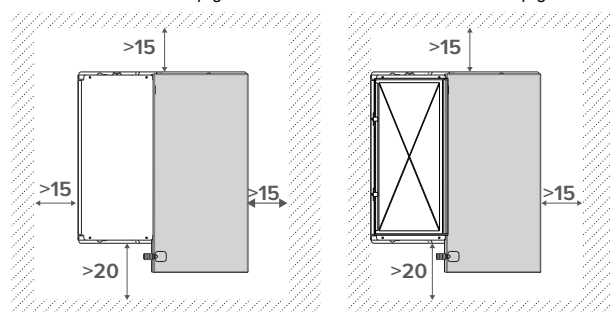

CODE DE COMMANDE BRIZA 22 ENCASTREMENT PLAFOND BITUBE

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga Marche/arrêt: D07

Modèle: BT, FT

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22 ENCASTREMENT PLAFOND 4-TUBES


BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga Marche/arrêt: D08

Modèle: BT, FT


Longueur

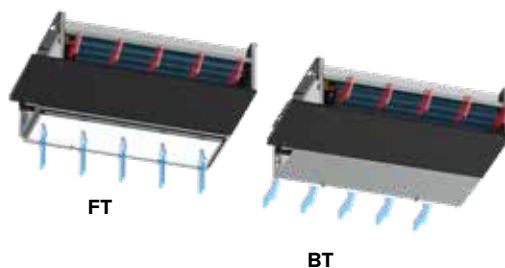


BRIZA 22 ENCASTREMENT PLAFOND

RACCORDEMENT HYDRONIQUE

DIMENSIONS (en mm)

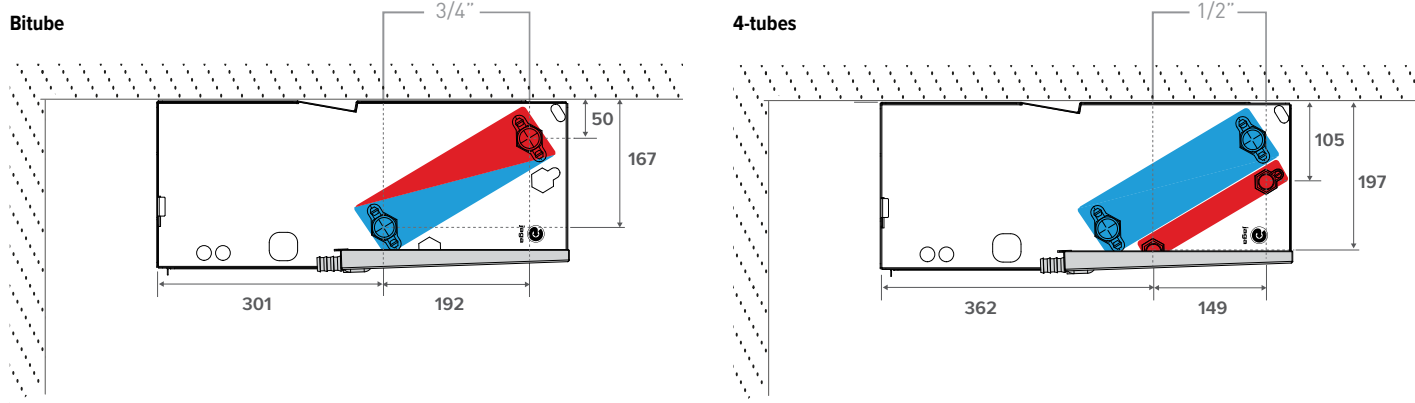

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT:
GRAND ÉCHANGEUR DE CHALEUR 3/4"
BITUBE & SYSTÈME À 4 TUYAUX



Kit de raccordement Bitube Jaga 3/4 DN20



kit 301	Kv max. 0.8 - 2.5
BITUBE	
CODY WA5 24 0	24 VDC
CODY WA5 23 0	230 VDC

Kit de raccordement avec 2 vannes de Retour 3/4» 180°



kit 302	BITUBE
CODY L05 00 0	

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT:
PETIT ÉCHANGEUR DE CHALEUR 1/2"
SYSTÈME À 4 TUYAUX



Kit de raccordement Jaga 1/2"



kit 98	Kv 1.5 sans préréglage
BITUBE	
CODY WA4 24 0	24 VDC
CODY WA4 23 0	230 VAC

Kit de raccordement avec 2 vannes de retour G 1/2"



kit 99	
CODY LOM 00 0	

Flexibles de raccordement en acier inoxydable 1/2"



CODE	Longueur	
7990 068	200 < 260 mm	2 pièces

Flexibles de raccordement en acier inoxydable 3/4"




CODE	Longueur	
8776 00010002	300 < 600 mm	2 pièces

Pompe à condensat



CODE	
8773 0101	

Capteur de niveau de condensat

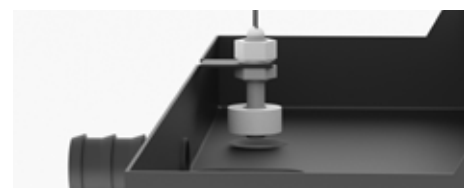

capteur pour la surveillance du niveau de condensat dans le bac à condensat

CODE	
5127 000 100 03	

ALIMENTATIONS



Prévoyez 230 VAC pour l'installation Briza. Vous souhaitez utiliser une commande Jaga ?

Choisissez alors l'une de ces alimentations 24 VDC.

Les appareils Jaga sont homologués CE: EN-60335 lors de l'utilisation des alimentations Jaga d'origine.

Alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche



- avec émerillon de raccord étanche
- conformité UL1310 - EN 60950-1 / Classe 2
- tension de sortie 24 VDC
- tension d'entrée 100 - 240 VAC
- courant de sortie 1.67 A
- puissance 40 Watts
- dimensions L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 cm

CODE


37603 010002

P (ajoutez "P" au code de commande)

prémonté

Ex.: BABW 055 055 22 2 LR G2 P

Alimentation rail DIN



- montage mural ou rail DIN dans une armoire électrique
- conformité: UL60950 / UL508 / EN 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / Classe 2
- tension de sortie 24 VDC
- tension d'entrée 100 - 240 VAC
- raccordement à vis
- Indicateur LED

CODE	L mm	PUISSANCE Watts	COURANT DE SORTIE A
7990 054	3.5	36	1.50
7990 055	5.3	60	2.50
7990 056	7.0	92	3.90
7990 057	10.3	150	6.25

COMMANDES JAGA (OPTIONELLE)

JDPC (JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER)



Tableau de commande

CODE	FONCTION	TABLEAU DE COMMANDE	COMMANDE EXTERNE 0-10 V	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'EAU	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR
Réglage Jaga BMS 0-10V - 2-piip (D03)	  	-	✓	1	-
Réglage Jaga BMS 0-10V - 4-piip (D04)	  	-	✓	2	-
Jaga Aan/uit - 2-piip (D07)	  	-	-	1	-
Jaga Aan/uit - 2-piip (D08)	  	-	-	2	-

PAS DE CONTRÔLE JAGA

- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA ouvre la vanne thermoélectrique.
- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA envoie un signal 0-10VDC. Le ventilateur fonctionne proportionnellement au signal 0-10VDC.

RÉGLAGE JAGA BMS 0-10V

- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA ouvre la vanne thermoélectrique.
- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA envoie un signal 0-10V.
- Lors de la reconnaissance de l'eau froide (< 18° C) ou chaude (> 28° C), le ventilateur fonctionne proportionnellement au signal 0-10V.


JAGA MARCHE/ARRÊT

- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ouvre la vanne thermoélectrique. Le ventilateur tourne à une vitesse fixe lorsque l'eau a atteint la température réglée sur 28° C. Le ventilateur tourne à une vitesse fixe lorsque l'eau a atteint la température réglée sur 18° C.

BRIZA 22 ENCASTREMENT PLAFOND

QUEL SYSTÈME DE COMMANDE JAGA CHOISIR ?

Contrôle de la température ambiante hors appareil
Les ventilateurs se mettent en marche automatiquement lorsque la commande externe envoie de l'eau chaude/froide dans le radiateur.


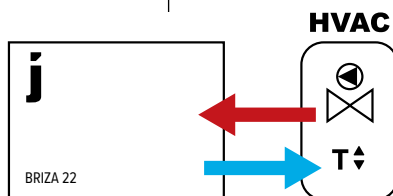


Sans signal 0-10V:

- thermostat d'ambiance (Aucun-Jaga)
- contrôle de zone avec régulation de la température ambiante
- contrôle de la chaudière ou de la pompe à chaleur avec régulation de la température ambiante
- domotique avec contrôle de la température ambiante
- autres contrôles externes de la température ambiante

Signal 0-10V pour la commande du ventilateur disponible à partir de

- Thermostat d'ambiance Jaga avec signal 0-10V vers l'appareil
- domotique disponible avec un signal 0-10V vers l'appareil



La vitesse du ventilateur est contrôlée par un raccordement 0-10V à l'électronique du radiateur.

La vitesse du ventilateur est contrôlée par une connexion 0-10V au système électronique à l'extérieur du radiateur.

JAGA MARCHÉ/ARRÊT

JAGA BMS

PAS DE CONTRÔLE

Codage Bitube: D07

D03

/

Codage 4-tubes: D08

D04

/

APPAREIL COMPRENANT JAGA JPDC PRÉMONTÉ (SI INDIQUÉ DANS LE CODAGE)

COMMANDE OPTIONNELLE:

- kit de vannes: kit 301 ou kit 302
- flexibles de raccordement en acier inoxydable (par paires)
- alimentation: émerillon de raccord étanche ou alimentation DIN Rail
- thermostat (0-10V) à l'extérieur de l'appareil

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T cm	COURANT ABSORBÉ MAX. I A	TENSION DE COMMANDE U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	REFROIDISSEMENT SENSIBLE Température ambiante 27°C 7/12 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C					NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE dB(A)	DÉBIT D'AIR m³/h	CONSOMMATION D'ÉNERGIE Watts	CODE DE COMMANDE
								35/30 Watts	45/40 Watts	50/45 Watts	55/45 Watts	75/65 Watts				
BABC 055 055 22				2	390	939	677	532	978	1202	1305	2213	25 5	134	3 7	BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD
					4	674	1685	1214	943	1735	2133	3924	35 0	254	8 7	
					6	866	2256	1626	1231	2265	2784	3022	42 5	355	17 2	
					8	1061	2749	1981	1503	2765	2299	3690	46 5	450	31 1	
					10	1185	2991	2155	1660	3055	3855	4076	51 0	500	41 1	
075 22				2	508	1445	1041	766	1375	1676	1814	3010	20 5	178	3 8	BABC 055 075 22 XX 2 LR G2 DDD
					4	870	2475	1784	1350	2424	2955	3197	29 5	327	8 8	
					6	1146	3258	2348	1787	3209	3912	4233	39 0	456	17 7	
					8	1372	3901	2811	2139	3841	4683	5067	45 0	579	31 9	
					10	1533	4358	3141	2384	4280	5218	5646	49 0	681	46 4	
095 22				2	747	1882	1356	960	1776	2188	2377	4049	22 0	247	3 9	BABC 055 095 22 XX 2 LR G2 DDD
					4	1266	3189	2298	1650	3054	3761	4086	29 5	413	9 9	
					6	1675	4221	3042	2200	4072	5015	5448	37 0	565	20 6	
					8	2000	5040	3632	2642	4889	6021	6541	42 5	707	35 9	
					10	2200	5543	3995	2918	5399	6649	7223	46 5	809	51 2	
125 22				2	787	2172	1565	1340	2426	2965	2311	5366	28 0	334	7 2	BABC 055 12522 XX 2 LR G2 DDD
					4	1367	3771	2718	2304	4170	5097	5520	36 0	614	17 5	
					6	1812	4999	3603	2997	5424	6630	7181	43 0	840	35 7	
					8	2251	6209	4475	3634	6577	8038	8706	49 0	1072	62 8	
					10	2533	6985	5034	4016	7267	8882	9621	52 5	1226	88 5	
155 22				2	851	2420	1744	1373	2466	3006	3252	5398	25 0	392	7 2	BABC 055 155 22 XX 2 LR G2 DDD
					4	1533	4358	3140	2445	4390	5351	5790	34 0	706	17 8	
					6	2127	6048	4359	3374	6059	7386	7992	41 0	990	37 1	
					8	2660	7562	5450	4202	7547	9199	9954	47 0	1252	65 8	
					10	3023	8596	6195	4765	8558	10432	11287	51 0	1436	95 0	
190 22				2	1450	4085	2943	2217	3985	4859	5228	8732	31 5	549	11 1	BABC 055 190 22 XX 2 LR G2 DDD
					4	2486	7003	5047	3812	6851	8354	9040	39 0	972	25 9	
					6	3341	9411	6782	5140	9238	11265	12190	46 5	1347	52 8	
					8	4094	11533	8312	6323	11364	13856	14994	52 0	1700	93 0	
					10	4540	12790	9218	7030	12634	15405	16670	55 0	1922	131 5	

Emissions mesurées selon EN 1397

Mesure du son selon la norme ISO 3741:2010, à 2 m de l'appareil et avec une atténuation ambiante assumée du niveau sonore de 8 dB(A) / volume du local 100 m³ / temps de réverbération 0.5 sec.

Modèle: BT/ FT

Entrer le code de contrôle
 Pas de contrôle: (ne pas remplir)
 Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
 Jaga Marche/arrêt: D07

HAUTEUR			TYPE	COURANT ABSORBÉ MAX.	TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C	REFROIDISSEMENT SENSIBLE Température ambiante 27°C	CHAUFFER Température ambiante 20°C					NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE	DÉBIT D'AIR	CONSOMMATION D'ÉNERGIE	CODE DE COMMANDE
H	L	T							35/30	45/40	50/45	55/45	75/65				
cm	cm	cm		A	V	16/18 Watts	7/12 Watts	7/12 Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	dB(A)	m³/h	Watts	
BABC 055 055 22			22		2	390	939	677	281	553	695	761	1367	25 5	134	3 7	BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD
					4	674	1685	1214	388	763	959	1050	1886	35 0	254	8 7	
					6	866	2256	1626	465	915	1151	1260	2263	42 5	355	17 2	
					8	1061	2749	1981	529	1040	1308	1432	2575	46 5	450	31 1	
					10	1185	2991	2155	558	1098	1380	1512	2715	51 0	500	41 1	
075 22			22		2	508	1445	1041	343	675	848	929	1667	20 5	178	3 8	BABC 055 075 22 XX 4 LR G2 DDD
					4	870	2475	1784	537	1056	1327	1454	2609	29 5	327	8 8	
					6	1146	3258	2348	661	1299	1633	1788	3210	39 0	456	17 7	
					8	1372	3901	2811	745	1465	1841	2016	3619	45 0	579	31 9	
					10	1533	4358	3141	795	1562	1964	2151	3860	49 0	681	46 4	
095 22			22		2	747	1882	1356	479	947	1193	1308	2359	22 0	247	3 9	BABC 055 095 22 XX 4 LR G2 DDD
					4	1266	3189	2298	656	1376	1733	1900	3427	29 5	413	9 9	
					6	1675	4221	3042	843	1666	2098	2300	4149	37 0	565	20 6	
					8	2000	5040	3632	942	1862	2346	2571	4638	42 5	707	35 9	
					10	2200	5543	3995	995	1968	2479	2717	4901	46 5	809	51 2	
125 22			22		2	787	2172	1565	823	1592	1990	2174	3848	28 0	334	7 2	BABC 055 125 22 XX 4 LR G2 DDD
					4	1367	3771	2718	1146	2216	2770	3027	5357	36 0	614	17 5	
					6	1812	4999	3603	1363	2636	3295	3601	6373	43 0	840	35 7	
					8	2251	6209	4475	1547	2992	3740	4087	7233	49 0	1072	62 8	
					10	2533	6985	5034	1648	3186	3983	4353	7703	52 5	1226	88 5	
155 22			22		2	851	2420	1744	806	1545	1925	2102	3691	25 0	392	7 2	BABC 055 155 22 XX 4 LR G2 DDD
					4	1533	4358	3140	1264	2423	3020	3297	5789	34 0	706	17 8	
					6	2127	6048	4359	1625	3115	3883	4238	7443	41 0	990	37 1	
					8	2660	7562	5450	1915	3671	4575	4994	8770	47 0	1252	65 8	
					10	3023	8596	6195	2093	4012	5000	5457	9585	51 0	1436	95 0	
190 22			22		2	1450	4085	2943	1333	2560	3193	3486	6133	31 5	549	11 1	BABC 055 190 22 XX 4 LR G2 DDD
					4	2486	7003	5047	1982	3807	4748	5184	9119	39 0	972	25 9	
					6	3341	9411	6782	2462	4729	5897	6439	11328	46 5	1347	52 8	
					8	4094	11533	8312	2834	5443	6788	7411	13038	52 0	1700	93 0	
					10	4540	12790	9218	3027	5814	7250	7916	13927	55 0	1922	131 5	


Emissions mesurées selon EN 1397
Mesure du son selon la norme ISO 3741:2010, à 2 m de l'appareil et avec une atténuation ambiante assumée du niveau sonore de 8 dB(A) / volume du local 100 m³ / temps de réverbération 0.5 sec.

Modèle: BT, FT
Entrer le code de contrôle
Pas de contrôle: (ne pas remplir)
Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
Jaga Marche/arrêt: D08

BRIZA 22 ENCASTREMENT

ACCESSOIRES


CAISSON DE RENOUVELLEMENT D'AIR AVEC MOTEUR MODULABLE 0...10V

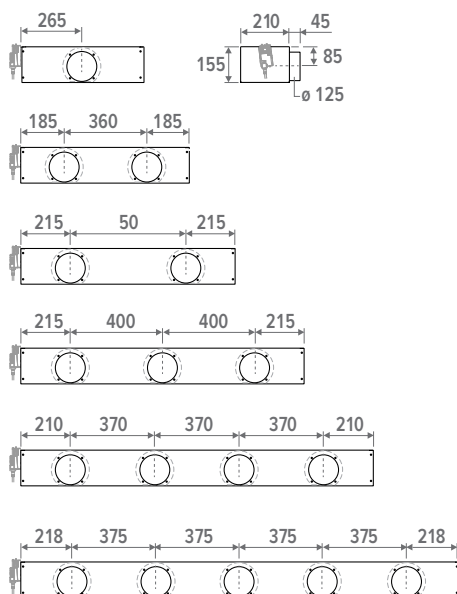

- Caisson de renouvellement d'air motorisée 230 VAC, avec clapet modulante réglable (position de la clapet par modulation signal 0 ...10 V)
- raccordement $\varnothing 12.5$ cm
- acier laqué en gris foncé - RAL 7024

CODE	L BRIZA 22	# raccords
8763 0301	550	1
8763 0302	750	2
8763 0303	950	2
8763 0304	1250	3
8763 0305	1550	4
8763 0306	1900	5


COUDE DE SOUFFLAGE D'AIR 90°

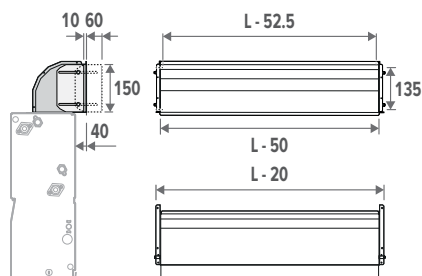

- en tôle d'acier galvanisée
- avec bande de caoutchouc pour un raccordement optimal
- avec des perforations pour le montage de la grille de soufflage
- plage de réglage -1 à +4 cm

CODE	L BRIZA 22
8788 0101	550
8788 0102	750
8788 0103	950
8788 0104	1250
8788 0105	1550
8788 0106	1900


REPRISE D'AIR 90°

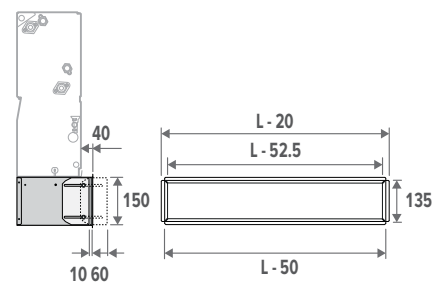

- en tôle d'acier galvanisée
- avec bande de caoutchouc pour un raccordement optimal
- avec des perforations pour le montage de la grille de soufflage
- plage de réglage -1 à +4 cm

CODE	L BRIZA 22
8787 0101	550
8787 0102	750
8787 0103	950
8787 0104	1250
8787 0105	1550
8787 0106	1900

GRILLE EXTÉRIEURE




- grille extérieure en aluminium couleur naturelle
- treillis métallique à fine structure contre la vermine.
- protection contre la pluie

CODE
8776 1750

BRIZA 22 ENCASTREMENT

ACCESSOIRES


GRILLE RÉGLABLE POUR PIÈCE D'ANGLE À 90°

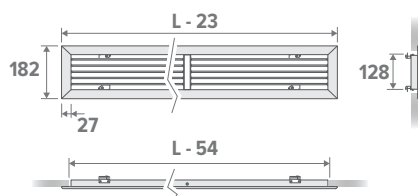

- grille en aluminium anodisé
- ressorts de serrage pour montage dans le mur, le plafond ou pièce de soufflage

CODE	L BRIZA 22	Ouverture d'encastrement
8789 201	550	500 x 150
8789 202	750	700 x 150
8789 203	950	900 x 150
8789 204	1250	1200 x 150
8789 205	1550	1500 x 150
8789 206	1900	1850 x 150


GRILLE LINÉAIRE POUR PIÈCE D'ANGLE À 90°

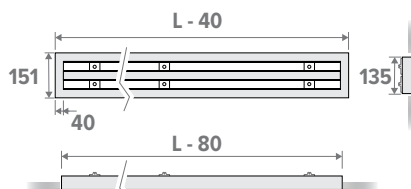

- grille en aluminium anodisé
- support métallique avec vis de réglage pour montage dans le mur, le plafond ou pièce de soufflage
- chaque intervalle d'air est réglable individuellement et est équipé de 2 aubes de guidage d'air de forme spéciale (largeur d'intervalle 25 mm)
- on obtient un modèle de soufflage idéal qui peut être réglé sur 180°

CODE	L BRIZA 22	Ouverture d'encastrement
8789 225	550	475 x 135
8789 226	750	675 x 135
8789 227	950	875 x 135
8789 228	1250	1175 x 135
8789 229	1550	1475 x 135
8789 230	1900	1825 x 135



GRILLE À BARREAUX POUR PIÈCE D'ANGLE À 90°

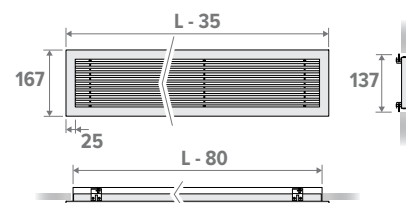

- grille en aluminium anodisé
- barres fixes
- ressorts de serrage pour montage dans le mur, le plafond ou pièce de soufflage

CODE	L BRIZA 22	Ouverture d'encastrement
8789 215	550	485 x 137
8789 216	750	685 x 137
8789 217	950	885 x 137
8789 218	1250	1185 x 137
8789 219	1550	1485 x 137
8789 220	1900	1835 x 137



PLENUM DE REPRISE D'AIR 180°

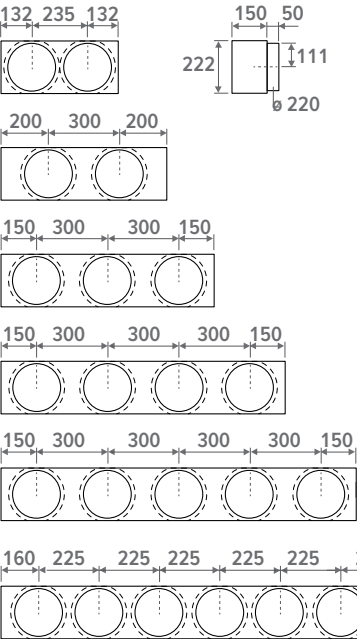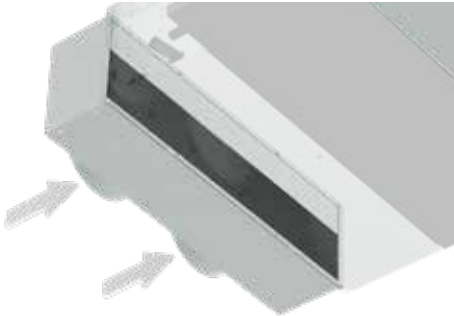

- raccordement Ø 20cm
- montage sur le côté de l'aspiration
- en tôle d'acier galvanisée

CODE	L BRIZA 22	# raccords
8764 0501	550	2
8764 0502	750	2
8764 0503	950	3
8764 0504	1250	4
8764 0505	1550	5
8764 0506	1900	7


PLENUM DE SOUFFLAGE 180°

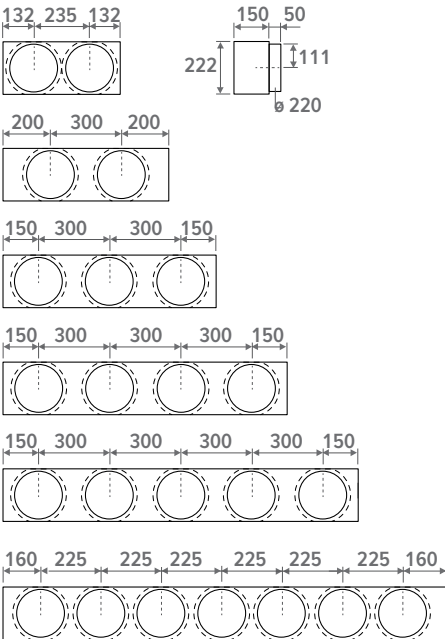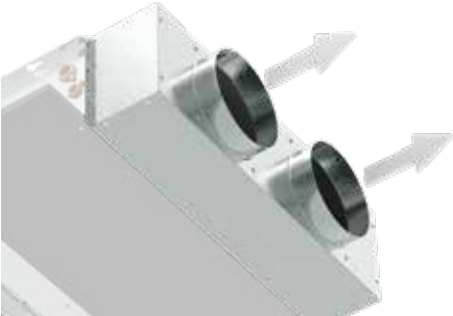

- raccordement Ø 20cm
- montage sur le côté de l'aspiration
- en tôle d'acier galvanisée

CODE	L BRIZA 22	# raccords
8764 0601	550	2
8764 0602	750	2
8764 0603	950	3
8764 0604	1250	4
8764 0605	1550	5
8764 0606	1900	7

FILTRE

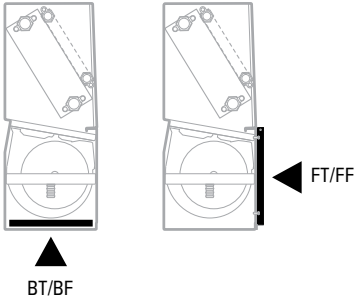

CODE	Longueur
8721 401	550
8721 402	750
8721 403	950
8721 404	1250
8721 405	1550
8721 406	1900

BRIZA 22 PLUG&PLAY



RACCORDEMENT HYDRONIQUE



Bitube

INTÉRIEUR ROBUSTE

en acier galvanisé électrolytique

THERMOSTAT WIFI

avec écran tactile et application



RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



ÉCHANGEUR DE CHALEUR

avec couche de protection hydrophile pour
une capacité de refroidissement optimale

FILTRE REMPLAÇABLE

en tissu polypropylène (classe G2)

BAC À CONDENSATS


métallique avec couche de peinture epoxy-polyester

VENTILATEURS CENTRIFUGES

avec technologie GreenTech-EC : économie d'énergie,
commande aisée, faible niveau sonore.


MOTEUR EC INTÉGRÉ

pour une consommation d'énergie beaucoup plus faible
et une durée de vie plus longue

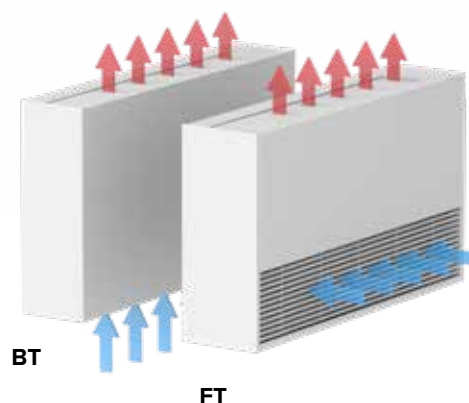

BRIZA 22 PLUG&PLAY

DIMENSIONS (en mm)

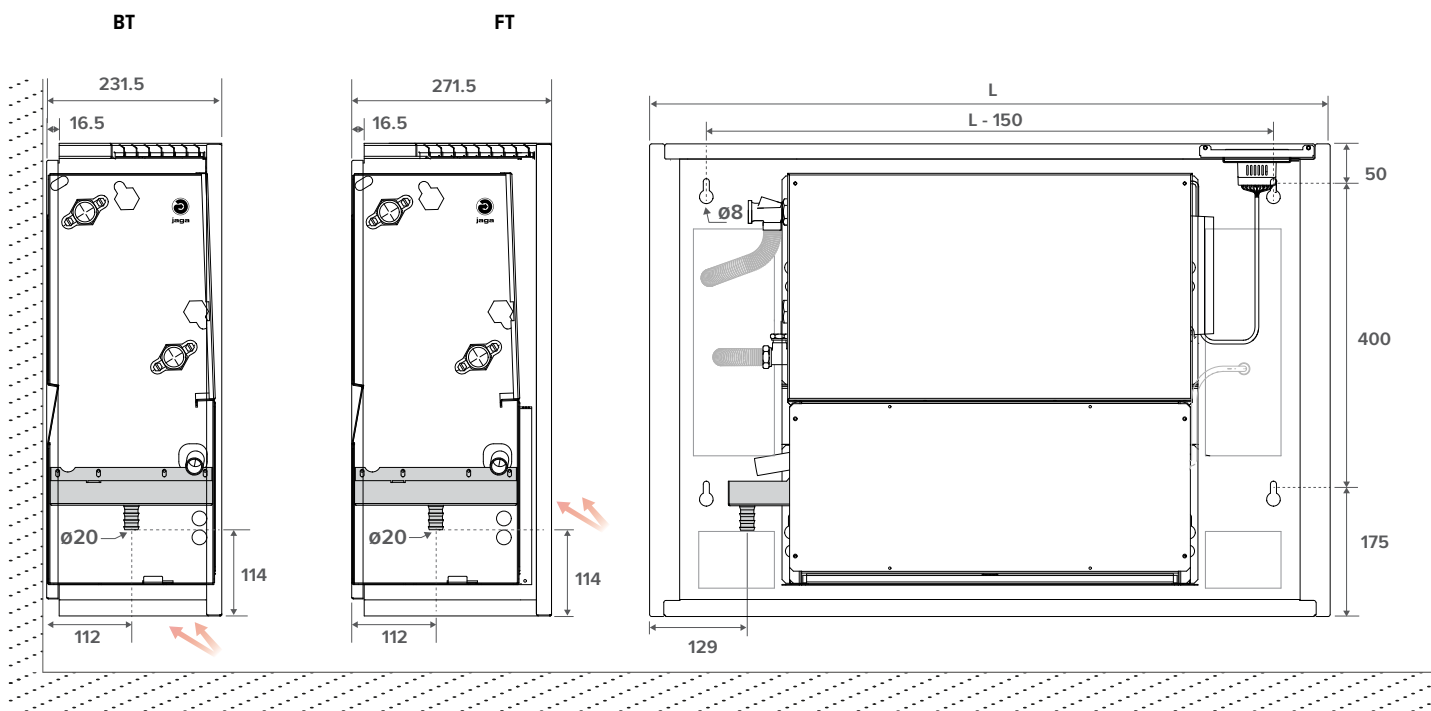

LIVRAISON STANDARD

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- bac à condensats avec évacuation
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)
- thermostat Wifi JRT 100TW
- alimentation intégrée pour un raccord électrique 230 V simple, avec connecteur à pince
- vannes prémontées, raccordement Eurocone 3/4"

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs

RACCORDEMENT

Standard

- raccords hydroniques à gauche Bitube Installation: G 3/4" raccordement
- connecteur clamp pour raccords électriques 230 VAC à droite, à raccorder via alimentation externe

Optionnelle

Hydronique à droite, électrique à gauche:

Remplacer le code de raccordement **LR** par **RL**. Sans supplément de prix.


CODE DE COMMANDE BRIZA 22 PLUG&PLAY

BAMW 063 055 22 XXX XX 2 LR G2 F11 TW


Modèle: BT, FT

Couleur

Longueur

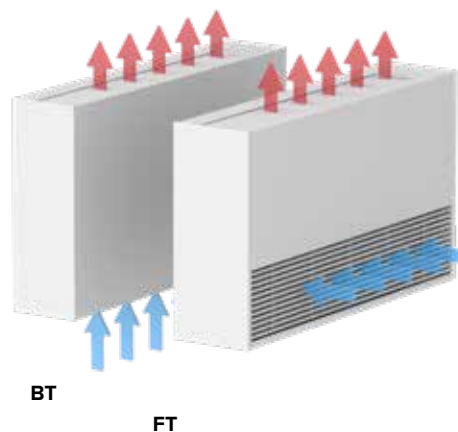


DIMENSIONS (en mm)

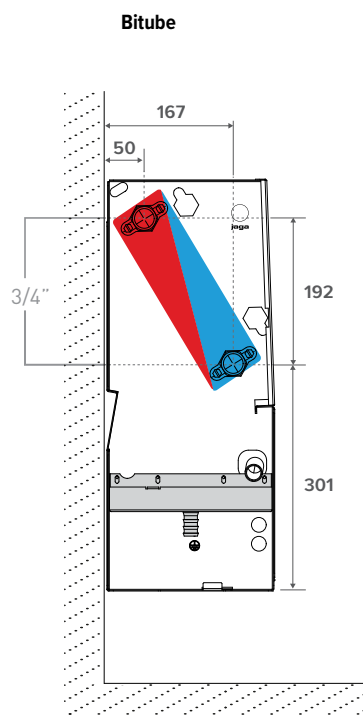

THERMOSTAT WIFI INTÉGRÉ (TW)



- zones programmables 7 jours (1-7)
- commande de vannes 24 VDC chauffer/refroidir
- Écran tactile LCD
- commande via WiFi (app Smartphone)

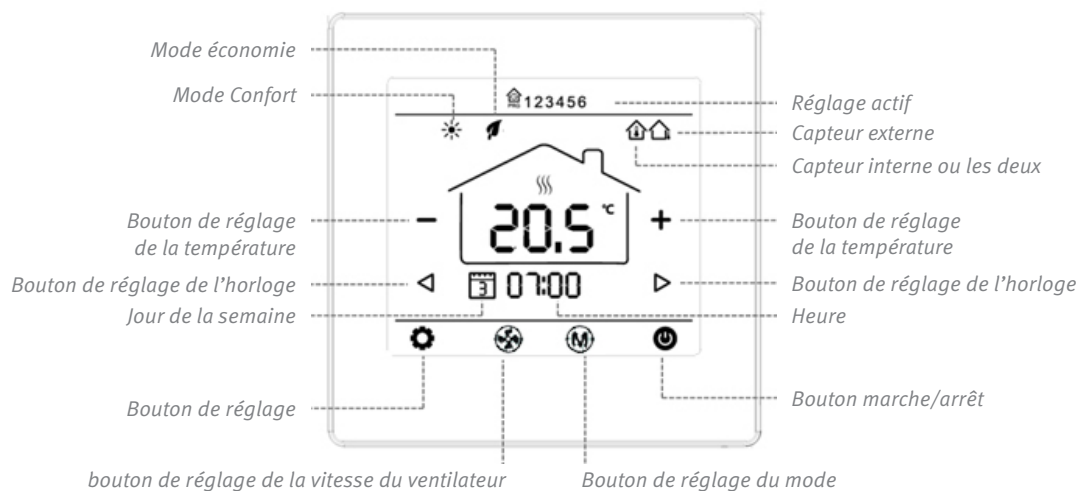

Sélectionnez manuellement
votre température idéale

Paramétrez votre
programme hebdomadaire

Sélectionnez la
température souhaitée



HAUTEUR H cm			LONGUEUR L cm			TYPE T cm			COURANT ABSORBÉ MAX. I A			TENSION DE COMMANDE U V			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts			REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts			REFROIDISSEMENT SENSIBLE Température ambiante 27°C 7/12 Watts			CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts 45/40 Watts 50/45 Watts 55/45 Watts 75/65 Watts					NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE dB(A)			DÉBIT D'AIR m³/h			CONSUMMATION D'ÉNERGIE Watts			CODE DE COMMANDE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
BAMW 063 090 22			110 22			130 22			160 22			190 22			225 22			2			4			6			8			10			2			4					6			8			10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Emissions mesurées selon EN 1397

Mesure du son selon la norme ISO 3741:2010, à 2 m de l'appareil et avec une atténuation ambiante assumée du niveau sonore de 8 dB(A) / volume du local 100 m³ / temps de réverbération 0.5 sec.

remplir code de couleur

modèle: BT / FT



BRIZA 22 MODÈLE MURAL



RACCORDEMENT HYDRONIQUE



Bitube



4-tubes

ÉCHANGEUR DE CHALEUR

avec couche de protection hydrophile pour une capacité de refroidissement optimale

INTÉRIEUR ROBUSTE

en acier galvanisé électrolytique

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



FILTRE REMPLAÇABLE

en tissu polypropylène (classe G2)

BAC À CONDENSATS


métallique avec couche de peinture epoxy-polyester

VENTILATEURS CENTRIFUGES

avec technologie GreenTech-EC : économie d'énergie, commande aisée, faible niveau sonore.


MOTEUR EC INTÉGRÉ

pour une consommation d'énergie beaucoup plus faible et une durée de vie plus longue

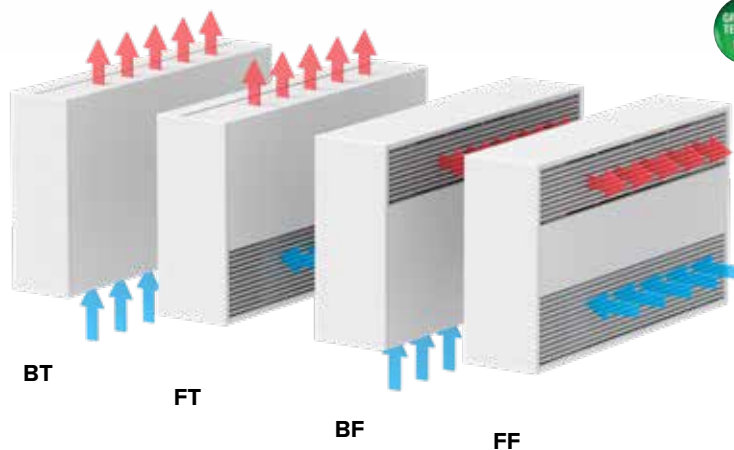

BRIZA 22 MODÈLE MURAL

DIMENSIONS (en mm)

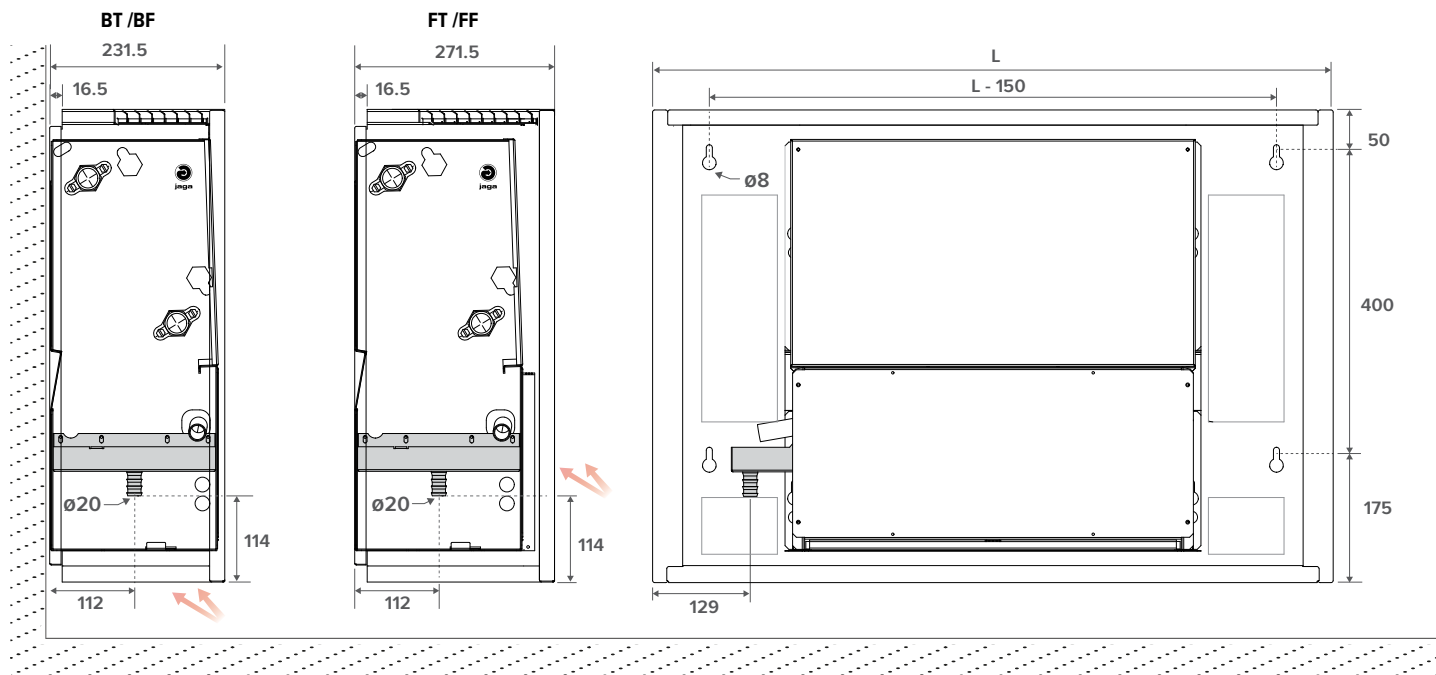

LIVRAISON STANDARD

- habillage laqué en acier galvanisé Sendzimir
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- bac à condensats avec évacuation
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs

RACCORDEMENT

Standard


- raccords hydroniques à gauche
Bitube Installation: G 3/4" raccordement
4-tubes Installation: grand échangeur de chaleur: G 3/4" raccordement
petit échangeur de chaleur: G 1/2" raccordement
- connecteur clamp pour raccords électriques 230 VAC à droite, à raccorder via alimentation externe

Optionnelle

Hydronique à droite, électrique à gauche:

Remplacer le code de raccordement **LR** par **RL**. Sans supplément de prix.

INSTALLATION / ESPACE LIBRE

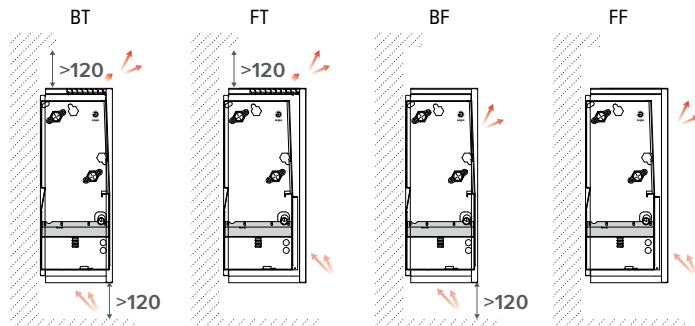

CODE DE COMMANDE BRIZA 22 MODÈLE MURAL BITUBE

BAMW 063 055 22 XXX XX 2 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Réglage Jaga à 3 positions: D05
- Jaga Marche/arrêt: D07

Modèle: BT, FT, BF, FF

Couleur

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22 MODÈLE MURAL 4-TUBES

BAMW 063 055 22 XXX XX 4 LR G2 DDD


Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Réglage Jaga à 3 positions: D06
- Jaga Marche/arrêt: D08

Modèle: BT, FT, BF, FF

Couleur



Longueur

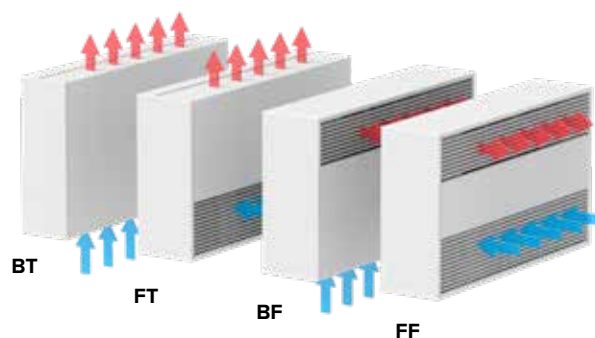


BRIZA 22 MODÈLE MURAL

RACCORDEMENT HYDRONIQUE

DIMENSIONS (en mm)

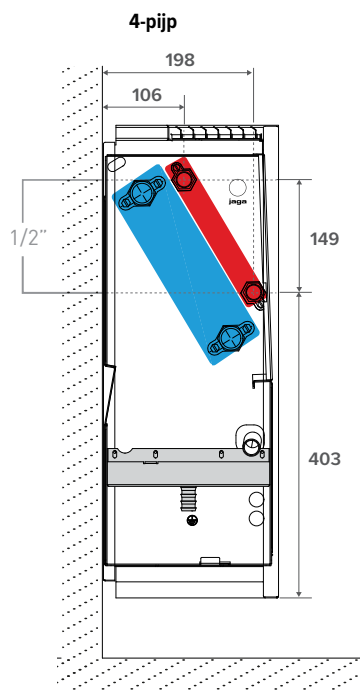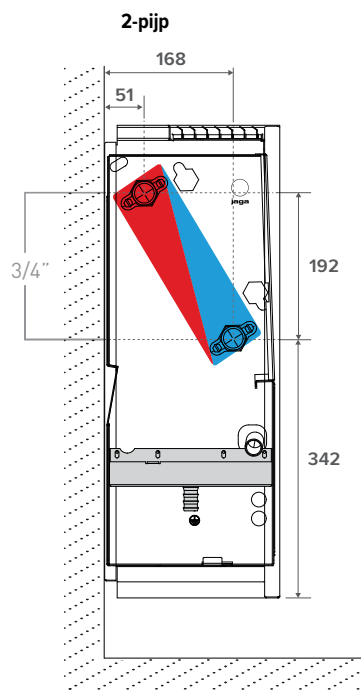

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT:
GRAND ÉCHANGEUR DE CHALEUR 3/4"
BITUBE & SYSTÈME À 4 TUYAUX



Kit de raccordement Bitube Jaga 3/4 DN20



kit 301 Kv max. 0.8 - 2.5

BITUBE

CODY WA5 24 0	24 VDC
CODY WA5 23 0	230 VDC

Kit de raccordement avec 2 vannes de Retour 3/4» 180°




kit 302

BITUBE

CODY LO5 00 0

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT:
PETIT ÉCHANGEUR DE CHALEUR 1/2"
SYSTÈME À 4 TUYAUX



Kit de raccordement Jaga 1/2"



kit 98 Kv 1.5 sans prééréglage

BITUBE

CODY WA4 24 0	24 VDC
CODY WA4 23 0	230 VAC

Kit de raccordement avec 2 vannes de retour G 1/2"



kit 99

CODY LOM 00 0

Flexibles de raccordement en acier inoxydable 1/2"



CODE	Longueur	
7990 068	200 < 260 mm	2 pièces

Flexibles de raccordement en acier inoxydable 3/4"



CODE	Longueur	
8776 00010002	300 < 600 mm	2 pièces

ALIMENTATIONS



Prévoyez 230 VAC pour l'installation Briza. Vous souhaitez utiliser une commande Jaga ?

Choisissez alors l'une de ces alimentations 24 VDC.

Les appareils Jaga sont homologués CE: EN-60335 lors de l'utilisation des alimentations Jaga d'origine.

Alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche



- avec émerillon de raccord étanche
- conformité UL1310 - EN 60950-1 / Classe 2
- tension de sortie 24 VDC
- tension d'entrée 100 - 240 VAC
- courant de sortie 1.67 A
- puissance 40 Watts
- dimensions L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 cm

CODE


37603 010002

P (ajoutez "P" au code de commande)

prémonté

Ex.: BABW 055 055 22 2 LR G2 P

Alimentation rail DIN



- montage mural ou rail DIN dans une armoire électrique
- conformité: UL60950 / UL508 / EN 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / Classe 2
- tension de sortie 24 VDC
- tension d'entrée 100 - 240 VAC
- raccordement à vis
- Indicateur LED

CODE	L mm	PUISSANCE Watts	COURANT DE SORTIE A
7990 054	3.5	36	1.50
7990 055	5.3	60	2.50
7990 056	7.0	92	3.90
7990 057	10.3	150	6.25

JAGA STURINGEN (OPTIONELLE)

JDPC (JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER)



Tableau de commande

CODE	FUNCTION	TABLEAU DE COMMANDE	COMMANDE EXTERNE 0-10 V	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'EAU	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR
Réglage Jaga BMS 0-10V - 2-pijp (D03)		-	✓	1	-
Réglage Jaga BMS 0-10V - 4-pijp (D04)		-	✓	2	-
Réglage Jaga à 3 positions - 2-pijp (D05)		1	-	1	-
Réglage Jaga à 3 positions - 4-pijp (D06)		1	-	2	-

PAS DE CONTRÔLE JAGA

- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA ouvre la vanne thermoélectrique.
- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA envoie un signal 0-10VDC. Le ventilateur fonctionne proportionnellement au signal 0-10VDC.

RÉGLAGE JAGA BMS 0-10V

- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA ouvre la vanne thermoélectrique.
- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA envoie un signal 0-10V.
- Lors de la reconnaissance de l'eau froide (< 18° C) ou chaude (> 28° C), le ventilateur fonctionne proportionnellement au signal 0-10V.


RÉGLAGE JAGA À 3 POSITIONS

- En cas de demande de chaleur ou de froid, un signal externe (thermostat, BMS/domotique, etc.) commande un moteur thermique ou une pompe de circulation.
- Chauffage: Le ventilateur tourne à une vitesse fixe lorsque l'eau a atteint la température réglée sur 28° C.
- Refroidissement: Le ventilateur tourne à une vitesse fixe lorsque l'eau a atteint la température réglée sur 18° C.
- L'utilisateur choisit manuellement le mode souhaité via le panneau de commande / / / OUT L'appareil présente trois vitesses de fonctionnement. L'appareil démarre à la dernière vitesse sélectionnée (1, 2 ou 3) dès que la température de l'eau définie est atteinte.

Vous souhaitez que l'appareil contrôle la température ambiante ?

Oui, contrôle de la température ambiante dans l'appareil

Les ventilateurs se mettent en marche automatiquement lorsque la commande interne envoie de l'eau chaude/froide dans le radiateur

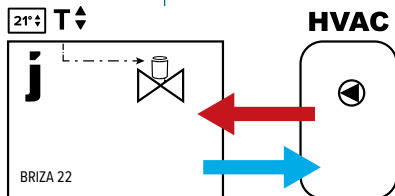

Plug & Play

Contrôle de la température via le WiFi thermostat intégré (JRT 100B) (vanne thermoélectrique dans le radiateur raccordée à l'électronique de l'appareil)

La vitesse du ventilateur s'adapte à la température ambiante et à la température ambiante réglée (par commande tactile)

JAGA TW

Codage Bitube: F11 TW

Codage 4-tubes: /


APPAREIL INCLUS

- kit de vannes
- alimentation
- Contrôle de température intégré (JRT 100 TW)

(Commander raccords bicolnes 3/4" Eurocone séparément)


Non, contrôle de la température ambiante hors appareil

Les ventilateurs se mettent en marche automatiquement lorsque la commande externe envoie de l'eau chaude/froide dans le radiateur.

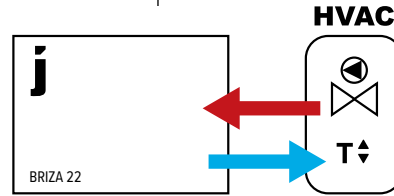

Sans signal 0-10V:

- thermostat d'ambiance (Aucun-Jaga)
- contrôle de zone avec régulation de la température ambiante
- contrôle de la chaudière ou de la pompe à chaleur avec régulation de la température ambiante
- domotique avec contrôle de la température ambiante
- autres contrôles externes de la température ambiante



Sélectionnez 1 des 3 vitesses de ventilation (la vitesse ne s'adapte pas à la température ambiante)


RÉGLAGE JAGA À 3 POSITIONS

D05

D06

Signal 0-10V pour la commande du ventilateur disponible à partir de:

- Thermostat d'ambiance Jaga avec signal 0-10V vers l'appareil
- domotique disponible avec un signal 0-10V vers l'appareil



La vitesse du ventilateur est contrôlée par un raccordement 0-10V à l'électronique du radiateur.

JAGA BMS

D03

D04

La vitesse du ventilateur est contrôlée par une connexion 0-10V au système électronique à l'extérieur du radiateur.

PAS DE CONTRÔLE

/

/

APPAREIL COMPRENANT JAGA JPDC PRÉMONTÉ (SI INDIQUÉ DANS LE CODAGE)

COMMANDE OPTIONNELLE:

- kit de vannes: kit 301 ou kit 302
- flexibles de raccordement en acier inoxydable (par paires)
- alimentation: émerillon de raccord étanche ou alimentation DIN Rail
- thermostat (0-10V) à l'extérieur de l'appareil

HAUTEUR H cm			LONGUEUR L cm			TYPE T cm			COURANT ABSORBÉ MAX. I A			TENSION DE COMMANDE U V			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts			REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts			REFROIDISSEMENT SENSIBLE Température ambiante 27°C 7/12 Watts			CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts 45/40 Watts 50/45 Watts 55/45 Watts 75/65 Watts					NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE dB(A)			DÉBIT D'AIR m³/h			CONSUMMATION D'ÉNERGIE Watts			CODE DE COMMANDE			
BAMW 063 090 22									2			322	831	594	461	848	1042	1131	1918	25,5	116	3,6	BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																		
									4			581	1497	1070	839	1545	1898	2061	3493	35,0	221	8,3																			
									6			781	2014	1440	1101	2025	2489	2702	4580	42,5	308	16,1																			
									8			957	2467	1764	1331	2450	3011	3269	5541	46,5	391	29,0																			
									10			1044	2692	1925	1456	2679	3293	3575	6060	51,0	434	38,2																			
110 22									2			446	1279	915	665	1194	1456	1575	2615	20,5	155	3,5	BAMW 063 110 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																		
									4			771	2209	1579	1190	2137	2605	2819	4678	29,5	284	8,3																			
									6			1023	2933	2097	1593	2861	3488	3774	6264	39,0	396	16,7																			
									8			1236	3543	2533	1929	3463	4222	4568	7581	45,0	503	30,1																			
									10			1392	3991	2853	2171	3898	4752	5141	8533	49,0	591	43,8																			
130 22									2			636	1616	1155	813	1505	1854	2014	3430	22,0	215	3,8	BAMW 063 130 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																		
									4			1104	2804	2005	1435	2655	3270	3552	6051	29,5	359	9,3																			
									6			1483	3767	2694	1942	3594	4426	4808	8190	37,0	491	19,1																			
									8			1794	4557	3258	2361	4370	5381	5846	9959	42,5	614	33,5																			
									10			1992	5060	3618	2631	4869	5997	6515	11098	46,5	703	47,8																			
160 22									2			694	1930	1380	1180	2135	2609	2826	4722	28,0	290	7,0	BAMW 063 160 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																		
									4			1203	3345	2392	2038	3689	4509	4884	8160	36,0	534	16,6																			
									6			1597	4439	3174	2667	4827	5899	6390	10677	43,0	730	33,9																			
									8			1987	5524	3949	3256	5893	7203	7802	13036	49,0	931	59,4																			
									10			2239	6224	4450	3617	6546	8000	8665	14479	52,5	1065	83,5																			
190 22									2			737	2112	1510	1193	2143	2612	2826	4691	25,0	341	7,0	BAMW 063 190 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																		
									4			1334	3823	2733	2133	3830	4668	5051	8383	34,0	614	16,9																			
									6			1857	5322	3805	2952	5301	6462	6992	11605	41,0	860	34,8																			
									8			2327	6670	4769	3686	6620	8069	8731	14491	47,0	1088	61,8																			
									10			2650	7595	5430	4188	7520	9167	9919	16462	51,0	1247	89,2																			
225 22									2			1266	3594	2570	1936	3479	4242	4590	7624	31,5	477	10,7	BAMW 063 225 22 XXX XX 2 LR G2 DDD																		
									4			2181	6194	4428	3341	6005	7322	7924	13160	39,0	845	25,0																			
									6			2944	8360	5977	4522	8128	9911	10725	17812	46,5	1170	50,1																			
									8			3624	10291	7358	5584	10035	12237	13242	21993	52,0	1477	87,9																			
									10			4031	11446	8183	6223	11184	13638	14758	24511	55,0	1670	125,3																			

Emissions mesurées selon EN 1397

Mesure du son selon la norme ISO 3741:2010, à 2 m de l'appareil et avec une atténuation ambiante assumée du niveau sonore de 8 dB(A) / volume du local 100 m³ / temps de réverbération 0.5 sec.

Remplir code de couleur

Modèle: BT / FT / BF / FF

Entrer le code de contrôle

Pas de contrôle: (ne pas remplir)

Réglage Jaga BMS 0-10V: D03

Réglage Jaga à 3 positions: D05

HAUTEUR			LONGUEUR		TYPE	COURANT ABSORBÉ MAX.	TENSION DE COMMANDE	REFROIDIR <i>(sans condensation)</i> TEMPÉRATURE AMBIANTE 27°C		REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C		REFROIDISSEMENT SENSIBLE Température ambiante 27°C		CHAUFFER Température ambiante 20°C					NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE		DÉBIT D'AIR	CONSUMMATION D'ÉNERGIE	CODE DE COMMANDE			
H	L	T	16/18	7/12				7/12	35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	dB(A)	m³/h	Watts										
cm	cm	cm	A	V	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts							
BMW 063 090 22							2	322	831	594	264	520	653	716	1285	25,5	116	3,6	BMW 063 090 22 XXX XX 4 LR G2 DDD							
							4	581	1497	1070	360	708	890	974	1749	35,0	221	8,3								
							6	781	2014	1440	431	847	1065	1167	2095	42,5	308	16,1								
							8	957	2467	1764	491	965	1213	1329	2385	46,5	391	29,0								
							10	1044	2692	1925	519	1021	1283	1406	2524	51,0	434	38,2								
110 22							2	446	1279	915	307	603	758	830	1490	20,5	155	3,5	BMW 063 110 22 XXX XX 4 LR G2 DDD							
							4	771	2209	1579	487	958	1204	1318	2366	29,5	284	8,3								
							6	1023	2933	2097	608	1196	1503	1646	2955	39,0	396	16,7								
							8	1236	3543	2533	696	1369	1721	1885	3382	45,0	503	30,1								
							10	1392	3991	2853	752	1478	1858	2035	3652	49,0	591	43,8								
130 22							2	636	1616	1155	429	847	1067	1170	2110	22,0	215	3,8	BMW 063 130 22 XXX XX 4 LR G2 DDD							
							4	1104	2804	2005	632	1250	1574	1725	3112	29,5	359	9,3								
							6	1483	3767	2694	777	1536	1934	2120	3825	37,0	491	19,1								
							8	1794	4557	3258	881	1741	2193	2404	4336	42,5	614	33,5								
							10	1992	5060	3618	940	1858	2340	2565	4627	46,5	703	47,8								
160 22							2	694	1930	1380	767	1484	1855	2027	3587	28,0	290	7,0	BMW 063 160 22 XXX XX 4 LR G2 DDD							
							4	1203	3345	2392	1059	2048	2560	2798	4951	36,0	534	16,6								
							6	1597	4439	3174	1262	2440	3050	3333	5898	43,0	730	33,9								
							8	1987	5524	3949	1440	2785	3481	3805	6733	49,0	931	59,4								
							10	2239	6224	4450	1542	2983	3729	4075	7211	52,5	1065	83,5								
190 22							2	737	2112	1510	725	1390	1732	1891	3320	25,0	341	7,0	BMW 063 190 22 XXX XX 4 LR G2 DDD							
							4	1334	3823	2733	1135	2176	2712	2960	5199	34,0	614	16,9								
							6	1857	5322	3805	1466	2810	3502	3822	6713	41,0	860	34,8								
							8	2327	6670	4769	1738	3332	4152	4533	7960	47,0	1088	61,8								
							10	2650	7595	5430	1910	3661	4563	4981	8748	51,0	1247	89,2								
225 22							2	1266	3594	2570	1211	2326	2901	3167	5572	31,5	477	10,7	BMW 063 225 22 XXX XX 4 LR G2 DDD							
							4	2181	6194	4428	1798	3454	4307	4703	8273	39,0	845	25,0								
							6	2944	8360	5977	2246	4314	5381	5875	10335	46,5	1170	50,1								
							8	3624	10291	7358	2608	5009	6247	6821	12000	52,0	1477	87,9								
							10	4031	11446	8183	2805	5387	6718	7335	12904	55,0	1670	125,3								

Emissions mesurées selon EN 1397
Mesure du son selon la norme ISO 3741:2010, à 2 m de l'appareil et avec une atténuation ambiante assumée du niveau sonore de 8 dB(A) / volume du local 100 m³ / temps de réverbération 0.5 sec.

Remplir code de couleur

Modèle: BT / FT / BF / FF

Entrer le code de contrôle

Pas de contrôle: (ne pas remplir)

Réglage Jaga BMS 0-10V: D04

Réglage Jaga à 3 positions: D06

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

BRIZA 22 MODÈLE PLAFOND



RACCORDEMENT HYDRONIQUE



Bitube



4-tubes

INTÉRIEUR ROBUSTE

en acier galvanisé électrolytique

ÉCHANGEUR DE CHALEUR

avec couche de protection hydrophile pour une capacité de refroidissement optimale

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



FILTRE REMPLAÇABLE

en tissu polypropylène (classe G2)

BAC À CONDENSATS

métallique avec couche de peinture epoxy-polyester


MOTEUR EC INTÉGRÉ

pour une consommation d'énergie beaucoup plus faible et une durée de vie plus longue



VENTILATEURS CENTRIFUGES

avec technologie GreenTech-EC : économie d'énergie, commande aisée, faible niveau sonore.

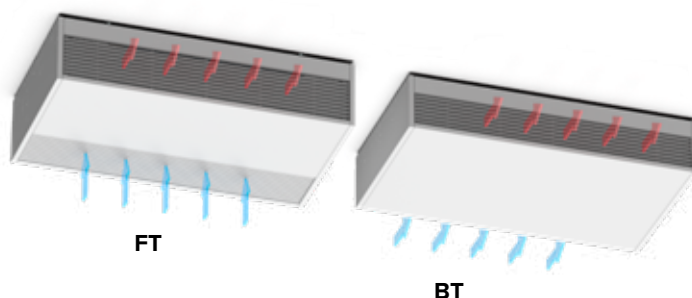


FT

BT

BRIZA 22 MODÈLE PLAFOND

DIMENSIONS (en mm)

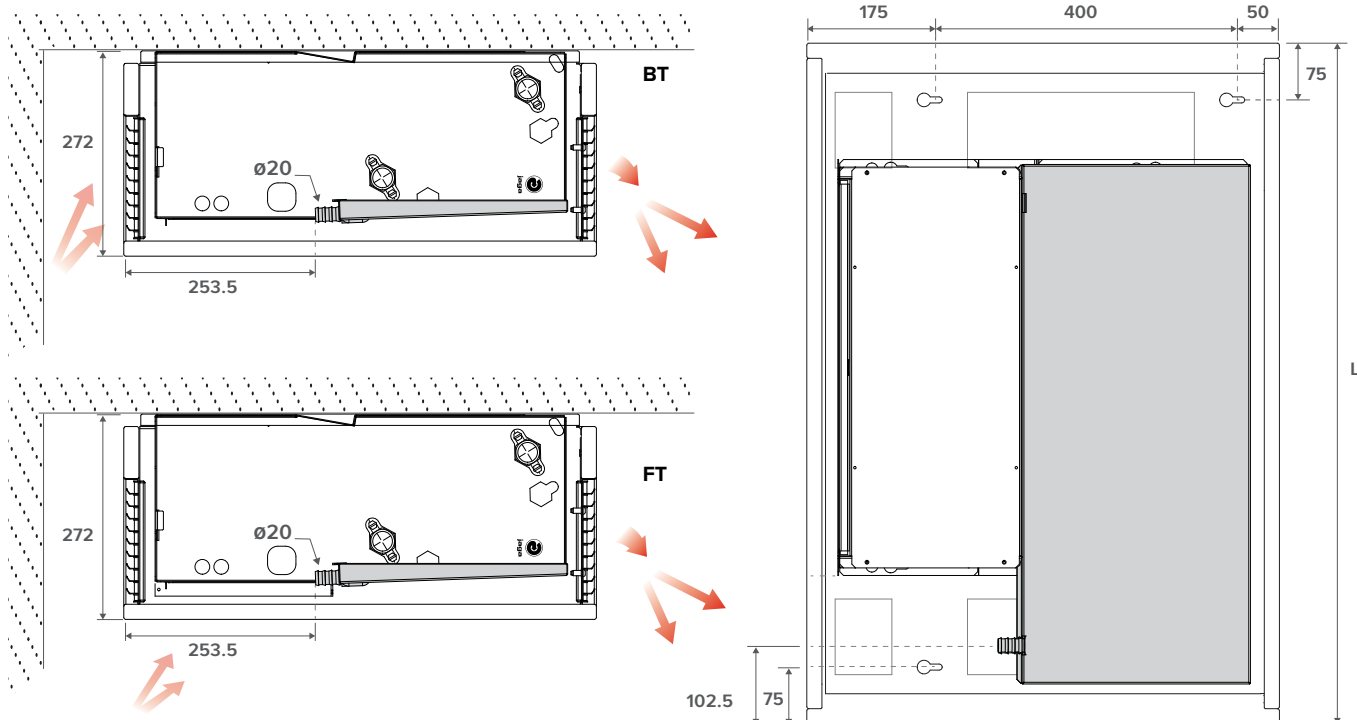

LIVRAISON STANDARD

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- intérieur robuste en acier galvanisé électrolytique
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) centrifuge(s) à double entrée
- bac à condensats avec évacuation
- filtre remplaçable en tissu polypropylène (classe G2)

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

AUTRES COULEURS

Voir carte de couleurs

RACCORDEMENT

Standard


- raccords hydroniques à gauche
Bitube Installation: G 3/4" raccordement
4-tubes Installation: grand échangeur de chaleur: G 3/4" raccordement
petit échangeur de chaleur: G 1/2" raccordement
- connecteur clamp pour raccords électriques 230 VAC à droite, à raccorder via alimentation externe

Optionnelle

Hydronique à droite, électrique à gauche:

Remplacer le code de raccordement **LR** par **RL**. Sans supplément de prix.

INSTALLATION / ESPACE LIBRE

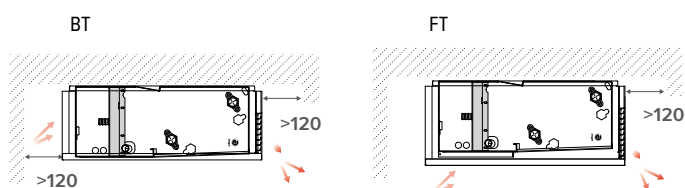

CODE DE COMMANDE BRIZA 22 MODÈLE PLAFOND BITUBE

BAMC 063 055 22 XXX XX 2 LR G2 DDD

Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
- Jaga Marche/arrêt: D07

Modèle: BT, FT

Couleur

Longueur

CODE DE COMMANDE BRIZA 22 MODÈLE PLAFOND 4-TUBES

BAMC 063 055 22 XXX XX 4 LR G2 DDD


Commande:

- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D04
- Jaga Marche/arrêt: D08

Modèle: BT, FT

Couleur

Longueur

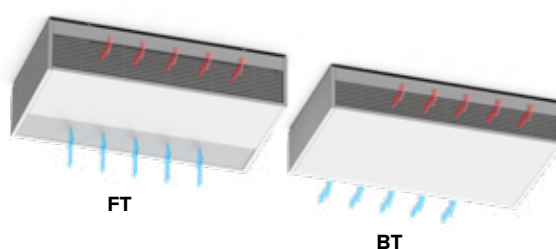


BRIZA 22 MODÈLE PLAFOND


RACCORDEMENT HYDRONIQUE

DIMENSIONS (en mm)


Bitube

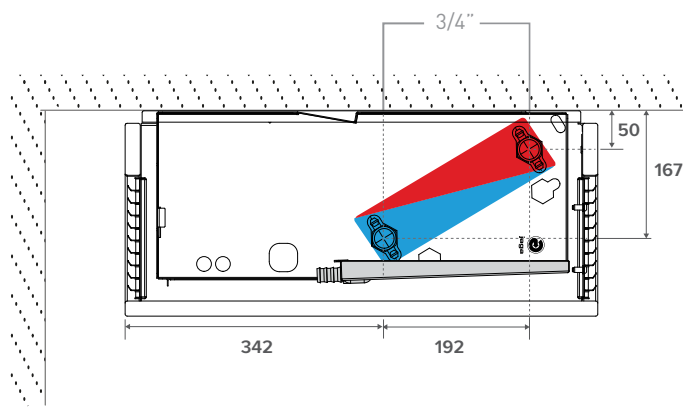

4-tubes

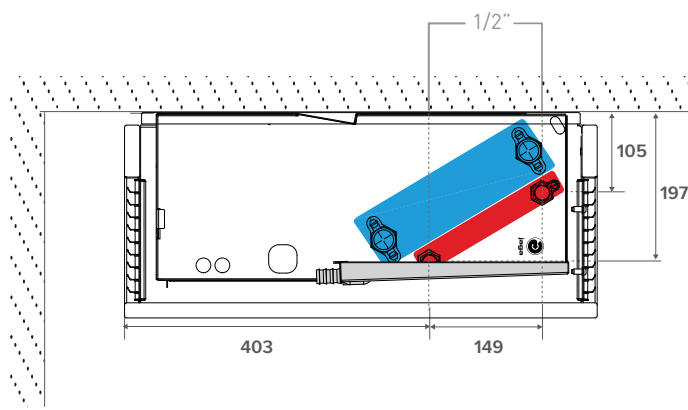

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT:
GRAND ÉCHANGEUR DE CHALEUR 3/4"
BITUBE & SYSTÈME À 4 TUYAUX



Kit de raccordement Bitube Jaga 3/4 DN20



kit 301 Kv max. 0.8 - 2.5
BITUBE

CODY WA5 24 0 24 VDC
CODY WA5 23 0 230 VDC

Kit de raccordement avec 2 vannes de
Retour 3/4» 180°




3/4 filetage intérieur

kit 302
BITUBE

CODY L05 00 0

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT:
PETIT ÉCHANGEUR DE CHALEUR 1/2"
SYSTÈME À 4 TUYAUX



Kit de raccordement Jaga 1/2"



kit 98 Kv 1.5 sans préréglage
BITUBE

CODY WA4 24 0 24 VDC
CODY WA4 23 0 230 VAC

Kit de raccordement avec 2 vannes de retour G 1/2"



1/2" filetage intérieur

kit 99

CODY LOM 00 0

Flexibles de raccordement en acier inoxydable 1/2"



CODE	Longueur	
7990 068	200 < 260 mm	2 pièces

Flexibles de raccordement en acier inoxydable 3/4"




CODE	Longueur	
8776 00010002	300 < 600 mm	2 pièces

Pompe à condensat



CODE
8773 0101

Capteur de niveau de condensat

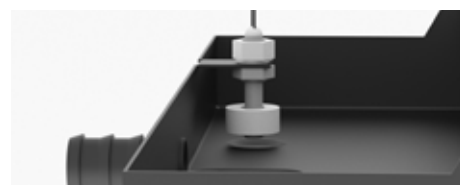

capteur pour la surveillance du niveau de condensat
dans le bac à condensat

CODE
5127 000 100 03

ALIMENTATIONS



Prévoyez 230 VAC pour l'installation Briza. Vous souhaitez utiliser une commande Jaga ?

Choisissez alors l'une de ces alimentations 24 VDC. Les appareils Jaga sont homologués CE: EN-60335 lors de l'utilisation des alimentations Jaga d'origine.

Alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche



- avec émerillon de raccord étanche
- conformité UL1310 - EN 60950-1 / Classe 2
- tension de sortie 24 VDC
- tension d'entrée 100 - 240 VAC
- courant de sortie 1.67 A
- puissance 40 Watts
- dimensions L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 cm

CODE


37603 010002

P (ajoutez "P" au code de commande)

prémonté

Ex.: BABW 055 055 22 2 LR G2 P

Alimentation rail DIN



- montage mural ou rail DIN dans une armoire électrique
- conformité: UL60950 / UL508 / EN 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / Classe 2
- tension de sortie 24 VDC
- tension d'entrée 100 - 240 VAC
- raccordement à vis
- Indicateur LED

CODE	L mm	PUISSANCE Watts	COURANT DE SORTIE A
7990 054	3.5	36	1.50
7990 055	5.3	60	2.50
7990 056	7.0	92	3.90
7990 057	10.3	150	6.25

JAGA STURINGEN (OPTIONELLE)

JDPC (JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER)



Tableau de commande

CODE	FONCTION	TABLEAU DE COMMANDE	COMMANDE EXTERNE 0-10 V	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'EAU	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR
Réglage Jaga BMS 0-10V - Bitube (D03)	  	-	✓	1	-
Réglage Jaga BMS 0-10V - 4-tubes (D04)	  	-	✓	2	-
Jaga Marche/arrêt - Bitube (D07)	  	-	-	1	-
Jaga Marche/arrêt - 4-tubes (D08)	  	-	-	2	-

PAS DE CONTRÔLE JAGA

- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA ouvre la vanne thermoélectrique.
- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA envoie un signal 0-10VDC. Le ventilateur fonctionne proportionnellement au signal 0-10VDC.

RÉGLAGE JAGA BMS 0-10V


- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA ouvre la vanne thermoélectrique.
- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/domotique ou un thermostat JAGA envoie un signal 0-10V.
- Lors de la reconnaissance de l'eau froide (< 18° C) ou chaude (> 28° C), le ventilateur fonctionne proportionnellement au signal 0-10V.

JAGA MARCHE/ARRÊT

- En cas de demande de chaleur ou de froid, un système BMS/Domotique ouvre la vanne thermoélectrique.
- Le ventilateur tourne à une vitesse fixe lorsque l'eau a atteint la température réglée sur 28° C.
- Le ventilateur tourne à une vitesse fixe lorsque l'eau a atteint la température réglée sur 18° C.

Contrôle de la température ambiante hors appareil

Les ventilateurs se mettent en marche automatiquement lorsque la commande externe envoie de l'eau chaude/froide dans le radiateur.

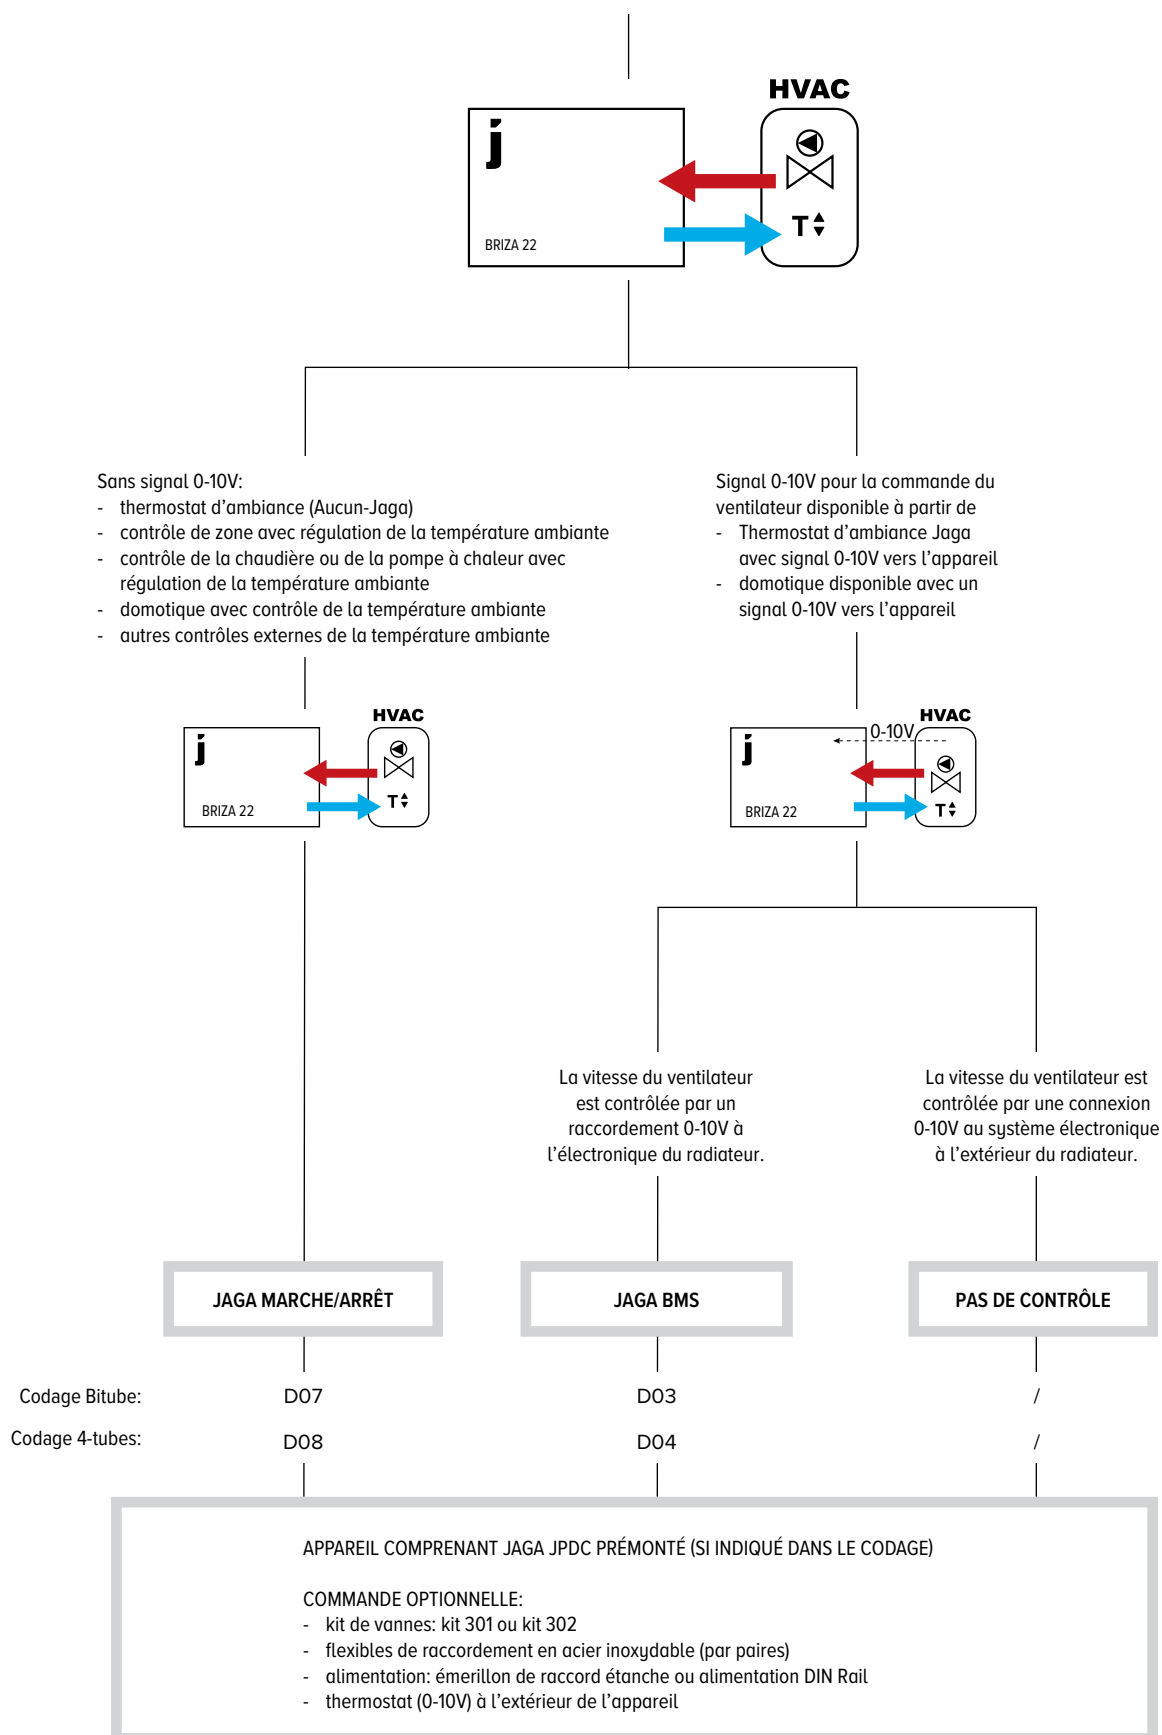

HAUTEUR H cm			LONGUEUR L cm			TYPE T cm			COURANT ABSORBÉ MAX. I A			TENSION DE COMMANDE U V			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts			REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts			REFROIDISSEMENT SENSIBLE Température ambiante 27°C 7/12 Watts			CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts 45/40 Watts 50/45 Watts 55/45 Watts 75/65 Watts					NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE dB(A)			DÉBIT D'AIR m³/h			CONSOMMATION D'ÉNERGIE Watts			CODE DE COMMANDE											
BAMC 063 090 22									2			322			831			594			461			848			1042			1131			1918			25.5			116			3.6			BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR G2 DDD				
									4			581			1497			1070			839			1545			1898			2061			3493			35.0			221			8.3							
									6			781			2014			1440			1101			2025			2489			2702			4580			42.5			308			16.1							
									8			957			2467			1764			1331			2450			3011			3269			5541			46.5			391			29.0							
									10			1044			2692			1925			1456			2679			3293			3575			6060			51.0			434			38.2							
110 22									2			446			1279			915			665			1194			1456			1575			2615			20.5			155			3.5			BAMC 063 110 22 XXX XX 2 LR G2 DDD				
									4			771			2209			1579			1190			2137			2605			2819			4678			29.5			284			8.3							
									6			1023			2933			2097			1593			2861			3488			3774			6264			39.0			396			16.7							
									8			1236			3543			2533			1929			3463			4222			4568			7581			45.0			503			30.1							
									10			1392			3991			2853			2171			3898			4752			5141			8533			49.0			591			43.8							
130 22									2			636			1616			1155			813			1505			1854			2014			3430			22.0			215			3.8			BAMC 063 130 22 XXX XX 2 LR G2 DDD				
									4			1104			2804			2005			1435			2655			3270			3552			6051			29.5			359			9.3							
									6			1483			3767			2694			1942			3594			4426			4808			8190			37.0			491			19.1							
									8			1794			4557			3258			2361			4370			5381			5846			9959			42.5			614			33.5							
									10			1992			5060			3618			2631			4869			5997			6515			11098			46.5			703			47.8							
160 22									2			694			1930			1380			1180			2135			2609			2826			4722			28.0			290			7.0			BAMC 063 160 22 XXX XX 2 LR G2 DDD				
									4			1203			3345			2392			2038			3689			4509			4884			8160			36.0			534			16.6							
									6			1597			4439			3174			2667			4827			5899			6390			10677			43.0			730			33.9							
									8			1987			5524			3949			3256			5893			7203			7802			13036			49.0			931			59.4							
									10			2239			6224			4450			3617			6546			8000			8665			14479			52.5			1065			83.5							
190 22									2			737			2112			1510			1193			2143			2612			2826			4691			25.0			341			7.0			BAMC 063 190 22 XXX XX 2 LR G2 DDD				
									4			1334			3823			2733			2133			3830			4668			5051			8383			34.0			614			16.9							
									6			1857			5322			3805			2952			5301			6462			6992			11605			41.0			860			34.8							
									8			2327			6670			4769			3686			6620			8069			8731			14491			47.0			1088			61.8							
									10			2650			7595			5430			4188			7520			9167			9919			16462			51.0			1247			89.2							
225 22									2			1266			3594			2570			1936			3479			4242			4590			7624			31.5			477			10.7			BAMC 063 225 22 XXX XX 2 LR G2 DDD				
									4			2181			6194			4428			3341			6005			7322			7924			13160			39.0			845			25.0							
									6			2944			8360			5977			4522			8128			9911			10725			17812			46.5			1170			50.1							
									8			3624			10291			7358			5584			10035			12237			13242			21993			52.0			1477			87.9							
									10			4031			11446			8183			6223			11184			13638			14758			24511			55.0			1670			125.3							

Emissions mesurées selon EN 1397

Mesure du son selon la norme ISO 3741:2010, à 2 m de l'appareil et avec une atténuation ambiante assumée du niveau sonore de 8 dB(A) / volume du local 100 m³ / temps de réverbération 0.5 sec.

Remplir code de couleur

Modèle: BT / FT

Entrer le code de contrôle


Pas de contrôle: (ne pas remplir)

Réglage Jaga BMS 0-10V: D03


Jaga Marche/arrêt: D07

HAUTEUR H cm			LONGUEUR L cm			TYPE T cm			COURANT ABSORBÉ MAX. I A			TENSION DE COMMANDE U V			REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts			REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts			REFROIDISSEMENT SENSIBLE Température ambiante 27°C 7/12 Watts			CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 45/40 50/45 55/45 75/65 Watts Watts Watts Watts Watts					NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE dB(A)			DÉBIT D'AIR m³/h			CONSOMMATION D'ÉNERGIE Watts			CODE DE COMMANDE			
BAMC 063 090 22									2	322	831	594	264	520	653	716	1285	25.5	116	3.6	BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR G2 DDD																				
									4	581	1497	1070	360	708	890	974	1749	35.0	221	8.3																					
									6	781	2014	1440	431	847	1065	1167	2095	42.5	308	16.1																					
									8	957	2467	1764	491	965	1213	1329	2385	46.5	391	29.0																					
									10	1044	2692	1925	519	1021	1283	1406	2524	51.0	434	38.2																					
110 22									2	446	1279	915	307	603	758	830	1490	20.5	155	3.5	BAMC 063 110 22 XXX XX 4 LR G2 DDD																				
									4	771	2209	1579	487	958	1204	1318	2366	29.5	284	8.3																					
									6	1023	2933	2097	608	1196	1503	1646	2955	39.0	396	16.7																					
									8	1236	3543	2533	696	1369	1721	1885	3382	45.0	503	30.1																					
									10	1392	3991	2853	752	1478	1858	2035	3652	49.0	591	43.8																					
130 22									2	636	1616	1155	429	847	1067	1170	2110	22.0	215	3.8	BAMC 063 130 22 XXX XX 4 LR G2 DDD																				
									4	1104	2804	2005	632	1250	1574	1725	3112	29.5	359	9.3																					
									6	1483	3767	2694	777	1536	1934	2120	3825	37.0	491	19.1																					
									8	1794	4557	3258	881	1741	2193	2404	4336	42.5	614	33.5																					
									10	1992	5060	3618	940	1858	2340	2565	4627	46.5	703	47.8																					
160 22									2	694	1930	1380	767	1484	1855	2027	3587	28.0	290	7.0	BAMC 063 160 22 XXX XX 4 LR G2 DDD																				
									4	1203	3345	2392	1059	2048	2560	2798	4951	36.0	534	16.6																					
									6	1597	4439	3174	1262	2440	3050	3333	5898	43.0	730	33.9																					
									8	1987	5524	3949	1440	2785	3481	3805	6733	49.0	931	59.4																					
									10	2239	6224	4450	1542	2983	3729	4075	7211	52.5	1065	83.5																					
190 22									2	737	2112	1510	725	1390	1732	1891	3320	25.0	341	7.0	BAMC 063 190 22 XXX XX 4 LR G2 DDD																				
									4	1334	3823	2733	1135	2176	2712	2960	5199	34.0	614	16.9																					
									6	1857	5322	3805	1466	2810	3502	3822	6713	41.0	860	34.8																					
									8	2327	6670	4769	1738	3332	4152	4533	7960	47.0	1088	61.8																					
									10	2650	7595	5430	1910	3661	4563	4981	8748	51.0	1247	89.2																					
225 22									2	1266	3594	2570	1211	2326	2901	3167	5572	31.5	477	10.7	BAMC 063 225 22 XXX XX 4 LR G2 DDD																				
									4	2181	6194	4428	1798	3454	4307	4703	8273	39.0	845	25.0																					
									6	2944	8360	5977	2246	4314	5381	5875	10335	46.5	1170	50.1																					
									8	3624	10291	7358	2608	5009	6247	6821	12000	52.0	1477	87.9																					
									10	4031	11446	8183	2805	5387	6718	7335	12904	55.0	1670	125.3																					

Emissions mesurées selon EN 1397
Mesure du son selon la norme ISO 3741:2010, à 2 m de l'appareil et avec une atténuation ambiante assumée du niveau sonore de 8 dB(A) / volume du local 100 m³ / temps de réverbération 0.5 sec.

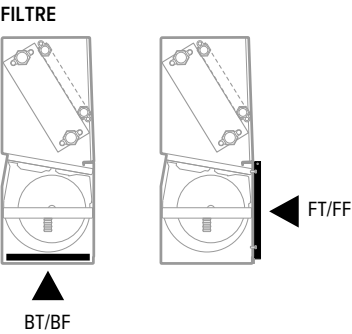

CODE	Longueur
8721 401	550
8721 402	750
8721 403	950
8721 404	1250
8721 405	1550
8721 406	1900

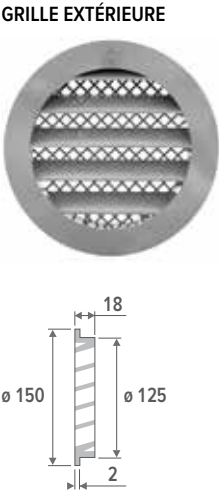

- grille extérieure en aluminium couleur naturelle ø 12.5 cm
- treillis métallique à fine structure contre la vermine.
- protection contre la pluie

CODE
8776 1750

JRT-100 TB
NOIR

8751 050019

JRT-100 TW
BLANC

8751 050017

JRT-100



8751 050012

JRT-200 W



8751 050021

RDG 260T



8751 050020

RDG264KN



8751 050018

	JRT-100 TB / TW	JRT-100	JRT-200 W	RDG 260T	RDG264KN
ALIMENTATION					
tension d'alimentation	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
PUISSANCE / TENSION D'ENTRÉE					
vanne 24V DC contact	2 (NO)	2 (NO)	2	-	-
contact libre de potentiel	-	-	-	3 (NO)	3 (NO)
entrée contact carte magnétique	-	-	-	✓	✓
entrée contact fenêtre	-	-	-	✓	✓
ventilateur (0 - 10 V DC)	max +/- 10 mA	max +/- 10 mA	max +/- 10 mA	max +/- 5 mA	max +/- 5 mA
régulateur de vitesse manuel 3 positions	✓	✓	✓	✓	✓
mode auto	✓	✓	✓	✓	✓
DOMAINES D'APPLICATION					
Bitube					
manuel (H/C)	✓	✓	✓	✓	✓
automatique (H/C) - contrôle de la température de l'eau nécessaire	-	-	-	✓	✓
4-tubes					
manuel (H/C)	✓	✓	✓	✓	✓
automatique (H/C)	✓	✓	✓	✓	✓
DIMENSIONS					
pour montage mural	-	-	✓	✓	✓
pour encastrément mural	✓	✓	optionelle	optionelle	optionelle
FONCTION					
display LCD avec rétroéclairage	-	✓	✓	✓	✓
Écran tactile LCD avec rétro-éclairage	✓	-	-	-	-
degré de protection IP20	-	-	✓	-	-
degré de protection IP30	✓	✓	-	✓	✓
Capteur CO2 intégré	-	-	-	-	✓
capteur d'humidité	-	-	-	-	✓
FONCTIONS					
fuseaux horaires programmables	✓	✓	✓	✓	✓
commande via WiFi (app Smartphone)	✓	-	✓	-	-
ventilateur à démarrage différé	-	-	-	✓	✓
vitesse ventilateur continu	-	-	-	✓	✓
capteur de température 80 cm	✓	✓	optionelle	optionelle	optionelle

Les puissances données à ΔT 50 sont des valeurs exactes calculées selon EN16430. Pour tous les autres ΔT , ce tableau donne une valeur calculée en utilisant un facteur de correction moyen valable pour toutes les dimensions.

Sur www.jaga.com/selection-tools/, vous pouvez télécharger des outils de calcul avec les rendements exacts. Les outils de calcul en ligne sont toujours actualisés avec les données les plus récentes. Des différences mineures de rendement entre les tableaux déjà imprimés et les différents outils de calcul en ligne sont donc tout à fait normales et s'inscrivent dans les marges de tolérance fixées par la norme.

FACTEURS DE CORRECTION MOYENS POUR LES PRODUITS DYNAMIQUES - 75/65/20°C

température ambiante: 20°C		Valeur N moyenne : 1.00								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

température ambiante: 24°C		Valeur N moyenne : 1.00								
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26
70		0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.39	0.24
65			0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.37	0.22
60				0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.34	0.20
55					0.57	0.52	0.46	0.39	0.31	0.18
50						0.47	0.41	0.35	0.27	0.15
45							0.37	0.31	0.24	0.13
40								0.27	0.20	0.11
35									0.17	0.08
30										0.06

Longueur de câble maximale en fonction du nombre d'appareils. Contactez Jaga pour plus d'infos.

		MAX. LONGUEUR DU CÂBLE (M)									
		5	10	15	20	25	30	40	50	75	100
TOTAL PUISSANCE (W)	100	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,10	0,13
	200	0,01	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,11	0,13	0,20	0,26
	300	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,16	0,20	0,30	0,40
	400	0,03	0,05	0,08	0,11	0,13	0,16	0,21	0,26	0,40	0,53
	500	0,03	0,07	0,10	0,13	0,17	0,20	0,26	0,33	0,50	0,66
	600	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	0,40	0,60	0,79
	700	0,05	0,09	0,14	0,19	0,23	0,28	0,37	0,46	0,69	0,93
	800	0,05	0,11	0,16	0,21	0,26	0,32	0,42	0,53	0,79	1,06
	900	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,48	0,60	0,89	1,19
	1000	0,07	0,13	0,20	0,26	0,33	0,40	0,53	0,66	0,99	1,32
	1100	0,13	0,26	0,40	0,53	0,66	0,79	1,06	1,32	1,98	2,65
	1200	0,20	0,40	0,60	0,79	0,99	1,19	1,59	1,98	2,98	3,97
	1300	0,26	0,53	0,79	1,06	1,32	1,59	2,12	2,65	3,97	
	1400	0,33	0,66	0,99	1,32	1,65	1,98	2,65	3,31		
	1500	0,40	0,79	1,19	1,59	1,98	2,38	3,18	3,97		

MIN. SECTION DE FIL:

< 0.75 mm ²	< 1.5 mm ²	< 2.5 mm ²	< 4 mm ²
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

EXEMPLES DE SCHÉMAS D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Jaga facilite votre processus d'installation avec ces exemples de schémas. Coordonnez parfaitement entre eux l'alimentation électrique, le montage de la thermo-vanne, le contrôle, le système de tuyauterie, la surveillance de la température et le nombre d'appareils par zone.

Vous trouverez ici les combinaisons les plus courantes. D'autres variantes sont disponibles via info@jaga.be.

1. ALIMENTATION

Option 1: alimentation séparée
(à l'intérieur de l'appareil)

Option 2: alimentation rail DIN
(à l'extérieur de l'appareil)

2. THERMO-VANNE

Option 1: sur le robinet (à l'intérieur de l'appareil)

Option 2: sur collecteur (à l'extérieur de l'appareil)

3. CHOIX DE COMMANDE

Option 1: thermostat JRT-100TW

Option 2: thermostat JRT-100

Option 3: thermostat JRT-200

Option 4: thermostat RDG 160T

Option 5: domotique

4. HYDRONIQUE

Option 1: système bi-tube

Option 2: système à 4 tuyaux

5. SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE

Option 1: avec surveillance de la température

Option 2: sans surveillance de la température


6. APPAREILS / ZONE

Option 1: un seul appareil

Option 2: plusieurs appareils


BRIZA 22: EXEMPLE DE SCHÉMA 1

- alimentation séparée
- thermo-vanne à l'intérieur de l'appareil
- JRT-100
- Bitube
- sans surveillance de la température
- 1 appareil par zone

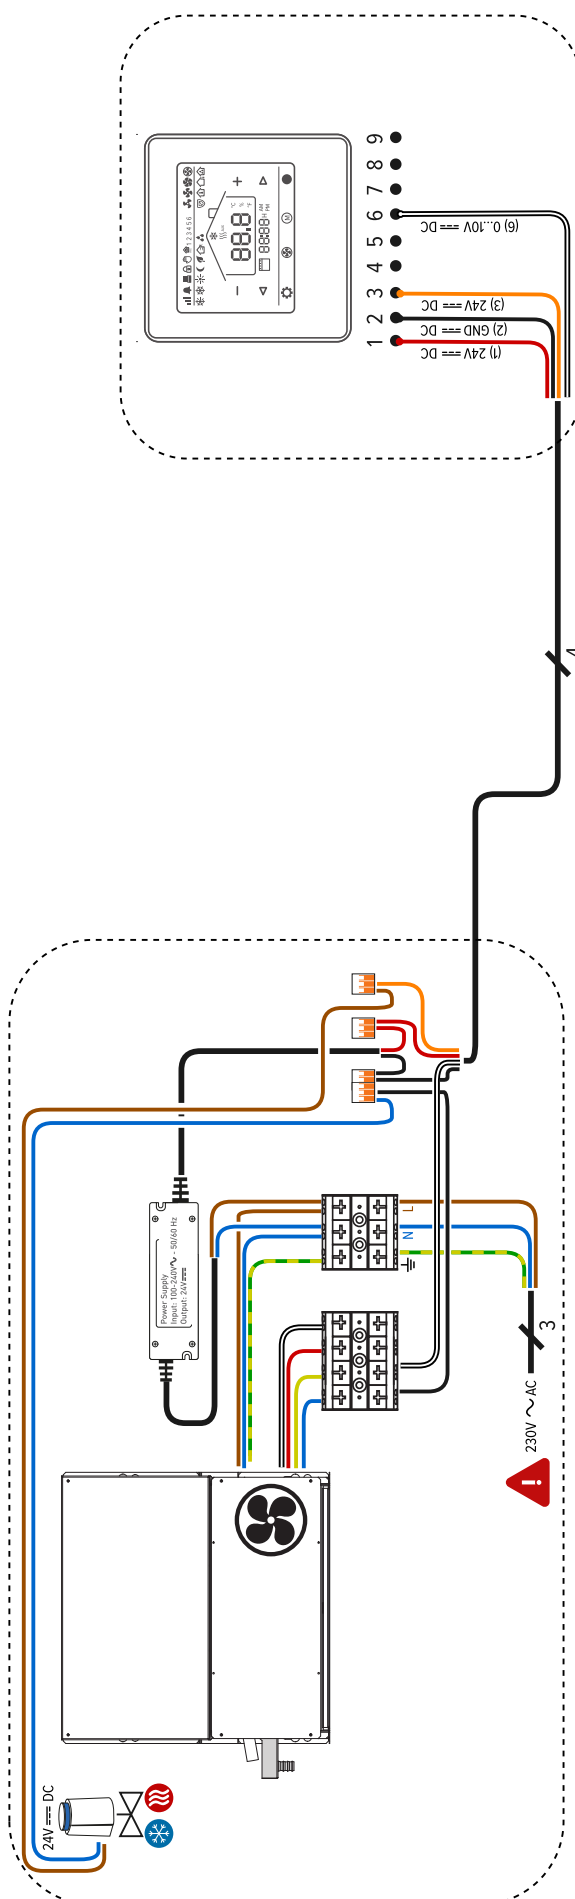


BRIZA 22: EXEMPLE DE SCHÉMA 2

- alimentation rail DIN
- thermo-vanne à l'intérieur de l'appareil
- BMS
- Bitube
- sans surveillance de la température
- 1 appareil par zone

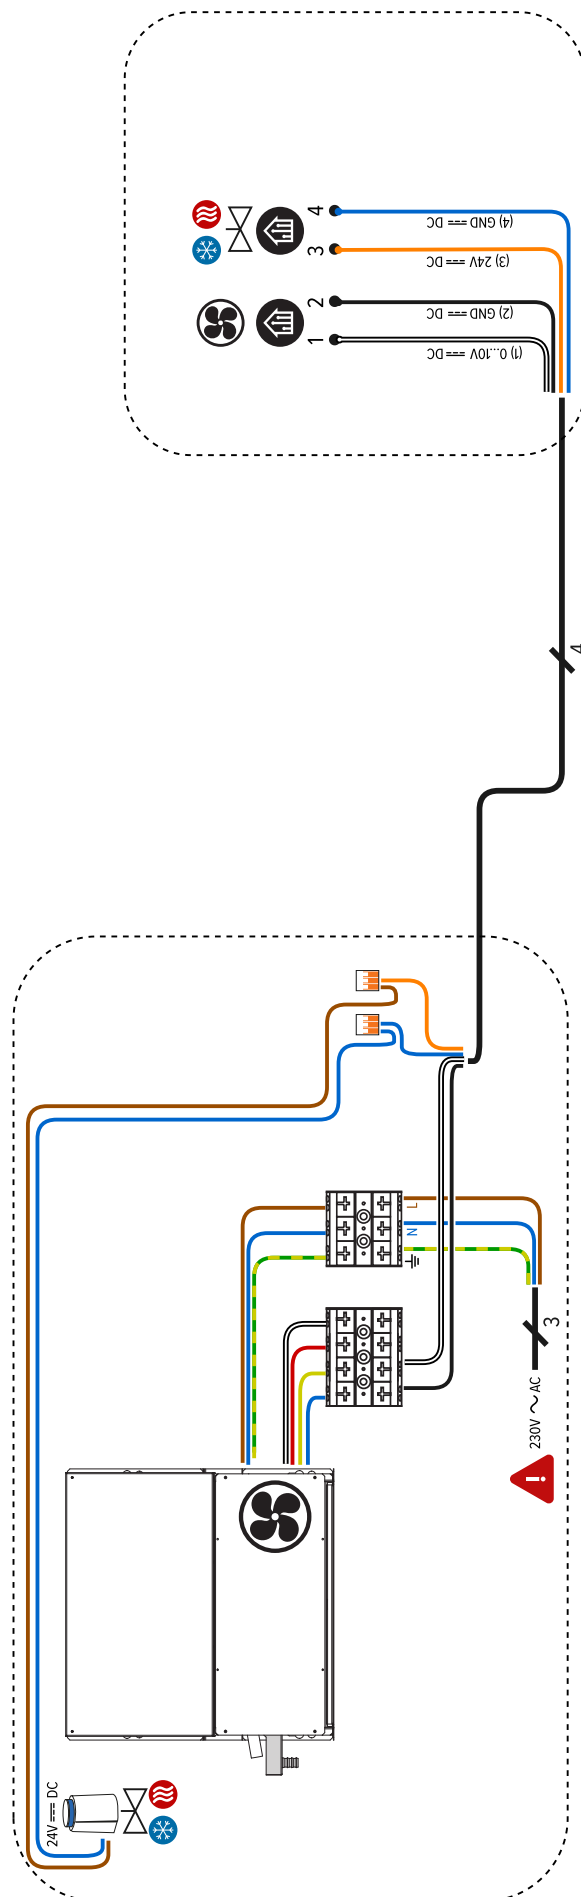


BRIZA 22: EXEMPLE DE SCHÉMA 3



- thermo-vanne à l'intérieur de l'appareil
- JRT-100
- 4-tubes
- sans surveillance de la température
- 1 appareil par zone

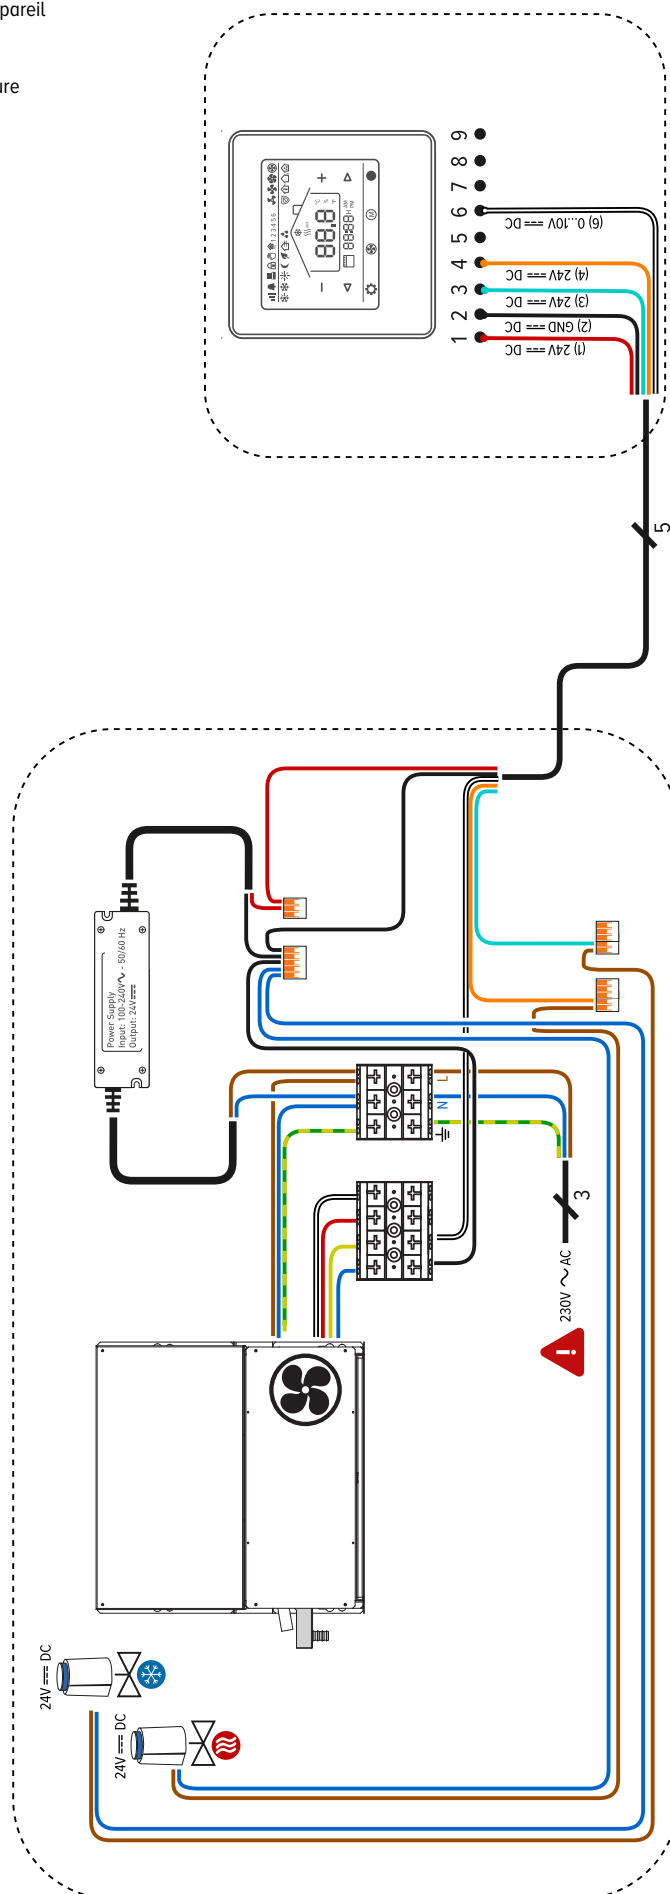


BRIZA 22: EXEMPLE DE SCHÉMA 4

- alimentation séparée
- thermo-vanne à l'intérieur de l'appareil
- RDG 160
- 4-tubes
- sans surveillance de la température
- 1 appareil par zone

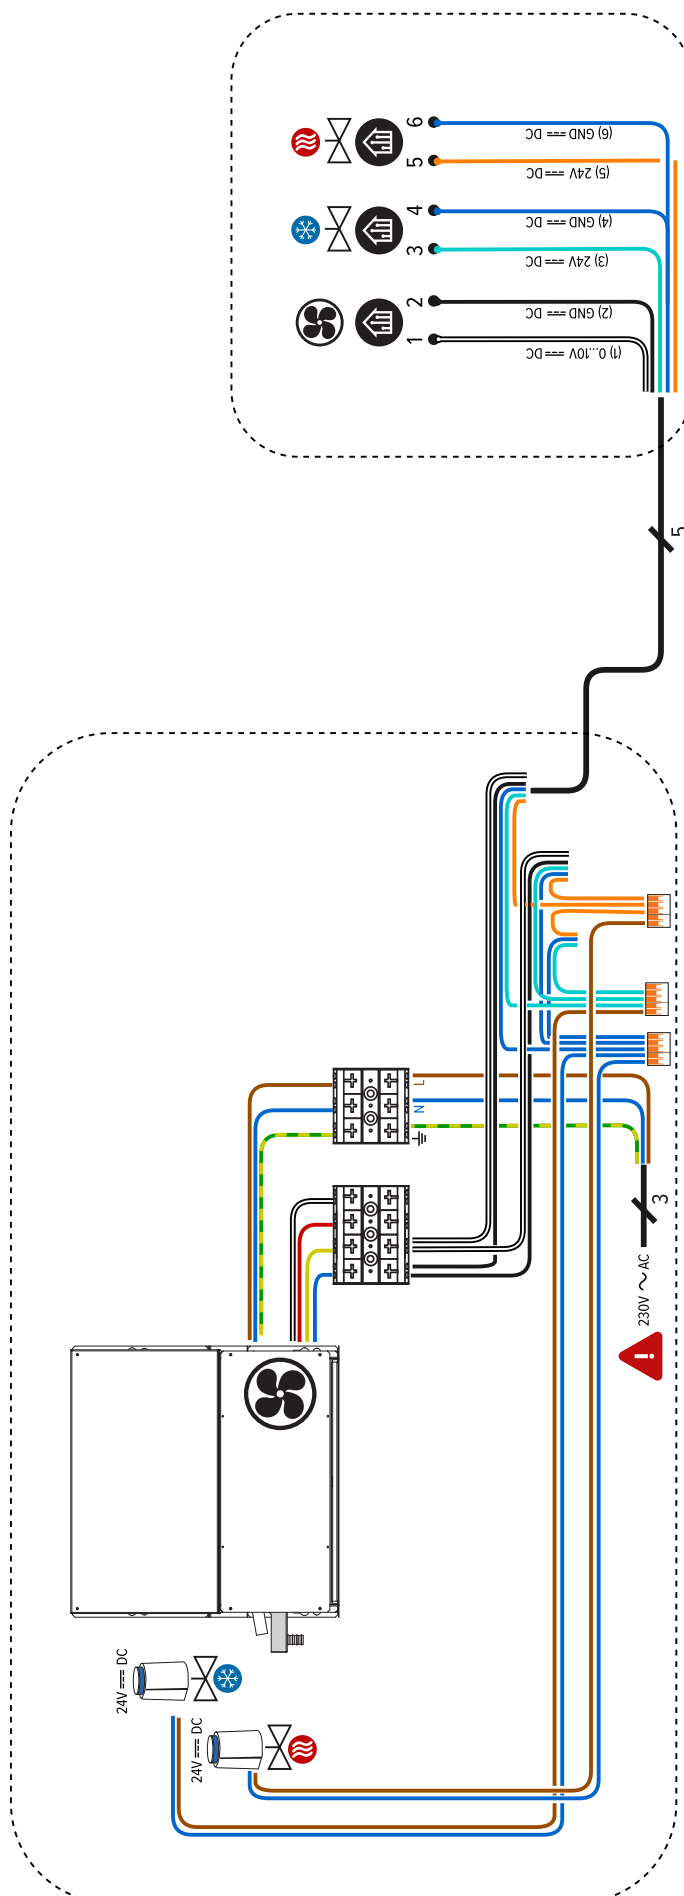

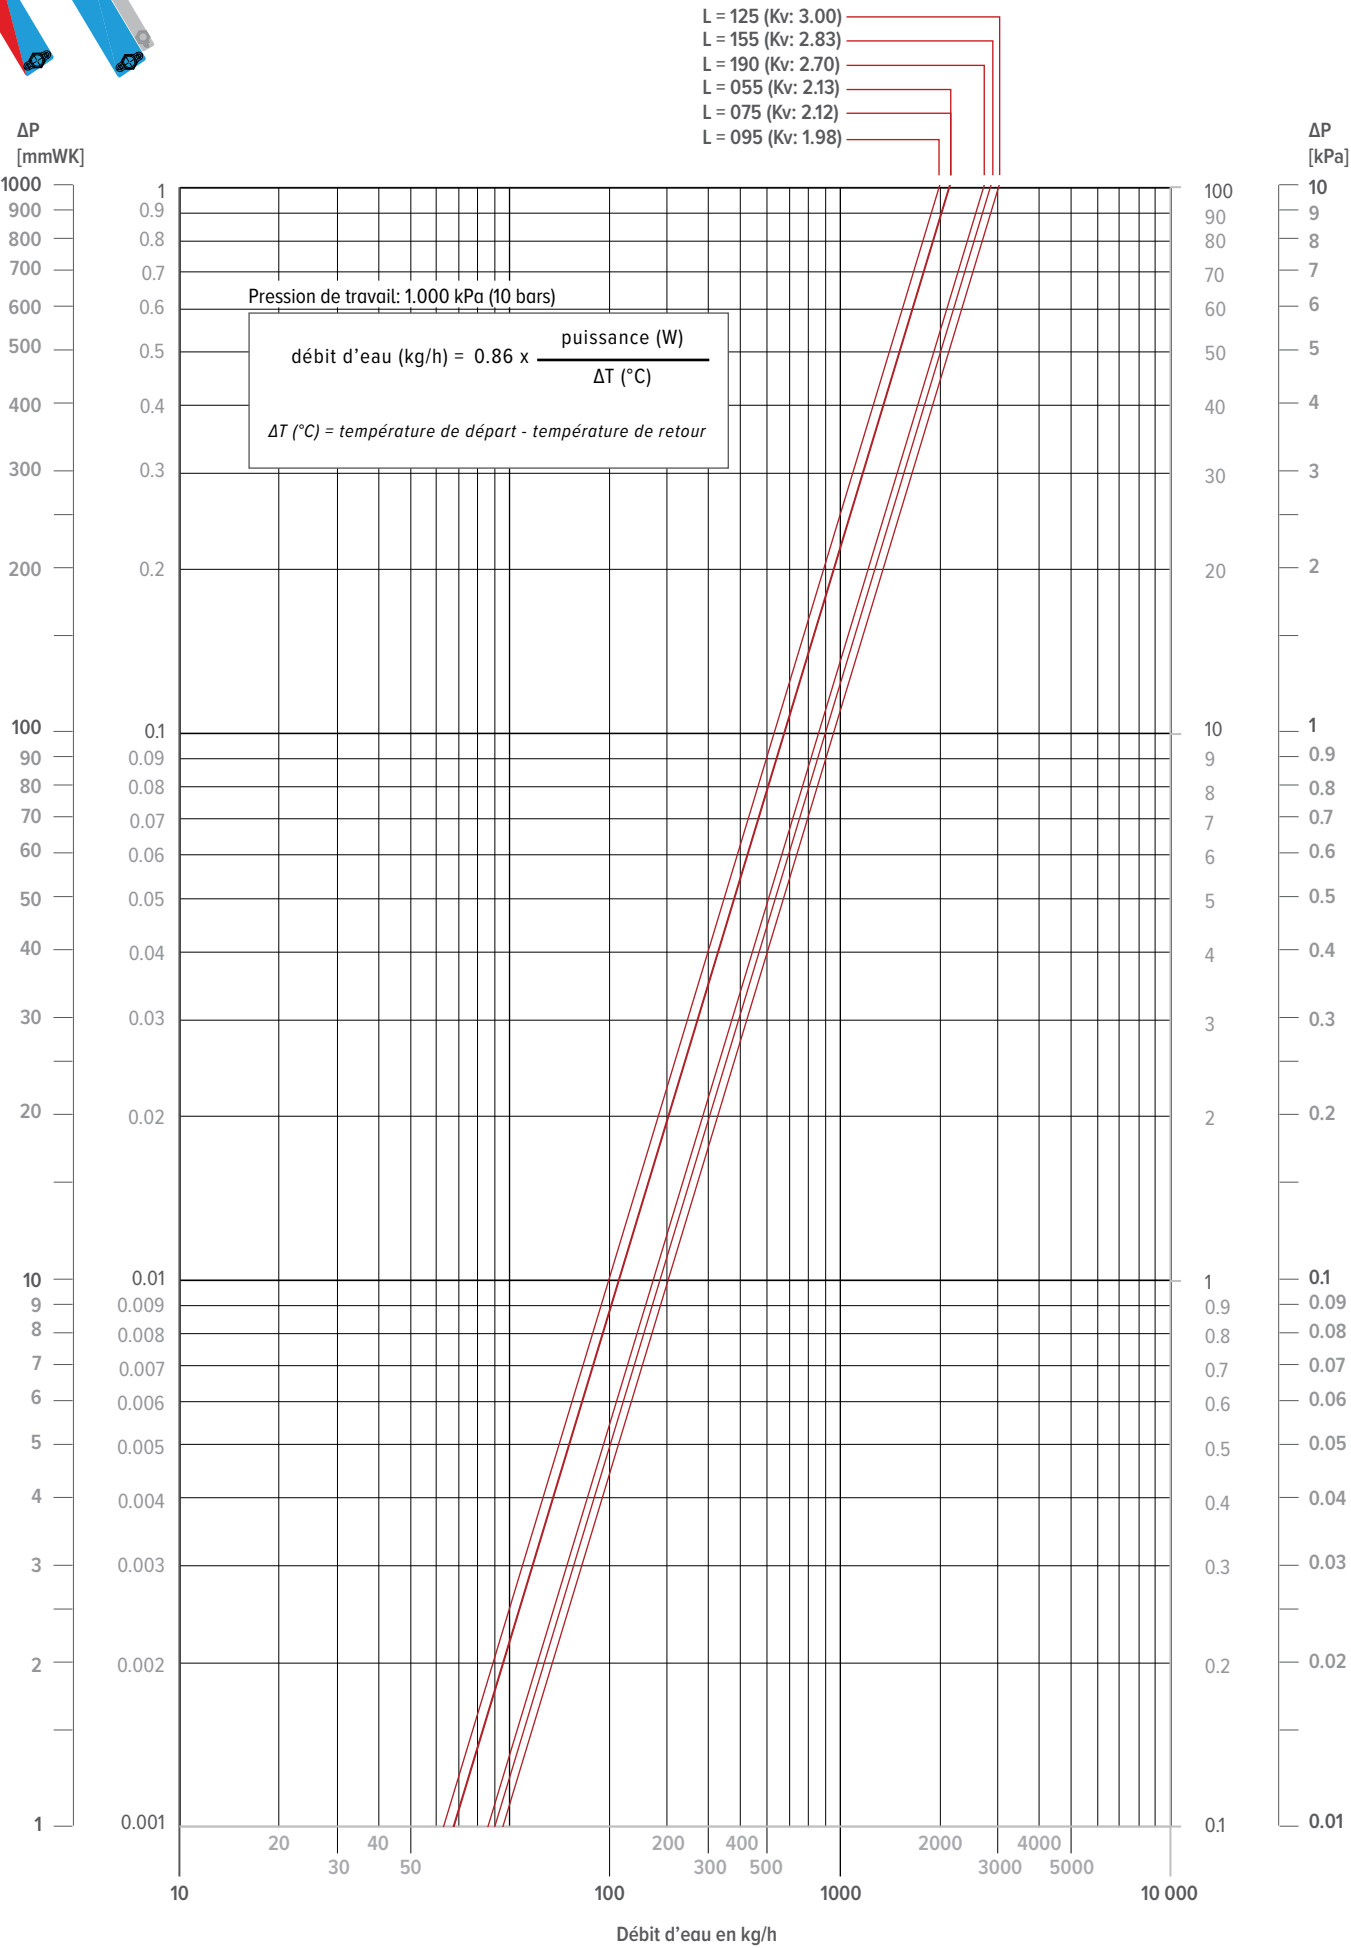

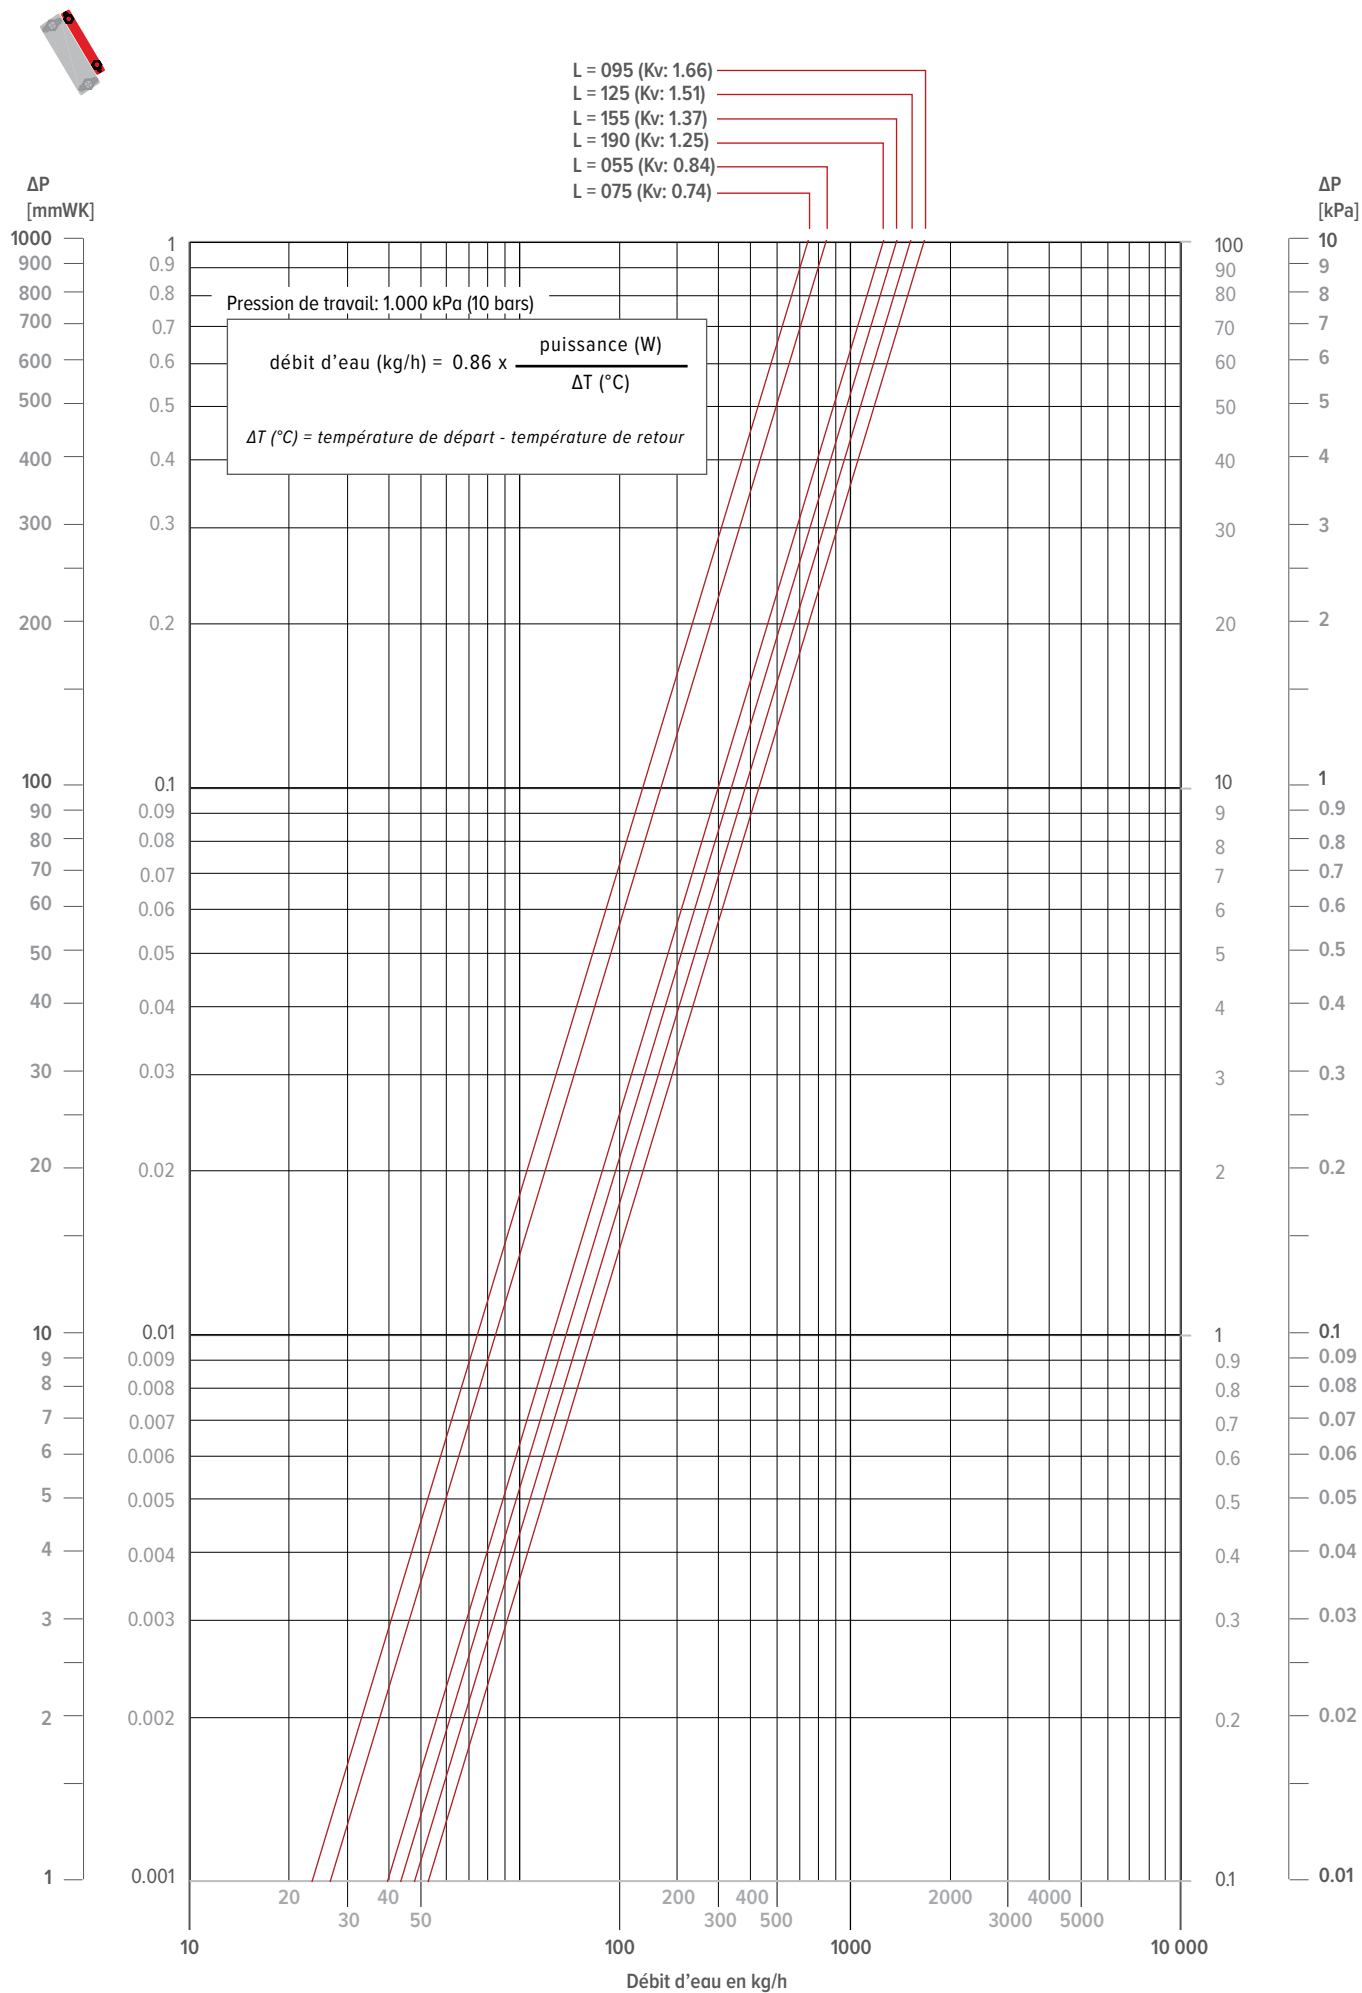


DIRECTIVE POUR LIMITER LES BRUITS D'ÉCOULEMENT

TUYAU	Ø extéri- eur	Epais- seur de la paroi	Vitesse max. de l'eau (EN10255)	teneur en eau par mètre	débit d'eau max.	Puissance maximale à ΔT (°C) (T alimentation - T retour)						
						ΔT 30	ΔT 20	ΔT 10	ΔT 5	ΔT 4	ΔT 3	ΔT 2
						Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts
mm	mm	m/s	l	kg/h								
TUBE GALVANISÉ DIN 2440												
3/8 DN10 OD	17.2	2.35	0.40	0.12	173	6028	4019	2009	1005	804	603	402
1/2 DN15 OD	21.3	2.65	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
3/4 DN20 OD	26.9	2.65	0.42	0.37	559	19515	13010	6505	3253	2602	1952	1301
1 DN25 OD	33.7	3.25	0.49	0.58	1023	35690	23793	11897	5948	4759	3569	2379
1 1/4 DN32 OD	42.4	3.25	0.60	1.01	2182	76101	50734	25367	12684	10147	7610	5073
1 1/2 DN40 OD	48.3	3.25	0.66	1.37	3255	113549	75700	37850	18925	15140	11355	7570
2 DN50 OD	60.3	3.65	0.80	2.21	6365	222025	148017	74008	37004	29603	22203	14802
TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION												
10/1	10	1.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
12/1	12	1.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
14/1	14	1.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
15/1	15	1.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/1	16	1.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
18/1	18	1.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
22/1	22	1.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
28/1	28	1.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
PER/ALU												
12/2	12	2.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
14/2	14	2.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
16/1.5	16	1.50	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/2	16	2.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
17/2	17	2.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
18/2	18	2.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
20/2	20	2.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
26/3	26	3.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
32/3	32	3.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
40/3.5	40	3.50	0.56	0.86	1726	60220	40147	20073	10037	8029	6022	4015
50/4.25	50	4.25	0.66	1.35	3206	111824	74549	37275	18637	14910	11182	7455
63/5	63	5.00	0.80	2.21	6346	221359	147573	73786	36893	29515	22136	14757

**POINT DE ROSÉE DE L'AIR EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE ET L'HUMIDITÉ
DE L'AIR À LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE DE 1013 HPA
LIMITE INFÉRIEURE TEMPÉRATURE DE L'EAU « LIGHT COOLING »**

		HUMIDITÉ RELATIVE DE L'AIR (%)					
		40	50	60	70	80	90
TEMPÉRATURE DE L'AIR (°C)	20	6.0	9.3	12.0	14.4	16.4	18.3
	21	6.9	10.2	12.9	15.3	17.4	19.3
	22	7.8	11.1	13.9	16.3	18.4	20.3
	23	8.7	12.0	14.8	17.2	19.4	21.3
	24	9.6	12.9	15.8	18.2	20.3	22.3
	25	10.5	13.9	16.7	19.1	21.3	23.2
	26	11.4	14.8	17.6	20.1	22.3	24.2
	27	12.2	15.7	18.6	21.1	23.3	25.2
	28	13.1	16.6	19.5	22.0	24.2	26.2
	29	14.0	17.5	20.4	23.0	25.2	27.2
	30	14.9	18.4	21.4	23.9	26.2	28.2
	31	15.8	19.4	22.3	24.9	27.1	29.2
	32	16.7	20.3	23.3	25.8	28.1	30.2
	33	17.6	21.2	24.2	26.8	29.1	31.1
	34	18.5	22.1	25.1	27.8	30.1	32.1
	35	19.4	23.0	26.1	28.7	31.0	33.1

Si un appareil n'est pas doté d'une évacuation des condensats, il faut empêcher la condensation de se former sur l'échangeur de chaleur à l'intérieur de l'appareil. Ceci s'applique de toute façon aux appareils Jaga « light cooling ». Pour éviter la condensation, la température de l'eau doit être supérieure au point de rosée de l'air dans lequel l'appareil fonctionne. Ce tableau indique la température minimale de l'eau au-dessus de laquelle un appareil peut fonctionner pour éviter la condensation.

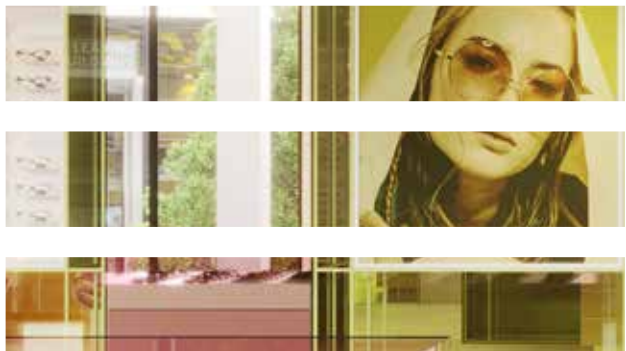

JAGA DISTRIBUTION FRANCE

Besoin d'un conseil ? Prenez rendez-vous au Centre de Conseils Jaga !

130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

+33 3 20 04 42 30

info@jaga.fr
jaga.com

BELGIQUE JAGA SA

Besoin d'un conseil ? Prenez rendez-vous au Centre de Conseils Jaga !

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com